

香川県森林整備保全事業工事施工管理基準

香川県森林整備保全事業工事施工管理基準

この香川県森林整備保全事業工事施工管理基準（以下、「管理基準」とする。）は、香川県森林整備保全事業工事共通仕様書、第1編第1節「1-1-1-1適用」に規定する治山工事、林道工事及びその他のこれに類する工事、「1-1-1-28 施工管理」に係る施工管理及び規格値の基準を定めたものである。

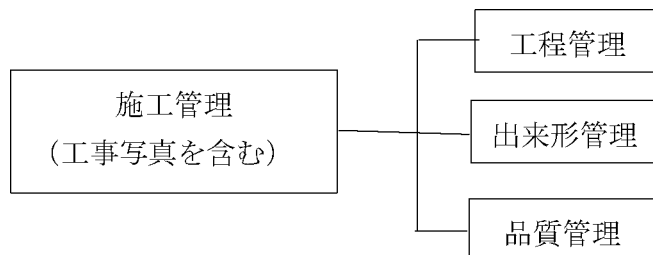
1. 目的

この管理基準は、治山工事及び林道工事等の施工について、契約図書に定められた工期、工事的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

2. 適用

この管理基準は、香川県が発注する治山工事及び林道工事等について適用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準により難しい場合、又は、基準、規格値が定められていない工種については、工事監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。

3. 構成



4. 管理の実施

- (1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。
- (2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。
- (3) 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- (4) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、工事監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

5. 管理項目及び方法

(1) 工程管理

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャート方式など）を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

(2) 出来形管理

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と

実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。

なお、測定基準において測定箇所数「〇〇につき1ヶ所」となっている項目については、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。

(3) 品質管理

受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理するものとする。

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定するものを実施するものとする。

6. 規格値

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。

7. 工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を工事写真管理基準（案）により撮影し、適切な管理のもとに保管し、工事監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

8 施工箇所が点在する工事について

施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議しなければならない。

出来形管理基準及び規格値

【第3編 森林土木工事共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第2章 土工						
第1節 適用	3-2-1-6		掘削工			21
	3-2-1-7		盛土工			21
	3-2-1-8		盛土補強工	補強土(テールアルメ)壁工法		22
				多数アンカー式補強土工法		22
				ジオテキスタイルを用いた補強土工法		22
	3-2-1-9		法面整形工	盛土部		22
	3-2-1-10		堤防天端工			23
	3-2-1-11		残土処理工			23
	3-2-1-12		路体盛土工			24
3-2-1-13		路床盛土工			24	
第3章 無筋・鉄筋コンクリート						
第6節 鉄筋工	3-3-6-4		組立			25
第4章 一般施工						
第3節 共通の工種	3-4-3-4		矢板工(指定仮設・任意仮設は除く)	鋼矢板		25
				軽量鋼矢板		25
				コンクリート矢板		25
				広幅鋼矢板		25
				可とう鋼矢板		25
	3-4-3-5		縁石工	縁石・アスカーブ		26
	3-4-3-6		小型標識工			26
	3-4-3-7	1	路側防護柵工	ガードレール		26
		2	路側防護柵工	ガードケーブル		26
	3-4-3-8		区画線工			27
	3-4-3-9		道路付属物工	視線誘導標		27
				距離標		27
	3-4-3-10	1	プレテンション桁製作工(購入工)	けた橋		27
		2	プレテンション桁製作工(購入工)	スラブ桁		27
	3-4-3-11	1	ポストテンション桁製作工			28
		2	プレキャストセグメント桁製作工	(購入工)		28
	3-4-3-12		プレキャストセグメント主桁組立工			28
	3-4-3-13		PCホロースラブ製作工			29
	3-4-3-14	1	PC箱桁製作工			29
		2	PC押し箱桁製作工			30
	3-4-3-15		根固めブロック工			30
	3-4-3-16		沈床工			31
	3-4-3-17		捨石工			31
3-4-3-19		階段工			31	
3-4-3-21	1	伸縮装置工	ゴムジョイント		31	
	2	伸縮装置工	鋼製フィンガージョイント		32	
3-4-3-23	1	環境配慮型護岸工	巨石張り、巨石積み		32	

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁		
第3節 共通の工種	3-4-3-23	2	環境配慮型護岸工	かごマット		32		
	3-4-3-24	1	羽口工	じゃかご		33		
		2	羽口工	ふとんかご、かご枠		33		
	3-4-3-25		プレキャストカルバート工	プレキャストボックス工		33		
				プレキャストパイプ工		33		
	3-4-3-26	1	側溝工	プレキャストU型側溝		33		
				L型側溝工		33		
				自由勾配側溝		33		
				管渠		33		
3-4-3-26	2	側溝工	場所打水路工		34			
			側溝工	暗きょ工		34		
3-4-3-27		集水桝工			34			
3-4-3-28		現場塗装工			35			
第4章 一般施工								
第4節 基礎工	3-4-4-1		一般事項	切込砂利		35		
				砕石基礎工				
				割ぐり石基礎工				
				均しコンクリート				
	3-4-4-3	1	基礎工（護岸）	現場打		35		
				2	基礎工（護岸）	プレキャスト		35
	3-4-4-4	1	既製杭工	既製コンクリート杭		36		
				鋼管杭				
	3-4-4-4	2	既製杭工	H鋼杭		36		
				鋼管ソイルセメント杭				
3-4-4-5		場所打杭工			36			
3-4-4-6		深礎工			37			
3-4-4-7		オープンケーソン 基礎工			37			
3-4-4-8		ニューマチックケーソン基礎工			38			
3-4-4-9		鋼管矢板基礎工			38			
第5節 石・ブロック積（張）工	3-4-5-3	1	コンクリートブロック工	コンクリートブロック積		39		
				コンクリートブロック張り				
	3-4-5-3	2	コンクリートブロック工	連節ブロック張り		39		
				3	コンクリートブロック工	天端保護ブロック		39
	3-4-5-4		緑化ブロック工			40		
3-4-5-5		石積（張）工			40			
第6節 一般舗装工	3-4-6-7	1	アスファルト舗装工	下層路盤工		40		
				2	アスファルト舗装工	上層路盤工（粒度調整路盤工）		40
				3	アスファルト舗装工	上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		41
				4	アスファルト舗装工	加熱アスファルト安定処理工		41
	3-4-6-7	5	アスファルト舗装工	基層工		41		
				6	アスファルト舗装工	表層工		41
	3-4-6-8	1	コンクリート舗装工	下層路盤工		41		

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第6節 一般舗装工	3-4-6-8	2	コンクリート舗装工	粒度調整路盤工		42
		3	コンクリート舗装工	セメント(石灰・瀝青)安定処理工		42
		4	コンクリート舗装工	アスファルト中間層		42
		5	コンクリート舗装工	コンクリート舗装版工		42
	3-4-6-9		路面切削工			43
	3-4-6-10		舗装打換え工			43
	3-4-6-11		オーバーレイ工			43
	3-4-6-14		砂利路盤工			44
第7節 地盤改良工	3-4-7-2		路床安定処理工			44
	3-4-7-3		置換工			44
	3-4-7-4		表層安定処理工	サンドマット海上		45
	3-4-7-5		パイルネット工			45
	3-4-7-6		サンドマット工			45
	3-4-7-7		バーチカルドレーン工	サンドドレーン工		46
				ペーパードレーン工		46
				袋詰式サンドドレーン工		46
	3-4-7-8		締固め改良工	サンドコンパクションパイル工		46
	3-4-7-9		固結工	粉末噴射攪拌工		46
高圧噴射攪拌工					46	
スラリー攪拌工					46	
生石灰パイル工					46	
第10節 仮設工	3-4-10-5	1	仮設土留・仮締切工	H鋼杭 鋼矢板		47
		2	仮設土留・仮締切工	アンカー工		47
		3	仮設土留・仮締切工	連節ブロック張り工		47
		4	仮設土留・仮締切工	締切盛土		47
		5	仮設土留・仮締切工	中詰盛土		47
	3-4-10-18		法面吹付工		3-4-14-3 吹付工	58
第11節 軽量盛土工	3-4-11-2		軽量盛土工		3-2-1-12 路体盛土工	24
第12節 工場製作工 (共通)	3-4-12-1	1	一般事項	casting費(金属支承工)		48
		2	一般事項	casting費(大型ゴム支承工)		49
		3	一般事項	仮設材製作工		49
		4	一般事項	刃口金物製作工		49
	3-4-12-3	1	桁製作工	仮組検査を実施する場合		50
				シミュレーション仮組検査を実施する場合		50
		2	桁製作工	仮組検査を実施しない場合		51
	3	桁製作工	鋼製ダム製作工 (仮組立時)		51	
	3-4-12-4		検査路製作工			53
	3-4-12-5		鋼製伸縮継手製作工			53
3-4-12-6		落橋防止装置製作工			54	
3-4-12-7		橋梁用防護柵製作工			54	
第12節 工場製作工 (共通)	3-4-12-8		アンカーフレーム製作工			54
	3-4-12-9		プレビーム用桁製作工			55

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第12節 工場製作工（共通）	3-4-12-10		鋼製排水管製作工			55
	3-4-12-11		工場塗装工			55
第13節 橋梁架設工	3-4-13		架設工（鋼橋）	クレーン架設		56
				ケーブルクレーン架設		56
				ケーブルエレクション架設		56
				架設桁架設		56
				送出し架設		56
				トラバラークレーン架設		56
	3-4-13		架設工（コンクリート橋）	クレーン架設		57
				架設桁架設		57
			架設工支保工	固定		57
				移動		57
架設桁架設	片持架設		57			
	押し出し架設		57			
第14節 法面工（共通）	3-4-14-2	1	植生工	種子散布工		57
				張芝工		57
				筋芝工		57
				植生シート工		57
				植生マット工		57
				植生筋工		57
	2	植生工	植生基材吹付工		57	
			客土吹付工		57	
	3-4-14-3		吹付工（仮設を含む）	コンクリート		58
				モルタル		58
3-4-14-4	1	法枠工	現場打法枠工		58	
			現場吹付法枠工		58	
3-4-14-4	2	法枠工	プレキャスト法枠工		59	
3-4-14-5		アンカー工			59	
第15節 擁壁工（共通）	3-4-15-1		一般事項	場所打擁壁工		59
	3-4-15-2		プレキャスト擁壁工			60
	3-4-15-3		補強土壁工	補強土（テールアルメ）壁工法		60
				多数アンカー式補強土工法		60
				ジオテキスタイルを用いた補強土工法		60
3-4-15-4		井桁ブロック工			60	
第16節 床版工	3-4-16-2		床版工			61
第1章 築堤・護岸						
第3節 矢板護岸工	4-1-3-3		笠コンクリート工		3-4-4-3 基礎工（護岸）	35
	4-1-3-4		矢板工		3-4-3-4 矢板工	25
第2章 堤防・護岸						
第3節 地盤改良工	4-2-3-2		表層安定処理工		3-4-7-4 表層安定処理工	45
	4-2-3-3		パイルネット工		3-4-7-5 パイルネット工	45
	4-2-3-4		バーチカルドレーン工		3-4-7-7 バーチカルドレーン工	46
第3節 地盤改良工	4-2-3-5		締固め改良工		3-4-7-8 締固め改良工	46
	4-2-3-6		固結工		3-4-7-9 固結工	46
第4節 護岸基礎工	4-2-4-4		捨石工		3-4-3-17 捨石工	31

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第4節 護岸基礎工	4-2-4-5		場所打コンクリート工			62
	4-2-4-6		海岸コンクリートブロック工			62
	4-2-4-7		笠コンクリート工		3-4-4-3 基礎工 (護岸)	35
	4-2-4-8		基礎工		3-4-4-3 基礎工 (護岸)	35
	4-2-4-9		矢板工		3-4-3-4 矢板工	25
第5節 護岸工	4-2-5-3		石積 (張) 工		3-4-5-5 石積 (張) 工	40
	4-2-5-4		海岸コンクリートブロック工			62
	4-2-5-5		コンクリート被覆工			63
第6節 擁壁工	4-2-6-3		場所打擁壁工		3-4-15-1 場所打擁壁工	59
第7節 天端被覆工	4-2-7-2		コンクリート被覆工			63
第8節 波返工	4-2-8-3		波返工			63
第9節 裏法被覆工	4-2-9-2		石積 (張) 工		3-4-5-5 石積 (張) 工	40
	4-2-9-3		コンクリートブロック工		3-4-5-3 コンクリートブロック工	39
	4-2-9-4		コンクリート被覆工		4-2-7-2 コンクリート被覆工	63
	4-2-9-5		法枠工		3-4-14-4 法枠工	58
第10節 カルバート工	4-2-10-3		プレキャストカルバート工		3-4-3-25 プレキャストカノレバート工	33
第11節 排水構造物工	4-2-11-3		側溝工		3-4-3-26 側溝工	33
	4-2-11-4		集水桝工		3-4-3-27 集水桝工	34
	4-2-11-5		管きょ工	プレキャストパイプ	5-5-9 暗きょ工	73
				プレキャストボックス		
				コルゲートパイプ		
タグタイル铸铁管						
4-2-11-6		場所打水路工		3-4-3-26-2 場所打水路工	34	
第12節 付属物設置工	4-2-12-4		階段工		3-4-3-19 階段工	31
第13節 付帯道路工	4-2-13-3		路側防護柵工		3-4-3-7 路側防護柵工	26
	4-2-13-5		アスファルト舗装工		3-4-6-7 アスファルト舗装工	40
	4-2-13-6		コンクリート舗装工		3-4-6-8 コンクリート舗装工	41
	4-2-13-7		側溝工		3-4-3-26 側溝工	33
	4-2-13-8		集水桝工		3-4-3-27 集水桝工	34
	4-2-13-9		縁石工		3-4-3-5 縁石工	26
	4-2-13-10		区画線工		3-4-3-8 区画線工	27
第15節 付帯道路施設工	4-2-14-3		道路付属物工		3-4-3-9 道路付属物工	27
	4-2-14-4		小型標識工		3-4-3-6 小型標識工	26
第3章 突堤						
第3節 突堤基礎工	4-3-3-4		捨石工			64
	4-3-3-5		吸出し防止工			64
第4節 突堤本体工	4-3-4-2		捨石工			65
	4-3-4-5		海岸コンクリートブロック工			65
	4-3-4-6		既製杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	4-3-4-7		詰杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	4-3-4-8		矢板工		3-4-3-4 矢板工	25

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第4節 突堤本体工	4-3-4-9		石砕工			65
	4-3-4-10		場所打コンクリート工			66
	4-3-4-11	1	ケーソン工	ケーソン工製作		66
		2	ケーソン工	ケーソン工据付		
		3	ケーソン工	突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸コンクリートブロック)		
	4-3-4-12	1	セルラー工	セルラー工製作		67
		2	セルラー工	セルラー工据付		
3		セルラー工	突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸コンクリートブロック)			
第5節 根固め工	4-3-5-2		捨石工			68
	4-3-5-3		根固めブロック工			68
第6節 消波工	4-3-6-2		捨石工		3-4-3-17 捨石工	31
	4-3-6-3		消波ブロック工			68
第4章 離岸堤、潜堤						
第3節 海域堤基礎工	4-4-3-3		捨石工			69
	4-4-3-4		吸出し防止工		4-3-3-5 吸出し防止工	64
第4節 海域堤本体工	4-4-4-2		捨石工		3-4-3-17 捨石工	31
	4-4-4-3		海岸コンクリートブロック工		4-3-4-5 海岸コンクリートブロック工	65
	4-4-4-4		ケーソン工		4-3-4-11 ケーソン工	44
	4-4-4-5		セルラー工		4-3-4-12 セルラー工	45
	4-4-4-6		場所打コンクリート工		4-3-4-10 場所打ちコンクリート工	66
第5章 砂丘造成						
第4節 森林造成	4-5-4-1		生育基盤盛土工			69
第3章 溪間工						
第3節 法面工	5-3-3-2		植生工		3-4-14-2 植生工	57
	5-3-3-3		法面吹付工		3-4-14-3 吹付工	58
	5-3-3-4		法砕工		3-4-14-4 法砕工	58
	5-3-3-5		アンカー工		3-4-14-5 アンカー工	59
	5-3-3-6		かご工	じゃかご		69
				ふとんかご		69
第5節 コンクリート治山ダム工	5-3-5-4		コンクリート治山ダム本体工			70
	5-3-5-5		コンクリート副ダム工等		5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工	70
	5-3-5-6		コンクリート側壁工			70
	5-3-5-8		水叩工			70
第6節 鋼製治山ダム工	5-3-6-5	1	鋼製ダム本体工	不透過型		71
		2		透過型		71
	5-3-6-6		鋼製側壁工			71
第6節 鋼製治山ダム工	5-3-6-7		コンクリート側壁工		5-3-5-6 コンクリート側壁工	70
	5-3-6-9		水叩工		5-3-5-8 水叩工	70
	5-3-6-10		現場塗装工		3-4-3-28 現場塗装工	35

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第7節 木製治山ダム工	5-3-7-6		木製治山ダム本体工			72
	5-3-7-7		木製側壁工		5-3-7-6 木製治山ダム本体工	72
	5-3-7-9		木製水叩工		5-3-7-6 木製治山ダム本体工	72
第8節 根固工	5-3-8-4		根固ブロック工		3-4-3-15 根固ブロック工	30
	5-3-8-6		沈床工		3-4-3-16 沈床工	31
	5-3-8-7		かご工	じゃかご	5-3-3-6 かご工	69
				ふとんかご	5-3-3-6 かご工	69
第10節 付帯道路工	5-3-10-3		路側防護柵工		3-4-3-7 路側防護柵工	26
	5-3-10-5		アスファルト舗装工		3-4-6-7 アスファルト舗装工	40
	5-3-10-6		コンクリート舗装工		3-4-6-8 コンクリート舗装工	41
	5-3-10-7		側溝工		3-4-3-26 側溝工	33
	5-3-10-8		集水柵工		3-4-3-27 集水柵工	34
	5-3-10-9		縁石工(アスカープ)		3-4-3-5 縁石工	26
	5-3-10-10		区画線工		3-4-3-8 区画線工	27
第11節 付帯道路施設工	5-3-11-3		道路付属物工		3-4-3-9 道路付属物工	27
	5-3-11-4		小型標識工		3-4-3-6 小型標識工	26
第4章 流路工						
第3節 護岸工	5-4-3-4		基礎工(護岸)		3-4-4-3 基礎工(護岸)	35
	5-4-3-5		コンクリート擁壁工		5-5-6-3 コンクリート土留工	72
	5-4-3-6		ブロック積擁壁工		3-4-5-3 コンクリートブロック工	39
	5-4-3-7		石積擁壁工		3-4-5-5 石積(張)工	40
	5-4-3-8		護岸付属物工	横帯コンクリート	3-4-14-4 法枠工	58
	5-4-3-9		植生工		3-4-14-2 植生工	57
第4節 床固工	5-4-4-4		床固本体工		5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工	70
	5-4-4-5		垂直壁工		5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工	70
	5-4-4-6		側壁工		5-3-5-6 コンクリート側壁工	70
	5-4-4-7		水叩工		5-3-5-8 水叩工	70
	5-4-4-8		魚道工			72
第5節 根固め・水制工	5-4-5-4		根固めブロック工		3-4-3-15 根固めブロック工	30
	5-4-5-6		捨石工		3-4-3-17 捨石工	31
	5-4-5-7		かご工	じゃかご	5-3-3-6 かご工	69
				ふとんかご	5-3-3-6 かご工	69
			かごマット	3-4-3-23 環境配慮型護岸工	34	
第6節 流路付属物設置工	5-4-6-2		階段工		3-4-3-19 階段工	31
第5章 山腹工						
第5節 軽量盛土工	5-5-5-2		軽量盛土工		3-2-1-12 路体盛土工	24
第6節 土留工	5-5-6-3		コンクリート土留工			72
	5-5-6-4		鉄筋コンクリート土留工		5-5-6-3 コンクリート土留工	72

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第6節 土留工	5-5-6-5		石積及びコンクリートブロック積土留工			73
	5-5-6-6		丸太積土留工		5-3-7-6 木製治山ダム工	72
	5-5-6-7		コンクリート板土留工		5-5-6-5 石積及びコンクリートブロック積土留工	73
	5-5-6-8		鋼製枠土留工		5-3-6-5-1 鋼製ダム本体工	71
	5-5-6-9		土のう積土留工		6-1-7-13 土のう積工	72
	5-5-6-10		既製杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	5-5-6-11		プレキャスト擁壁工		3-4-15-2 プレキャスト擁壁工	60
	5-5-6-12		補強土壁工		3-4-15-3 補強土壁工	60
	5-5-6-13		井桁ブロック工		3-4-15-4 井桁ブロック工	60
第7節 埋設工	5-5-7-1		埋設工		5-5-6 土留工	72
第8節 落石防護工	5-5-8-3		鋼製落石防止壁工			73
	5-5-8-4		落石防護柵工		5-5-8-3 鋼製落石防止壁工	73
	5-5-8-5		落石防護網工		6-1-11-4 落石防止網工	79
	5-5-8-6		落石防護土留工		5-5-6 土留工	72
	5-5-8-7		固定工(ロープ伏工)		6-1-11-4 落石防止網工	79
第9節 暗きょ工	5-5-9-2		礫暗きょ工			73
	5-5-9-3		鉄線電暗渠工		5-5-9-2 礫暗きょ工	73
	5-5-9-4		その他二次製品を用いた暗渠工		5-5-9-2 礫暗きょ工	73
	5-5-9-5		ポーリング暗きょ工			74
第10節 山腹水路工	5-5-10-3		水路工			74
	5-5-10-4		暗きょ併用水路工		5-5-9-2 礫暗きょ工	73
	5-5-10-5		暗きょ工		5-5-9-2 礫暗きょ工	73
	5-5-10-6		現場打水路工		3-4-3-26-2 場所打水路工	34
	5-5-10-7		集水柵工		3-4-3-27 集水柵工	34
	5-5-10-8		練石張水路工		5-5-10-3 水路工	74
	5-5-10-9		植生土のう水路工		5-5-10-3 水路工	74
	5-5-10-10		張芝水路工		5-5-10-3 水路工	74
第11節 柵工	5-5-11-2		編柵工		5-5-12 筋工	74
	5-5-11-3		木柵及び丸太柵工		5-5-12 筋工	74
	5-5-11-4		コンクリート板柵工		5-5-12 筋工	74
	5-5-11-5		鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工		5-5-12 筋工	74
第12節 筋工	5-5-12-2		石筋工			74
	5-5-12-3		萱筋工			74
	5-5-12-4		丸太筋工			74
	5-5-12-5		その他緑化二次製品を用いた筋工			74
第13節 伏工	5-5-13-2		わら伏工			74
	5-5-13-3		むしろ伏工			74
第13節 伏工	5-5-13-4		網状工			74
	5-5-13-5		その他二次製品を用いた伏工			74
第14節 実播工	5-5-14-2		筋実播工		5-5-13 伏工	74
	5-5-14-3		斜面実播工		5-5-13 伏工	74

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第14節 実播工	5-5-14-4		航空実播工		5-5-13 伏工	74
第15節 吹付工	5-5-15-2		種子吹付工A		5-5-13 伏工	74
	5-5-15-3		種子吹付工B		5-5-13 伏工	74
	5-5-15-4		植生基材吹付工(客土及び厚層基材)		5-5-13 伏工	74
	5-5-15-5		特殊吹付工		5-5-13 伏工	74
第16節 法枠工	5-5-16-2		軽量法枠工		3-4-14-4-1 法枠工	58
	5-5-16-3		プレキャストブロック法枠工		3-4-14-4-2 法枠工	59
	5-5-16-4		現場打及び現場吹付法枠工		3-4-14-4-1 法枠工	58
第17節 植栽工	5-5-17-2		植栽		第5章 山腹工	-
第18節 山腹工付属物設置工	5-5-18-2		点検施設工		第5章 山腹工	-
第6章 地すべり防止工						
第3節 暗きょ工	5-6-3-2		礫暗きょ工		5-5-9-2 礫暗きょ工	73
	5-6-3-3		鉄線電暗きょ工		5-5-9-2 礫暗きょ工	73
	5-6-3-4		その他二次製品を用いた暗きょ工		5-5-9-2 礫暗きょ工	73
	5-6-3-5		ボーリング暗きょ工		5-5-9-5 ボーリング暗きょ工	74
第4節 集水井工	5-6-4-3		施工(集水井)			75
第5節 排水トンネル工	5-6-5-2		掘削		第6編 林道 第7章 トンネル	-
	5-6-5-3		支保工一般			
	5-6-5-4		鋼製支保工			
	5-6-5-5		覆工			
第6節 排土工及び押え盛土工	5-6-6-2		排土工		3-2-1-6 掘削工	21
	5-6-6-3		押え盛土工		3-2-1-7 盛土工	21
第7節 杭工	5-6-7-2		鋼管杭及び合成杭			75
	5-6-7-3		場所打杭工			75
第8節 シャフト工(深礎工)	5-6-8-1		深礎工		5-6-7 杭工	75
第9節 アンカー工	5-6-9-2		施工		3-4-14-5 アンカー工	59
第7章 なだれ防止林造成						
第4節 雪び予防工	5-7-4-1		吹きだめ柵、吹き払い柵		5-5-8-3 鋼製落石防止壁工	73
第5節 なだれ予防工	5-7-5-1		階段工		3-2-1-6 掘削工	21
	5-7-5-2		予防柵、防止柵		5-5-8-3 鋼製落石防止壁工	73
	5-7-5-3		吊柵、吊枠		5-5-8-3 鋼製落石防止壁工	73
第6節 誘導工	5-7-6-1		誘導堤		3-2-1-7 盛土工	21
	5-7-6-2		誘導擁壁		5-5-6-3 コンクリート土留工	72
	5-7-6-3		誘導柵		5-5-8-3 鋼製落石防止壁工	73
第7節 減勢工	5-7-7-1		減勢杭、減勢枠組		5-3-6-5-2 鋼製ダム本体工	71
第8節 防護工	5-7-8-1		防護擁壁		5-5-6-3 コンクリート土留工	72
	5-7-8-2		防護柵		5-3-6-5-2 鋼製ダム本体工	71

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第9節 グライド防止工	5-7-9-1		木柵階段工		5-3-7-6 木製治山ダム工	72
第8章 森林整備						
第4節 歩道整備	5-8-4-1		歩道作設			75
第1章 林道						
第1節 適用	6-1-1		路線・縦断			76
第3節 工場製作工	6-1-3-1		一般製作工	一般制作工	3-4-12 工場製作工（共通）	48
				工場塗装工	3-4-12-11 工場塗装工	55
第4節 地盤改良工	6-1-4-2		路床安定処理工		3-4-7-2 路床安定処理工	44
	6-1-4-3		置換工		3-4-7-3 置換工	44
	6-1-4-4		サンドマット工		3-4-7-6 サンドマット工	45
	6-1-4-5		バーチカルドレーン工法		3-4-7-7 バーチカルドレーン工法	46
	6-1-4-6		締固め改良工		3-4-7-8 締固め改良工	46
	6-1-4-7		固結工		3-4-7-9 固結工	46
第5節 法面工	6-1-5-2		植生工		3-4-14-2 植生工	57
	6-1-5-3		吹付工		3-4-14-3 吹付工	58
	6-1-5-4		法枠工		3-4-14-4 法枠工	58
	6-1-5-5		アンカー工		3-4-14-5 アンカー工	59
	6-1-5-6		かご工	じゃかご	3-4-3-24 羽口工	33
				ふとんかご	3-4-3-24 羽口工	33
6-1-5-7		柵工			76	
第6節 軽量盛土工	6-1-6-2		軽量盛土工		3-2-1-12 路体盛土工	24
第7節 擁壁工	6-1-7-3		既製杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	6-1-7-4		場所打杭工		3-4-4-5 場所打杭工	36
	6-1-7-5		場所打擁壁工		3-4-15-1 場所打擁壁工	59
	6-1-7-6		プレキャスト擁壁工		3-4-15-2 プレキャスト擁壁工	60
	6-1-7-7		補強土壁工	補強土(テールアルメ)壁工法	3-4-15-3 補強土壁工	60
				多数アンカー式補強土工法	3-4-15-3 補強土壁工	
				ジオテキスタイルを用いた補強土工法	3-4-15-3 補強土壁工	
	6-1-7-8		井桁ブロック工		3-4-15-4 井桁ブロック工	60
	6-1-7-10		鋼製擁壁工		5-3-6-5-1 鋼製ダム工本体工	71
	6-1-7-11		簡易鋼製擁壁工		5-3-6-5-1 鋼製ダム工本体工	71
	6-1-7-12		木製土留・擁壁工			77
	6-1-7-13		土のう積工			77
	第8節 石・ブロック積(張)工	6-1-8-3		コンクリートブロック工		3-4-5-3 コンクリートブロック工
6-1-8-4			石積(張)工		3-4-5-5 石積(張)工	40
第9節 カルバート工	6-1-9-4		既製杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	6-1-9-5		場所打杭工		3-4-4-5 場所打杭工	36
	6-1-9-6		場所打函きよ工			77
	6-1-9-7		プレキャストカルバート工		3-4-3-25 プレキャストカルバート工	33
第10節 排水施設工	6-1-10-3		側溝工	棄掘り		77
				プレキャストU型側溝等	3-4-3-26 側溝工	33

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第10節 排水施設工	6-1-10-4		横断工	開きよ		78
	6-1-10-5		コルゲートパイプ工			78
	6-1-10-6		コルゲートフリューム工			78
	6-1-10-7		洗越工			78
	6-1-10-8		呑口工及び吐口工		6-1-10-11 流末工	78
	6-1-10-9		集水柵工		3-4-3-27 集水柵工	34
	6-1-10-10		流木除け工及び土砂止め工		6-1-10-11 流末工	78
	6-1-10-11		流末工			78
	6-1-10-12		地下排水工		3-4-3-26-3 暗きよ工	34
	6-1-10-13		法面排水工（小段排水・縦排水工）		3-4-3-26 側溝工	33
	6-1-10-14		管きよ工		3-4-3-25 プレキャストカルバート工	33
	6-1-10-15		場所打水路工		3-4-3-26-2 場所打水路工	34
第11節 落石雪害防止工	6-1-11-4		落石防止網工			79
	6-1-11-5		落石防護柵工			79
	6-1-11-6		防雪柵工			79
	6-1-11-7		雪崩予防柵工			80
第2章 舗装						
第3節 地盤改良工	6-2-3-2		路床安定処理工		3-4-7-2 路床安定処理工	44
	6-2-3-3		置換工		3-4-7-3 置換工	44
第4節 舗装工	6-2-4-5		アスファルト舗装工		3-4-6-7 アスファルト舗装工	40
	6-2-4-6		コンクリート舗装工		3-4-6-8 コンクリート舗装工	41
	6-2-4-7		砂利路盤工		3-4-6-14 砂利路盤工	44
第5節 排水施設工	6-2-5-3		側溝工		3-4-3-26 側溝工	33
	6-2-5-4		横断工		6-1-10-4 横断工	78
	6-2-5-5		コルゲートパイプ工		6-1-10-5 コルゲートパイプ工	78
	6-2-5-6		コルゲートフリューム工		6-1-10-6 コルゲートフリューム工	78
	6-2-5-7		洗越工		6-1-10-7 洗越工	78
	6-2-5-8		呑口工及び吐口工		6-1-10-11 流末工	78
	6-2-5-9		集水柵工		3-4-3-27 集水柵工	34
	6-2-5-10		流木除け工及び土砂止め工		6-1-10-11 流末工	78
	6-2-5-11		流末工		6-1-10-11 流末工	78
	6-2-5-12		地下排水工		3-4-3-26-3 暗きよ工	34
	6-2-5-13		法面排水工（小段排水・縦排水工）		3-4-3-26 側溝工	33
	6-2-5-14		管きよ工		3-4-3-25 プレキャストカルバート工	33
6-2-5-15		場所打水路工		3-4-3-26-2 現場打水路工	34	
第6節 踏掛版工	6-2-6-4		踏掛版工	コンクリート工		81
				ラバーシュー		81
				アンカーボルト		81
第7節 防護施設工	6-2-7-3		路側防護柵工		3-4-3-7 路側防護柵工	26

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第7節 防護施設工	6-2-7-4		ボックスビーム工		3-4-3-7 路側防護柵工	26
	6-2-7-5		車止めポスト工			81
第8節 区画線工	6-2-8-2		区画線工		3-4-3-8 区画線工	27
第3章 橋梁下部						
第3節 工場製作工	6-3-3-2		刃口金物製作工		3-4-12-1-4 刃口金物製作工	49
	6-3-3-3		鋼製橋脚製作工			82
	6-3-3-4		アンカーフレーム製作工		3-4-12-8 アンカーフレーム製作工	54
	6-3-3-5		工場塗装工		3-4-12-11 工場塗装工	55
第5節 軽量盛土工	6-3-5-2		軽量盛土工		3-2-1-12 路体盛土工	24
第6節 橋台工	6-3-6-3		既製杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	6-3-6-4		場所打杭工		3-4-4-5 場所打杭工	36
	6-3-6-5		深礎工		3-4-4-6 深礎工	37
	6-3-6-6		オープンケーソン基礎工		3-4-4-7 オープンケーソン基礎工	37
	6-3-6-7		ニューマチックケーソン基礎工		3-4-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	38
	6-3-6-8		橋台躯体工			83
第7節 RC橋脚工	6-3-7-3		既製杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	6-3-7-4		場所打杭工		3-4-4-5 場所打杭工	36
	6-3-7-5		深礎工		3-4-4-6 深礎工	37
	6-3-7-6		オープンケーソン基礎工		3-4-4-7 オープンケーソン基礎工	37
	6-3-7-7		ニューマチックケーソン基礎工		3-4-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	38
	6-3-7-8		鋼管矢板基礎工		3-4-4-9 鋼管矢板基礎工	38
	6-3-7-9	1	橋脚躯体工	張出式		84
				重力式		84
	6-3-7-9	2	橋脚躯体工	半重力式		84
ラーメン式					85	
第8節 鋼製橋脚工	6-3-8-3		既製杭工		3-4-4-4 既製杭工	36
	6-3-8-4		場所打杭工		3-4-4-5 場所打杭工	36
	6-3-8-5		深礎工		3-4-4-6 深礎工	37
	6-3-8-6		オープンケーソン基礎工		3-4-4-7 オープンケーソン基礎工	37
	6-3-8-7		ニューマチックケーソン基礎工		3-4-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	38
	6-3-8-8		鋼管矢板基礎工		3-4-4-9 鋼管矢板基礎工	38
	6-3-8-9	1	橋脚フーチング工	I型・T型		85
	6-3-8-9	2	橋脚フーチング工	門型		86
	6-3-8-10	1	橋脚架設工	I型・T型		86
	6-3-8-10	2	橋脚架設工	門型		86
	6-3-8-11		現場継手工			86
	6-3-8-12		現場塗装工		3-4-3-28 現場塗装工	35
第9節 護岸基礎工	6-3-9-3		基礎工		3-4-4-3 基礎工(護岸)	35
	6-3-9-4		矢板工		3-4-3-4 矢板工	25
第10節 矢板護岸工	6-3-10-3		笠コンクリート工		3-4-4-3 基礎工(護岸)	35
	6-3-10-4		矢板工		3-4-3-4 矢板工	25

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第11節 法覆護岸工	6-3-11-2		コンクリートブロック工		3-4-5-3 コンクリートブロック工	39
	6-3-11-3		護岸付属物工	小口止矢板	3-4-3-4 矢板工	25
	6-3-11-4		緑化ブロック工		3-4-5-4 緑化ブロック工	40
	6-3-11-5		環境護岸ブロック工		3-4-5-3 コンクリートブロック工	39
	6-3-11-6		石積(張)工		3-4-5-5 石積(張)工	40
	6-3-11-7		法枠工		3-4-14-4 法枠工	58
	6-3-11-8		環境配慮型護岸工	巨石張り	3-4-3-23 環境配慮型護岸工	32
			環境配慮型護岸工	巨石積み	3-4-3-23 環境配慮型護岸工	32
			環境配慮型護岸工	かごマット	3-4-3-23 環境配慮型護岸工	32
	6-3-11-9		吹付工		3-4-14-3 吹付工	58
	6-3-11-10		植生工		3-4-14-2 植生工	57
	6-3-11-11		覆土工		3-2-1-9 法面整形工	22
	6-3-11-12		羽口工	じゃかご	3-4-3-24 羽口工	33
ふとんかご				3-4-3-24 羽口工		
かご枠				3-4-3-24 羽口工		
連節ブロック張り				3-4-5-3-2 連節ブロック張り	39	
第12節 法覆護岸工	6-3-12-3		場所打擁壁工		3-4-15-1 場所打擁壁工	59
	6-3-12-4		プレキャスト擁壁工		3-4-15-2 プレキャスト擁壁工	60
第4章 鋼橋上部						
第3節 工場製作工	6-4-3-3		桁製作工		3-4-12-3 桁製作工	51
	6-4-3-4		検査路製作工		3-4-12-4 検査路製作工	53
	6-4-3-5		鋼製伸縮継手製作工		3-4-12-5 鋼製伸縮継手製作工	53
	6-4-3-6		落橋防止装置製作工		3-4-12-6 落橋防止装置製作工	54
	6-4-3-7		鋼製排水管製作工		3-4-12-10 鋼製排水管製作工	55
	6-4-3-8		橋梁用防護柵製作工		3-4-12-7 橋梁用防護柵製作工	54
	6-4-3-9		橋梁用高欄製作工			86
	6-4-3-11		アンカーフレーム製作工		3-4-12-8 アンカーフレーム製作工	54
	6-4-3-12		工場塗装工		3-4-12-11 工場塗装工	55
第5節 橋梁架設工	6-4-5-4		架設工(クレーン架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-4-5-5		架設工(ケーブルクレーン架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-4-5-6		架設工(ケーブルエレクション架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-4-5-7		架設工(架設桁架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-4-5-8		架設工(送出し架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-4-5-9		架設工(トラベラークレーン架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-4-5-10	1	支承工	鋼製支承		87
		2	支承工	ゴム支承		87

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第6節 橋梁現場塗装工	6-4-6-3		現場塗装工		3-4-3-28 現場塗装工	35
第7節 床版工	6-4-7-2		床版工		3-4-16-2 床版工	61
第8節 橋梁付属物工	6-4-8-2		伸縮装置工		3-4-3-21 伸縮装置工	32
	6-4-8-3		落橋防止装置工			88
	6-4-8-5		地覆工			88
	6-4-8-6		橋梁用防護柵工			88
	6-4-8-7		橋梁用高欄工			88
	6-4-8-8		検査路工			88
第5章 コンクリート橋上部						
第3節 工場製作工	6-5-3-2		プレビーム用桁製作工		3-4-12-9 プレビーム用桁製作工	55
	6-5-3-3		橋梁用防護柵製作工		3-4-12-7 橋梁用防護柵製作工	54
	6-5-3-4		鋼製伸縮継手製作工		3-4-12-5 鋼製伸縮継手製作工	53
	6-5-3-5		検査路製作工		3-4-12-4 検査路製作工	53
	6-5-3-6		工場塗装工		3-4-12-11 工場塗装工	55
第5節 PC橋工	6-5-5-2		プレテンション桁製作工(購入工)	けた橋	3-4-3-10 プレテンション桁製作工(購入工)	27
				スラブ橋	3-4-3-10 プレテンション桁製作工(購入工)	27
	6-5-5-3		ポストテンション桁製作工		3-4-3-11-1 ポストテンション桁製作工	28
	6-5-5-4		プレキャストセグメント桁製作工(購入工)		3-4-3-11-2 プレキャストセグメント桁製作工(購入工)	28
	6-5-5-5		プレキャストセグメント主桁組立工		3-4-3-12 プレキャストセグメント主桁組立工	28
	6-5-5-6		支承工		6-4-5-10 支承工	87
	6-5-5-7		架設工(クレーン架設)		3-4-13 架設工(コンクリート橋)	56
	6-5-5-8		架設工(架設桁架設)		3-4-13 架設工(コンクリート橋)	56
	6-5-5-9		床版・横組工		3-4-16-2 床版工	61
	6-5-5-10		落橋防止装置工		6-4-8-3 落橋防止装置工	88
第6節 プレビーム橋工	6-5-6-2		プレビーム桁製作工	現場		88
	6-5-6-3		支承工		6-4-5-10 支承工	87
	6-5-6-4		架設工(クレーン架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-5-6-5		架設工(架設桁架設)		3-4-13 架設工(鋼橋)	56
	6-5-6-6		床版・横組工		3-4-16-2 床版工	61
	6-5-6-9		落橋防止装置工		6-4-8-3 落橋防止装置工	88
第7節 PCホロースラブ橋工	6-5-7-3		支承工		6-4-5-10 支承工	87
	6-5-7-4		PCホロースラブ製作工		3-4-3-13 PCホロースラブ製作工	29
	6-5-7-5		落橋防止装置工		6-4-8-3 落橋防止装置工	88
第8節 RCホロースラブ橋工	6-5-8-3		支承工		6-4-5-10 支承工	87
	6-5-8-4		RC場所打ホロースラブ製作工		3-4-3-13 PCホロースラブ製作工	29
	6-5-8-5		落橋防止装置工		6-4-8-3 落橋防止装置工	88

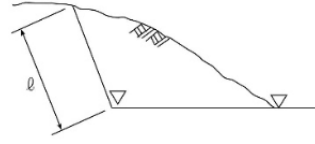
章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第9節 PC版桁橋工	6-5-9-2		PC版桁製作工		3-4-3-13PCホロースラブ製作工	29
第10節 PC箱桁橋工	6-5-10-3		支承工		6-4-5-10 支承工	87
	6-5-10-4		PC箱桁製作工		3-4-3-14-1PC箱桁製作工	29
	6-5-10-5		落橋防止装置工		6-4-8-3 落橋防止装置工	88
第11節 PC片持箱桁橋工	6-5-11-2		PC片持箱桁製作工		3-4-3-14-1PC箱桁製作工	29
	6-5-11-3		支承工		6-4-5-10 支承工	87
	6-5-11-4		架設工(片持架設)		3-4-13 架設工(コンクリート橋)	56
第12節PC押出し箱桁橋工	6-5-12-2		PC押出し箱桁製作工		3-4-3-14-2PC押出し箱桁製作工	30
	6-5-12-3		架設工(押出し架設)		3-4-13 架設工(コンクリート橋)	56
第13節 橋梁付属物工	6-5-13-2		伸縮装置工		3-4-3-21 伸縮装置工	31
	6-5-13-4		地覆工		6-4-8-5 地覆工	88
	6-5-13-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6 橋梁用防護柵工	88
	6-5-13-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7 橋梁用高欄工	88
	6-5-13-7		検査路工		6-4-8-8 検査路工	88
第6章 木造橋上部						
第3節 木造橋上部	6-6-3-3		木桁	木造橋(上下部構造)		89
第7章 トンネル(NATM)						
第4節 支保工	6-7-4-3		吹付工			89
	6-7-4-4		ロックボルト工			89
第5節 覆工	6-7-5-3		覆工コンクリート工			90
	6-7-5-4		側壁コンクリート工		6-7-5-3 覆工コンクリート工	90
	6-7-5-5		床版コンクリート工			90
第6節 インバート工	6-7-6-4		インバート本体工			91
第7節 坑内付帯工	6-7-7-5		地下排水工		3-4-3-26-3 暗きょ工	34
第8節 坑門工	6-7-8-4		坑門本体工			91
	6-7-8-5		明り巻工			91
第8章 道路維持						
第3節 舗装工	6-8-3-3		路面切削工		3-4-6-9 路面切削工	43
	6-8-3-4		舗装打換え工		3-4-6-10 舗装打換え工	43
	6-8-3-5		切削オーバーレイ工			92
	6-8-3-6		オーバーレイ工		3-4-6-11 オーバーレイ工	43
	6-8-3-7		路上再生工			92
第3節 舗装工	6-8-3-8		コンクリート舗装補修工		3-4-6-8 コンクリート舗装工	41
	6-8-3-9		アスファルト舗装補修工		3-4-6-7 アスファルト舗装工	40
	6-8-3-10		砂利路盤工		3-4-6-14 砂利路盤工	44
第4節 排水構造物工	6-8-4-3		側溝工		3-4-3-26 側溝工	33
	6-8-4-4		横断工		6-1-10-4 横断工	78
	6-8-4-5		コルゲートパイプ工		6-1-10-5 コルゲートパイプ工	78
	6-8-4-6		コルゲートフリューム工		6-1-10-6 コルゲートフリューム工	78

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第4節 排水構造物工	6-8-4-7		洗越工		6-1-10-7 洗越工	78
	6-8-4-8		呑口工及び吐口工		6-1-10-11 流末工	78
	6-8-4-9		集水柵工		3-4-3-27 集水柵工	34
	6-8-4-10		流木除け工及び土砂止め工		6-1-10-11 流末工	78
	6-8-4-11		流末工		6-1-10-11 流末工	78
	6-8-4-12		地下排水工		3-4-3-26-3 暗きょ工	34
	6-8-4-13		法面排水工（小段排水・縦排水工）		3-4-3-26 側溝工	33
	6-8-4-14		管きょ工		3-4-3-25 プレキャストカルバート工	33
	6-8-4-15		場所打水路工		3-4-3-26-2 場所打水路工	34
第5節 防護柵工	6-8-5-3		路側防護柵工		3-4-3-7 路側防護柵工	26
	6-8-5-4		ボックスビーム工		3-4-3-7 路側防護柵工	26
	6-8-5-5		車止めポスト工		6-2-7-5 車止めポスト工	81
第6節 標識工	6-8-6-3		小型標識工		3-4-3-6 小型標識工	26
第7節 軽量盛土工	6-8-7-2		軽量盛土工		3-2-1-12 路体盛土工	24
第8節 擁壁工	6-8-8-5		場所打擁壁工		3-4-15-1 場所打擁壁工	59
	6-8-8-6		プレキャスト擁壁工		3-4-15-2 プレキャスト擁壁工	60
第9節 石・ブロック積工	6-8-9-3		コンクリートブロック工		3-4-5-3 コンクリートブロック工	39
	6-8-9-4		石積（張）工		3-4-5-5 石積（張）工	40
第10節 カルバート工	6-8-10-6		場所打函きょ工		6-1-9-6 場所打函きょ工	77
	6-8-10-7		プレキャストカルバート工		3-4-3-25 プレキャストカノレバート工	33
第11節 法面工	6-8-11-2		植生工		3-4-14-2 植生工	57
	6-8-11-3		吹付工		3-4-14-3 吹付工	58
	6-8-11-4		法枠工		3-4-14-4 法枠工	58
	6-8-11-5		アンカー工		3-4-14-5 アンカー工	59
	6-8-11-6		かご工	じゃかご	3-4-3-24 羽口工	33
				ふとんかご	3-4-3-24 羽口工	
第13節 橋梁付属物工	6-8-13-2		伸縮継手工		3-4-3-21 伸縮装置工	31
	6-8-13-4		地覆工		6-4-8-5 地覆工	88
	6-8-13-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6 橋梁用防護柵工	88
	6-8-13-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7 橋梁用高欄工	88
	6-8-13-7		検査路工		6-4-8-8 検査路工	88
第14節 現場塗装工	6-8-14-3		橋梁塗装工		3-4-3-28 現場塗装工	35
第10章 道路修繕						
第3節 工場製作工	6-10-3-4		桁補強材製作工			92
	6-10-3-5		落橋防止装置製作工		3-4-12-6 落橋防止装置製作工	54
第5節 舗装工	6-10-5-3		路面切削工		3-4-6-9 路面切削工	43
	6-10-5-4		舗装打換え工		3-4-6-10 舗装打換え工	43
	6-10-5-5		切削オーバーレイ工		6-8-3-5 切削オーバーレイ工	92
	6-10-5-6		オーバーレイ工		3-4-6-11 オーバーレイ工	43
	6-10-5-7		路上再生工		6-8-3-7 路上再生工	92
	6-10-5-8		砂利路盤工		3-4-6-14 砂利路盤工	44

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第6節 排水構造物工	6-10-6-3		側溝工		3-4-3-26 側溝工	33
	6-10-6-4		管きょ工		3-4-3-25 プレキャストカルバート工	33
	6-10-6-5		集水樋工		3-4-3-27 集水樋工	34
	6-10-6-6		地下排水工		3-4-3-26-3 暗きょ工	34
	6-10-6-7		場所打水路工		3-4-3-26-2 場所打水路工	34
	6-10-6-8		排水工		3-4-3-26 側溝工	33
第7節 縁石工	6-10-7-3		縁石工		3-4-3-5 縁石工	26
第8節 防護柵工	6-10-8-3		路側防護柵工		3-4-3-7 路側防護柵工	26
	6-10-8-4		ボックスビーム工		3-4-3-7 路側防護柵工	26
	6-10-8-5		車止めポスト工		6-2-7-5 車止めポスト工	81
第9節 標識工	6-10-9-3		小型標識工		3-4-3-6 小型標識工	26
第10節 区画線工	6-10-10-2		区画線工		3-4-3-8 区画線工	27
第11節 軽量盛土工	6-10-11-2		軽量盛土工		3-2-1-12 路体盛土工	24
第12節 擁壁工	6-10-12-5		場所打擁壁工		3-4-15-1 場所打擁壁工	59
	6-10-12-6		プレキャスト擁壁工		3-4-15-2 プレキャスト擁壁工	60
第13節 石・ブロック積工	6-10-13-3		コンクリートブロック工		3-4-5-3 コンクリートブロック工	39
	6-10-13-4		石積(張)工		3-4-5-5 石積(張)工	40
第14節 カルバート工	6-10-14-6		場所打函きょ工		6-1-9-6 場所打函きょ工	77
	6-10-14-7		プレキャストカルバート工		3-4-3-25 プレキャストカルバート工	33
第15節 法面工	6-10-15-2		植生工		3-4-14-2 植生工	57
	6-10-15-3		吹付工		3-4-14-3 吹付工	58
	6-10-15-4		法枠工		3-4-14-4 法枠工	58
	6-10-15-5		アンカー工		3-4-14-5 アンカー工	59
	6-10-15-6		かご工	じゃかご	3-4-3-24 羽口工	33
				ふとんかご	3-4-3-24 羽口工	33
第16節 落石雪害防止工	6-10-16-4		落石防止網工		6-1-11-4 落石防止網工	79
	6-10-16-5		落石防護柵工		6-1-11-5 落石防護柵工	79
	6-10-16-6		防雪柵工		6-1-11-6 防雪柵工	79
	6-10-16-7		雪崩予防柵工		6-1-11-7 雪崩予防柵工	80
第18節 鋼桁工	6-10-18-3		鋼桁補強工		6-10-3-4 桁補強材製作工	93
第19節 鋼橋支承工	6-10-19-3		鋼橋支承工		6-4-5-10 支承工	87
	6-10-19-4		PC橋支承工		6-4-5-10 支承工	87
第20節 橋梁付属物工	6-10-20-3		伸縮継手工		3-4-3-21 伸縮装置工	31
	6-10-20-4		落橋防止装置工		6-4-8-3 落橋防止装置工	88
第20節 橋梁付属物工	6-10-20-6		地覆工		6-4-8-5 地覆工	88
	6-10-20-7		橋梁用防護柵工		6-4-8-6 橋梁用防護柵工	88
	6-10-20-8		橋梁用高欄工		6-4-8-7 橋梁用高欄工	88
	6-10-20-9		検査路工		6-4-8-8 検査路工	88
第22節 現場塗装工	6-10-22-3		橋梁塗装工		3-4-3-28 現場塗装工	35

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要				
3 森林土木工事共通編	2 土工	1 適用	6	1	掘削工	基準高 ▽	±50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所 ただし、3次元計測技術を用いた出来形管理を発注者が指定する規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は掘削部の両端で測定		3-2-1-6				
						法長 l	$l < 5\text{ m}$				-200			
							$l \geq 5\text{ m}$				法長 - 4%			
				2	掘削工 (面管理の場合)	平均値	個々の計測値	1. 3次元データによる出来形管理を実施する場合、発注者が指定する基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として ±50mm が含まれている。 3. 計測は平場面と法面（小段を含む。）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は 1 点/m ² （平面投影面積当たり）以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に ± 5 cm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に ± 5 cm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。		3-2-1-6				
						平場	標高較差				±50	±150		
						法面 (小段含む。)	水平又は 標高較差				±70	±160		
				3 森林土木工事共通編	2 土工	1 適用	7	1	盛土工	基準高 ▽	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所 ただし、3次元計測技術を用いた出来形管理を発注者が指定する規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は両法肩で測定		3-2-1-7
										法長 l	$l < 5\text{ m}$			
$l \geq 5\text{ m}$	法長 - 2%													
幅 w_1, w_2		-100												

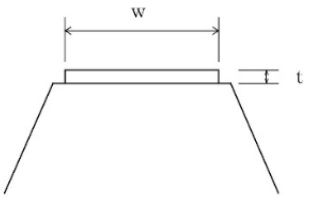
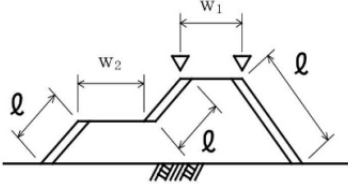
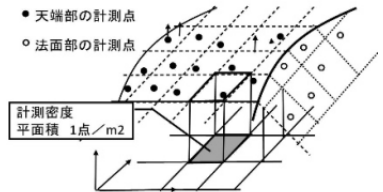
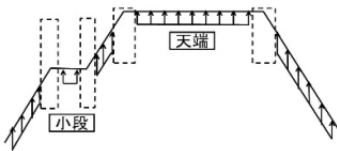
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
3 森林土木 工事共通 編	2 土工	1 適用	7	2	盛土工 (面管理の場合)		平均值	1. 3次元データによる出来形管理を実施する場合、発注者が指定する基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は天端面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。		3-2-1-7		
						天端	標高較差				-50	-150
						法面 4割<勾配	標高較差				-50	-170
						法面 4割≥勾配 (小段含む。)	標高較差				-60	-170
						※ただし、こ こでの勾配 は、鉛直方向 の長さ1に 対する、水平 方向の長さX をX割と表 したもの						
3 森林土木 工事共通 編	2 土工	1 適用	8	盛土補強工 (補強土(テールアル ム)壁工法) (多数アンカー式補強土 工法) (ジオテキスタイルを用 いた補強土工法)	基準高▽	-50	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所		3-2-1-8			
					厚さt	-50						
					控え長さ	設計値以上						
3 森林土木 工事共通 編	2 土工	1 適用	9	法面整形工 (盛土部)	厚さt	※-30	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所 ※土羽打ちのある場合に適用		3-2-1-9			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要				
3	森林土木工事共通編	2	土工	1	適用	10		堤防天端工	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所 厚さは、施工延長 200mにつき 1ヶ所、200m以下は 2ヶ所、中央で測定。		3-2-1-10			
								厚さ t				$t < 15 \text{ cm}$	-25	
												$t \geq 15 \text{ cm}$	-50	
								幅				w	-100	
3	森林土木工事共通編	2	土工	1	適用	11	1	残土処理工	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所 ただし、3次元計測技術を用いた出来形管理を発注者が指定する規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は両法肩で測定		3-2-1-11			
法長 l	$l < 5 \text{ m}$	-100												
	$l \geq 5 \text{ m}$	法長 - 2%												
幅	w_1, w_2	-100												
3	森林土木工事共通編	2	土工	1	適用	11	2	残土処理工 (面管理の場合)	1. 3次元データによる出来形管理を実施する場合、発注者が指定する基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は天端面と法面（小段を含む。）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m ² （平面投影面積当たり）以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。	 	3-2-1-11			
								天端				標高較差	±50	±150
								法面（小段含む。）				標高較差	±80	±190
								平均値				個々の測定値		

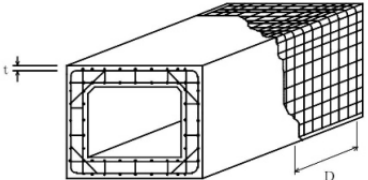
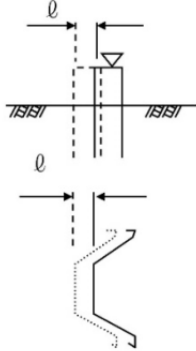
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3	2	1	12 13	1	路体盛土工 路床盛土工	基準高 ▽	±50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所 ただし、3次元計測技術を用いた出来形管理を発注者が指定する規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は両法肩で測定		3-2-1-12 3-2-1-13	
						法長 l	$l < 5\text{ m}$				-100
							$l \geq 5\text{ m}$				法長 - 2%
				幅 w_1, w_2	-100						
				2	路体盛土工 路床盛土工 (面管理の場合)		平均値 個々の計測値	1. 3次元データによる出来形管理を実施する場合、発注者が指定する基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として ±50mm が含まれている。 3. 計測は天端面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は 1点/m ² （平面投影面積当たり）以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に ±5 cm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。	 	3-2-1-12 3-2-1-13	
天端	標高較差	±50	±150								
法面（小段含む。）	標高較差	±80	±190								
3	2	1	14		法面整形工 (盛土部)	厚 さ t	※-30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用。		3-2-1-14	

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3	3	1	4		組立て	平均間隔 d	±Φ	$d = \frac{D}{n-1}$ D：n本間の延長 n：10本程度とする φ：鉄筋径 工事の規模に応じて、1リフト、1ロット当たりに対して各面で1ヶ所以上測定する。最小かぶりは、コンクリート標準示方書（設計編：標準7編2章2.1）参照。ただし、道路橋示方書の適用を受ける橋については、道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋編6.6）による。 注1）重要構造物かつ主鉄筋について適用する。 注2）橋梁コンクリート床版桁（PC橋含む）の鉄筋については、第3編3-2-18-2床版工を適用する。 注3）新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積25m ² 以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外）の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」も併せて適用する。		3-3-6-4
						かぶり t	±Φかつ 最小かぶり 以上			
3	4	3	4		矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く。〕 （鋼矢板） （軽量鋼矢板） （コンクリート矢板） （広幅鋼矢板） （可とう鋼矢板）	基準高 ▽	±50	基準高は施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。変位は、施工延長20mにつき1ヶ所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-4-3-4
						根入長	設計値以上			
						変位 l	100			


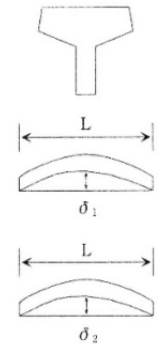

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	3 共通 的工 種	5		縁石工 (縁石・アスカープ)	延長 L	-200	1ヶ所/1施工箇所 ただし、3次元計測技術を用いた出来形管理 を発注者が指定する規定により管理を行う場 合は、延長の変化点で測定		3-4-3-5			
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	3 共通 的工 種	6		小型標識工	設置高さ H	設計値以上	1ヶ所/1基 基礎 1基毎		3-4-3-6			
						基礎	幅 w (D)				-30		
							高さ h				-30		
							根入れ長				設計値以上		
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	3 共通 的工 種	7	1	路側防護柵工 (ガードレール)	基礎	幅 w	-30	1ヶ所/施工延長 40m、40m以下のもの は、2ヶ所/1施工箇所。		3-4-3-7		
							高さ h	-30					
						ビーム取付高 H		±30 -20				1ヶ所/1施工箇所	
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	3 共通 的工 種	7	2	路側防護柵工 (ガードケーブル)	基礎	幅 w	-30	1ヶ所/1基礎毎		3-4-3-7		
							高さ h	-30					
							延長 L	-100					
						ケーブル取付高 H		±30 -20				1ヶ所/1施工箇所	


出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	8		区画線工	厚さ t (溶融式のみ)	設計値以上	各線種毎に、1ヶ所テストピースにより測定。		3-4-3-8	
						幅 w	設計値以上				
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	9		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ h	±30	1ヶ所/10本 10本以下の場合、2ヶ所測定。		3-4-3-9	
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	10	1	プレテンション桁製作工 (購入工) (けた橋)	桁長 L (m)	±L/1,000	桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、 製造工場の発行するJISに基づく試験成績表 に替えることができる。	断面図 側面図 平面図		3-4-3-10
						断面の外形寸法	±5				
						橋桁のそり δ ₁	±8				
						横方向の曲がり δ ₂	±10				
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	10	2	プレテンション桁製作工 (購入工) (スラブ桁)	桁長 L (m)	±10…L ≤ 10m ±L/1,000…L > 10m	桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、 製造工場の発行するJISに基づく試験成績表 に替えることができる。	断面図 側面図 平面図		3-4-3-10
						断面の外形寸法	±5				
						橋桁のそり δ ₁	±8				
						横方向の曲がり δ ₂	±10				

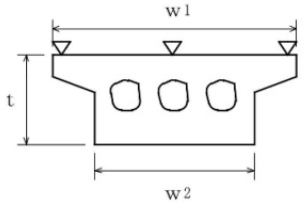
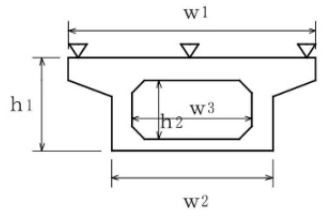
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	3 共通 的工 種	11	1	ポストテンション桁製作工	幅(上) w_1	± 10 $- 5$	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に替えることができる。 ℓ ：支間長 (m)		3-4-3-11 注) 新設のコンクリート構造物(橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積25m ² 以上のボックスカルバート(工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外)の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」も併せて適用する
						幅(下) W_2	± 5			
						高さ h	± 10 $- 5$			
						桁支間長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ-30 mm以内			
						横方向最大タワミ	0.8 ℓ			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	3 共通 的工 種	11	2	プレキャストセグメント桁製作工(購入工)	桁長 ℓ	-	桁全数について測定。 桁断面寸法測定箇所は、図面の寸法表示箇所 で測定。		3-4-3-11
						断面の外形寸法 (mm)	-			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	3 共通 的工 種	12		プレキャストセグメント主桁組立工	桁支間長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ-30 mm以内	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 ℓ ：支間長 (m)		3-4-3-12
						横方向最大タワミ	0.8 ℓ			

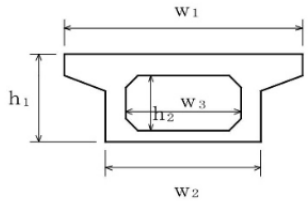


出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	13		PCホロースラブ製作工	基準高 ∇	± 20	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2ヶ所（支点付近） で1箇所当たり両端と中央部の3点、幅及び 厚さは1径間当たり両端と中央部の3ヶ所。 ※鉄筋の出来形管理基準については、第3編 3-4-16-2床版工に準ずる。 ℓ ：桁長（m）		3-2-3-13 注) 新設のコン クリート構造物 （橋梁上・下部 工および重要構 造物である内空 断面積25m ² 以 上のボックスカ ルパート（工場 製作のプレキャ スト製品は全て の工種において 対象外）の鉄 筋の配筋状況及 びかぶりについ ては、「非破壊 試験によるコン クリート構造物 中の配筋状態及 びかぶり測定要 領」も併せて適 用する。
						幅 w_1, w_2	$-5 \sim +30$			
						厚 さ t	$-10 \sim +20$			
						桁 長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ-30 mm以内			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	14	1	PC箱桁製作工	基準高 ∇	± 20	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2ヶ所（支点付近） で1箇所当たり両端と中央部の3点、幅及び 高さは1径間当たり両端と中央部の3ヶ所。 ※鉄筋の出来形管理基準については、第3編 3-4-16-2床版工に準ずる。 ℓ ：桁長（m）		3-4-3-14 注) 新設のコン クリート構造物 （橋梁上・下部 工および重要構 造物である内空 断面積25m ² 以 上のボックスカ ルパート（工場 製作のプレキャ スト製品は全て の工種において 対象外）の鉄 筋の配筋状況及 びかぶりについ ては、「非破壊 試験によるコン クリート構造物 中の配筋状態及 びかぶり測定要 領」も併せて適 用する。
						幅（上） w_1	$-5 \sim +30$			
						幅（下） w_2	$-5 \sim +30$			
						内空幅 w_3	± 5			
						高さ h_1	+10 -5			
						内空高さ h_2	+10 -5			
						桁 長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ-30 mm以内			

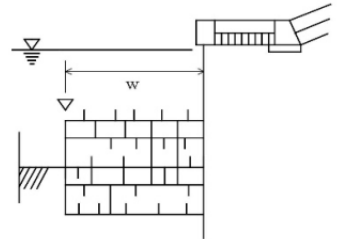
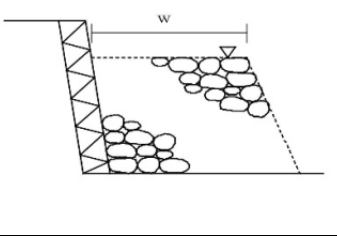
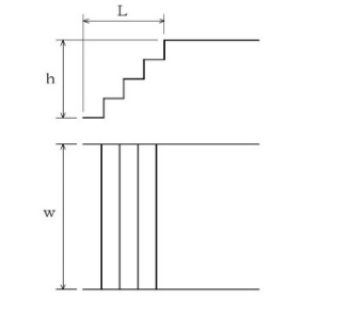
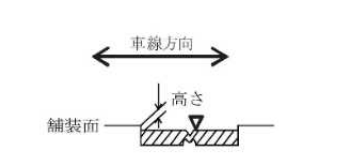
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要						
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	14	2	PC押出し箱桁製作工	幅(上) w_1	-5~+30	桁全数について測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 ※鉄筋の出来形管理基準については、第3編3-4-16-2床版工に準ずる。 ℓ ：桁長(m)		3-4-3-14 注) 新設のコンクリート構造物(橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積25m2以上のボックスカルバート(工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象)の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状況及びかぶり測定要領」も併せて適用する。						
						幅(下) w_2	-5~+30									
						内空幅 w_3	±5									
						高さ h_1	+10 -5									
						内空高さ h_2	+10 -5									
						桁長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ 30mm以内									
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	15		根固めブロック工	層積	基準高▽	±100	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-4-3-15					
							厚さ t	-20				幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。				
							幅 w_1, w_2	-20								
							延長 L_1, L_2	-200				1施工箇所毎				
						乱積	基準高▽	± $t/2$	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。							
							延長 L_1, L_2	- $t/2$				1施工箇所毎				
						<p style="text-align: right;">tは根固めブロックの高さ</p>										

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	3 共通の 工種	16		沈床工	基準高 ∇	± 150	1組毎		3-4-3-16
						幅 w	± 300			
						延長 L	-200			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	3 共通の 工種	17		捨石工	基準高 ∇	-100	施工延長 40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-4-3-17
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	3 共通の 工種	19		階段工	幅 w	-30	1回/1施工箇所		3-4-3-19
						高さ h	-30			
						長さ L	-30			
						段数	± 0 段			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	3 共通の 工種	21	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	据付け高さ	± 3	車道端部及び中央部付近の3点を測定。 表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下		3-4-3-21
						表面の凹凸	3			
						仕上げ高さ	舗装面に対し0~-2			


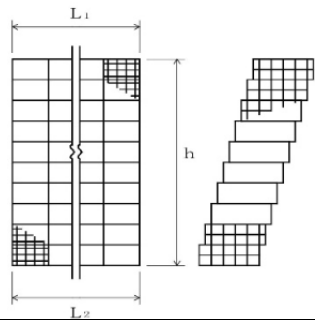


出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要				
3	森林土木工事共通編	4	一般施工	3	共通の工種	21	2	伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	高さ	据付け高さ	± 3	高さについては車線端部、中央部において車線方向に各3点計9点 表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点	<p style="font-size: small;">橋軸方向 C.L. 歯型板面の歯咬み合い部の高低差： 咬み合い部中心A、B点の差 C.L. A B W₂ W₁ 舗装面 あと打ちコンクリート 仕上げ高さ</p>	3-4-3-21
										車線方向各点誤差の相対差	3			
										表面の凹凸	3			
										歯型板面の歯咬み合い部の高低差	2			
										歯咬み合い部の縦方向間隔 w ₁	± 2			
										歯咬み合い部の横方向間隔 W ₂	± 5			
										仕上げ高さ	舗装面に対し0～-2			
3	森林土木工事共通編	4	一般施工	3	共通の工種	23	1	環境配慮型護岸工 (巨石張り, 巨石積み)	基準高 ▽	±500	施工延長 40mにつき1ヶ所、延長 40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-4-3-23	
									法 長 ℓ	-200				
									延 長 L	-200				
3	森林土木工事共通編	4	一般施工	3	共通の工種	23	2	環境配慮型護岸工 (かごマット)	法 長 ℓ	-100	施工延長 40mにつき1ヶ所、延長 40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-2-3-23	
									厚 さ t	-0.2 t				
									延 長 L	-200				

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	24	1	羽口工 (じゃかご)	法 長 ℓ	$\ell < 3\text{ m}$	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 	3-4-3-24
							$\ell \geq 3\text{ m}$	-100		
						厚 さ t		-50		
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	24	2	羽口工 (ふとんかご、かご枠)	高 さ h	-100	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 	3-4-3-24	
						延 長 $L_1、L_2$	-200			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	25		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	基 準 高 ∇	± 30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 ※印は、現場打部分のある場合。 	3-4-3-25	
						※幅 w	-50			
						※高 さ h	-30			
						延 長 L	-200	1 施工箇所毎		
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	26	1	側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝工) (自由勾配側溝) (管渠)	基 準 高 ∇	± 30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 3次元計測技術を用いた出来形管理を発注者が指定する規定による測点の管理方法を用いることができる。 	3-4-3-26	
						延 長 L	-200			1ヶ所 / 1 施工箇所 ただし、3次元計測技術を用いた出来形管理を発注者が指定する規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	26	2	側溝工 (場所打水路工)	基準高 ∇	± 30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 3次元計測技術を用いた出来形管理は、発注者が指定する規定による測点の管理方法を用いることができる。 1 施工箇所毎 ただし、3次元計測技術を用いた出来形管理を発注者が指定する規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。		3-4-3-26
						厚さ t_1, t_2	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h_1, h_2	-30			
						延長 L	-200			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	26	3	側溝工 (暗きょ工)	基準高 ∇	± 30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 1 施工箇所毎		3-4-3-26
						幅 w_1, w_2	-50			
						深さ h	-30			
						延長 L	-200			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	27		集水柵工	基準高 ∇	± 30	1ヶ所毎 ※は、現場打部分がある場合		3-4-3-27
						※厚さ $t \sim t_5$	-20			
						※幅 w_1, w_2	-30			
						※高さ h_1, h_2	-30			

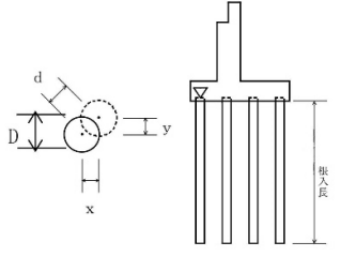
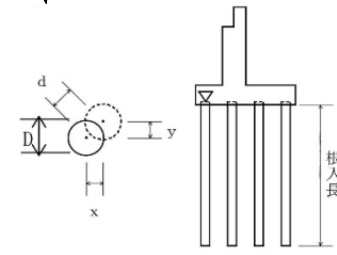
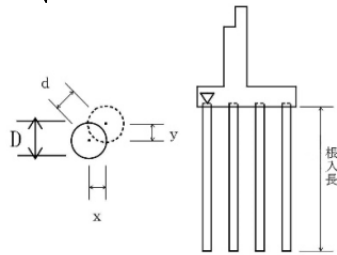
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要										
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	3 共通の工種	28		現場塗装工	塗 膜 厚	a. ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは500m ² とする。1ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200m ² に満たない場合は10m ² ごとに1点とする。		3-4-3-28										
											3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	1	一般事項 (切込砂利) (碎石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 w	設計値以上	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-4-4-1
																厚さ t ₁ 、t ₂	-30			
																延 長 L	各構造物の規格値による			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	3	1	基礎工（護岸） (現場打)	基 準 高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-4-4-3										
						幅 w	-30													
						高 さ h	-30													
						延 長 L	-200													
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	3	2	基礎工（護岸） (プレキャスト)	基 準 高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		3-4-4-3										
						延 長 L	-200													

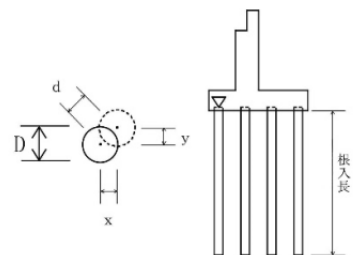
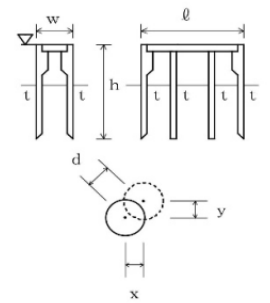
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	4	1	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	3-4-4-4
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	D/4 以内かつ 100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	4	2	既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	3-4-4-4
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
						杭径 D	設計値以上			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	5		場所打杭工	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	3-4-4-5
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
						杭径 D	設計径 (公称径) -30 以上			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	6		深礎工	基準高 ▽	±50	全数について杭中心で測定	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	3-4-4-6
						根入長	撰家値以上			
						偏心量 d	150 以内			
						傾斜	1/50 以内			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	7		オープンケーソン基礎工	基準高 ▽	±100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については、各打設ロットごとに測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	3-4-4-7
						ケーソンの長さ ℓ	-50			
						ケーソンの幅 w	-50			
						ケーソンの高さ h	-100			
						ケーソンの壁厚 t	-20			
						偏心量 d	300 以内			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	8		ニューマチックケーソン 基礎工	基準高 ∇	± 100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については、 各打設ロットごとに測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	3-4-4-8
						ケーソンの長さ ℓ	-50			
						ケーソンの幅 w	-50			
						ケーソンの高さ h	-100			
						ケーソンの壁厚 t	-20			
						偏心量 d	300 以内			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	4 共通の工種	9		鋼管矢板基礎工	基準高 ∇	± 100	基準高は、全数を測定。 偏心量は、1基ごとに測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	3-4-4-9
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	300 以内			

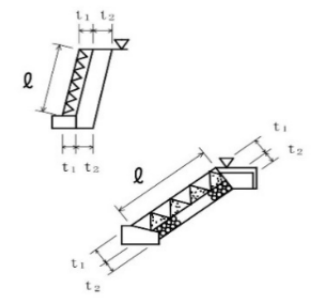

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3	4	5	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張り)	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 厚さは上端部及び下端部の 2ヶ所を測定。		3-4-5-3	
						法長 l	$l < 3 \text{ m}$				-50
							$l \geq 3 \text{ m}$				-100
						厚さ (ブロック積張) t_1	-50				
						厚さ (裏込) t_2	-50				
						延長 L	-200				
3	4	5	3	2	コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-4-5-3	
						法長 l	-100				
						延長 L_1, L_2	-200				
3	4	5	3	3	コンクリートブロック工 (天端保護ブロック)	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-4-5-3	
						幅 w	-100				
						延長 L	-200				

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	5 石・ ブロック 積張工	4		緑化ブロック工	基準高 ▽	±50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 厚さは上端部及び下端部の 2ヶ所を測定。		3-4-5-4	
						法長ℓ	ℓ < 3 m				-50
							ℓ ≥ 3 m				-100
						厚さ (ブロック) t ₁	-50				
						厚さ (裏込) t ₂	-50				
						延長 L	-200				
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	5 石・ ブロック 積 (張) 工	5		石積 (張) 工	基準高 ▽	±50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 厚さは上端部及び下端部の 2ヶ所を測定。		3-4-5-5	
						法長ℓ	ℓ < 3 m				-50
							ℓ ≥ 3 m				-100
						厚さ (石積・張) t ₁	-50				
						厚さ (裏込) t ₂	-50				
						延長 L	-200				
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	6 一般 舗装工	7	1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)	基準高 ▽	±50	基準高、幅は、延長 40mにつき 1ヶ所の割合で測定する。 延長 40m以下のものは、2ヶ所測定する。		3-4-6-7	
						厚さ	-45				
						幅	-50				
							ただし、厚さの測定値の平均は、-15以内とする。				
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	6 一般 舗装工	7	2	アスファルト舗装工 (上層路盤工) 粒度調整 路盤工	厚さ	-30	基準高、幅は、延長 40mにつき 1ヶ所の割合で測定する。 延長 40m以下のものは、2ヶ所測定する。		3-4-6-7	
						幅	-50				
							ただし、厚さの測定値の平均は、-10以内とする。				

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	7	3	アスファルト舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰) 安定処理工	厚 さ	-30	厚さは、500m ² に1個の割合でコアーを採取 もしくは掘り起こして測定する。 幅は、延長40mにつき1ヶ所の割合で測定 する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-7
						幅	-50			
							ただし、厚さの測定値の 平均は、-10以内とす る。			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	7	4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定 処理工)	厚 さ	-20	厚さは、500m ² に1個の割合でコアーを採取 して測定する。 幅は、延長40mにつき1ヶ所の割合で測定 する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-7
						幅	-50			
							ただし、厚さの測定値の 平均は、-7以内とす る。			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	7	6	アスファルト舗装工 (基層工・表層工)	厚 さ	-9	厚さは、500m ² に1個の割合でコアーを採取 して測定する。 幅は、延長40mにつき1ヶ所の割合で測定 する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-7
						幅	-25			
						平 坦 性	3mプロフィルメーター (σ)2.4mm以下直読式 (足付き) (σ)1.75mm以下			
							ただし、厚さの測定値の 平均は、-3以内とす る。			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	8	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	基 準 高 ▽	±50	基準高、幅は、延長40mにつき1ヶ所の割 合で測定する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-8
						厚 さ	-45			
						幅	-50			
							ただし、厚さの測定値の 平均は-15以内とす る。			

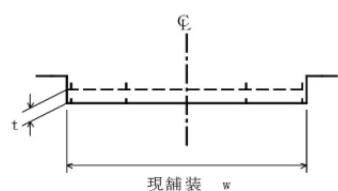

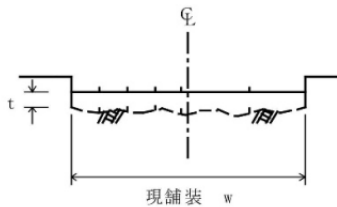
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	8	2	コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工)	厚 さ	-30	基準高、幅は、延長40mにつき1ヶ所の割合で測定する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-8
						幅	-50			
							ただし、厚さの測定値の平均は、-8以内とする。			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	8	3	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・ 瀝青)安定処理工)	厚 さ	-30	厚さは、500m ² に1個の割合でコアを採取もしくは掘り起こして測定する。 幅は、延長40mにつき1ヶ所の割合で測定する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-8
						幅	-50			
							ただし、厚さの測定値の平均は、-8以内とする。			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	8	4	コンクリート舗装工 (アスファルト中間 層)	厚 さ	-12	厚さは、500m ² に1個の割合でコアを採取して測定する。 幅は、延長40mにつき1ヶ所の割合で測定する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-8
						幅	-25			
							ただし、厚さの測定値の平均は、-3以内とする。			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	6 一般舗 装工	8	5	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装 版工)	厚 さ	-10	厚さは、500m ² に1個の割合でコアを採取して測定する。 幅は、延長40mにつき1ヶ所の割合で測定する。 延長40m以下のものは2ヶ所測定する。		3-4-6-8
							ただし、厚さの測定値の平均は、-3.5以内とする。			
						幅	-25			
						平 坦 性	コンクリートの硬化後3mプロフィールメーターにより機械舗設の場合(σ)2.4mm以下 人力舗設の場合(σ)3mm以下			
						目 地 段 差	±2			

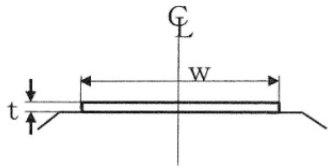

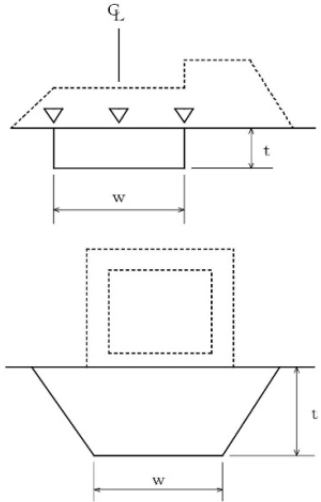
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定基準	測定箇所	摘要
							個々の測定値 (X)	平均の測定値 (X ₁₀)			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	6 一般舗装工	9		路面切削工	厚 さ t	-7	-2	厚さは40m毎に現舗装高切削後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 延長40m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 測定方法は自動横断測定法によることが出来る。		3-4-6-9
						幅 w	-25	-			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	6 一般舗装工	10		舗装打換え工	路盤工	幅 w	-50	各層1ヶ所/1施工箇所		3-4-6-10
							厚さ t	該当工種			
						舗装工	幅 w	-25			
							厚さ t	該当工種			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	6 一般舗装工	11		オーバーレイ工	厚 さ t	-9	厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。		3-4-6-11	
						幅 w	-25				
						平坦性	-				3mプロフィールメーター (σ)2.4mm以下直読式(足付き) (σ)1.75mm以下




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	6 一般舗装工	14		砂利路盤工	幅 w	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所の割合で測定する。 延長 40m以下のものは 2ヶ所測定する。		3-4-6-14
						厚 さ t	-10%			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	7 地盤改良工	2		路床安定処理工	基準高 ▽	±50	延長 40m毎に 1ヶ所の割合で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。		3-4-7-2
						施行厚さ t	-50			
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	7 地盤改良工	3		置換工	基準高 ▽	±50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 厚さは中心線及び端部で測定。		3-4-7-3
						置換厚さ t	-50			
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	7 地盤 改良 工	4		表層安定処理工 (サンドマット海上)	基準高 ∇	特記仕様書に明示	施工延長 10mにつき、1 測点当たり 5 点以上測定。 w. (L) は施工延長 40mにつき 1ヶ所、80 m以下のものは 1 施工箇所につき 3ヶ所。 (L) はセンターライン及び表裏法肩で行う。		3-4-7-4
						法 長 l	-500			
						天 端 幅 w	-300			
						天 端 延 長 L	-500			
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	7 地盤 改良 工	5		パイルネット工	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。 杭については、当該杭の項目に準ずる。		3-4-7-5
						厚 さ t	-50			
						幅 w	-100			
						延 長 L	-200			
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	7 地盤 改良 工	6		サンドマット工	施行厚さ t	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。		3-4-7-6
						幅 w	-100			
						延 長 L	-200			





出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一 般 施 工	7 地 盤 改 良 工	7 8		パーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクション パイル工)	位置・間隔 w	±100	100本に1ヶ所。 100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測定。 ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。 全本数		3-4-7-7 3-4-7-8	
						杭 径 D	設計値以上				
						打込長さ h	設計値以上				
						サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの砂投入量	-				全本数 計器管理にかえることができる。
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一 般 施 工	7 地 盤 改 良 工	9		固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	基準高 ▽	-50	100本に1ヶ所。 100本以下は2ヶ所測定。 1ヶ所に4本測定。 全本数 $L = \ell_1 - \ell_2$ ℓ_1 は改良体先端深度 ℓ_2 は改良体天端深度		3-4-7-9	
						位置・間隔 w	D/4以内				
						杭 径 D	設計値以上				
						深 度 L	設計値以上				

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	10 仮設工	5	1	仮設土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	基準高 ∇	± 100	基準高は施工延長 40mにつき 1ヶ所。 延長 40m以下のものは、1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-4-10-5
						根入長	設計値以上			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	10 仮設工	5	2	仮設土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ ℓ	設計深さ以上	全数		3-4-10-5
						配置誤差 d	100			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	10 仮設工	5	3	仮設土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長 ℓ	-100	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 1 施工箇所毎		3-4-10-5
						延長 L_1 、 L_2	-200			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	10 仮設工	5	4	仮設土留・仮締切工 (締切盛土)	基準高 ∇	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所。 延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-4-10-5
						天端幅 w	-100			
						延長 ℓ	-100			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	10 仮設工	5	5	仮設土留・仮締切工 (中詰盛土)	基準高 ∇	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所。 延長 40m以下のものは、1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-4-10-5

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	12 工場製作工 共通	1	1	鑄造 44 費 (金属支承工)	上下部鋼構造物との接合用ボルト孔	孔の直径差	± 2 - 0	製品全数を測定		3-4-12-1		
							中心距離	センターボスを基準にした孔位置のずれ					
								≤1,000mm				1 以下	
								センターボスを基準にした孔位置のずれ					
								>1,000mm				1.5 以下	
							アンカーボルト用孔	孔の直径				≤100mm	+ 3 - 1
												>100mm	+ 4 - 2
								孔の中心距離				JIS B 0403 CT13	
							センターボス	ボスの直径				+ 0 - 1	
								ボスの高さ				+ 1 - 0	
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	12 工場製作工 共通	1	1	鑄造費 (金属支承工)	上沓の橋軸及び直角方向の長さ寸法		JIS B 0403 CT13	製品全数を測定。 ※1) 片面削り加工も含む。 ※2) ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。		3-4-12-1		
						全移動量 ℓ	ℓ ≤ 300mm	± 2					
							ℓ > 300mm	± ℓ / 100					
						組立高さ H	上、下面加工仕上げ					± 3	
							コンクリート構造用	H ≤ 300mm				± 3	
								H > 300mm				(H / 200 + 3) 小数点以下切り捨て	

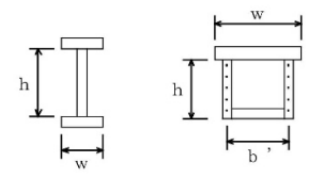




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	12 工場 製作 工 共通	1	1		普通 寸法	鑄放し長さ寸法 ※1)、※2)	JIS B 0403 CT14				
							鑄放し肉厚寸法 ※1)	JIS B 0403 CT15				
							削り加工寸法	JIS B 0405 粗級				
							ガス切断寸法	JIS B 0417 B級				
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	12 工場 製作 工 共通	1	2	鑄造費（大型ゴム支 承工）	幅 w 長さ L 直径 D	w, L, D ≤ 500	0 ~ + 5	製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支 承の厚さ（t） の最大相対誤差		3-4-12-1	
							500 < w, L, D ≤ 1500mm	0 ~ + 1 %				
							1500 < w, L, D	0 ~ + 15				
							厚 さ t	t ≤ 20mm				± 0.5
								20 < t ≤ 160				± 2.5%
								160 < t				± 4
							平面度	1				
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	12 工場 製作 工 共通	1	3	仮設材製作工	部 材	部材長 ℓ (m)	± 3... ℓ ≤ 10 ± 4... ℓ > 10	図面の寸法表示箇所 で測定。		3-4-12-1	
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	12 工場 製作 工 共通	1	4	刃口金物製作工		刃口高さ h (m)	± 2... h ≤ 0.5 ± 3... 0.5 < h ≤ 1.0 ± 4... 1.0 < h ≤ 2.0	図面の寸法表示箇所 で測定。		3-4-12-1	
							外周長 L (m)	± (10 + L / 10)				

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	摘要									
								鋼桁等	トラス・アーチ等											
3	4	12	3	1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$ $\pm 3 \cdots 0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \cdots 1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w/2) \cdots$ $2.0 < w$	鋼桁等	トラス・アーチ等	 I型鋼桁 トラス弦材	3-4-12-3									
												部材精度	板の平面度 δ (mm)	鋼桁及びトラス等の部材の腹板	$h/250$	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h：腹板高 (mm) b：腹板又はリブの間隔 (mm) w：フランジ幅 (mm)		3-4-12-3		
														箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	$b/150$					3-4-12-3
														フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$					
												部材長 ℓ (m)	鋼桁	$\pm 3 \cdots \ell \leq 10$ $\pm 4 \cdots \ell > 10$	原則として仮組立をしない状態の部材について、主要部材全数を測定。		3-4-12-3			
													トラス、アーチなど	$\pm 2 \cdots \ell \leq 10$ $\pm 3 \cdots \ell > 10$						
														圧縮材の曲がり δ (mm)	$\ell/1000$	-	主要部材全数を測定。 ℓ：部材長 (mm)		3-4-12-3	
												※規格値のwに代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「板の平面度 δ，フランジの直角度 δ，圧縮材の曲り δ」の規格値のh，b，wに代入する数値はmm単位の数値とする。								





出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	摘要	
								鋼桁等	トラス・アーチ等			
3	4	12	3	1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	仮組立精度	全長 L (m) 支間長 Ln (m)	$\pm(10+L/10)$ $\pm(10+Ln/10)$	各桁毎に全数測定。			3-4-12-3
							主桁、主構の中心間距離 B (m)	$\pm 4 \dots\dots B \leq 2$ $\pm(3+B/2)$ $\dots\dots B > 2$	各支点及び各支間中央付近を測定。			3-4-12-3
							主構の組立高さ h (m)	$\pm 5 \dots\dots h \leq 5$ $\pm(2.5+h/2)$ $\dots\dots h > 5$	-	両端部及び中心部を測定。		3-4-12-3
							主桁、主構の通り δ (mm)	$5+L/5 \dots\dots$ $L \leq 100$ $25 \dots\dots L > 100$	最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の1点を測定。 L：測線上 (m)			3-4-12-3
							主桁、主構のそり δ (mm)	$-5 \sim +5 \dots\dots L \leq 20$ $-5 \sim +10 \dots\dots$ $20 < L \leq 40$ $-5 \sim +15 \dots\dots$ $40 < L \leq 80$ $-5 \sim +25 \dots\dots$ $80 < L \leq 200$	各主桁について10～12m間隔を測定。 L：主桁の支間長 (m)	各主構の各格点を測定。 L：主構の支間長 (m)		3-4-12-3
							主桁、主構の橋端における出入差 δ (mm)	設計値 ± 10	どちらか一方の主桁（主構）端を測定。			3-4-12-3
							主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	$3+h/1000$	各主桁の両端部を測定 h：主桁の高さ (mm)	支点及び支間中央付近を測定 h：主構の高さ (mm)		3-4-12-3
							現場継手部のすき間 δ_1, δ_2 (mm)	設計値 ± 5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 δ_1, δ_2 のうち大きいもの 設計値が5mm以下の場合、マイナス側については設計値以上とする。			3-4-12-3
<p>※規格値のL, B, h に代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「主桁、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。</p>												

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3	4	12	3	2	桁製作工 (仮組立検査を実施しない場合)	部材精度	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$ $\pm 3 \cdots 5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \cdots 1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w/2) \cdots$ $2.0 < w$	主桁、主構 各支点及び各支間中央付近を測定。床組など構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。	 I型鋼桁	3-4-12-3
							板の平面度 δ (mm)	鋼桁等の部材の腹板 $h/250$ 箱桁等のフランジ鋼床版のデッキプレート $b/150$	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h：腹板高 (mm) b：腹板又はリブの間隔 (mm) w：フランジ幅 (mm)		
							フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$			
							部材長 ℓ (m)	鋼桁 $\pm 3 \cdots \ell \leq 10$ $\pm 4 \cdots \ell > 10$	主要部材全数を測定。		
							※規格値のwに代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「板の平面度 δ、フランジの直角度 δ」の規格値のh、b、wに代入する数値はmm単位の数値とする。				


出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3	4	12	3	3	桁製作工 (鋼製ダム製作工(仮組立時))	部材の水平度	10	全数を測定	<p>図a 格子形鋼製砂防ダム 図b 鋼製スリットダムA型 図c 鋼製スリットダムB型 図d 鋼製L型スリットダム</p>	3-4-12-3	
						堤 長 L	±30				
						堤 長 ℓ	±10				
						堤 幅 W	±30				
						堤 幅 w	±10				
						高 さ H	±10				
						ベースプレートの高さ	±10				
						本体の傾き	±H/500				
3	4	12	4		検査路製作工	部材	部材長 ℓ (m)	$\pm 3 \cdots \ell \leq 10$ $\pm 4 \cdots \ell > 10$	図面の寸法表示箇所で測定	3-4-12-4	
3	4	12	5		鋼製伸縮継手製作工	部材	部材長 w (m)	0~+30	製品全数を測定		3-4-12-5
						仮組立時	組合せる伸縮装置との高さの差 δ_1 (mm)	設計値 ±4	両端及び中央部付近を測定		
							フィンガーの食い違い δ_2 (mm)	±2	(実測値) δ_2		




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	12 工場製 作工 共通	6		落橋防止装置製作工	部 材	部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots l > 10$	図面の寸法表示箇所 で測定		3-4-12-6
							部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots l > 10$			
							部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots l > 10$			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	12 工場製 作工 共通	7		橋梁用防護柵製作工	部 材	部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots l > 10$	図面の寸法表示箇所 で測定		3-4-12-7
							部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots l > 10$			
							部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots l > 10$			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般施 工	12 工場製 作工 共通	8		アンカーフレーム製作工	仮 組 立 時	上 面 水 平 度 δ_1 (mm)	$b/500$	軸心上全数測定。		3-4-12-8
							鉛 直 度 δ_2 (mm)	$h/500$			
							高 さ h (mm)	± 5			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	12 工場製作工	9		プレビーム用桁製作工	部材	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$ $\pm 3 \cdots 0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \cdots 1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w/2) \cdots$ $2.0 < w$	各支点及び各支間中央付近を測定	 I型鋼桁	3-4-12-9
							フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$	各支点及び各支間中央付近を測定		3-4-12-9
							部材長 ℓ (m)	$\pm 3 \cdots \ell \leq 10$ $\pm 4 \cdots \ell > 10$	原則として仮組立をしない部材について主要部材全数で測定		3-4-12-9
						仮組立時 主桁のそり δ	$-5 \sim +5 \cdots L \leq 20$ $-5 \sim +10$ $\cdots 20 < L \leq 40$	各主桁について 10~12m間隔を測定		3-4-12-9	
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	12 工場製作工	10		鋼製排水管製作工	部材	部材長 ℓ (m)	$\pm 3 \cdots \ell \leq 10$ $\pm 4 \cdots \ell > 10$	図面の寸法表示箇所を測定		3-4-12-10
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	12 工場製作工	11		工場塗装工	塗膜厚	a. ロット塗膜厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。 ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗付後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定 1ロットの大きさは、500m ² とする。 1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回を行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200m ² に満たない場合は10m ² ごとに1点とする。		3-4-12-11	

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3	4	13			架設工（鋼橋） （クレーン架設） （ケーブルクレーン架設） （ケーブルエレクション架設） （架設桁架設） （送出し架設） （トラバラークレーン架設）	全長 L (m) 支間長 Ln (m)	$\pm (20 + L / 5)$ $\pm (20 + Ln / 5)$	各桁毎に全数測定	<p>単径間の場合 L 多径間の場合 L (with sub-spans L_1, L_2, L_3)</p>	3-4-13
						通り δ (mm)	$\pm (10 + 2L / 5)$	L：主桁・主構の支間長 (m)		
						そり δ (mm)	$\pm (25 + L / 2)$	主桁、主構を全数測定。 L：主桁・主構の支間長 (m)		
						※主桁、主構の中心間距離 B (m)	$\pm 4 \cdots B \leq 2$ $\pm (3 + B / 2) \cdots$ B > 2	各支点及び各支間中央付近を測定		
						※主桁の橋端における出入差 δ (mm)	設計値 ± 10	どちらか一方の主桁（主構）端を測定		
						※主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	$3 + h / 1,000$	各主桁の両端部を測定。 h：主桁・主構の高さ (mm)		
						※現場継手部のすき間 δ_1, δ_2 (mm)	設計値 ± 5	主桁、主構の全継手数の 1 / 2 を測定 δ_1, δ_2 のうち大きいもの 設計値が 5 mm 以下の場合、マイナス側については設計値以上とする。		
						※は仮組立検査を実施しない工事に適用				
<p>※規格値の L, B に代入する数値は m 単位の数値である。 ただし、「主げた、主構の鉛直度 δ」の規格値の h に代入する数値は mm 単位の数値とする。</p>										

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 森林土木 工事共通 編	4 一般 施工	13 橋梁 架設工			架設工（コンクリート 橋） （クレーン架設） 架設桁架設 架設工支保工 （固定） （移動） 架設桁架設 （片持架設） （押し架設）	全長・支間	—	各桁毎に全数測定		3-4-13	
						桁の中心間距離	—	一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定			
						そり	—	主桁を全数測定			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般 施工	14 法面 工 共通	2	1	植生工 （種子散布工） （張芝工） （筋芝工） （植生シート工） （植生マット工） （植生筋工）	切土 法長 ℓ	ℓ < 5 m	-200	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 ただし、計測手法については、従来管理のほか に 3次元計測技術を用いた出来形管理は、 発注者が指定する規定による出来形計測性能 を有する機器を用いることができる。	3-4-14-2	
							ℓ ≥ 5 m	法長の - 4 %			
							盛土 法長 ℓ	ℓ < 5 m			-100
								ℓ ≥ 5 m			法長の - 2 %
						延長 L	-200	1 施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほか に 3次元計測技術を用いた出来形管理は、 発注者が指定する規定による出来形計測性能 を有する機器を用いることができる。			
3 森林土木 工事共通 編	4 一般 施工	14 法面 工 共通	2	2	植生工 （植生基材吹付工） （客土吹付工）	法長 ℓ	ℓ < 5 m	-200	施工延長 40mにつき 1ヶ所、40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 ただし、計測手法については、従来管理のほか に 3次元計測技術を用いた出来形管理は、 発注者が指定する規定による出来形計測性能 を有する機器を用いることができる。	3-4-14-2	
							ℓ ≥ 5 m	法長の - 4 %			
						厚さ t	t < 5 cm	-10	施工面積 200m ² につき 1ヶ所、面積 200m ² 以下のものは、1 施工箇所につき 2ヶ所。 検査孔により測定。		
							t ≥ 5 cm	-20			
						ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、 設計厚の 50%以上とし、平均厚は設計厚以上。					
						延長 L	-200	1 施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほか に 3次元計測技術を用いた出来形管理は、 発注者が指定する規定による出来形計測性能 を有する機器を用いることができる。			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3	4	14	3		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	法長 ℓ	$\ell < 3\text{ m}$	-50	施工延長 40mにつき1ヶ所、40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所 測定断面に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに3次元計測技術を用いた出来形管理は、発注者が指定する規定による出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		3-4-14-3	
							$\ell \geq 3\text{ m}$	-100				
						厚さ t	$t < 5\text{ cm}$	-10				200m ² につき1ヶ所以上、200m ² 以下は2ヶ所をせん孔により測定
							$t \geq 5\text{ cm}$	-20				
						延長 L		-200				1 施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほかに3次元計測技術を用いた出来形管理は、発注者が指定する規定による出来形計測性能を有する機器を用いることができる。
3	4	14	4	1	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長 ℓ	$\ell < 10\text{ m}$	-100	施工延長 40mにつき1ヶ所、延長 40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに3次元計測技術を用いた出来形管理は、発注者が指定する規定による出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		3-4-14-4 曲線部は設計図書による	
							$\ell \geq 10\text{ m}$	-200				
						幅 w		-30				枠延長 100mにつき1ヶ所、枠延長 100m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに3次元計測技術を用いた出来形管理は、発注者が指定する規定による出来形計測性能を有する機器を用いることができる。
						高さ h		-30				
						枠中心間隔 a		± 100				1 施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほかに3次元計測技術を用いた出来形管理は、発注者が指定する規定による出来形計測性能を有する機器を用いることができる。
						延長 L		-200				

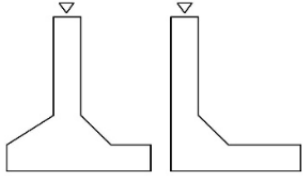
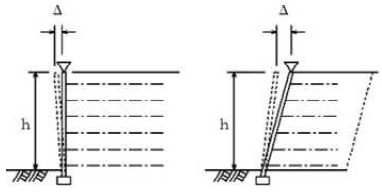
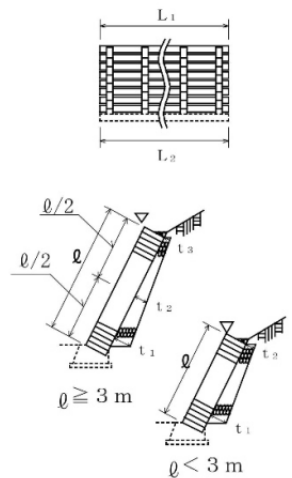
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	14 法面工	4	2	法枠工 (プレキャスト法枠工)	法長 ℓ	$\ell < 10\text{m}$	-100	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-4-14-4
							$\ell \geq 10\text{m}$	-200			
						延長 L	-200	1 施工箇所毎			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	14 法面工	5		アンカー工	削孔深さ ℓ		設計値以上	全数		3-4-14-5
						配置誤差 d		100			
						せん孔方向 θ		± 2.5 度			
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	15 擁壁工	1		(一般事項) 場所打擁壁工	基準高 ∇		± 50	施工延長 20mにつき 1ヶ所、延長 20m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-4-15-1
						厚さ t		-20			
						裏込厚さ		-50			
						幅 w_1, w_2		-30			
						高さ h	$h < 3\text{m}$	-50			
							$h \geq 3\text{m}$	-100			
						延長 L		-200			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	15 擁壁工	2		プレキャスト擁壁工	基準高 ∇	± 50	施工延長 20mにつき 1ヶ所、延長 20m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所		3-4-15-2	
						延長 L	-200				1 施工箇所毎
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	15 擁壁工	3		補強土壁工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	基準高 ∇	± 50	施工延長 20mにつき 1ヶ所、延長 20m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所		3-4-15-3	
						高さ h	$h < 3\text{ m}$				-50
							$h \geq 3\text{ m}$				-100
						鉛直度 Δ	$\pm 0.03\text{ h}$ かつ ± 300 以内				
						控え長さ	設計値以上				
						延長 L	-200				1 施工箇所毎
3 森林土木工事共通編	4 一般施工	15 擁壁工	4		井桁ブロック工	基準高 ∇	± 50	施工延長 20mにつき 1ヶ所、延長 20m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所		3-4-15-4	
						のり長 ℓ	$\ell < 3\text{ m}$				-50
							$\ell \geq 3\text{ m}$				-100
						厚さ $t_1 t_2 t_3$	-50				
						延長 $L_1 L_2$	-200				1 施工箇所毎

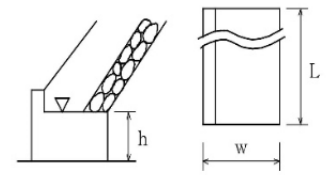
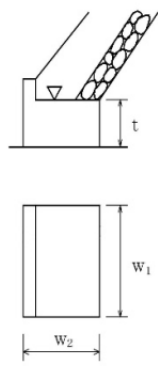

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 森林 土木 工事 共通 編	4 一般 施工	16 床版 工	2		床版工	基準高 ▽	±20	基準高は、1 径間当たり 2ヶ所（支点付近）で、1 箇所当たり両端と中央部の 3 点、幅は 1 径間当たり 3ヶ所、厚さは型枠設置時におおむね 10m ² に 1ヶ所測定（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。）		3-4-16-2
						幅 w	0～+30			
						厚 さ t	-10～+20			
						鉄筋のかぶり	設計値以上	1 径間当たり 3 断面（両端及び中央）測定 1 断面の測定箇所は断面変化毎 1ヶ所とする。		
						鉄筋の有効高さ	±10			
						鉄筋間隔	±20	1 径間当たり 3ヶ所（両端及び中央）測定 1ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に 2m の範囲を測定		
上記、鉄筋の有効高さがマイナスの場合	±10									




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
4	治山防潮工等	2	堤防・護岸	4	護岸基礎工	5		場所打ちコンクリート工	基準高 ∇	± 30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 	4-2-4-5
								幅 w	-30			
								高さ h	-30			
								延長 L	-200			
4	治山防潮工等	2	堤防・護岸	4	護岸基礎工	6		海岸コンクリートブロック工	基準高 ∇	± 50	ブロック個数 40 個につき 1ヶ所の割で測定基準高、延長は施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所 	4-2-4-6
								ブロック厚 t	-20			
								ブロック縦幅 w_1	-20			
								ブロック横幅 w_2	-20			
								延長 L	-200			
4	治山防潮工等	2	堤防・護岸	5	護岸工	4		海岸コンクリートブロック工	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所 	4-2-5-4
								法長 l	$l < 5\text{ m}$	-100		
									$l \geq 5\text{ m}$	$l \times (-2\%)$		
								厚さ t	-50			
								延長 L	-200			


出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
4	治山防 防潮工等	2	堤防・ 護岸	5	5	コンクリート被覆工	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ 所。		4-2-5-5
						法長 ℓ	$\ell < 3\text{ m}$	-50			
							$\ell \geq 3\text{ m}$	-100			
						厚さ t	$t < 100$	-20			
							$t \geq 100$	-30			
						裏込材厚 t'	-50				
						延長 L	-200				
4	治山防 防潮工等	2	堤防・ 護岸	7	2	コンクリート被覆工	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下 のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		4-2-7-2
						幅 w	-50				
						厚さ t	-10				
						基礎厚 t'	-45				
						延長 L	-200				
4	治山防 防潮工等	2	堤防・ 護岸	8	2	波返工	基準高 ∇	± 50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下 のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		4-2-8-2
						幅 w_1, w_2	-30				
						高さ $h < 3\text{ m}$ h_1, h_2, h_3	-50				
						高さ $h \geq 3\text{ m}$ h_1, h_2, h_3	-100				
						延長 L	-200				



出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
4	治山防潮工等	3	突堤基礎工事	4	捨石工	基準高▽	本均し	±50	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定		4-3-3-4	
							表面均し	±100				
							荒均し	異形ブロック据付面(乱積)の 高さ				±500
								異形ブロック据付面(乱積)以外 の高さ				±300
							被覆均し	異形ブロック据付面(乱積)の 高さ				±500
								異形ブロック据付面(乱積)以外 の高さ				±300
							法長 l	-100				幅は施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、延長はセンターライン及び表裏法肩
							天端幅 w_1	-100				
							天端延長 L_1	-200				
							4	治山防潮工等				3
延長 L	-500											


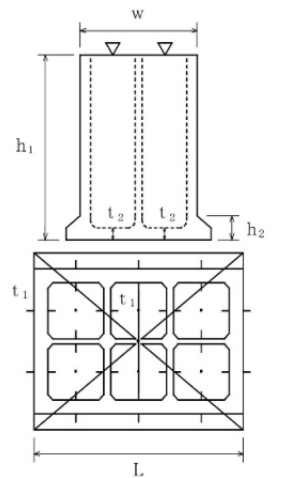

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
4	治山防潮工等	3	突堤	4	突堤本体工	2	捨石工	基準高▽	異形ブロック据付面(乱積)の高さ	±500	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定		4-3-4-2
								異形ブロック据付面(乱積)以外の高さ	±300				
								法 長 ℓ	-100	幅は施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、延長はセンターライン及び表裏法肩			
								天 端 幅 w ₁	-100				
								天 端 延 長 L ₁	-200				
4	治山防潮工等	3	突堤	4	突堤本体工	5	海岸コンクリートブロック工	基準高▽	(層積) ブロック規格26t未満	±300	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所 延長は、センターラインで行う		4-3-4-5
								(層積) ブロック規格26t以上	±500				
								(乱 積)	±ブロックの高さの1/2				
								天 端 幅 w	-ブロックの高さの1/2				
								天 端 延 長 L	-ブロックの高さの1/2				
								4	治山防潮工等	3			
厚 さ t		-50											
高さ h	h < 3 m	-50											
	h ≥ 3 m	-100											
延 長 L		-200	1 施工箇所毎										





出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要				
4	治山防潮工等	3	突堤	4	突堤本体工	10		場所打コンクリート工	基準高 ∇	± 30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		4-3-4-10	
									幅 w	-30				
									高さ h	-30				
									延長 L	-200				
4	治山防潮工等	3	突堤	4	突堤本体工	11	1	ケーソン工 (ケーソン工製作)	バラストの基準高 ∇	砕石、砂	± 100	各室中央部 1ヶ所		4-3-4-11
										コンクリート	± 50			
									壁厚 t_1	± 10	底版完成時、各壁 1ヶ所			
									幅 w	+30, -10	各層完成時に中央部及び底版と天端は両端			
									高さ h_1	+30, -10	完成時、四隅			
									長さ L	+30, -10	各層完成時に中央部及び底版と天端は両端			
									底版厚さ t_2	+30, -10	底版完成時、各室中央部 1ヶ所			
									フーチング高さ h_2	+30, -10	底版完成時、四隅			
4	治山防潮工等	3	突堤	4	突堤本体工	11	2	ケーソン工 (ケーソン工据付)	法線に対する出入 1、2	ケーソン重量 2000 t 未満 ± 100	据付完了後、両端 2ヶ所		4-3-4-11	
										ケーソン重量 2000 t 以上 ± 150				
									据付目地間隔 1'、2'	ケーソン重量 2000 t 未満 100 以下	据付完了後、天端 2ヶ所			
										ケーソン重量 2000 t 以上 200 以下				

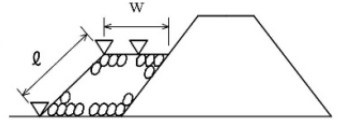
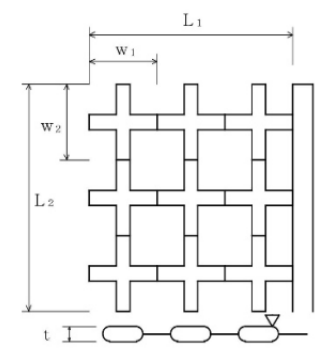
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
4	治山防潮工等	3	4	11	3	ケーソン工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブ ロック	基準高▽	陸上	±30	1室につき1ヶ所(中心)		4-3-4-11
								水中	±50			
							厚さ	t	±30			
							幅	w	±30			
							長さ	L	±30			
4	治山防潮工等	3	4	12	1	セルラー工 (セルラー工製作)	壁厚	t	±10	型枠取外し後全数		4-3-4-12
							幅	w	+20, -10			
							高さ	h	+20, -10			
							長さ	L	+20, -10			
4	治山防潮工	3	4	12	2	セルラー工 (セルラー工据付)	法線に対する出入 1、2	±50	据付後ブロック1個に2ヶ所(各段毎)		4-3-4-12	
							隣接ブロックとの間隔 1'、2'	50以下				
4	治山防潮工等	3	4	12	3	セルラー工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブ ロック	基準高▽	陸上	±30	1室につき1ヶ所(中心)		4-3-4-12
								水中	±50			
							厚さ	t	±30			
							幅	w	±30			
							長さ	L	±30			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要				
4	治山防潮工等	3	突堤	5	根固め工	2		捨石工	基準高▽	異形ブロック据付面(乱積)の高さ	±500	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定		4-3-5-2	
										異形ブロック据付面(乱積)以外の高さ	±300				
										法 長 ℓ	-100				幅は施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、延長はセンターライン及び表裏法肩
										天 端 幅 w	-100				
										天 端 延 長 L	-200				
4	治山防潮工等	3	突堤	5	根固め工	3		根固めブロック工	基準高▽	層 積	±300	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		4-3-5-3	
										乱 積	± t / 2				
										厚 さ t	-20	幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。			
										幅 w ₁ w ₂	層 積				-20
												乱 積			- t / 2
										延 長 L ₁ L ₂		層 積			-200
											乱 積	- t / 2			
										4	治山防潮工等	3			突堤
乱 積	± t / 2														
厚 さ t	-20	幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。													
幅 w ₁ , w ₂	-20														
延 長 L ₁ , L ₂	-200														

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
4	4	3	3		捨石工	本 均 し	±50	施工延長 10mにつき、1 測点当たり 5 点以上測定		4-4-3-3		
						基準高▽	荒均し				異形ブロック付面(乱積)の高さ	±500
							異形ブロック付面(乱積)以外の高さ				±300	
						被覆均し	異形ブロック付面(乱積)の高さ				±500	
							異形ブロック付面(乱積)以外の高さ				±300	
						法 長 l	-100				幅は施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所、延長はセンターライン及び表裏法肩	
						天 端 幅 w ₁	-100					
天 端 延 長 L ₁	-200											
4	5	4	1		生育基盤盛土工	基準高 ▽ h	-50	施工延長 40mにつき 1 箇所 延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 基準高は、各法肩で測定		4-5-4-1		
						法長 l	l < 5 m				-50	
							l ≥ 5 m				-2%	
						幅 w	-100					
5	3	3	6		かご工	基準高 ▽	±50	延長は全箇所 高さ又は径については段数及び長さの異なる毎に測定する。 又、同一段数及び長さの延長が 20m を超える場合は、20m 毎に測定する。 なお、各個の寸法については、全個数の 10% 程度とする。		5-3-3-6		
						幅(厚さ) w	-50					
						高 さ h	-50					
						長 さ l	-200					

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
5	3	5	4		コンクリート治山ダム 本体工	基準高 ∇	± 30	図の表示箇所で測定 1. 設計図（構造図、標準図、模式図等）に 表示している箇所を測定		5-3-5-4
						天端厚 w_1 堤底厚 w_2 袖天端厚 w_3	-30			
						放水路上長 ℓ_1 放水路下長 ℓ_2	± 50			
						堤長 L_1 堤底長 L_2	-50			
5	3	5	6		コンクリート側壁工	基準高 ∇	± 30	図の表示箇所ので測定		5-3-5-6
						厚さ w_1, w_2	-30			
						長さ L	-50			
5	3	5	8		水叩工	基準高 ∇	± 30	図の表示箇所で測定		5-3-5-8
						幅 w	-30			
						厚さ t	-30			
						延長 L	-50			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
5	3	6	5	1	鋼製ダム本體工 (不透過型)	水 通 し 部	堤高▽	±50	1. 図面の表示箇所にて測定。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、袖高の+の規格値は適用しない。		5-3-6-5	
							長さL1、L2	-50				
							幅W1、W3	-50				
							下流側倒れ△	±0.02H1				
						袖 部	袖高▽	±50				
							幅W2	±50				
	下流側倒れ▽	±0.02H1										
	5	3	6	5	2	鋼製ダム本體工 (透過型)	堤 長	L 格子形	±50	(備考) 格子形：格子型鋼製ダム A型：鋼製スリットダムA型 B型：鋼製スリットダムB型		5-3-6-5
								φ 格子形、B型	±10			
							堤 幅	W 格子形	±30			
								w 格子形、B型	±10			
							高 さ	H 格子形、A型・B型	±10			
5							3	6	5			
	長さL	±100										
	幅w1、w2	±50										
	下流側倒れ△	±0.02H										
	高 さ h	h < 3m	-50									
		h ≥ 3m	-100									


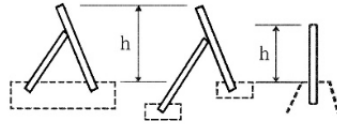

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
5	3	7	6		木製治山ダム本体工	基準高 ∇	± 100	図面の表示箇所にて測定。断面、経常等の変化ごとに測定する。		5-3-7-6	
						長さ L	-50				
						幅(厚さ) w	-50				
5	4	4	8		魚道工	基準高 ∇	± 30	回向延長 40mにつき1ヶ所、延長40mいかのものは1施工箇所につき2ヶ所		5-4-4-8	
						幅 w	-30				
						高さ h_1, h_2	-30				
						厚さ t_1, t_2	-20				
						延長 L	-200				
5	5	6	3		コンクリート土留工	基準高 ∇	± 50	図面の表示箇所にて測定。断面、形状等の変化点毎に測定する。		5-5-6-3	
						高さ h	$h < 3\text{ m}$				-50
							$h \geq 3\text{ m}$				-100
						幅(厚さ) w_1, w_2					-30
						長さ L					-50

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
5	5	6	5		石積及びコンクリートブロック積土留工	基準高 ∇	± 50	図面の表示箇所にて測定。断面、形状等の変化点毎に測定する。		5-5-6-5
						高さ h	-50			
						長さ L	L/100 -50~-200			
						幅(厚さ) W、t	t ₁ -30 t ₂ -30			
5	5	8	3		鋼製落石防止壁工	基準高 ∇	± 50	図面の表示箇所にて測定。 コンクリート基礎がある場合は、5-5-6-3コンクリート土留工による。		5-5-8-3
						長さ L	-50			
						高さ h	-30			
5	5	9	2		礫暗きょ工 (水路併用)	基準高 ∇	± 30	施工延長 40mにつき1ヶ所、延長 40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		5-5-9-2
						厚さ t ₁ , t ₂	-20			
						幅 w	-30			
						幅 w ₁ , w ₂	-50			
						高さ h ₁ , h ₂	-30			
						深さ h ₃	-30			
						延長 L	-200			

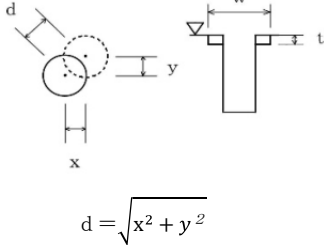

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
5	5	9	5		ボーリング暗きょ工	基準高	±100	全数	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	5-5-9-5	
						長さ ℓ	設計値以上				
						傾斜角 θ	±1度				
						方向	±2.5度				
5	5	10	3		水路工	幅 w	-100			5-5-10-3	
						深さ h	-50				
						延長 L	-200				
5	5	12			筋工	長さ L	L/50 -100~-400	全箇所		5-5-12	
						幅（厚さ）	-50				延長40m毎に1ヶ所の割合で測定する。40m以下の場合は2ヶ所とする。
5	5	13			伏工	法長	$s\ell < 5\text{m}$	-200	法長の変化点毎に測定する。 面積で管理する場の規格値は、-2%とする		5-5-13
							$s\ell \geq 5\text{m}$	-4%			
						延長 ℓ	-200				


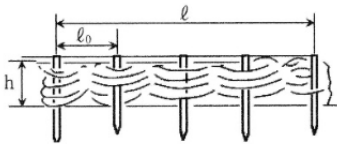
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
5	溪間・山腹工等	6	地すべり防止工	4	集水井工	3	施工（集水井工）	全数測定 偏心量は、杭頭と底面の差を測定	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$	5-6-4-3		
											基準高▽	±50
											偏心量 d	150
											長さ L	-100
											巻立て幅 w	-50
巻立て厚さ t	-30											
5	溪間・山腹工等	6	地すべり防止工	7	杭工	1	杭工		 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$	5-6-7-2 5-6-7-3		
											基準高▽	±50
											根入長	設計値以上
											偏心量 d	D/4以内かつ 100以内
5	溪間・山腹工等	8	森林整備	4	歩道整備	1	歩道作設			5-8-4-1		
											延長	設計値以上
											幅員	設計値以上

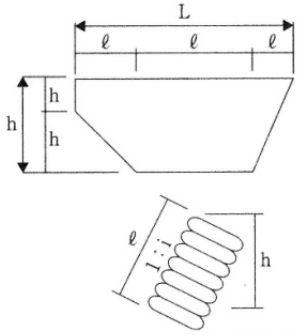
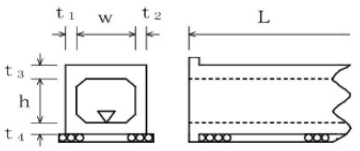

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要								
6 林道	1 林道	1 適用			路線・縦断	中心線	I P の 位置	交角±30' コンパス等の場 合±1°	全 I P 平面図の曲線表等に記入する。									
							I P の 距離 (L)	L ≤ 40m ±200 L > 40m ±0.5%										
							測点間の距離	±100				全測点 横断面図等に記入する。						
							中心線の寄り	±100										
						施工基面等	水準基標	±100	全箇所			施工基面高は、特に指定しない限り中心線 で測定する。 						
							施工基面高	±100	全測点 横断面図、縦断計算表、野帳等に記入する。									
						6 林道	1 林道	5 法面工	7				柵工	延長	ℓ < 10m	-200	全箇所測定。 杭数の10%程度について測定する。 ただし、杭の仕様本数は全数について確認する。 野帳等に記入する。 	6-1-5-8
															ℓ ≥ 10m	-2%		
														柵高 h	-30			
														杭の使用本数	ℓ/ℓ₀+1以上			
杭間隔 ℓ₀	+200																	
杭の末口径 D	-10%																	

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 林道	1 林道	7 擁壁工	12 13		木製土留・擁壁工 土のう積工	延長 (L)	-100	断面、形状等の変化点ごとに測定する。 設計図、野帳に記入または出来形図等を作成する。ただし簡易なものは見取り図とすることができる。		6-1-7-12 6-1-7-13	
						法勾配 (i)	-0.5分				
						法長 (ℓ) 又は高さ (h)	-100				
6 林道	1 林道	9 カルバート工	6		場所打函きょ工	基準高 ▽	±30	寸法は、両端、継手箇所、および断面、形状等の変化点について測定する。 設計図に記入または出来形図等を策定する。		6-1-9-6	
						厚さ t	-20				
						幅 (内法) w	-30				
						高さ h	±30				
						延長 L	L < 20m				-50
							L ≥ 20m				-100
6 林道	1 林道	10 排水施設工	3		側溝工 (素掘り)	高さ h	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。野帳に記入する。		6-1-10-3	
						幅 b	-50				
						延長 L	-0.1%最大-200				

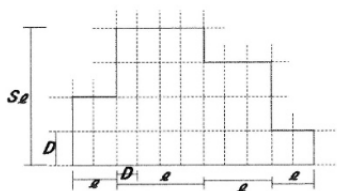
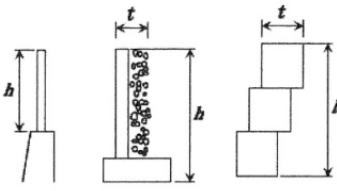

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 林道	1 林道	10 排水 施設工	4		横断工 (開きよ)	基準高	±50	施工当たり2箇所程度測定する。 ただし、施工延長が20mを超える場合は、 20m程度毎に測定する。 工場製品の寸法は、規格証明書等による。 設計図・野帳に記入または出来形図等を作成 する。		6-1-10-4
						高さ h	-20			
						幅 b	-30			
						厚さ t	-10			
						延長 L	-0.1%最大-200			
6 林道	1 林道	10 排水 施設工	5 6		コルゲートパイプ工 コルゲートフリューム工	基準高	±50	1 施工箇所当たり 2 箇所 ただし施工延長が 20m を超える場合は、20 m 程度毎に測定する。 工場製品の場合の寸法は、規格証明書等によ る。 ただし、製造元の製品の仕様により許容値が 定められている場合は、当該許容値を規格値 に読み替えるものとし、製造元の証明書等を 添付するものとする。		6-1-10-5 6-1-10-6
						変形量 n	$e/D \pm 5\%$			
						スパン S	±2%			
						延長 ℓ	-0.1%最大-200			
6 林道	1 林道	10 排水 施設工	7		洗越工	長さ ℓ	-200	全箇所 断面、形状等の変化点について測定する。 設計図、野帳に記入または出来高図等を作成 する。		6-1-10-7
						幅 b	-30			
						高さ(厚さ) h、t	-50			
6 林道	1 林道	10 排水 施設工	11		流末工	長さ ℓ	-100	全箇所 設計図に記入また野帳等に記入する。		6-1-10-11
						幅 b	-50			
						高さ(厚さ) h	-10			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
6 林道	1 林道	11 落石 雪害 防止 工	4		落石防止網工	区 間 長 ℓ	$\ell < 10\text{m}$	-100	全箇所 ただし、ロープ間隔は変化点毎の全間隔とする。 法長は、最上段と最下段のロープ間隔とする。 設計図に記入または出来形図等を作成する		6-1-11-4	
							$\ell \geq 10\text{m}$	-1%最大-200				
							ロープ間隔 D	-100				
							法 長 Sℓ	-2%				
6 林道	1 林道	11 落石 雪害 防止 工	5		落石防護柵工	基 準 高		±50	全箇所 厚さは、1 施工箇所当たり 2ヶ所以上とする。 設計図に記入または出来形図等を作成する。		6-1-11-5	
						延 長	$\ell < 10\text{m}$	-50				
							$\ell \geq 10\text{m}$	-0.5%最大-100				
							高 さ h	-50				
							厚 さ t	-200				
6 林道	1 林道	11 落石 雪害 防止 工	6		防雪柵工	高 さ h		±30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、施工延長 40m 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		6-1-11-6	
						延 長 L		-200				1 施工箇所毎
						基 礎	幅 w_1, w_2		-30			基礎 1 基毎
							高 さ h		-30			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 林道	1 林道	11 落石 雪害 防止工	7		雪崩予防柵工	高 さ h	±30	施工延長 40mにつき 1ヶ所、施工延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		6-1-11-7	
						延 長 L	-200				1 施工箇所毎
						基礎	幅 w ₁ , w ₂	-30			基礎 1 基毎
							高 さ h	-30			
						アンカ長 ℓ	打込み ℓ	-10%			全数
							埋込み ℓ	-5%			
							ずれ a	10			
							ねじれ b-c	5			
							倒れ d	$h \times 0.5\%$			
						高 さ h	+30, -20				
						延 長 L	-200	1 施工箇所毎			

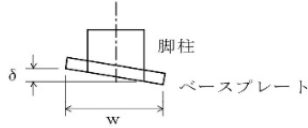




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 林道	2 舗装	6 踏掛版工	4		踏掛版工 (コンクリート工)	基準高	±20	1ヶ所/1踏掛版		6-2-6-4
						各部の厚さ	±20	1ヶ所/1踏掛版		
						各部の長さ	±30	1ヶ所/1踏掛版		
					(ラバーシュー)	各部の長さ	±20	全数		
						厚さ	—			
					(アンカーボルト)	中心のずれ	±20	全数		
						アンカー長	±20	全数		
6 林道	2 舗装	7 防護施設	5		車止めポスト工	基礎幅 w	-30	単独基礎 10基につき1基、10基以下のものは2基測定。測定箇所は1基につき1ヶ所測定。		6-2-7-5

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
6 林道	3 橋梁下部	3 工場製作工	3		鋼製橋脚製作工	部材	脚柱とベースプレートの鉛直度 δ (mm)	$w/500$	各脚柱、ベースプレートを測定。		6-3-3-3	
							ベースプレート	孔の位置	± 2	全数を測定。		6-3-3-3
								孔の径 d	0~5	全数を測定。		
						仮組立時	柱の中心間隔、対角長 L (m)	$\pm 5 \dots L \leq 10m$ $\pm 10 \dots 10 < L \leq 20m$ $\pm (10 + (L - 20) / 10) \dots 20m < L$	両端部及び片持ばり部を測定。		6-3-3-3	
							はりのカンバー及び柱の曲がり δ (mm)	$L/1000$	各主構の各格点を測定。		6-3-3-3	
							柱の鉛直度 δ (mm)	$10 \dots H \leq 10$ $H \dots H > 10$	各柱及び片持ばり部を測定。 H：高さ (m)		6-3-3-3	

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
6	林道	3	橋梁下部	6	橋台工	8	橋台躯体工	基準高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。		6-3-6-8	
								厚さ t	-20				
								天端幅 w_4	-10				
								天端幅 w_2	-10				
								敷幅 w_3	-50				
								高さ h_1	-50				
								胸壁の高さ h_2	-30				
								天端長 l_1	-50				
								敷長 l_2	-50				
								胸壁間距離 l	± 30				
								支間長及び中心線の変位	± 50				
								支承部アンカボルトの箱抜き規格値	計画高				+10~-20
									平面位置				± 20
									アンカーボルト孔の鉛直度				1/50以下

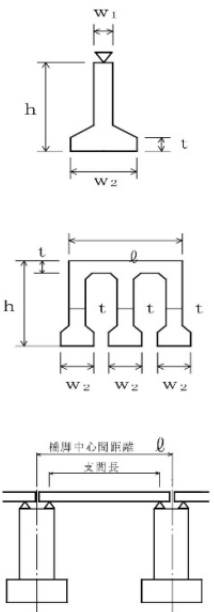

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要				
6	林道	3	橋梁下部	7	RC橋脚工	9	1	橋脚躯体工 (張出式) (重力式) (半重力式)	基準高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。		6-3-7-9	
									厚さ t	-20				
									天端幅 w_1	-20				
									敷幅 w_2	-50				
									高さ h	-50				
									天端長 l_1	-50				
									敷長 l_2	-50				
									橋脚中心間距離 l	± 30				
									支間長及び中心線の変位	± 50				
									支承部アンカボルトの箱抜き規格値	計画高				+10~-20
										平面位置				± 20
										アンカボルト孔の鉛直度				1/50以下




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 林道	3 橋梁下部	7 RC 橋脚工	9	2	橋脚躯体工 (ラーメン式)	基準高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。		6-3-7-9	
						厚さ t	-20				
						天端幅 w_1	-20				
						敷幅 w_2	-20				
						高さ h	-50				
						長さ l	-20				
						橋脚中心間距離 l	± 30				
						支間長及び中心線の変位	± 50				
						支承部アンカーボルトの箱抜き規格値	計画高				+10~-20
							平面位置				± 20
アンカーボルト孔の鉛直度	1/50以下										
6 林道	3 橋梁下部	8 鋼製橋脚工	9	1	橋脚フーチング工 (I型・T型)	基準高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		6-3-8-9	
						幅 w	-50				
						高さ h	-50				
						長さ l	-50				

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 林道	3 橋梁下部	8 鋼製橋脚工	9	2	橋脚フーチング工 (門型)	基準高▽		±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		6-3-8-9
						幅	w ₁ , w ₂	-50			
						高さ	h	-50			
6 林道	3 橋梁下部	8 鋼製橋脚工	10	1	橋脚架設工 (I型・T型)	基準高▽		±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所		6-3-8-10
						橋脚中心間距離	ℓ	±30			
						支間長及び 中心線の変位		±50			
6 林道	3 橋梁下部	8 鋼製橋脚工	10	2	橋脚架設工 (門型)	基準高▽		±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		6-3-8-10
						橋脚中心間距離	ℓ	±30			
						支間長及び 中心線の変位		±50			
6 林道	3 橋梁下部	8 鋼製橋脚工	11		現場継手工	現場継手部のすき間 δ1, δ2 (mm)		5 ※±5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 ※は耐候性鋼材(裸使用)の場合		6-3-8-11
6 林道	4 鋼橋上部	3 工場製作工	9		橋梁用高欄製作工	部材	部材長 ℓ (m)	±3…ℓ≤10 ±4…ℓ>10	図面の寸法表示箇所にて測定。		6-4-3-9




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 林道	4 鋼橋上部	5 鋼橋架設工	10	1	支承工 (鋼製支承)	据付け高さ 注1)	± 5	支承全数を測定。 B：支承中心間隔 (m) 支承の平面寸法が 300mm 以下の場合、水平面の高低差を 1mm 以下とする。 なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間 (La, Lb) を計測し、支承据付時のオフセット量 δ を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。		6-4-5-10	
						可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 +10 以上				
						支承中心間隔 (橋軸直角方向)	コンクリート橋				鋼橋
							± 5				4 + 0.5 × (B - 2)
						下 査 の 水 平 度	橋 軸 方 向				1 / 100
							橋軸直角方向				
						可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差	5				詳細は、道路橋支承便覧参照。
可動支承の移動量 注3)	温度変化に伴う移動量計算値の 1 / 2 以上										
6 林道	4 鋼橋上部	5 鋼橋架設工	10	2	支承工 (ゴム支承)	据付け高さ 注1)	± 5	支承全数を測定。 B：支承中心間隔 (m) 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 支承の平面寸法が 300mm 以下の場合、水平面の高低差を 1mm 以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間 (La, Lb) を計測し、支承据付時のオフセット量 δ を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。		6-4-5-10	
						可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 +10 以上				
						支承中心間隔 (橋軸直角方向)	コンクリート橋				鋼橋
							± 5				4 + 0.5 × (B - 2)
						下 査 の 水 平 度	橋 軸 方 向				1 / 300
							橋軸直角方向				
						可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差	5				詳細は、道路橋支承便覧参照。
可動支承の移動量 注3)	温度変化に伴う移動量計算値の 1 / 2 以上										

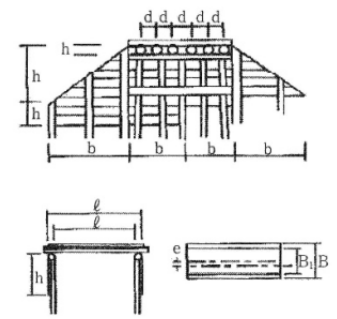
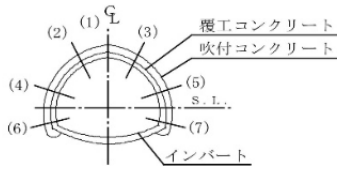
出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 林道	4 鋼橋上部	8 鋼橋付属物工	3		落橋防止装置工	アンカーボルト孔の削孔長	設計値以上	全数測定		6-4-8-3
						アンカーボルト定着長	-20 以内 かつ -1D 以内	全数測定 D：アンカーボルト径 (mm)		
6 林道	4 鋼橋上部	8 鋼橋付属物工	5		地覆工	地覆の幅 w_1	-10～+20	1 径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定		6-4-8-5
						地覆の高さ h	-10～+20			
						有効幅員 w_2	0～+30			
6 林道	4 鋼橋上部	8 鋼橋付属物工	6 7		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 w	-5～+10	1 径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定		6-4-8-6 6-4-8-7
						高さ h	-20～+30			
6 林道	4 鋼橋上部	8 鋼橋付属物工	8		検査路工	幅	±3	1 ブロックを抽出して測定		6-4-8-8
						高さ	±4			
6 林道	5 コンクリート上部	6 プレビーム桁橋工	2		プレビーム桁製作工 (現場)	幅 w	±5	桁全数について測定 横方向タワミの測定は、プレストレスング後に測定 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 ℓ ：スパン長		6-5-6-2
						高さ h	10 -5			
						桁長 ℓ スパン長	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ -30mm 以内			
						横方向最大タワミ	0.8 ℓ			

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 林道	6 木造橋上部	3 木造橋上部	3		木桁	基準高	±100	全箇所 橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端部、その他は寸法表示箇所を測定する。 設計図に記入または出来形図等を作成する。		6-6-3-3	
						橋長、支間長 l	±50				
						全幅 B、全幅員 B_1	±50				
						けた中心距離 d	±30				
						橋台土留 (橋軸直角又は斜角方向)	幅 b				-50
							高さ h				-30
						施工部材長さ	±50	けた、はり、ぬき、筋かい、高欄等 n 各部材			
橋軸の偏心量 e	±10										
6 林道	7 トンネル N A T	4 支保工	3		吹付工	吹付け厚さ	設計吹付け厚以上。ただし、良好な岩盤で施工端部、突出部等の特殊な箇所は設計吹付け厚の 1/3 以上を確保するものとする。	施工延長 40m 毎に図に示す。 (1)~(7)及び断面変化点の検測孔を測定 注) 良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準(構造編)にいう地盤等級 A 又は B に該当する地盤とする。		6-7-4-3	
						位置間隔	-	施工延長 40m 毎に断面全本数検測		6-7-4-4	
角度	-										
削孔深さ	-										
孔径	-										
突出量	プレート下面から 10cm 以内										

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 林道	7 トンネル N A T M	5 覆工	3		覆工コンクリート工	基準高▽ (拱頂)	±50	(1) 基準高、幅、高さは、施工 40mにつき 1ヶ所 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を 1 打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定 (ロ) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて 1 打設長の端面 (施工継手の位置) において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 (ハ) 検測孔による巻厚の測定は図の (1) は 40m に 1ヶ所、(2) ~ (3) は 100m に 1ヶ所の割合で行う。 なお、トンネル延長が 100m 以下のものについては、1 トンネル当たり 2ヶ所以上の検測孔による測定を行う。 ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。 ・良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の 3分の1 以下のもの。 なお、変形が収束しているものに限る。 ・異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出		6-7-5-3
						幅 w (全幅)	-50			
						高さ h (内法)	-50			
						厚さ t	設計値以上			
						延長 L	-			
6 林道	7 トンネル N A T M	5 覆工	5		床版コンクリート工	幅 w	-50	施工延長 40mにつき 1ヶ所。 延長 40m 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		6-7-5-5
						厚さ t	-30			



出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 林道	7 トンネル N A T M	6 インバート工	4		インバート本体工	幅 w (全幅)	-50	(1) 幅は、施工 40mにつき 1ヶ所 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を 1 打設長の中間と終点を図に示す各点で測定 (ロ) コンクリート打設後、インバートコンクリートについて 1 打設長の端面 (施工継手の位置) において、図に示す各点の巻厚測定を行う。		6-7-6-4	
						厚 さ t	設計値以上				
						延 長 L	-				
6 林道	7 トンネル N A T M	8 坑門工	4		坑門本体工	基 準 高 ▽	±50	図面の主要寸法表示箇所にて測定		6-7-8-4	
						幅 w ₁ , w ₂	-30				
						高 さ h	h < 3 m				-50
							h ≥ 3 m				-100
						延 長 L	-200				
6 林道	7 トンネル N A T M	8 坑門工	5		明り巻工	基準高▽ (拱頂)	±50	基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長 40m につき 1ヶ所を測定 なお、厚さについては図に示す各点①～⑩において、厚さの測定を行う。		6-7-8-5	
						幅 w (全幅)	-50				
						高さ h (内法)	-50				
						厚 さ t	-20				
						延 長 L	-				




出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定基準	測定箇所	摘要	
							個々の測定値 (X)	平均の測定値 (X10)				
6 林道	8 道路維持	3 舗装工	5		切削オーバーレイ工	厚さ t	-9		厚さは20m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長40m毎に1ヶ所の割とし、延長40m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。		6-8-3-5	
						幅 w	-25					
						延長 L	-100					
						平坦性	3mプロフィールメーター (σ)2.4mm以下 直読式(足付き) (σ)1.75mm以下					
6 林道	8 道路維持	3 舗装工	7		路上再生工	路盤工	厚さ t	-30		幅、厚さは延長40m毎に1ヶ所の割で測定		6-8-3-7
							幅 w	-50				
							延長 L	-100				

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	摘要
								鋼桁工	トラス・アーチ等		
6 林道	10 道路修繕	3 工場製作工	4		桁補強材製作工	フランジ幅 w (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$	主桁・主構	各支点及び各支間中央付近を測定	 <p>I型鋼桁 トラス弦材</p>	6-10-3-4
						腹板高 h (m)	$\pm 3 \cdots 0.5 < w \leq 1.0$				
						腹板間隔 b' (m)	$\pm 4 \cdots 1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w/2) \cdots$ $2.0 < w$				
						フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$	主桁	各支点及び各支間中央付近を測定		6-10-3-4
						圧縮材の曲がり δ (mm)	$l/000$	—	主要部材全数を測定 l ：部材長 (mm)		6-10-3-4

品質管理基準及び規格値

品質管理

1 目的

治山工事、林道工事及びその他のこれに類する工事の施工に当たっては、設計図書や特記仕様書並びに森林整備保全事業工事標準仕様書、また各種指針・要綱に明示されている材料の形状寸法、品質、規格等を十分満足し、かつ経済的に作り出す為の管理を行う必要がある。本基準は、それらの目的に合致した品質管理の為の基本事項を示したものである。

2 品質管理基準及び規格値

目次

1	セメント・コンクリート	97
	(覆工コンクリート・吹付コンクリートを除く)	
2	プレストレスとコンクリート製品	104
3	鋼材	105
4	ガス圧接	106
5	既製杭工	108
6	下層路盤	109
7	上層路盤	111
8	セメント安定処理路盤	112
9	アスファルト舗装	113
10	路床安定処理工	115
11	表層安定処理工 (表層混合処理)	116
12	固結工	117
13	アンカー工	117
14	補強土壁工	118
15	吹付工	119
16	現場吹付法砕工	123
17	路体・路床盛土工	128
18	捨石工	130
19	覆工コンクリート (NATM)	131
20	吹付けコンクリート (NATM)	136
21	ロックボルト (NTAM)	139
22	路上再生路盤工	140
23	工場製作工 (鋼橋用鋼材)	141
24	ガス切断工	141
25	溶接工	142
26	生育基盤盛土工	145

注) なお、各表の右欄の「試験成績表等による確認」に「○」がついているものは、試験成績書や

ミルシート等によって品質を確保できる項目であるが、必要に応じて現場検収を実施する。
空欄の項目については、必ず現場検収を実施する。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1 セメント・コンクリート（覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く。）	材料	必須	アルカリシリカ骨材反応対策	JIS A 1145 又は JIS A 1146	同左	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。		○
		その他（JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合を除く）	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	設計図書による。	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		○
		骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下粗骨材の吸水率：3.0%以下 （砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照）	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。	JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂） JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材） JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材） JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ骨材） JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ骨材） IS A 5021（コンクリート用再生骨材H）	○	
		粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121 JIS A 5005	砕石 40%以下 砂利 35%以下 舗装コンクリートは35%以下 ただし、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下	工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 ただし、砂利の場合は、工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		○	
		骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308	粗骨材 砕石 3.0%以下（ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下） スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外（砂利等）1.0%以下細骨材 砕砂 9.0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下） スラグ細骨材 7.0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下） それ以外（砂等）5.0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下）	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 （山砂の場合は、工事中1回/週以上）		○	
(次頁に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1 セメント・コンクリート（覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く。）	材料	その他（JISマーク表示されたレディミクスコンクリートを使用する場合を除く）	砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	○
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		○
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		○
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	砂、砂利：工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、碎石：工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	○
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント）	工事開始前、工事中1回/月以上		○
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント）			○
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308 附属書 C	懸濁物質の量：2 g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1 g/L以下 塩化物イオン量：200ppm 以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	○
				回収水の場合： JIS A 5308 附属書 C	塩化物イオン量：200ppm 以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上		その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。	○
(次頁に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1 セメント・コンクリート（覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く。）	製造（テラント）	その他（JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合を除く）	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 （高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内） 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	○
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上	小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函きょ工、水路（内幅2.0m以上）、護岸、治山ダム等、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種）	○
				連続ミキサの場合： 土木学会規準 JSCE-I 502-2013	コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下	工事開始前及び工事中1回/年以上		
			細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	○
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125		1回/日以上		○
(次頁に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1 セメント・コンクリート（覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く。）	施工	必須	塩化物総量規制	「コンクリートの耐久性向上」	原則 0.3 kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる（1試験の測定回数は3回とする。）。試験の判定は3回の測定値の平均値。	<p>小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。</p> <p>1工種当たりの総使用量が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。</p> <p>骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502, 503）又は設計図書の規定により行う。</p> <p>用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。</p> <p>※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。</p> <p>（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函きょ工、水路（内幅2.0m以上）、護岸、治山ダム等、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種）</p>	
(次頁へ続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1 セメント・コンクリート（覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く。）	施工	必須	単位水量測定	「レディーミキストコンクリートの品質確保について」	<p>1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m³の範囲にある場合はそのまま施工してよい。</p> <p>2) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m³を超え±20kg/m³の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m³以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。</p> <p>3) 配合設計±20kg/m³の指示値を超える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m³以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m³以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。</p> <p>なお、管理値又は指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。</p> <p>再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。</p>	<p>100m³/日以上の場合：2回/日（午前1回、午後1回）以上</p> <p>重要構造物の場合は重要度に応じて、100m³～150m³ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときとし、測定回数は多い方を採用する。</p>	<p>示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m³、40mmの場合は165kg/m³を基本とする。</p>	
(次頁に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認	
1 セメント・コンクリート（覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く。）	施工	必須	スランブ試験	JIS A 1101	スランブ 5 cm以上 8 cm未満：許容差 ±1.5 cm スランブ 8 cm以上 18 cm以下：許容差 ±2.5 cm スランブ 2.5cm：許容差 ±1.0 cm	荷卸し時 1回/日以上、原則として 150m ³ （構造物の重要度と工事の規模に応じて 20～150m ³ ）ごとに 1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。ただし、道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクストコンクリートを用いる場合は原則として全運搬車測定を行う。 道路橋床版の場合、全運搬車試験を行うが、スランブ試験の結果が安定し良好な場合はその後スランブ試験の頻度について監督職員と協議し低減することができる。	小規模工種※で 1 工種当たりの総使用量が 50m ³ 未満の場合は 1 工種 1 回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 1 工種当たりの総使用量が 50m ³ 以上の場合は、50m ³ ごとに 1 回の試験を行う。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。 (橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ 1m 以上）、函きよ工、水路（内幅 2.0m 以上）、護岸、治山ダム等、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種)		
			コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	1 回の試験結果は指定した呼び強度の 85% 以上であること。 3 回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1 回の試験結果は、3 個の供試体の試験値の平均値)	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに 1回 なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき 6 個（σ 7…3 個、28…3 個）とする。 早強セメントを使用する場合には、必要に応じて 1回につき 3 個（σ 3）を追加で採取する。			
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%（許容差）	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに 1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。			
		(次頁へ続く。)	その他	コンクリートの曲げ強度試験（コンクリート舗装の場合、必須）	JIS A 1106	1 回の試験結果は指定した呼び強度の 85% 以上であること。 3 回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。	打設日 1 日につき 2 回（午前・午後）の割りで行う。なおテストピースは打設場所で採取し、1回につき原則として 3 個とする。		
				コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。		
				コンクリートの洗い分析試験	JIS A 1112				

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1 セメント・コンクリート（覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く。）	施工後試験	必須	ひび割れ調査	スケールによる測定	0.2mm	本数 総延長 最大ひび割れ幅等	高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象（ただし、いづれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは対象としない）とし構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とする。フーチング・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については竣工前に調査する。	
			テストハンマーによる強度推定調査	JSCE-G 504-2013	設計基準強度	鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類で行う。その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヶ所の調査を実施 また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5ヶ所実施。 材齢28日～91日の間に試験を行う。	高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象。（ただしいづれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは対象としない。）また、再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。 工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は工事監督員と協議するものとする。	
		その他	コアによる強度試験	JIS A 1107	設計基準強度	所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。	コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、工事監督員と協議するものとする。	
			配筋状態及びひかぶり	「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びひかぶり測定要領」による	同左	同左	同左	
			強度測定	「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」による	同左	同左	同左	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認	
2 プレストレストコンクリート製品 (次頁に続く。)	無筋コンクリート管及び鉄筋コンクリート管	材料	必須	外観検査等	JIS A 5371 JIS A 5372 標準ロット数： 300本	JIS A 5371、JIS A 5372 による	<p>(1) JIS 製品 個数の標準ロット数以下の場合、製造業者の実施している JIS による品質管理の工場報告書によるものとし、標準ロット数以上の場合、ロット数、又は端数毎に、工場における強度試験に立ち会うものとする。 ただし、現場への搬入の都度、外観、形状については全数を、寸法（又は重量）については 100 個、又はその端数毎に、1 個を抽出して再検査するものとする。 試験（測定）項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要な JIS は前もって十分調べておく必要がある。</p> <p>(2) JIS 同等品 前項に準ずる。</p> <p>(3) JIS 外製品 別に定める規定により実施するものとする。ただし、定めのないものは、類似の JIS 製品の品質管理の規定を準用する。</p>	<p>管理方法 (1) 測定した結果が 20 点以上の場合には管理図表による。 20 点未満の場合は結果一覧表による。</p> <p>処置 (1) メーカーの報告書による場合は内容をチェックし、疑問があれば立ち会い検査をする。 (2) 不合格になった材料は使用してはならない。</p>	○
	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）				JIS A 5372 標準ロット数 直管 φ 150～300：500本 φ 400～1000：200本 φ 1150～1800：150本 φ 2000～2400：130本	JIS A 5372 による			
	遠心力鉄筋コンクリート杭				JIS A 5372 標準ロット数：200本	JIS A 5372 による			
	プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC 杭）				JIS A 5373 標準ロット数 外径 300～400：1000本 450～600：700本 700～1600：500本	JIS A 5373 による			
コンクリート矢板			JIS A 5372 JIS A 5373 標準ロット数： 1000枚	JIS A 5372、JIS A 5373 による					

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
2 プレストレストコンクリート製品	材料	必須	外観検査等	JIS A 5372 標準ロッド数： 500 個	JIS A 5372 による	<p>(1) JIS 製品 個数の標準ロッド数以下の場合、製造業者の実施している JIS による品質管理の工場報告書によるものとし、標準ロッド数以上の場合、ロッド数、又は端数毎に、工場における強度試験に立ち会うものとする。 ただし、現場への搬入の都度、外観、形状については全数を、寸法（又は重量）については 100 個、又はその端数毎に、1 個を抽出して再検査するものとする。 試験（測定）項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要な JIS は前もって十分調べておく必要がある。</p> <p>(2) JIS 同等品 前項に準ずる。</p> <p>(3) JIS 外製品 別に定める規定により実施するものとする。ただし、定めのないものは、類似の JIS 製品の品質管理の規定を準用する。</p>	<p>管理方法 (1) 測定した結果が 20 点以上の場合には管理図表による。 20 点未満の場合は結果一覧表による。</p> <p>処置 (1) メーカーの報告書による場合は内容をチェックし、疑問があれば立ち会い検査をする。 (2) 不合格になった材料は使用してはならない。</p>	○
				JIS A 5372 標準ロッド数： 1000 個	JIS A 5372 による			
				JIS A 5372 標準ロッド数： 1000 個	JIS A 5372 による			
				JIS A 5372 標準ロッド数： 1000 個	JIS A 5372 による			
				JIS A 5371 JIS A 5372 標準ロッド数： 1000 個	JIS A 5371、JIS A 5372 による			
				JIS A 5371 標準ロッド数： 1000 個	JIS A 5371 による			
				鉄筋コンクリート フレッシュ及び鉄筋コンクリートベンチフレッシュ				
鉄筋コンクリート組立土止め								
鉄筋コンクリート U 形 (U 字溝)								
道路用鉄筋コンクリート側溝								
コンクリート L 形及び鉄筋コンクリート L 形								
コンクリート積ブロック								
3 鋼材 (次頁に続く。)	材料	必須	寸法、外観、化学成分及び強度試験	JIS A 5525	JIS A 5525 による	/	/	○
				JIS A 5526	JIS A 5526 による			
				JIS A 5528	JIS A 5528 による			

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認	
3 鋼材	一般構造 圧延鋼材	材料	必須	寸法、外観、化学 成分及び強度試験	JIS G 3101	JIS G 3101 による	/	/	○
	再生鋼材				JIS G 3111	JIS G 3111 による			
	鉄筋コン クリート 用棒鋼 コンクリ ート矢板				JIS G 3112	JIS G 3112 による			
4 ガス圧接	施工前試験	必須	外観検査	<p>目視 圧接面の研磨状況 たれ下がり焼き 割れ等 ノギス等による計 測 (詳細外観検査) 軸心の偏心ふくら み ふくらみの長さ 圧接部のずれ折れ 曲がり等</p>	<p>熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場 合は細いほうの鉄筋）の 1 / 5 以下 ②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合 は細いほうの鉄筋）の 1.4 倍以上。 ただし、SD490 の場合は 1.5 倍以上 ③ふくらみの長さが鉄筋径の 1.1 倍以 上。ただし、SD490 の場合は 1.2 倍 以上 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄 筋径の 1 / 4 以下 ⑤折れ曲がりの角度が 2° 以下。 ⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割 れがない。 ⑦その他有害と認められる欠陥があっ てはならない。</p> <p>熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対 応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが鉄筋径の 1.1 倍以 上。ただし、SD490 の場合は 1.2 倍 以上。 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表 面不整があってはならない。 ④その他有害と認められる欠陥があっ てはならない。</p>	<p>鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に 自動ガス圧接の場合は各 2 本、手動ガス 圧接の場合は各 5 本のモデル供試体を作 成し実施する。</p>	<p>モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・ 同一材料で行う。 (1) 直径 19mm 以上の鉄筋または SD490 以外の 鉄筋を圧接する場合 手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場 合、材料、施工条件などを特に確認する必要が ある場合には、施工前試験を行う。 特に確認する必要がある場合とは、施工実績 の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条 件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接 技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合な どである。 自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常 で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確 認するため、施工前試験を行わなければならない。 (2) 直径 19mm 未満の鉄筋または SD490 の鉄筋 を圧接する場合 手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法の いずれにおいても、施工前試験を行わなければ ならない。</p>		
(次項に続く。)									

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
4 ガス圧接	施工後試験	必須	外観検査	目視 圧接面の研磨状況 たれ下がり焼き割れ等 ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心ふくらみ ふくらみの長さ圧接部のずれ折れ曲がり等	<p>熱間押抜法以外の場合</p> <p>①軸心の偏心が鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1/5以下</p> <p>②ふくらみは鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上</p> <p>③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。</p> <p>④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径の1/4以下。</p> <p>⑤折れ曲がりの角度が2°以下</p> <p>⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割れがない。</p> <p>⑦その他有害と認められる欠陥があってはならない。</p>	目視は全数実施する。 特に必要と認められたものに対してのみ詳細外観検査を行う。	<p>熱間押抜法以外の場合</p> <p>規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督職員の承諾を得るものとし、処置後は外観検査及び超音波探傷検査を行う。</p> <p>①は、圧接部を切り取って再圧接する。</p> <p>②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正する。</p> <p>④は、圧接部を切り取って再圧接する。</p> <p>⑤は、再加熱して修正する。</p> <p>⑥は、圧接部を切り取って再圧接する。</p>	
					<p>熱間押抜法の場合</p> <p>①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない</p> <p>②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上</p> <p>③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があってはならない。</p> <p>④その他有害と認められる欠陥があってはならない。</p>		<p>熱間押抜法の場合</p> <p>規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督職員の承諾を得る。</p> <p>①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを行って修正し、修正後外観検査を行う。</p> <p>④は、再加熱して修正し、修正後外観検査を行う。</p>	
			超音波探傷検査	JIS Z 3062	<p>各検査ロットごとに30ヶ所のランダムサンプリングを行い、超音波探傷検査を行った結果、不合格箇所数が1ヶ所以下の時はロットを合格とし、2ヶ所以上のときはロットを不合格とする。</p> <p>ただし、合否判定レベルは基準レベルより-24db感度を高めたレベルとする。</p>	<p>超音波探傷検査は抜取検査を原則とする。</p> <p>抜取検査の場合は、各ロットの30ヶ所とし、1ロットの大きさは200ヶ所程度を標準とする。ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロットとし、自動と手動は別ロットとする。</p>	<p>規格値を外れた場合は、以下による。</p> <p>不合格ロットの全数について超音波探傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、監督職員の承認を得て、圧接部を切り取って再圧接し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。</p>	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
5 既製杭工	施工	その他	鋼管杭の現場溶接超音波探傷試験	JIS Z 3060	JIS Z 3060 の1類から3類であること	原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。 なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は30cm/1方向とする。 (20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から任意の1ヶ所を試験することである。)	中掘り工法等で、放射線透過試験が不可能な場合は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験とすることができる。	
			鋼管杭・コンクリート杭 (根固め) 水セメント比	比重の測定による水セメント比の推定	設計図書による。 また、設計図書に記載されていない場合は60%~70% (中掘り杭工法)、60% (プレボーリング杭工法及び鋼管ソイルセメント杭工法) とする。	試料の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とする。		
			鋼管杭・コンクリート杭 (根固め) セメントミルクの圧縮強度試験	セメントミルク工法に用いる根固め液及びびくい周固定セメントミルクの圧縮強度試験 JIS A 1108	設計図書による。	供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とすることが多い。 なお、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体によって求めるものとする。	参考値：20N/mm ²	
6 下層路盤	材料	必須	修正CBR試験	舗装調査・試験法便覧[4]-68	粒状路盤：修正CBR20%以上 (クラッシュラン鉄鋼スラグは修正CBR30%以上) アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシュランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が以下に示す数値より小さい場合は30%以上とする。 北海道地方・・・20 cm 東北地方・・・30 cm その他地方・・・40 cm	施工前		○
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照			○
(次項に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
6 下層路盤	材料	必須	土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数 PI : 6 以下	施工前	鉄鋼スラグには適用しない。	○
			鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-80	1.5%以下	施工前	CS : クラッシュラン鉄鋼スラグに適用する。	○
			道路用スラグの呈色判定試験	JIS A 5015 付属書 1	呈色なし		○	
		その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	再生クラッシュランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が 50%以下とする。	施工前	再生クラッシュランに適用する。	○
	施工	必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法便覧 [4]-256 砂置換法 (JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が 53mm 以下の場合のみ適用できる。	最大乾燥密度の 93%以上 X10 95%以上 X6 96%以上 X3 97%以上	1 工事当たり 3000m ² 以下の場合 (維持工事を除く) は、1 工事当たり 3 個 (3 孔) 以上で測定する。		
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 [4]-288		全幅、全区間で実施する。	荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。	
		その他	平板載荷試験	JIS A 1215		1,000m ² につき 2 回の割で行う。	セメントコンクリートの路盤に適用する。	
		骨材のふるい分け試験	JIS A 1102					
		土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数 PI : 6 以下	異常が認められたとき。			
		含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。				

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認				
7 上層路盤	材料	必須	修正C B R試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-68	修正C B R 80%以上 アスファルトコンクリート再生骨材含む場合 90%以上 40℃で行った場合 80%以上	施工前	/	○				
			鉄鋼スラグの修正C B R試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-68	修正C B R 80%以上				MS：粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。	○		
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表 2 参照						/	○
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数 PI：4 以下				鉄鋼スラグには適用しない。	○		
			鉄鋼スラグの呈色判定試験	JIS A 5015 付属書 1 舗装調査・試験法便覧 [4]-73	呈色なし	施工前			/	○		
			鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	JIS A 5015 付属書 2 舗装調査・試験法便覧 [4]-80	1.5%以下						MS：粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。	○
			鉄鋼スラグの一軸圧縮試験	JIS A 5015 付属書 3 舗装調査・試験法便覧 [4]-75	1.2Mpa 以上 (14 日)						HMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。	○
			鉄鋼スラグの単位容積質量試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-131	1.50kg/L 以上						MS：粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。	○
			その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	50%以下	施工前	粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生粒度調整に適用する。	○			
			施工	必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法便覧 [4]-256 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が 53mm 以下の場合のみ適用できる。	最大乾燥密度の 93%以上 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上	1 工事当たり 3,000m ² 以下の場合（維持工事を除く）は、1 工事当たり 3 個（3 孔）以上で測定する。	/	/		

(次項に続く。)

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
7 上層路盤	施工	その他	平板載荷試験	JIS A 1215		1,000m ² につき2回の割で行う。	セメントコンクリートの路盤に適用する。	
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：4以下	観察により異常が認められたとき。		
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。			
8 セメント安定処理路盤	材料	必須	一軸圧縮試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-102	下層路盤：一軸圧縮強さ [7日間] 0.98Mpa 上層路盤：一軸圧縮強さ [7日間] 2.9Mpa (アスファルト舗装)、2.0Mpa (セメントコンクリート舗装)	施工前	安定処理材に適用する。	
			配合試験	舗装施工便覧		配合毎		
			骨材の修正CBR試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-68	下層路盤：10%以上 上層路盤：20%以上	施工前		○
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205 舗装調査・試験法便覧 [4]-167	下層路盤 塑性指数PI：9以下 上層路盤 塑性指数PI：9以下			
	施工	必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法便覧 [4]-256 砂置換法 (JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる。	最大乾燥密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 歩道箇所：設計図書による	1工事当たり3,000m ² 以下の場合 (維持工事を除く) は、1工事当たり3個 (3孔) 以上で測定する。		
			その他	含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	観察により異常が認められたとき。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
9 アスファルト舗装 (次項に続く。)	材料	その他	針入度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1 ポリマー改質アスファルト：表 3.3.3 セミブローンアスファルト：表 3.3.4	施工前 当初及び製造工場又は規模の変動毎に試験成績表等により確認する。		○
			軟化点試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1 ポリマー改質アスファルト：表 3.3.3			○
			伸度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1 ポリマー改質アスファルト：表 3.3.3			○
			トルエン可溶分試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1 セミブローンアスファルト：表 3.3.4			○
			引火点試験	JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1 ポリマー改質アスファルト：表 3.3.3 セミブローンアスファルト：表 3.3.4			○
			薄膜加熱試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1 ポリマー改質アスファルト：表 3.3.3 セミブローンアスファルト：表 3.3.4			○
			蒸発後の針入度比試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1			○
			密度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 舗装用石油アスファルト：表 3.3.1 ポリマー改質アスファルト：表 3.3.3 セミブローンアスファルト：表 3.3.4			○
			高温動粘度試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-212	舗装施工便覧参照 セミブローンアスファルト：表 3.3.4			○
			60℃粘度試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-224				○
			タフネス・テナシティ試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-289	舗装施工便覧参照 ポリマー改質アスファルト：表 3.3.3			○

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認	
9 アスファルト舗装	プラント	必須	粒度 (2.36mm フルイ)	舗装調査・試験法便覧 [2]-16	2.36mm ふるい：±12%以内基準粒度	施工前 当初及び製造工場又は規模の変動毎に試験成績表等により確認する。	/	○	
			粒度 (75 μm フルイ)	舗装調査・試験法便覧 [2]-16	75 μm ふるい：±5%以内基準粒度			○	
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-318	アスファルト量：±0.9%以内			○	
			温度測定 (アスファルト・骨材・混合物)	温度計による。	配合設計で決定した混合温度。			○	
		その他	水浸ホイールトラッキング試験	舗装調査・試験法便覧 [3]-65	設計図書による。	設計図書による。	アスファルト混合物の耐剥離性の確認	○	
			ホイールトラッキング試験	舗装調査・試験法便覧 [3]-44			アスファルト混合物の耐流動性の確認	○	
			ラベリング試験	舗装調査・試験法便覧 [3]-18			アスファルト混合物の耐摩耗性の確認	○	
		舗設現場	必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法便覧 [3]-218	基準密度の94%以上 X10 96%以上 X6 96%以上 X3 96.5%以上 歩道箇所：設計図書による	1工事当たり 3,000m ² 以下の場合（維持工事を除く）は、1工事当たり 3個（3孔）以上で測定する。	橋面舗装はコア採取しないでAs合材量（プラント出荷数量）と舗設面積及び厚さでの密度管理、又は転圧回数による管理を行う。	
				温度測定（初転圧前）	温度計による。	110℃以上	随時	測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）	
				外観検査（混合物）	目視	/			
その他	すべり抵抗試験	舗装調査・試験法便覧 [1]-101	設計図書による	舗設車線毎 200m毎に 1回					
10 路床安定処理工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化したとき。			
			CBR 試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-277, [4]-230	設計図書による。				
(次項に続く。)									

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
10 路床安定処理工	施工	必須	現場密度の測定	最大粒径 ≤ 53 mm : 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 >53 mm : 舗装調査・試験法便覧 [4]-256 突砂法	設計図書による。	土量 500m ³ につき 1 回の割合で行う。 ただし、1,500m ³ 未満の工事は 1 工事当たり 3 回以上。 1 回の試験につき 3 孔で測定し、3 孔の最低値で判定を行う。		
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 [4]-288		路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。	荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。	
		その他	平板載荷試験	JIS A 1215		延長 40mにつき 1ヶ所の割で行う。	セメントコンクリートの路盤に適用する。	
			現場 CBR 試験	JIS A 1222	設計図書による。	各車線ごとに延長 40mにつき 1 回の割で行う。		
			含水比試験	JIS A 1203		土量 500m ³ につき 1 回の割合で行う。 ただし、1,500m ³ 未満の工事は 1 工事当たり 3 回以上。		
			たわみ量	舗装調査・試験法便覧 [1]-287 (ベンゲルマンビーム)	設計図書による。	ブルーフローリングでの不良箇所について実施		
11 表層安定処理工 (表層混合処理)	材料	その他	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。	当初及び土質の変化したとき。	配合を定めるための試験である。	
(次項に続く。)	施工	必須	現場密度の測定	最大粒径 ≤ 53 mm : 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 >53 mm : 舗装調査・試験法便覧 [4]-265 突砂法	設計図書による。	土量 500m ³ につき 1 回の割合で行う。 ただし、1,500m ³ 未満の工事は 1 工事当たり 3 回以上。 1 回の試験につき 3 孔で測定し、3 孔の最低値で判定を行う。		
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 [4]-288		路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。	荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
11 表層安定処理工（表層混合処理）	施工	その他	平板荷重試験	JIS A 1215	設計図書による。	各車線ごとに延長 40mにつき 1 回の割合で行う。		
			現場 CBR 試験	JIS A 1222				
			含水比試験	JIS A 1203				
			たわみ量	舗装調査・試験法便覧 [1]-284 (ベンゲルマンビーム)				
12 固結工	材料	必須	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。 なお、1 回の試験とは 3 個の供試体の試験値の平均値で表したものを	当初及び土質の変化したとき。	配合を定めるための試験である。	
			ゲルタイム試験			当初及び土質の変化したとき。	配合を定めるための試験である。	
	施工	必須	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の 85%以上。 ②1 回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1 回の試験とは 3 個の供試体の試験値の平均値で表したものを	改良体 500 本未満は 3 本、500 本以上は 250 本増えるごとに 1 本追加する。試験は 1 本の改良体について、上、中、下それぞれ 1 回、計 3 回とする。ただし、1 本の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強度毎に 3 回とする。現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は工事監督員の指示による。	ボーリング等により供試体を採取する。	
13 アンカー工 (次項に続く。)	施工	必須	モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1108	設計図書による。	2 回(午前・午後)／日		
			モルタルのフロー値試験	JIS R 5201		練りませ開始前に試験は 2 回行い、その平均値をフロー値とする。		
			適性試験（多サイクル確認試験）	グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JGS4101-2012)		設計アンカー力に対して十分に安全であること。 施工数量の 5%かつ 3 本以上。 初期荷重は計画最大荷重の約 0.1 倍とし、引き抜き試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。		

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
13 アンカー工	施工	必須	確認試験（1サイクル確認試験）	グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（JGS4101-2012）	設計アンカー力に対して十分に安全であること。	多サイクル確認試験に用いたアンカーを除くすべて。 初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した後、初期荷重まで除荷する1サイクル方式とする。	ただし、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。	
		その他	その他の確認試験	グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（JGS4101-2012）	所定の緊張力が導入されていること。		定着時緊張力確認試験 残存引張力確認試験 リフトオフ試験 等があり、多サイクル確認試験、1サイクル確認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行う必要性の有無を判断する。	
14 補強土壁工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化時。		
			外観検査（ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等）	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	同左	同左		
			コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	同左	同左		○
		その他	土の粒度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	同左	設計図書による。		
	施工	必須	現場密度の測定	最大粒径≤53mm： 砂置換法（JIS A 1214） 最大粒径>53mm： 舗装調査・試験法便覧 [4]-256 突砂法	次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90%以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層当たりの仕上り厚を薄くする場合）に適用する。 又は、設計図書による。	土量500m ³ につき1回の割合で行う。 ただし、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。	橋台背面アプローチ部における規格値は、下記の通りとする。 （締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法） 【一般の橋台背面】 平均92%以上、かつ最小90%以上 【インテグラルアバット構造の橋台背面】 平均97%以上、かつ最小95%以上	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
15 吹付工 (次項に続く。)	材料	その他(JISマーク表示されたレディミクスコンクリートを使用する場合は除く)	砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	○
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試験となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		○
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		○
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	砂、砂利： 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、碎石： 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	○
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上		○
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) JIS R 5214(エコセメント)			○
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308 附属書C	懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	○
				回収水の場合： JIS A 5308 附属書C	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上		その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。	○

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
15 吹付工	製造 (プラント)	必須	細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125		1回/日以上		
		その他	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 急結剤は適用外	○
		ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー(スランブ)の偏差率：15%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。		
		連続ミキサの場合： 土木学会規準 JSCE-I 502-2013	コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランブ差：3cm以下		※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。 (橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函きよ工、水路(内幅2.0m以上)、護岸、治山ダム等、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種)	○		
(次項に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
15 吹付工	施工	その他	空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種※で1工種当たりの総使用量50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。1工種当たりの総使用量が50m ³ 以上の場合は、50m ³ ごとに1回の試験を行う。 ※小規模工種については、塩化物総量規制の項目を参照	
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。		
16 現場吹付 法枠工 (次項に続く。)	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」	同左	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。		○

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
16 現場吹付 法枠工 (次項に続く。)	材料	その他 (JISマーク表示されたレディミックスコンクリートを使用する場合は除く)	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	設計図書による。			○
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照)	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。	JIS A 5005 (コンクリート用砕砂及び碎石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)	○
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308	粗骨材 碎石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下)	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)		○
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	○
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		○
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		○

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
16 現場吹付 法枠工	製造 (JIS マーク 表示された レディー ミクスト コンクリ ートを使用 する場合 は除く。)	必須	細骨材の表面水率 試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	○
			粗骨材の表面水率 試験	JIS A 1125		1回/日以上		○
		その他	計量設備の計量精 度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以 内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	○
		ミキサの練混ぜ性 能試験	バッチミキサの場 合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差 率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率： 5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10% 以下 コンシステンシー(スランプ)の偏差 率：15%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上	小規模工種※で1工種当たりの総使用量50m ³ 未 満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディー ミクストコンクリート工場の品質証明書等のみと することができる。	※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす る。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎 等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工 (高さ1m以上)、函きょ工、樋門、樋管、水 門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び 堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種 及び特記仕様書で指定された工種)	○
			連続ミキサの場 合： 土木学会規準 JSCE-I 502-2013	コンクリート中のモルタル単位容積質 量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差： 5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下				○
(次項に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
16 現場吹付 法枠工	施工	その他	空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)	荷卸し時 1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に応じて 20m ³ ~150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種※で1工種当たりの総使用量が 50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 1工種当たりの総使用量が 50m ³ 以上の場合、50m ³ ごとに1回の試験を行う。 ※小規模工種については、スランプ試験の項目を参照	
			ロックボルトの引抜き試験	参考資料「ロックボルトの引抜き試験」による	引抜き耐力の80%程度以上。	設計図書による。		
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。		
17 路体・路床盛土工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化したとき (材料が岩砕の場合は除く。) ただし、法面、路肩部の土量は除く。		
			CBR試験 (路床)	JIS A 1211		当初及び土質の変化したとき (材料が岩砕の場合は除く。)		
	その他	土の粒度試験	JIS A 1204	設計図書による。	当初及び土質の変化したとき			
		土粒子の密度試験	JIS A 1202					
		土の含水比試験	JIS A 1203					
		土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205					
		土の一軸圧縮試験	JIS A 1216					
		土の三軸圧縮試験	地盤材料試験の方法と解説					
		土の圧密試験	JIS A 1217					
		土のせん断試験	地盤材料試験の方法と解説					
土の透水試験	JIS A 1218							
(次項に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認			
17 路体・路床盛土工	施工	必須	現場密度の測定	最大粒径 ≤ 53 mm : 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 > 53 mm : 舗装調査・試験法便覧 [4]-256 突砂法	<p>【砂質土】</p> <p>路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の90%以上（締固め試験 (JIS A 1210) A・B法）</p> <p>路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上（締固め試験 (JIS A 1210) A・B法）もしくは90%以上（締固め試験 (JIS A 1210) C・D・E法）</p> <p>ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層当たりの仕上り厚を薄くする場合）に適用する。</p> <p>【粘性土】</p> <p>路体：自然含水比又はトラフィカビリティーが確保できる含水比において、空気間隙率V_aが$2\% \leq V_a \leq 10\%$又は飽和度S_rが$85\% \leq S_r \leq 95\%$</p> <p>路床及び構造物取付け部：トラフィカビリティーが確保できる含水比において、空気間隙率V_aが$2\% \leq V_a \leq 8\%$</p> <p>ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。</p> <p>その他、設計図書による。</p>	<p>路体</p> <p>土量5000m^3以上の場合は、1000m^3につき1回</p> <p>5000m^3未満の場合は、延長200mにつき1回</p> <p>測定箇所は横方向に3点とする。</p> <p>路床</p> <p>延長200m毎に1回</p> <p>測定箇所は横方向に3点とする。</p>					
					ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 [4]-288		路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。ただし、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除く。	荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。		
					その他	平板載荷試験	JIS A 1215		延長40mについて1箇所の割合で行う。	セメントコンクリートの路盤に適用する。	
						現場 CBR 試験	JIS A 1222	設計図書による。	延長40mについて1回の割合で行う。		
(次項に続く。)											

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
17 路体・路床盛土工	施工	その他	含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	路体 土量 5000m ³ 以上の場合は、1000m ³ につき 1 回 5000m ³ 未満の場合は、延長 200m につき 1 回 測定箇所は横方向に 3 点とする。 路床 延長 200m 毎に 1 回 測定箇所は横方向に 3 点とする。		
			コーン指数の測定	舗装調査・試験法便覧 [4]-273		必要に応じて実施。 (例) トラフィカビリティが悪い時		
			たわみ量	舗装調査・試験法便覧 [1]-284 (ベンゲルマンビーム)	設計図書による。	プルーフローリングでの不良箇所について実施		
18 捨石工	施工	必須	岩石の見掛比重	JIS A 5006	設計図書による。	原則として産地毎に当初及び岩質の変化時	500m ³ 以下は工事監督員承諾を得て省略できる。 参考値： 硬石：約 2.7 g/cm ³ ~2.5 g/cm ³ 準硬石：約 2.5 g/cm ³ ~2 g/cm ³ 軟石：約 2 g/cm ³ 未満	○
			岩石の吸水率	JIS A 5006			500m ³ 以下は工事監督員承諾を得て省略できる。 参考値： 硬石：5% 未満 準硬石：5% 以上 15% 未満 軟石：15% 以上	○
			岩石の圧縮強さ	JIS A 5006			500m ³ 以下は工事監督員承諾を得て省略できる。 参考値： 硬石：4903N/cm ² 以上 準硬石：980.66N/cm ² 以上 4903N/cm ² 未満 軟石：980.66N/cm ² 未満	○
	その他	岩石の形状	JIS A 5006	うすっぺらなもの、細長いものであってはならない。	5,000m ³ につき 1 回の割で行う。 ただし、5,000m ³ 以下のものは 1 工事 2 回実施する。	500m ³ 以下は工事監督員承諾を得て省略できる。	○	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
19 覆工コンクリート (NATM)	材料 (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合)	必須	アルカリ骨材反応対策	「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)	同左	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合		○
		その他	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	設計図書による。	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合		○
		骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については適用を参照)	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合	JIS A 5005 (コンクリート用砕砂及び砕石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)	○	
		粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121 JIS A 5005	砕石 40%以下 砂利 35%以下	工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合 ただし、砂利の場合は、工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合		○	

(次項に続く。)

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
19 覆工コンクリート (NATM)	材料 (JIS マーク表示されたレディミクスコンクリートを使用する場合)	その他	骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308	粗骨材 砕石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下)	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)		○
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	○
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試験となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合		○
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		○
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	砂、砂利： 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合 砕砂、砕石： 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	○
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上		○
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5214 (エコセメント)			○
(次項に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認		
19 覆工コンクリート (NATM)	同上	その他	練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308 附属書C	懸濁物質の量：2 g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1 g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	○		
				回収水の場合： JIS A 5308 附属書C	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上		その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。	○		
	製造(JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する)	その他	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	○		
				ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2			コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー(スランプ)の偏差率：15%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	○
					連続ミキサの場合： 土木学会規準 JSCE-I 502-2013			コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下		
(次項に続く。)										

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
19 覆工コンクリート (NATM)	場合を除く	その他	細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	○
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125		1回/日以上		○
	施工	必須	スランブ試験	JIS A 1101	スランブ 5 cm以上 8 cm未満 : 許容差 ±1.5 cm スランブ 8 cm以上 18 cm以下 : 許容差 ±2.5 cm	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたとき		
			単位水量測定		「レディーミクストコンクリートの品質確保について」	1) 測定した単位水量が、配合設計 ±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計 ±15kg/m ³ を超え ±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計 ±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計 ±20kg/m ³ の指示値を超える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計 ±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に、配合設計 ±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。	100m ³ /日以上の場合 ; 2回/日 (午前1回、午後1回) 以上、重要構造物の場合は重要度に応じて 100 m ³ ~150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときとし、測定回数は多い方を採用する。	示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が 20mm~25mm の場合は 175kg/m ³ 、40mm の場合は 165kg/m ³ を基本とする。
(次項に続く。)								

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
19 覆工コンクリート (NATM)	施工	必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値)	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき6個(σ7…3個、σ28…3個)とする。		
			塩化物総量規制	「コンクリートの耐久性向上」	原則 0.3 kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。 (1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。	骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503)または設計図書の規定により行う。	
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%(許容差)	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたとき		
		その他	コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。		
			コンクリートの洗い分析試験	JIS A 1112		1回 品質に異常が認められた場合に行う。		
			施工後試験	必須	ひび割れ調査	スケールによる測定	0.2mm	本数 総延長 最大ひび割れ幅等
	テストハンマーによる強度推定調査	JSCE-G 504-2013	設計基準強度		強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヶ所の調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所周辺において、再調査を5ヶ所実施。材齢28日~91日の間に試験を行う。	再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督職員と協議するものとする。		
	その他		コアによる強度試験	JIS A 1107	設計基準強度	所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。	コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、工事監督員と協議するものとする。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認		
20 吹付けコンクリート (NATM)	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」	同左		骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合		○	
			その他 (JISマーク表示されたレディミックスコンクリートを使用する場合は除く)	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	設計図書による。		細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回		
				骨材の単位容積質量試験	JIS A 1104				○	
				骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下			○	
				骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308	粗骨材 砕石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外 (砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外 (砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下)			○	
				砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。			濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	○
				モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合			○
(次項に続く。)										

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認			
20 吹付けコンクリート (NATM)	材料	その他 (JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く)	骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	○			
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回		○			
			粗骨材の粒形判定実績率試験	JIS A 5005	55%以上	粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。	○				
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	○				
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)		○				
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308 附属書C	懸濁物質の量：2 g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1 g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	○			
				回収水の場合： JIS A 5308 附属書C	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上		その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。	○			
			(次項に続く。)	製造 (JISマーク表示)	その他	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	○

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認	
20 吹付けコンクリート (NATM)	されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く)	その他	ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー(スランプ)の偏差率：15%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	/	○	
				連続ミキサの場合： 土木学会規準 JSCE-I 502-2013	コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下				○
			細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上		レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	○
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125		1回/日以上。			○
		施工	必須	塩化物総量規制	「コンクリートの耐久性向上」	原則 0.3 kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする。)試験の判定は3回の測定値の平均値	骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503)または設計図書の規定により行う。	
(次項に続く。)									

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認	
20 吹付けコンクリート (NATM)	施工	必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108 土木学会規準 JSCE F561-2013	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値)	トンネル施工長40m毎に1回 材齢7日, 28日 (2×3=6供試体) なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリートを吹付け、現場で7日間及び28日間放置後、φ5cmのコアを切り取りキャッピングを行う。1回に6本 (σ7…3本、σ28…3本、) とする。			
			その他	スランプ試験	JIS A 1101	スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたとき。		
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)	荷卸し時 1回/日以上、150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたとき。			
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。			
21 ロックボルト (NATM)	材料	その他	外観検査 (ロックボルト)	・目視 ・寸法計測	設計図書による。	材質は製造会社の試験による。		○	
			施工	必須	モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1108	設計図書による。	1) 施工開始前に1回 2) 施工中は、トンネル施工延長50mごとに1回 3) 製造工場または品質の変更があるごとに1回	
					モルタルのフロー値試験	JIS R 5201		1) 施工開始前に1回 2) 施工中または必要の都度 3) 製造工場または品質の変更があるごとに1回	
			ロックボルトの引抜き試験	参考資料「ロックボルトの引抜き試験」による。		掘削の初期段階は20mごとに、その後は50mごとに実施、1断面当たり3本均等に行う (ただし、坑口部では両側壁各1本)。			

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
22 路上再生路盤工	材料	必須	修正CBR試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-68	修正CBR20%以上	施工前		
			土の粒度試験	JIS A 1204	舗装再生便覧参照表-3.2.8 路上再生路盤用素材の望ましい粒度範囲による	当初及び材料の変化時		
			土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。			
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：9以下			
	その他	セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上		○	
		ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5214 (エコセメント)				
	施工	必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法便覧 [4]-256 砂置換法 (JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる。	基準密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上	1工事当たり3,000m ² 以下の場合(維持工事を除く)は、1工事当たり3個(3孔)以上で測定する。		
			土の一軸圧縮試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-133	設計図書による。	当初及び材料の変化時		
			CAEの一軸圧縮試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-135				CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。
			含水比試験	JIS A 1203			1～2回/日	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認	
23 工場製作工 (鋼橋用鋼材)	材料	必須	外観・規格 (主部材)	現物照合、帳票確認		現物とミルシートの整合性が確認できること。 規格、品質がミルシートで確認できること。		○	
			機械試験 (JISマーク表示品以外かつミルシート照合不可な主部材)	JISによる	JISによる	JISによる	試験対象とする材料は工事監督員と協議のうえ選定する。		
			外観検査 (付属部材)	目視及び計測					
24 ガス切断工	施工	必須	表面粗さ	目視	主要部材の最大表面粗さ 50 μ m以下 二次部材の最大表面粗さ 100 μ m以下 (ただし、切削による場合は50 μ m以下)		最大表面粗さとは、JIS B 0601 (2001) に規定する最大高さ粗さRZとする。		
			ノッチ深さ	目視 計測	主要部材：ノッチがあってはならない 二次部材：1mm以下		ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深さを示す。		
			スラグ	目視	塊状のスラグが点在し、付着しているが、痕跡を残さず容易にはく離するもの。				
			上縁の溶け		わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態のもの。				
		その他	平面度	目視					
			ベベル精度	計測器による計測	設計図書による (日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく)				
			真直度						

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
25 溶接工 (次項に続く。)	施工	必須	マクロ試験：すみ肉溶接	JIS G 0553 に準じる。	欠陥があつてはならない。	試験片の形状：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編 18.4.4 溶接施工法図-18.4.3 すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶接方法及び試験片の形状 試験片の個数：1	溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編 18.4.4 溶接施工法図-18.4.3 すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶接方法及び試験片の形状による。 なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。	○
			引張試験：スタッド溶接	JIS Z 2241	降伏点は 235N/mm ² 以上、引張強さは 400～550N/mm ² 、伸びは 20%以上とする。ただし溶接で切れてはいけない。	試験片の形状：JIS B 1198 試験片の個数：3	なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。	○
			曲げ試験：スタッド溶接	JIS Z 3145	溶接部に亀裂を生じてはならない。	試験片の形状：JIS Z 3145 試験片の個数：3		○
			突合せ継手の内部欠陥に対する検査	JIS Z 3104 JIS Z 3060	試験で検出されたきず寸法は、設計上許容される寸法以下でなければならない。 ただし、寸法によらず表面に開口した割れ等の面状きずはあつてはならない。なお、放射線透過試験による場合において、板厚が 25mm 以下の試験の結果については、以下を満たす場合には合格としてよい。 引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104 附属書 4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す 2 類以上とする。 圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104 附属書 4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す 3 類以上とする。	放射線透過試験の場合は JIS Z 3104 による。 超音波探傷試験（手探傷）の場合は JIS Z 3060 による。	「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編表-解 18.4.5 に各継手の強度等級を満たす上での内部きず寸法の許容値が示されている。なお、表-解 18.4.5 に示されていない継手の内部きず寸法の許容値は、「鋼道路橋の疲労設計指針 H14.3」が参考にできる。 （非破壊試験を行う者の資格） 放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル 2 以上の資格とする。 超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 3 の資格とする。 手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 2 以上の資格とする。	○
			外観検査（割れ）	目視	あつてはならない。	検査体制、検査方法を明確にした上で目検査する。目視は全延長実施する。ただし、疑わしい場合は、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を用いる。	磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に対応した JIS Z 2305（非破壊試験—技術者の資格及び認証）に規定するレベル 2 以上の資格を有していなければならない。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認		
25 溶接工	施工	必須	外観形状検査 (ビード表面のピット)	目視及びノギス等による計測	主要部材の突合せ継手及び断面を構成するT継手、角継手には、ビード表面にピットがあってはならない。その他のすみ肉溶接及び部分溶込み開先溶接には、1継手につき3個または継手長さ1mにつき3個までを許容する。ただし、ピットの大きさが1mm以下の場合、3個を1個として計算する。	検査体制、検査方法を明確にした上で、目視確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。				
			外観形状検査(ビード表面の凸)		ビード表面の凹凸は、ビード長さ25mmの範囲で3mm以下。					
			外観形状検査(アンダーカット)		「日本道路協会道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋編18.4.6外部きず検査の規定による。					
			外観検査(オーバーラップ)	目視	あってはならない。	検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。				
			外観形状検査(すみ肉溶接サイズ)	目視及びノギス等による計測	すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、指定すみ肉サイズ及びのど厚を下回ってはならない。ただし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズ及びのど厚ともに1.0mmの誤差を認める。	検査体制、検査方法を明確にした上で、目視確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。				
			外観形状検査(余盛高さ)		設計図書による。設計図書に特に仕上げの指定のない開先溶接は、以下に示す範囲内の余盛りは仕上げなくてよい。余盛高さが以下に示す値を超える場合は、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げるものとする。 ビード幅(B[mm])余盛高さ(h[mm]) B<15 : h ≤ 3 15 ≤ B < 25 : h ≤ 4 25 ≤ B : h ≤ (4/25)・B					
			(次項に続く。)							

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
25 溶接工	施工	必須	外観形状検査 (アークスタッド)	目視及びノギス等による計測	余盛り形状の不整：余盛りは全周にわたり包囲していなければならない。 なお、余盛りは高さ 1mm、幅 0.5mm 以上 クラック及びスラグ巻込み：あつてはならない。 アンダーカット：するどい切欠状のアンダーカットがあつてはならない。ただし、グラインダー仕上げ量が 0.5mm 以内に納まるものは仕上げて合格とする。 スタッドジベルの仕上り高さ：(設計値±2mm) を超えてはならない。	検査体制、検査方法を明確にした上で、目視確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。		
		その他	ハンマー打撃試験	ハンマー打撃	割れ等の欠陥を生じないものを合格。	外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルについて全数。 外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から 1% について抜取り曲げ検査を行なうものとする。	余盛が包囲していないスタッドジベルは、その方向と反対の 15° の角度まで曲げるものとする。15° 曲げても欠陥の生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。	
26 生育基盤盛土工	材料	必須	土の粒度試験	JIS A 1204	砂質度(S：砂土、SG：礫質砂、SF：細粒土まじり砂)に区分されるもの。	当初及び土質の変化時に 1 回。		
		必須	土壌 pH	JGS-0211 に準拠 (地盤工学会基準)	4.0~8.0pH			
	選択	電気伝導率 (EC)	JGS-0212 に準拠 (地盤工学会基準)	1.0mS/cm 以下	当初及び土質の変化時に 1 回。 津波堆積土等の塩類傷害が懸念される盛土材料を使用する場合			
	施工	必須	透水試験	植穴式透水試験又は長谷川式透水試験	最終減水能 30mm/hr 以上	原則として、盛土の完了時に行う。 検査は、2,500㎡につき 1 地点で行う。 施工状況等により必要に応じて試験回数を増減する。		
必須		土壌硬度試験		山中式土壌硬度計：23mm 以下 長谷川式土壌硬度計：1.0cm/drop 以上	同上	山中式土壌硬度計で測定する場合は、高さ 50cm 毎を標準とする。 長谷川式土壌硬度計で測定する場合は、地表面から深さ 1m 連続して測定を行う。規格値以下であってもすべてを固結層と判断するのではなく 0.7cm/drop 以下が 5cm 以上、あるいは 1.0cm/drop 以下が 10cm 以上連続した場合を固結層と判断する。		

工事写真管理基準

森林整備保全事業工事写真管理基準

この森林整備保全事業工事写真管理基準（以下、「写真管理基準」とする。）は、森林整備保全事業施工管理基準「7. 工事写真」に規定する治山工事及び林道工事の工事写真の管理基準を定めたものである。

1. 目的

この管理基準は、治山工事、林道工事及びこれらに類する工事の施工について、管理基準及び契約図書に定められた工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

なお、撮影された工事写真は、工事完成時に明視できない部分等の出来形及び品質を示す記録となる。

2. 管理の実施（撮影方法）

- (1) 工事着手から完成に至るまでの施工の経過を工事写真により記録し、整理編集の上、工事監督員に提出しなければならない。
- (2) 工事写真の撮影は、「工事写真撮影要領」及び工事監督員の指示に従って行うものとする。
- (3) 写真撮影にあたり使用する主な器材は、次表のとおりとする。

表 1 主な使用器材

区分	内容
カメラ	フィルムカメラまたはデジタルカメラ (予備を用意しておくこと)
黒板	次の項目を表示する黒板等 ①工事名 ②工種等 ③位置(測点等) ④設計寸法 ⑤実測寸法 ⑥略図等 ⑦その他参考となる事項
計測器具	被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等 その他必要なもの

- (4) 撮影に当たっては、原則として必要な項目を記載した黒板を被写体と共に写し込むものとする。
- (5) 寸法、法勾配を表示する場合には、該当箇所に計測器具を設置し、必要に応じて糸を張るなどをして、寸法等を明示した上で撮影を行わなければならない。
- (6) デジタルカメラについては、写真の信頼性を確保する観点から、画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、補正前の写真データから複製を作成したうえで、複製した回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

3. 工事写真の撮影

工事写真は、次のものを撮影する。

- (1) 工事着手前及び工事完成写真
- (2) 施工状況写真
- (3) 安全管理写真
- (4) 段階確認及び出来形管理写真
- (5) 品質管理写真
- (6) その他必要な写真(災害等)

4. 工事写真の留意事項

工事写真の撮影に当たっては、次の事項について留意しなければならない。

- (1) 施工の過程、出来形確認、不明視部分、仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、撮影時期を失わないようにするとともに、寸法等が確認できるよう鮮明かつ正確な撮影を行わなければならない。
- (2) 撮影後は、できるだけ速やかに目的どおり撮影されているかを確認しなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに工事監督員に報告して、その指示を受けなければならない。
- (3) 工事完成後、出来形の確認が困難なものについては、原則として撮影の対象とする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、原則として撮影の対象とする。
- (4) 局部的なものであっても、工事完成後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかななければならない。
- (5) 着工前及び完成時の撮影は、測点にポール等の指標を置き、同一方向、同一箇所から撮影する。また、着手前の写真には、なるべく施工後も残る地物を入れて撮影する。
- (6) 構造物等を撮影する場合は、測点、周囲の地形、地物等を背景として、写真における位置を明確にする。

5. 工事写真の整理

- (1) 工事写真は、施工段階ごとに、工事写真帳に整理するものとする。
- (2) 工事写真には、撮影位置、撮影内容などの説明文を記載するものとする。
- (3) 同じ工程を繰返す作業については、代表的な1サイクルの写真を掲載するものとする。
- (4) 工事写真帳は、工事完成時に1部提出するものとする。なお、工事監督員が指示する写真については、指示する時期に指示する部数を提出する。

6. フィルムカメラにおける写真の取り扱い

- (1) 使用する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。ただし、工事監督員の承認を得た場合は、別サイズとすることができる。
- (2) 工事写真帳は、A4判以上の工事用アルバムを標準とする。
- (3) 写真のネガは、ネガアルバムに整理して提出するものとする。

7. デジタルカメラにおける写真の取り扱い

- (1) 写真の有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。

- (2) 写真の記録形式は JPEG とし、圧縮率、撮影モードについては工事監督員と協議の上決定する。
- (3) 工事写真帳を印刷する場合は、300dpi 以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以上の期間に顕著な劣化が生じないものとする。
- (4) 写真データは、電子媒体に格納して提出するものとする。また、格納する際の属性情報、フォルダ構成等については工事監督員と協議の上決定する。
- (5) 電子媒体は、CD-Rを原則とする。ただし、工事監督員の承諾を得た場合は、その他の媒体も提出できる。
- (6) 納品する電子媒体は、提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。

工事写真撮影要領

1. 溪間工

区分	撮影事項	撮影内容
工事着手前	施工箇所	上、下流から見た施工箇所の全景及び袖取付部、溪床等局所的なものを撮る。 全景には、構造物の計画高を標示する。 位置は固定して完成後も同一箇所からとれるよう配慮する。
工事完成	施工箇所及び構造物の完成	上、下流から見た施工箇所の全景及び局所的なものを撮る。全景写真を撮る位置は、工事着手前と同一の箇所とする。完成後の流路の整理状況を撮る。
丁張	丁張	方向線、天端丁張、提体丁張を撮る。また、丁張の施工状況の全景を撮る。
	B.M.	B.M.、仮B.M.の設置状況、特にB.M.と構造物との関連がわかるように撮る。
締切	廻排水・締切	廻排水、締切等の方式、構造、位置、寸法がわかるように撮る。 ポール、箱尺、スケール等で寸法表示する。同時に平水位の
	水替	排水の方法、状況がわかるように撮る。
床掘	床掘状況	土質の状況、床掘方法、床掘状況等を撮る。
	床掘確認	深さ、幅、長さ等が十分であることを証明できるように撮る。このため、ポール、箱尺、スケール等で数量表示する。 止水壁、袖部分の突込み、提底部分等各部分についても寸法、位置がわかるように撮る。 床掘仕上げ、法面処理状況、捨土の処理状況もわかるように撮る。 撮影方法は、現地状況に応じて定める。
基礎	基礎の状況	掘り過ぎ箇所、補強状況を撮る。 基礎部分が土砂の場合は、突固め状況を撮る。 基礎部分が岩盤の場合は、洗浄状況、敷モルタルの状況を撮る。
足場	足場の状況	足場の組み方、足場の位置、規模がわかるように撮る。 ミキサ一踊り場、骨材運搬足場、コンクリート小運搬足場等についても、その組み方、規模、位置を撮る。 足場の組替えをした時は、その都度撮る。
型枠	型枠管理の状況	型枠の構造取付けの状況、洗浄、はく離剤の塗布の状況、特にフォームタイの状況、丸セパレーターの取付状況等の状況がわかるように撮る。 高さ、幅、延長等がわかるように撮る。このためポール、箱尺、スケール、スランートルール等で数量表示する。構造物の高さ5m毎に原則1カ所撮る。
工事材料	各種材料の規格管理状況	骨材、レディーミクストコンクリート、コンクリートブロック、及び鋼材等の搬入、集積、保管等の状況を撮る。 特にレディーミクストコンクリート及び鋼材の納入時の検査の状況がわかるように撮る。
コンクリート	一般	特に基礎部分等明視できなくなる部分について入念に撮る。 ポール、箱尺、スケール等を用いて数量を標示する。
	鉄筋組立て	組立、寸法、間隔の検測寸法がわかるように撮る。
	コンクリートの練り混ぜ	練り混ぜ設備の状況、現場配合の状況、骨材計量を撮る。
	コンクリートの運搬	運搬方法、運搬状況がわかるように撮る。

区分	撮影事項	撮影内容
コンクリート	打込み	ポンプ車、トラッククレーン等による打込みの状況、シュートの使い方がわかるようにリフト毎に撮る。
	締固め	バイブレーター等による締固めの状況がわかるようにリフト毎に撮る。
	打継目の処理	清掃、洗浄、レイトランスの取除き作業、敷モルタル、その他打設準備の状況について撮る。
	継目止水版取付け	継目の処理、止水板の取付け状況を撮る。
	表面仕上げ	ボルト穴等の跡埋め及びその他表面仕上げの状況を撮る。
	養生	養生用シート等のかけ方、散水方法等養生の状況がわかるように撮る。
	コンクリートの諸試験	骨材試験、スランプ、空気量、強度(テストピース)等の諸試験、表面水の測定、試験練りの状態等について撮る。
	打設量の確認	幅、高さ、延長等の検測寸法がわかるようにリフト毎に撮る。
コンクリートブロック	コンクリートブロックの施工状況	ブロックの積み方、目地のつけ方、胴込コンクリートの打込み等の施工状況がわかるように撮る。 また、水抜きパイプの据付施工状況もあわせて撮る。
	裏込材料及び施工状況	裏込の施工状況について撮る。裏込材料がコンクリートの場合にはコンクリートに準じて撮るが、裏込が礫の場合は、材料の品質規格、充てんの状況について撮る。
	その他	コンクリートに準ずる
鋼製ダム	鋼材の組立	鋼材の仮組立, 及び本締め等の施工状況を撮る。
その他の工種	施工状況・出来形・寸法等	コンクリート、コンクリートブロックに準じて撮る。特に明視できなくなる部分は工事施工が適正であることを証明できるように撮る。
間詰・埋戻	間詰・埋戻の施工状況	施工前、施工中、施工後の状況、特に明視できなくなる部分の寸法がわかるように撮る。
機械・共通仮設	機械の設備状況	機械の種類, 設置(保管)及び使用状況を撮る。
	仮設建物	仮設建物の規模、位置等の設置状況を撮る。
	運搬道、ケーブル架設、材料置場当の状況	規模、状況を撮る。
安全管理	安全管理の状況	防護柵、崩落防止対策、交通対策の状況を撮る。
災害	施工地の被害状況	被害状況(全景、局部的に数量のわかるもの) 被災時の防護措置、出水状況等、被災前後の対比ができるように留意する。
	施工地付近の被害状況	上、下流の被害状況を撮る。
その他	設計変更箇所	設計変更箇所は、その経緯がわかるように入念に撮る。
	その他	穿孔、注水及び破壊検査の場合は、その状況を撮る。

2. 山腹工

区分	撮影事項	撮影内容
工事着手前	施工箇所	施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。 位置については、固定しておき、完成後も同一箇所から撮れるよう配慮する。
工事完成	施工箇所及び構造物の完成	施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。 全景写真を撮る位置は、工事着手前と同一の箇所とする。
法切	法切状況	施工前、施工中、施工後の状況を撮る。特に法切の出来高数量の確認のため、ポール、箱尺、スケール等で寸法表示する。
丁張	丁張及びB. M.	構造物、緑化工等の丁張及び土留コンクリート等のB.M.の設置状況がわかるように撮る。
基礎工	土留コンクリート、暗渠、柵工	溪間工に準ずるが特に埋設工、暗渠工のように明視できなくなる部分は入念に撮る。
その他の工種	施工状況・出来形・寸法等	施工位置及び構造、施工状況等がわかるように撮る。 緑化工については、間隔、延長、整地状況等がわかるように、ポール、箱尺、スケール等で寸法表示する。 筋工等簡易なものは代表的なものを撮る。

(注) その他必要な事項については、溪間工に準じる。

3. 地すべり防止工

区分	撮影事項	撮影内容
工事着手前	施工箇所	施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。 位置については、固定しておき、完成後も同一箇所から撮れるよう配慮する。
工事完成	施工箇所及び構造物の完成	施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。 全景写真を撮る位置は、工事着手前と同一の箇所とする。
暗きょ工	ボーリング暗きょ工	ボーリングの穿孔位置、配列方向、勾配等がわかるように撮る。 ストレーナーの大きさ及び配置の状況を撮る。 地下水の湧水状況を撮る。(穿孔後約1時間経過後の状況)
集水井工シャフト工	掘削状況	0.5~1.0m 毎に箱尺、リボンテープ等で寸法表示し掘削状況がわかるように撮る。 地層の変わり目、化石、亀裂等の状況を撮る。 掘削中の崩壊、湧水等の異状についてもとくに入念に撮る。
トンネル工	推進状況	掘削前の保安施設の整備の状況を撮る。 掘削状況、地質、湧水等の状況を撮る。
	支保工等	支保工設置作業中及び完成後の状況を適当な間隔で撮る。 覆工の鉄筋及び埋めこる支保材料の組立状況を撮る。
杭工	鋼管杭工等	現場に搬入された杭は、番号を付し検査の状況を撮る。 杭を現場溶接する場合は、杭番号溶接位置がわかるように撮る。 削孔間隙の充填、中詰め作業の状況を撮る。 杭の建込み状況は杭番号、杭長等がわかるように撮る。当初の設計長を必要としない場合の切断状況をポール、スケール等で寸法表示しながら撮る。

区分	撮影事項	撮影内容
アンカー工	施工状況等	搬入された材料の規格, 保管等の状況を撮る。 アンカーの削孔位置, 長さ及び方向がわかるように撮る。 アンカー体及び引張材の挿入状況を撮る。 耐力確認試験の状況を撮る。

(注) その他必要な事項については、溪間工等に準じる。

4. 防災林造成

区分	撮影事項	撮影内容
工事着手前	施工箇所	施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。 位置については、固定しておき、完成後も同一箇所から撮れるよう配慮する。
工事完成	施工箇所及び構造物の完成	施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。 全景写真を撮る位置は、工事着手前と同一の箇所とする。
防潮堤等	基礎工等	施工中及び基礎工の完了状況を撮る。
	伸縮目地	止水板、スリップバーの施工位置及び施工状況を撮る。
	養生	海水からの保護の状況を撮る。
	根固ブロック	異形ブロックの製作状況及び検査の状況を撮る。 据付に先だって据付箇所の検査の状況を撮る。 乱積み、層積み等異形ブロックの据付施工状況を撮る。
砂丘造成	砂丘造成等	溪間工、山腹工に準じて撮る。
森林造成	森林造成	溪間工、山腹工、森林整備に準じて撮る。
なだれ防止	床掘	掘削残土の処理状況を撮る。
	鋼材検査	鋼材等の納入時の検査状況を撮る。
	鋼材組立	鋼材組立の状況及び各部材のボルト締め直しの状況を撮る。 基礎部をアンカーで固定する場合は、前記のアンカー工に準じて撮る。

(注) その他必要な事項については、溪間工等に準じる。

5. 森林整備

区分	撮影事項	撮影内容
事業着手前	事業箇所	事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。
事業完了	施工箇所及び各工種	着手前と同一箇所から遠景、近景及び工種毎施工箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。 緑化工は発芽状況、植栽は、活着状況、生育状況について時期を定めて撮る。
植栽	仮植	仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。
	地拵え・植栽	地拵え、植穴、施肥、植付け等の状況について撮る。 ポール、箱尺、スケール等で寸法表示する。
保育	各作業	代表的箇所について作業ごとに、施工前、施工中、施工後の状況を撮る。
保護	各作業	保育に準ずる。
被害	被害状況	被害状況（全景、局部的な数量がわかるもの）枯損、病虫害の種類状況等がわかるように撮る。

区分	撮影事項	撮影内容
各種試験	各種試験	発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。

(注) その他必要な事項については、溪間工等に準じる。

6. 林道

区分	撮影事項	撮影内容		
		撮影項目	撮影時期	撮影頻度
工事着手前	施工箇所	全景又は代表部分	着工前	着工前 200m以下ごとに1回
工事完成	施工箇所	全景又は代表部分	完成後	施工完成後 200m以下ごとに1回
施工状況	工事進捗状況	全景又は代表部分の工事進捗状況	主要工種の完了時	
		施工中の写真	施工中	
仮設	指定仮設	使用材料、仮設状況、形状寸法	施工前 施工後	1 施工箇所ごとに1回
	任意仮設	工法の全景又は代表部分	施工前後	
施工機械	機械の設備状況	使用機械の形状、型式	現場搬入時	必要に応じて機械ごとに1回
図面との不一致	図面と現地との不一致の場合	該当箇所	発生時	
安全管理	安全管理の状況	各種標識類の設置状況	設置後	種類ごとに1回
		各種保安、防護等の施設の設置状況	設置後	
		保安要員等の配置状況	作業中	各1回
材料検査	検査指定外材料	形状、寸法	搬入時	品目ごとに1回
	検査指定材料	検査実施状況	検査時	
施工検査	施工検査指定、指示等工種	検査実施状況		検査ごとに1回
鉄筋、無筋コンクリート	配筋	位置、間隔 継手寸法	組立後	40m又は1 施工単位に1回
	コンクリート打設	打継目処理 締固め施工状況	施工時	工種、種別ごとに1回
	養生	養生状況	養生時	工種、種別ごと又は養生方法が変わるごとに1回
土工	伐開除根	施工状況	施工前 施工後	100mに1回
	段切	施工状況 幅、深さ	施工前 施工後	1 施工単位ごとに1回
	切土 土取り	地山の状況	施工前	100m又は1 施工単位に1回
		土質等の判別	施工中	土質が変わるごと又は1 施工単位に1回

区分	撮影事項	撮影内容		
		撮影項目	撮影時期	撮影頻度
土工	切土 土取り	法長	施工後	100m又は1 施工単位に1 回
	盛土 残土	基礎地盤の状況	施工前	100m又は1 施工単位に1 回
		盛り立て状況	施工中	100mに1 回
		締固め状況	施工中	1 施工単位又は締固め方法ごとに1 回
	盛土、残土、 法面	締固め状況	施工中	40m又は1 施工単位に1 回
路盤工	施工状況 幅、深さ	施工中 施工後	施工状況は1 施工単位又は100mに1 回、幅、厚さは100m以下ごとに1 回	
植生工 構造物による法面保護工	筋芝工 張芝工 人工植生芝	使用材料 土羽工の厚さ 締固め状況	施工中	100m又は1 施工単位に1 回
	種子吹付 種子散布工 植生基材吹付工	材料の使用量	混合前	1 工事に1 回
		施工状況	施工中	100m又は1 施工単位に1 回
		厚さ、植被率	施工中 施工後	測定箇所ごとに1 回
	モルタル、コンクリート吹付	清掃状況	施工後	500m ² 又は1 施工単位に1 回
		鉄網等の合わせ寸法	吹付け前	
厚さ (測定箇所)		吹付け後	全数量の2%程度	
一般構造物	コンクリート ブロック張又は擁壁、石張工又は石積擁壁、練石張及び空石張開きよ	胴込め、裏込め厚さ	施工中	40m又は1 施工単位に1 回とし、厚さは測定箇所とする。
		のり長又は高さ	施工後	
	落石防護網	アンカー基礎の形状寸法	施工後	1 施工箇所ごとに1 回
		アンカーの位置、間隔	施工後	1 施工単位に1 回
	鉄線かご	床ならし状況 背面埋戻し状況	施工中	40 本程度又は1 施工単位に1 回
		布設高さ、長さ1 個の幅、高さ、径	施工中 施工後	
	コンクリート側溝	幅、高さ、厚さ	型枠取外し後	100 本又は1 施工単位に1 回
	二次製品側溝	据付け状況	埋戻し前	
	コンクリート横断溝	幅、高さ、厚さ	型枠取外し後	
	二次製品横断溝	据付け状況	埋戻し前	

区分	撮影事項	撮影内容		
		撮影項目	撮影時期	撮影頻度
一般構造物	溝きょ、地下排水工、法面排水工、集水工、流末工	幅、高さ(径)、厚さ	埋戻し前	1 施工単位に 1 回
		据付け状況		
		基床、裏込めの施工状況、幅、厚さ	施工中	
	ボックスカルバート	幅、高さ、厚さ	施工中	
		据付け状況		
	コンクリート擁壁	背面埋戻し状況	施工中	40m又は1 施工単位に 1 回
		幅、厚さ、高さ又は法長	型枠取外し後	
特殊擁壁	背面埋戻し状況	施工中		
	幅、厚さ、高さ又は法長	施工後		
基礎工	床掘り	土質の判別	施工中	土質が変わるごとに 1 回
		施工状況 幅、深さ	施工中 施工後	1 施工単位ごとに 1 回
	フーチング基礎 置換基礎	厚さ 幅 長さ	施工後	40m又は 1 施工箇所に 1 回
	土台木基礎	据付け寸法	据付け後	100mに 1 回
	打込み杭基礎	杭長、径	打込み前	1 施工単位に 1 回
		位置、打込み状況 杭頭処理	打込み後 処理前、処 理中、処理 後	
数量			全数量	
基礎工	場所打ち杭基礎	位置、間隔、配筋、杭頭処理	打込み後	1 施工単位に 1 回
		数量		全数量
	矢板工	矢板長	打込み前	1 施工単位に 1 回
		位置 打込み状況	打込み後	40m又は 1 施工箇所に 1 回
数量		全数量		
橋梁	鋼橋工場製作	原寸状況	原寸検査時	1 橋又は 1 工事に 1 回
		工作状況	工作中	適宜
		仮組立寸法	仮組立検査中	1 橋又は 1 工事に 1 回
	床版	厚さ、配筋	打設前 打設後	1 スパンに 1 回
	塗装	材料使用量 (塗料罐)	使用前 使用后	全数量
		ケレン状況 (塗り替え)	使用前 使用后	スパンごと部材別
		塗装状況	塗装後	各層ごと 1 スパンに 1 回
		塗膜厚測定	測定時	
	コンクリート橋	シース、 P C 鋼線、 鉄筋配置状況	打設前	けたごとに 1 回

区分	撮影事項	撮影内容		
		撮影項目	撮影時期	撮影頻度
橋梁	コンクリート橋	幅、厚さ 高さ	型枠取外後	けたごとに1回
		中埋め及びグラウト状況	施工時	1スパンに1回
	架設	搬入状況	搬入時	適宜
		支承受付け状況	取付け後	1スパンに1回
		けた架設状況	架設中	架設工法変わるごとに1回
	木造橋	工作状況	工作中	適宜
		杭打ち、建込み状況	施工中	打込み杭基礎に準ずる
		土留め寸法	施工後	1基に1回
	橋台、橋脚	幅、厚さ 高さ	施工後	1基に1回
	トンネル	掘削	岩質	掘削中
ゆう水状況			適宜	
巻立空間			型枠組立後	型枠1スパンに1回
覆工		厚さ	型枠取外し後	厚さ測定ごとに1回
ロックボルト		さく孔状況 長さ、間隔	施工中	長さの変わるごとに1回 又は1施工単位に1回
吹付コンクリート		金網の継目状況	施工中	40m又は1施工単位に1回
		清掃状況	清掃後	
		厚さ	吹付後	
埋設支保工		建込み間隔	建込み後	40m又は1施工単位に1回
		寸法		
		基数		全数量
ゆう水処理		設置状況	設置後	100m又は1施工単位に1回
集水きよ		幅、高さ、位置		
地下排水工		管接合状況 管据付け状況		
		フィルター厚さ		
インバート	厚さ	埋戻し前	40～50m又は1施工単位に1回	
坑門工	厚さ、幅、高さ	埋戻し後	1施工単位に1回	
	矢板	設置状況	設置後	岩質の変わるごとに1回
	グラウト	材料使用量	使用前 使用后	全数量
舗装 (打換修繕 も含む)	路盤工	敷ならし厚 転圧状況	施工中	各層ごと100mに1回
		整正状況		
		厚さ		

区分	撮影事項	撮影内容		
		撮影項目	撮影時期	撮影頻度
舗装 (打換修繕 も含む)	アスファルト 舗装工	タックコート プライムコート	散布時	各層ごとに1回
		敷ならし 転圧状況	施工中	各層ごとに100mに1回
		抜取り コア厚さ	コア抜取り 後	
	コンクリート 舗装工	敷ならし 転圧状況	施工中	100mに1回
			整正状況	整正後
		厚さ		
		幅	各層ごと 80mに1回	
コンクリート の品質	スランプ測定	試験実施状況	試験実施中	コンクリートの種類ごと に1回
	空気量測定			
	強度試験			
	骨材粒度試験			試験ごとに1回(現場練 りのみ)
盛土・路 床・路盤の 品質	粒度試験	試験実施状況	試験実施中	各種路盤ごとに1回
	支持力測定			路床及び下層路盤ごとに 1回
	密度測定			
	プルフローリ ング測定			
盛土材料の 品質	粒度試験	試験実施状況	試験実施中	材質ごとに1回
	突固め試験			
	密度試験	試験実施状況	試験実施中	材質ごとに1回
	支持力測定			
鋼橋の品質	材料試験	試験実施状況	試験実施中	各試験項目ごとに1回
	高力ボルト締 付け	締付け状況	締付け作業 中	1橋につき1回
コンクリート 橋の品質	プレストレス 導入	プレストレス導入状況	プレストレ ス導入時	主げた、横げた、床版ご とに1回
アスファルト 舗装工の 品質	抽出試験	試験実施状況	試験実施中	合材の種類ごとに1回
	骨材粒度試験			
	合材温度測定			
	マーシャル試 験			
災害	被災状況	被害状況及び被災規模	被災又は兆 候時、被災 又は発生 中、被災又 は発生後、 ただし、可 能な場合	その都度
その他	補償関係	被害又は損害状況		