

平成 18 年 9 月 13 日
直島環境センター

豊島における環境計測（沈砂池）結果について

豊島の沈砂池の環境計測は、雨水の放流による環境面を把握することを目的としている。今回、平成 18 年 7 月に実施した沈砂池 1 の水質調査結果をとりまとめた。

1．調査の概要

（1）調査日

平成 18 年 7 月 28 日（金）

（2）調査地点（調査地点図参照）

沈砂池 1

（3）検体採取機関及び分析機関

県直島環境センター、県環境保健研究センター

2．結果の概要（表 1）

- ・検査を行った全ての項目について、管理基準を満足していた。

表1 豊島における環境計測結果(沈砂池1)


	検査項目	沈砂池1						管理基準値	報告下限	
		H16.5.17	H16.7.5	H16.10.5	H18.5.30	H18.6.30	H18.7.28			
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	8.2	9.4	7.0	8.9	8.1	8.5	5.0~9.0	-	
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	3.1	2.8	2.3	1.2	1.5	1.0	30 (日間平均20)	0.5	
	化学的酸素要求量 (COD)	4.2	12	5.3	6.5	3.0	2.4	30 (日間平均20)	0.5	
	浮遊物質 (SS)	9	16	8	2	2	4	50 (日間平均40)	1	
	大腸菌群数	0	0	4	-	-	-	(日間平均3000)	-	
	油分 (n-ヘキサン抽出物質)	ND	ND	ND	-	-	-	35	0.5	
	フェノール類	ND	ND	ND	-	-	-	5	0.02	
	銅含有量	ND	ND	ND	-	-	-	3	0.3	
	亜鉛含有量	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	0.5	
	溶解性鉄含有量	ND	ND	0.30	ND	0.20	0.20	10	0.05	
	溶解性マンガン含有量	ND	ND	ND	-	-	-	10	0.4	
	クロム含有量	ND	ND	ND	-	-	-	2	0.2	
	窒素含有量	1	ND	1.7	3	2	ND	120 (日間平均60)	1	
	炭含有量	ND	ND	ND	-	-	-	16 (日間平均8)	0.1	
健康項目	カドミウム及びその化合物	ND	ND	ND	-	-	-	0.1	0.01	
	シアン化合物	ND	ND	ND	-	-	-	1	0.1	
	鉛及びその化合物	ND	0.01	0.01	ND	ND	ND	0.1	0.01	
	有機燐化合物	ND	ND	ND	-	-	-	1	0.1	
	六価クロム化合物	ND	ND	ND	-	-	-	0.5	0.05	
	砒素及びその化合物	ND	ND	ND	-	-	-	0.1	0.01	
	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	ND	ND	ND	-	-	-	0.005	0.0005	
	アルキル水銀化合物	ND	ND	ND	-	-	-	検出されないこと	0.0005	
	P C B	ND	ND	ND	-	-	-	0.003	0.0005	
	トリクロロエチレン	ND	ND	ND	-	-	-	0.3	0.03	
	テトラクロロエチレン	ND	ND	ND	-	-	-	0.1	0.01	
	ジクロロメタン	ND	ND	ND	-	-	-	0.2	0.02	
	四塩化炭素	ND	ND	ND	-	-	-	0.02	0.002	
	1,2-ジクロロエタン	ND	ND	ND	-	-	-	0.04	0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	-	-	-	0.2	0.02	
	1,1,1,2-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	-	-	-	0.4	0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	-	-	-	3	0.3	
	1,1,2-トリクロロエタン	ND	ND	ND	-	-	-	0.06	0.006	
	1,3-ジクロロプロペン	ND	ND	ND	-	-	-	0.02	0.002	
	チウラム	ND	ND	ND	-	-	-	0.06	0.006	
	シマジン	ND	ND	ND	-	-	-	0.03	0.003	
	チオベンカルブ	ND	ND	ND	-	-	-	0.2	0.02	
	ベンゼン	ND	ND	ND	-	-	-	0.1	0.01	
	セレン及びその化合物	ND	ND	ND	-	-	-	0.1	0.01	
	ほう素及びその化合物	ND	0.2	0.1	-	-	-	230	0.1	
	ふっ素及びその化合物	ND	ND	ND	-	-	-	15	0.8	
	アモニア、アモニア化合物、亜硝酸 化合物及び硝酸化合物	ND	ND	ND	-	-	-	100	10	
	その他	モリブデン	ND	ND	ND	ND	ND	-	0.07	
		ダイオキシン類	3.2	3.3	15	0.20	1.4	1.2	10	-

(注1)単位は、pH(-)、大腸菌群数(個/cm²)、ダイオキシン類 (pg-TEQ/)を除いて、mg/ である。

(注2)ND : 検出せず

(注3)下線 : 管理基準を満足していない項目

(注4)平成18年度より項目、頻度などの見直しを行い、環境計測を実施している。

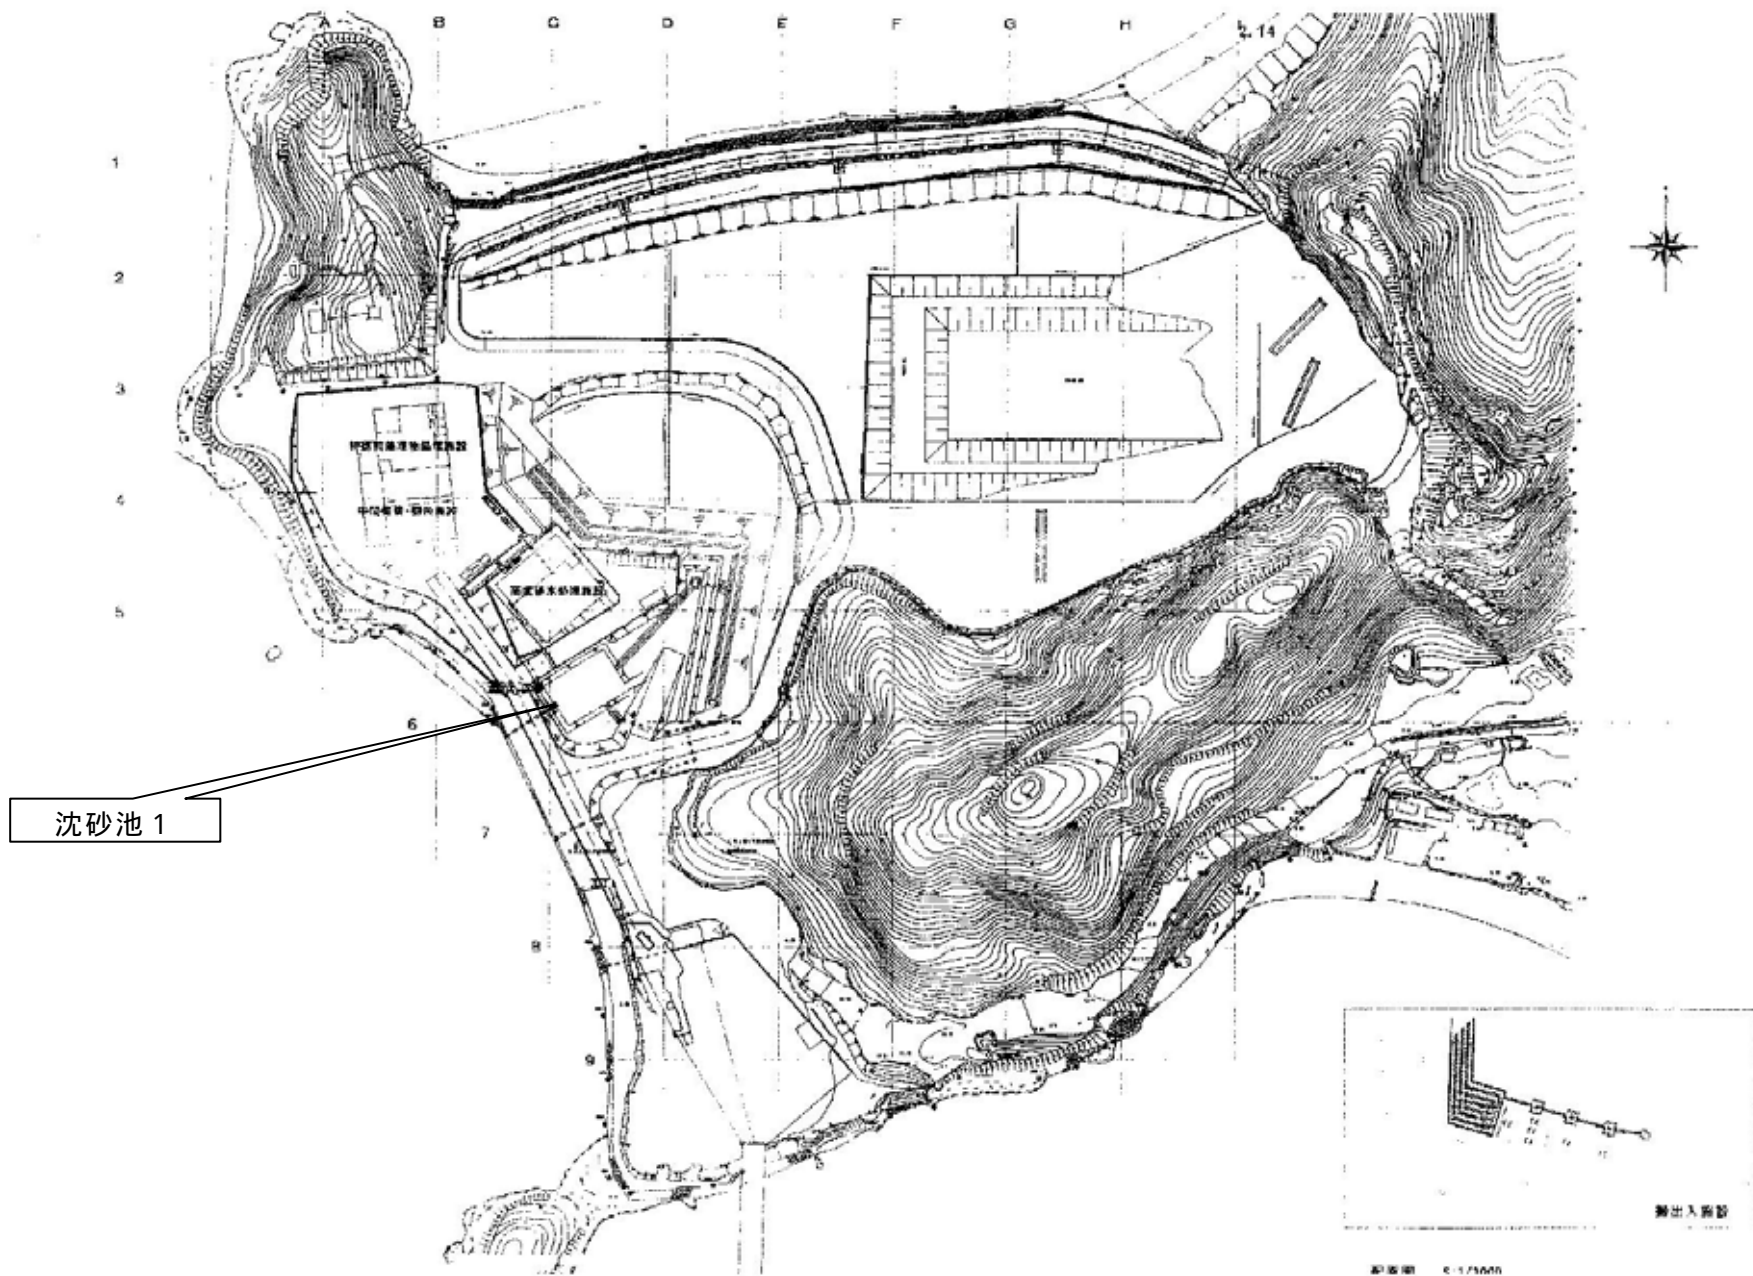

沈砂池 1

