地下水水質測定地点図

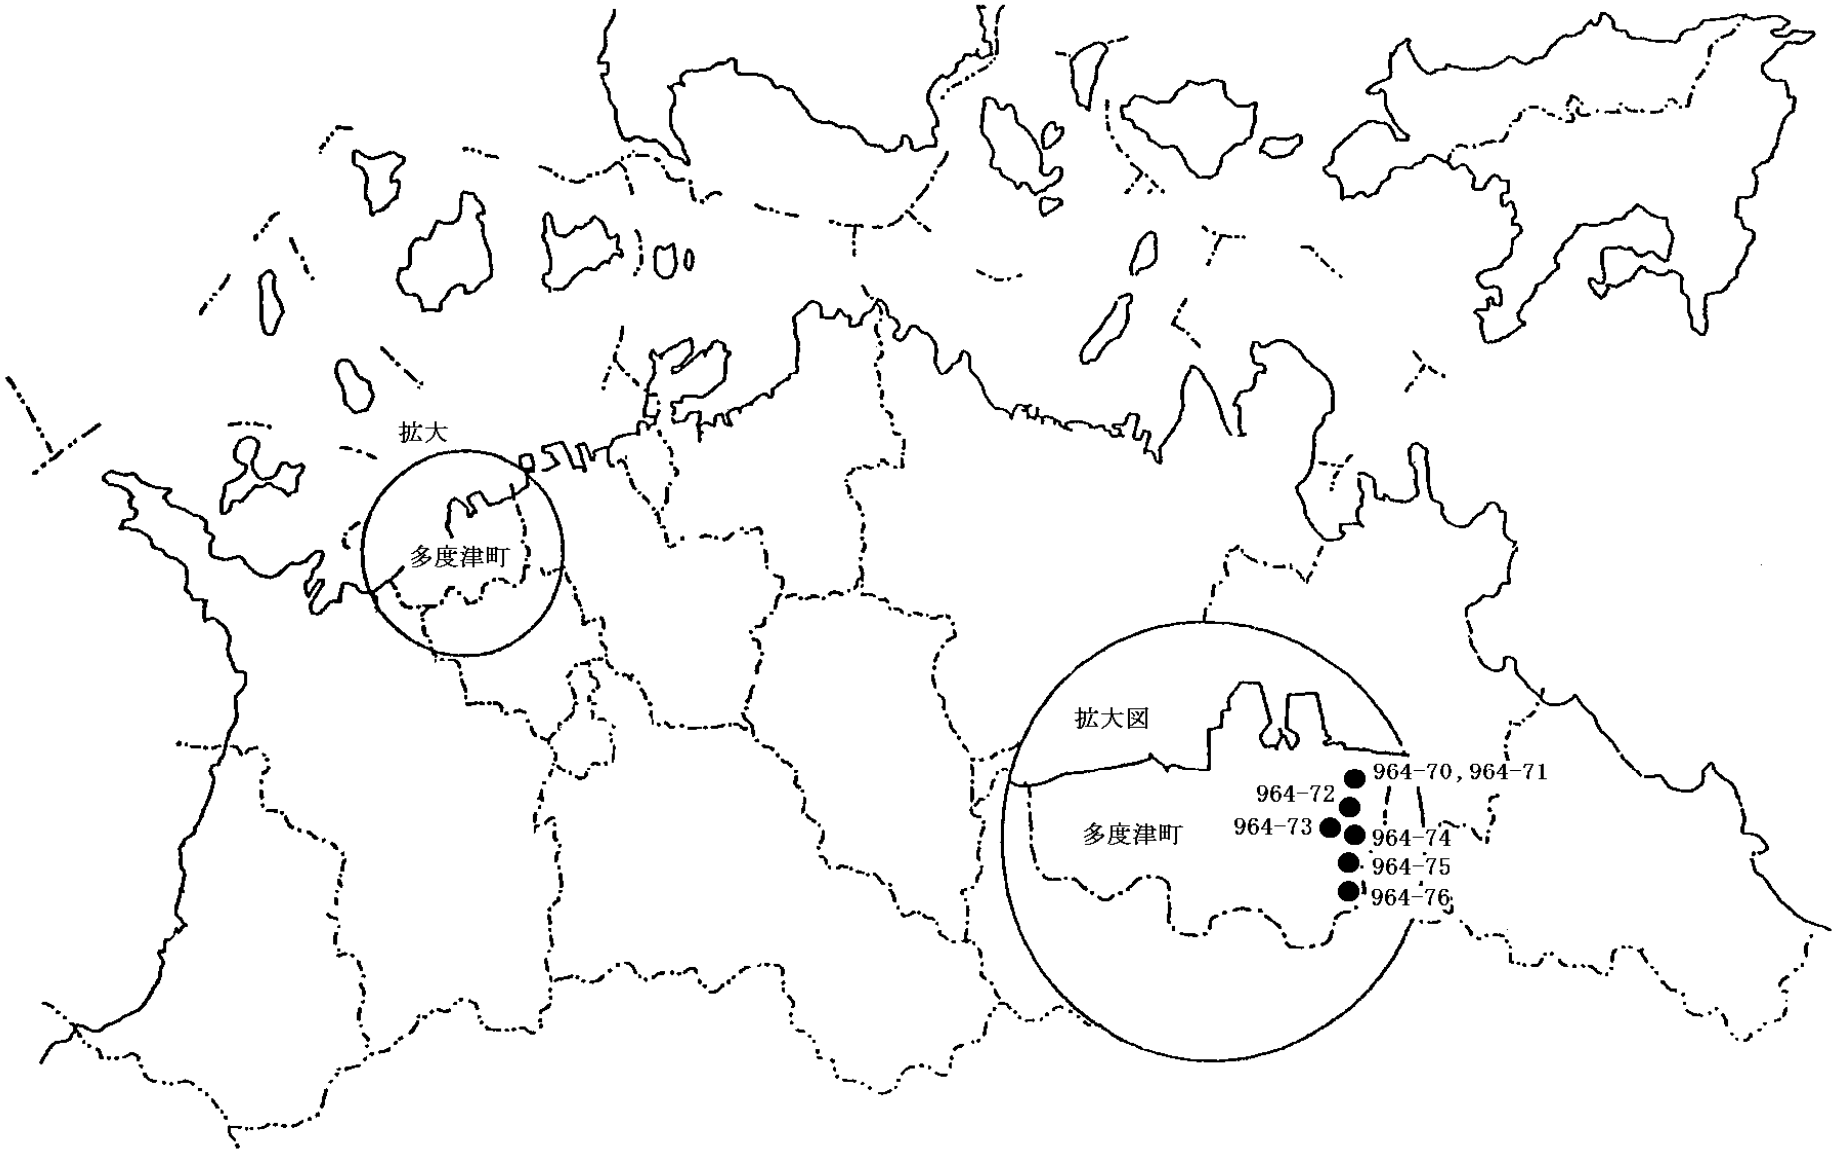

地　下　水　水　質　測　定　結　果　表

	調査担当機関名 （分析担当機関名）	香川県広域水道企業団 （民間検査機関）	香川県広域水道企業団 （民間検査機関）	香川県広域水道企業団 （民間検査機関）	香川県広域水道企業団 （民間検査機関）	香川県広域水道企業団 （民間検査機関）	香川県広域水道企業団 （民間検査機関）	香川県広域水道企業団 （民間検査機関）
	調査区分	その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査
	市町名	多度津町	多度津町	多度津町	多度津町	多度津町	多度津町	多度津町
	地区名	北鴨１	北鴨２	若葉町	南鴨１	南鴨２	南鴨３	葛原
	井戸番号	９６４－７０	９６４－７１	９６４－７２	９６４－７３	９６４－７４	９６４－７５	９６４－７６
井戸の状況	井戸深度（m）	106.8	97	4.0	4.95	7.3	8	6.7
	浅井戸深井戸の別	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用途	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸
	採水年月日	令和元年6月18日	令和元年6月18日	令和元年6月18日	令和元年6月18日	令和元年6月18日	令和元年6月18日	令和元年6月18日
	水温（℃）	19.1	18.3	18.8	18.1	18.4	18.1	18.6
環境基準項目	カドミウム（mg/L）	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全シアン（mg/L）							
	鉛（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	六価クロム（mg/L）	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	砒素（mg/L）	0.007	0.006	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	総水銀（mg/ℓ）	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
	アルキル水銀（mg/L）							
	ＰＣＢ（mg/L）							
	ジクロロメタン（mg/L）	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	四塩化炭素（mg/L）	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	クロロエチレン（mg/L）							
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	1,2-ジクロロエチレン（mg/L）							
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）							
	トリクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	テトラクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）							
	チウラム（mg/L）							
	シマジン（mg/L）							
	チオベンカルブ（mg/L）							
	ベンゼン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	セレン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	＜ 0.1	＜ 0.1	3.5	3.7	2.9	3.0	2.9
	ふっ素（mg/L）	0.26	0.14	0.16	0.17	＜ 0.1	0.13	0.17
	ほう素（mg/L）	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1,4-ジオキサン（mg/L）	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005