地下水水質測定地点図

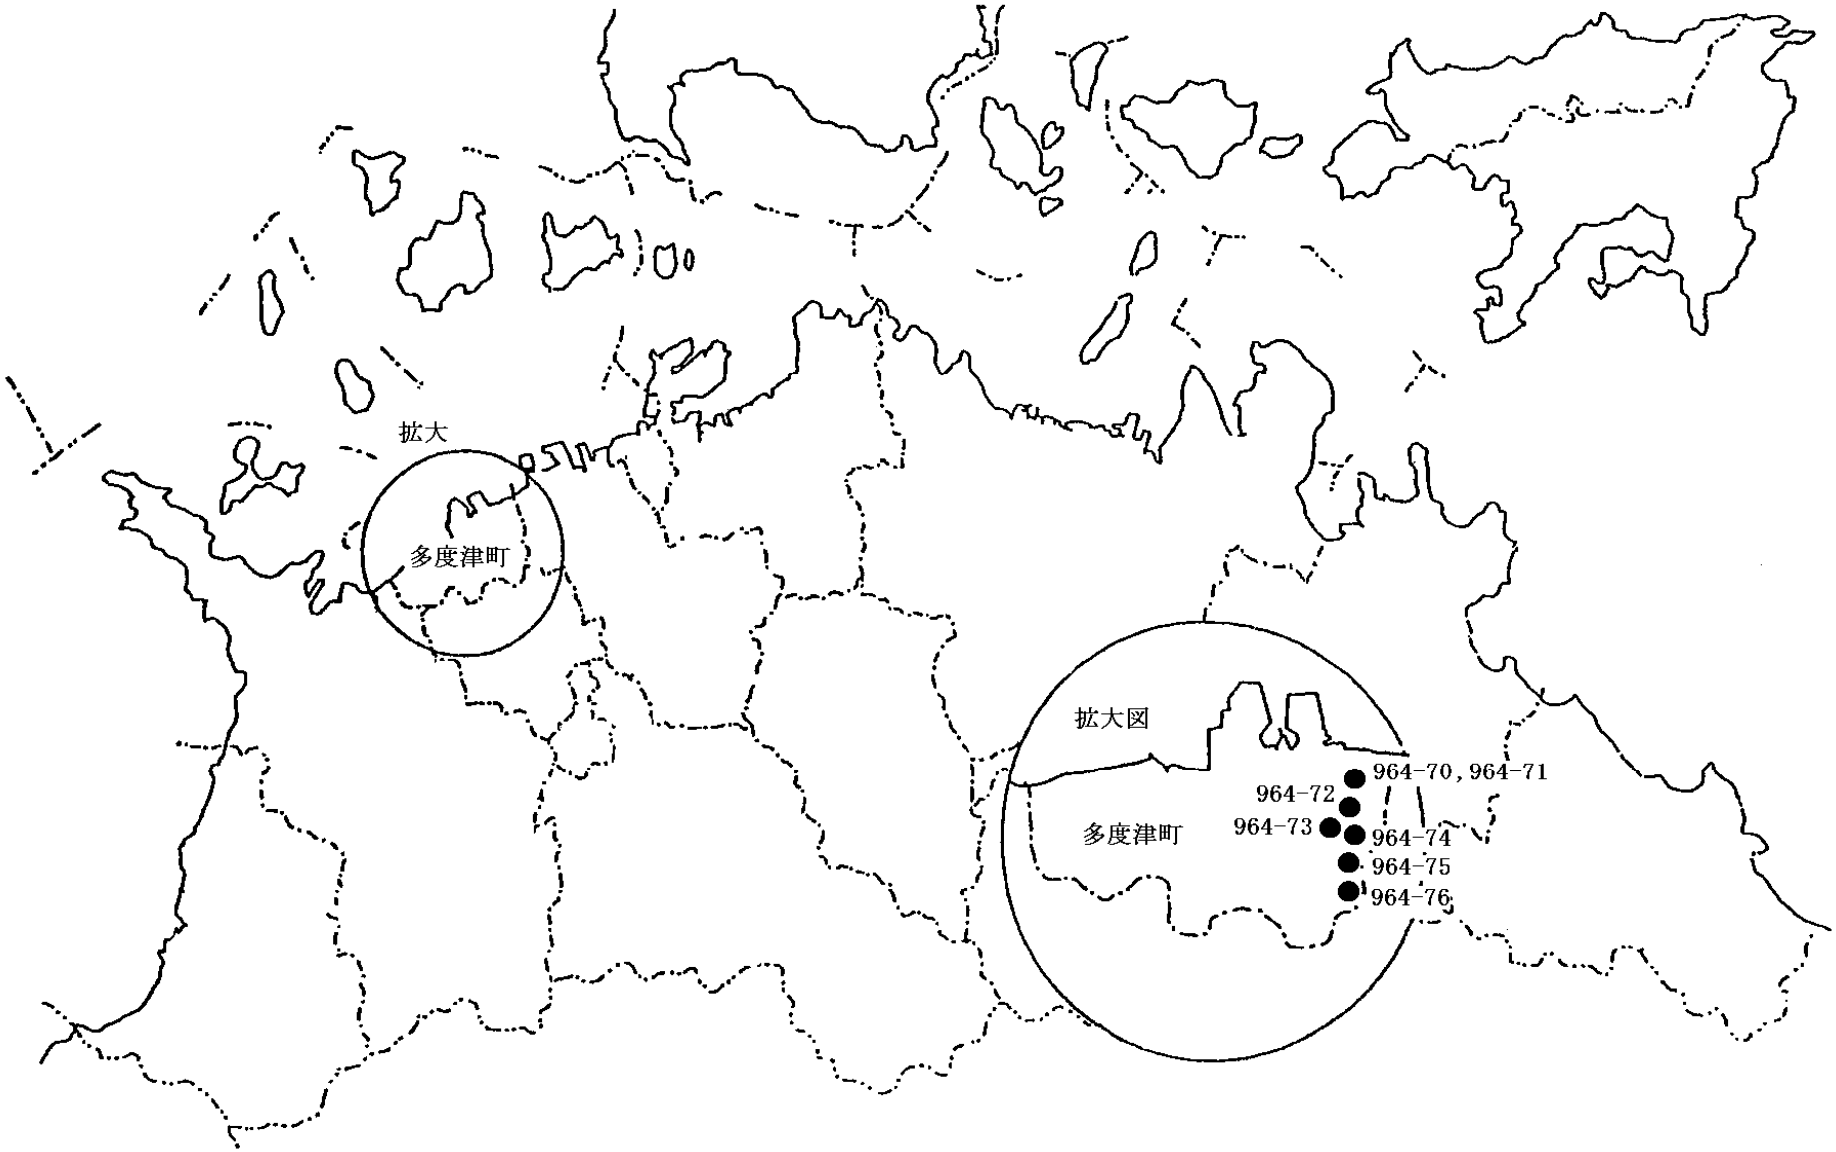

地　下　水　水　質　測　定　結　果　表

調査担当機関名 （分析担当機関名）		多度津町 （民間検査機関）	多度津町 （民間検査機関）	多度津町 （民間検査機関）	多度津町 （民間検査機関）	多度津町 （民間検査機関）	多度津町 （民間検査機関）	多度津町 （民間検査機関）
調査区分		その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査	その他の調査
市町名		多度津町	多度津町	多度津町	多度津町	多度津町	多度津町	多度津町
地区名		北鴨１	北鴨２	若葉町	南鴨１	南鴨２	南鴨３	葛原
井戸番号		９６４－７０	９６４－７１	９６４－７２	９６４－７３	９６４－７４	９６４－７５	９６４－７６
井戸の状況	井戸深度（m）	106	97	4.0	4.5	8.0	7.3	7.0
	浅井戸深井戸の別	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用途	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸	水道水源井戸
採水年月日		令和2年6月15日	令和2年6月16日	令和2年6月15日	令和2年6月15日	令和2年6月15日	令和2年6月15日	令和2年6月15日
水温（℃）		18.6	18.8	19.0	18.0	18.4	18.0	18.2
環境基準項目	カドミウム（mg/L）	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
	全シアン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	鉛（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	クロム及びその化合物（mg/L）	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	砒素（mg/L）	0.007	0.006	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	総水銀（mg/ℓ）	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
	ジクロロメタン（mg/L）	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	四塩化炭素（mg/L）	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.005	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03
	トリクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	テトラクロロエチレン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ベンゼン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	セレン（mg/L）	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	＜ 0.1	＜ 0.1	4.2	4.5	4.0	4.6	4.0
	ふっ素（mg/L）	0.21	0.22	0.15	0.17	0.15	0.16	0.17
	ほう素（mg/L）	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	1,4-ジオキサン（mg/L）	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
その他の項目	ｐＨ値	6.8	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6
	フェノール類（mg/L）	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	銅及びその化合物（mg/L）	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	鉄及びその化合物（mg/L）	6.1	9.8	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03
	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.92	0.95	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	塩化物イオン（mg/L）	23	32	18	18	12	13	12
	亜硝酸性窒素（mg/L）	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004