

農業土木工事施工管理基準

平成 28 年 10 月

香川県農政水産部

農業土木工事施工管理基準

目 次

農業土木工事施工管理基準	1
別表第 1 直接測定による出来形管理	
1 共通工事	4
2 ほ場整備工事	16
3 農用地造成工事	18
4 農道工事	22
5 水路トンネル工事	32
6 水路工事	36
7 河川及び排水路工事	42
8 管水路工事	46
9 畑かん施設工事	74
10 橋梁工事	76
11 橋梁下部工事	80
12 法面保護工事	86
13 暗渠排水工事	92
14 フィルダム工事	94
15 頭首工工事	98
16 海岸河川工事	100
17 ため池改修工事	102
別表ア、イ、ウ、エ、オ、カ	106
別表第 2 撮影記録による出来形管理	
1 共通工事	118
2 ほ場整備工事	120
3 農用地造成工事	122
4 農道工事	122
5 水路トンネル工事	124
6 水路工事	124
7 河川及び排水路工事	124
8 管水路工事	126
9 畑かん施設工事	128
10 橋梁工事	128
11 橋梁下部工事	128
12 法面保護工事	130
13 暗渠排水工事	130
14 フィルダム工事	130
15 頭首工工事	132
16 海岸河川工事	132
17 ため池改修工事	132
余白	134

別表第3 品質管理

1	コンクリート関係	
	（1）コンクリート材料	136
	（2）コンクリート施工	138
2	土質関係	
	道路工	
	（1）路体・路床盛土工	144
	（2）下層路盤工	144
	（3）粒度調整路盤工	146
	（4）セメント・石灰安定処理工	148
	水路工	
	（1）盛土（インバート下）	150
	（2）管水路基礎	150
	堤防工	
	（1）盛土	152
3	石材関係	
	捨石材・基礎割栗石材	154
4	アスファルト関係	
	（1）材料	156
	（2）プラント	158
	（3）舗設現場	<u>158</u>
5	プレキャストコンクリート製品及び鋼材関係	
	（1）プレキャストコンクリート製品関係	<u>160</u>
	（2）鋼材関係	<u>162</u>
6	その他の二次製品	<u>164</u>
	余白	<u>166</u>

別表第4 施工管理記録様式

	目次（様式一覧表）	<u>168</u>
	出来形管理関係	<u>172</u>
	コンクリート関係	<u>182</u>
	土質関係	<u>202</u>
	アスファルト関係	<u>225</u>
	品質管理関係	<u>246</u>
	余白	<u>252</u>

別表第5 施設機械工事等施工管理基準

	施設機械工事等施工管理基準	<u>254</u>
--	---------------	------------

参考資料

	目次	<u>256</u>
1	管水路の通水試験	<u>257</u>
2	杭の打ち止め管理（参考）	<u>261</u>
3	薬液注入工事に係る施工管理等について	<u>263</u>
4	トンネル（NATM）観察・計測（案）	<u>266</u>
	〔参考資料〕ロックボルトの引抜試験	<u>287</u>
5	RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）について	<u>289</u>
6	突固め方法の種類（A・B・C・D・E）の適用について	<u>311</u>
7	レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）	<u>312</u>

農業土木工事施工管理基準

第1 目的

この農業土木施工管理基準（以下、「管理基準」という。）は、香川県農政水産部所管に係る県営農業土木工事について、その施工に当たっての工事の工程管理、出来形管理及び品質管理の適正化を図るため、受注者が実施する施工管理の基準を定めたものである。


第2 適用

この管理基準は、香川県農政水産部所管に係る県営農業土木工事を請負により施工する場合に適用するもので、この管理基準と特記仕様書が一致しない条項は特記仕様書が優先する。

本管理基準に定めるJIS 規格及び各種協会規格が、最新のこれらの規格と異なる場合にあつては、当該最新の規格を適用するものとする。

第3 施工管理の基本構成

施工管理の基本構成は次のとおりとする。

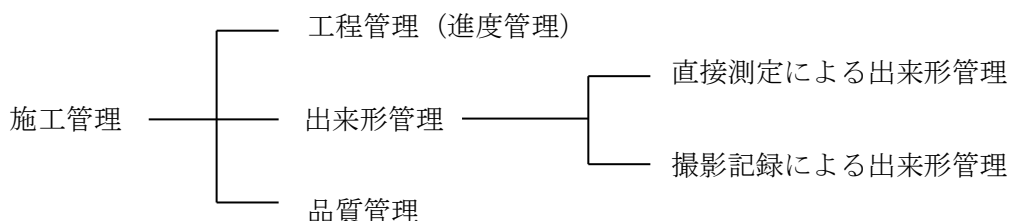

1 工程管理

契約工期を考慮し、工事の施工達成に必要な作業手順及び日程を定めて、工程内容に応じた方式（ネットワーク方式、バーチャート方式等）により工程計画書を作成し、工事実施途中で計画と実績を比較検討の上、必要な処置を講じるものとする。

2 直接測定による出来形管理

工事の出来形を把握するため、工作物の寸法、基準高等の測定項目を施工順序に従い直接測定（以下、「出来形測定」という。）し、その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

3 撮影記録による出来形管理

出来形測定、品質管理を実施した場合、又は施工段階（区切り）及び施工の進行過程が確認できるよう、撮影基準等に基づいて撮影記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

4 品質管理

資材等の品質を把握するために、物理的、化学的試験を実施（以下、「試験等」という。）し、その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

第4 施工管理の実施

1 施工管理責任者

受注者は、農業土木共通仕様書第1編共通編 第1章総則 第1節総則 1-1-10主任技術者等の資格に規定する技術者等と同等以上の資格を有するものを、施工管理責任者に定めなければならない。

施工管理責任者は、当該工事の施工管理を掌握し、この管理基準に従い適正な管理を実施しなければならない。

2 施工管理項目

施工管理は、別表第1「直接測定による出来形管理」、別表第2「撮影記録による出来形管理」、別表第3「品質管理」により行うものとする。

なお、この管理基準又は特記仕様書に明示されていない事項及び不明な事項については、工事監督員と協議するものとする。

3 施工管理の実施と提出内容

施工管理は、契約工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保が図られるよう、工事の進行に並行して、速やかに実施し、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、**工事監督員**の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

なお、提出様式は別表第4「施工管理記録様式」を参考に適正な方式を選定するものとする。

4 施工管理上の留意点

- (1) 完成後に明視できない部分又は完成後に測定困難な部分については、完成後に確認できるよう、測定・撮影箇所を増加する等、出来形測定、撮影記録に特に留意するものとする。
- (2) 完成後に測定できないコンクリート構造物の出来形測定は、工事監督員の承諾を得て、型枠建込時の測定値によることができるものとする。
- (3) 管理方式が構造図に朱記、併記するものにあつては、規格値を合わせて記載するものとする。
- (4) 施工管理の初期段階においては、必要に応じて測定基準にかかわらず測定頻度などを増加するものとする。
- (5) 出来形測定及び試験等の測定値が著しく偏向したり、バラツキが大きい場合は、その原因を追求かつ是正し、常に所要の品質規格が得られるように努めるものとする。

5 検査（竣工・既済部分）時の提出内容

請負者は、竣工検査、既済部分検査時に、この管理基準に定められた施工管理の結果を提出するものとする。

6 その他

- (1) 規格値の上下限を超えた場合は「手直し」を行うものとする。
ただし、上限を超えても構造及び機能上、支障ない場合はこの限りでない。
- (2) 施工管理の記録は、電子納品対象物である。
- (3) 施工管理に要する費用は、**受注者**の負担とする。

第5 用語の定義

管理基準値……管理基準値は、「規格値」の範囲内に収まるよう、請負者が実施する施工管理の「目標値」として示したものである。

規格値……規格値は、設計値と出来形測定値、試験値との差の限界値であり、測定・試験値は全て規格値の範囲内にななければならない。

別表第 1 直接測定による出来形管理

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
1 共 通 工 事	10 掘削	10 基準高(V)	⊕ 65	⊕ 100	線的なものについては 施工延長おおむね 50m につき1箇所割合で 測定する。 上記未満は2箇所測定 する。 箇所単位のものについ ては適宜構造図の寸法 標示箇所を測定する。
		20 幅(W)	基準幅、小段幅等 ⊕ 300 ⊖ 100	⊖ 150	
		30 法長(L) 31 "	法長 5 m未満⊕ 125 " 5 m以上⊕ 2.5%	⊖ 200 ⊖ 4%	
		40 施工延長		⊖ 200	
	20 盛土	10 基準高(V)	⊕ 65	⊕ 100	
		20 幅(W)	天端幅、小段幅等 ⊕ 300 ⊖ 100	⊖ 150	
		30 法長(L) 31 "	法長 5 m未満⊕ 65 " 5 m以上⊕ 1.3%	⊖ 100 ⊖ 2%	
		40 施工延長		⊖ 200	
				上記と同一。	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、 法長で20点 以上のもの	左記のもの で20点未満 のもの	左記のもの で箇所単位 のもの		
同 上	同 上	同 上		余盛を指定した場合は余盛計画高により管理する。



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
1 共 通 工 事	30 石積み	10 基準高(V)	⊕ 40 ⊖ 25	⊕ 65 ⊖ 40	線的なものについては 施工延長おおむね 20m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。 厚さ(T ₁ 、T ₂)の測定は 各々、法長 2 m未満は 1 箇所(おおむね ^L / ₂)、2 m以上は 2 箇所(おおむ ね ^L / ₃ 、 ² / ₃ L)測定する ことを原則とする。 箇所単位のものについ ては適宜構造図の寸法 標示箇所を測定する。
	31 コンクリ ートブロック 積み	20 厚 さ (T ₁)	石面より裏込コンクリ ート背面まで ⊕ 30	⊖ 50	
	32 石張工	21 " (T ₂)	石面より裏込材料背面 まで ⊖ 65	⊖ 100	
	33 コンクリ ートブロック 張り	30 法長(L)	法長 2 m未満⊕ 25	⊖ 40	
	〔河川護岸 は除く〕	31 "	" 2 m以上⊕ 50	⊖ 75	
		40 施工延長		⊖0.1%、 ただし延長 10m未満 ⊖ 50	
		41 "		10m以上50m未満 ⊖ 100	
		42 "		50m以上200m未満 ⊖ 200	
		43 "			
		50 凹凸	法長の 1% (コンクリートブロッ ク積みのみ)		
40 基礎杭工	10 基準高(V)	⊕ 50 ⊖ 30	⊕ 75 ⊖ 45	重要構造物は全数、それ 以外は施工本数 20 本 当たり 1 本測定し、20 本 未満は 2 本測定する。 支持杭については打止 り沈下量を全数測定す る。	
41 木杭	11 " 12 "	場所打杭 ⊕ 30 深礎杭 ⊕ 30	場所打杭 ⊕ 45 深礎杭 ⊕ 45		
42 プレキャス トコンクリ ート杭	偏心 (e)	別表ア参照 深礎杭 100	別表ア参照 深礎杭 150		
43 鋼管杭					
44 場所打杭					
45 深礎杭					

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、厚さ、法長で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	左記のもので箇所単位のもの及び施工延長		<p>基礎コンクリートは 91 コンクリート基礎を適用する。</p> <p>法長の 1%とは、山と谷の差の絶対値をいう。</p>
—	基準高、偏心。 なお、別に支持力を示したものについては、杭打ち成績表(様式 4)による。	—	<p style="text-align: center;">$e = \sqrt{x^2 + y^2}$</p>	<p>場所打杭とは、オールケーシング工法、リバース工法、アースドリル工法とする。</p>

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
1 共 通 工 事	50 矢板打工 (矢板護岸を 含む)	10 基準高(V)	⊕ 30	⊕ 45	線的なものについては 施工延長おおむね 20m につき1箇所割合で 測定する。 上記未満は2箇所測定 する。
		20 中心線のズ レ(e)	⊕ 65	⊕ 100	
		30 施工延長 31 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 200m未満 ⊖200	
	60 オープン ケーソン	10 基準高(V)	⊕ 65	⊕ 100	構造図の寸法標示箇所 を測定する。 幅、厚さ、長さについ ては1ロット毎に測定す る。
		20 幅(B)	⊕ 30	⊖ 50	
		30 厚さ(T)	⊕ 13	⊖ 20	
		40 高さ(H)	⊕ 65	⊖ 100	
		50 長さ(L)	⊕ 30	⊖ 50	
		60 偏位(e)	200	300	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、中心線のズレで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	左記のもので箇所単位のもの		中心線のズレは中心線より右を⊕左を⊖とする。 指定仮設は基準高等が明記されたもの。
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、幅、厚さ、高さ、長さ、偏位		



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準		
1 共 通 工 事	80 栗石基礎	10 幅(B)	栗石基礎、碎石基礎 ⊖ 130	⊖ 200	線的なものについては 施工延長おおむね50m につき1箇所割合で 測定する。 上記未満は2箇所測定 する。 箇所単位のものについ ては適宜構造図の寸法 標示箇所を測定する。	
	81 碎石基礎		砂基礎、均しコンクリート ⊖ 65	⊖ 100		
	82 砂基礎	20 厚さ(T)	栗石基礎、碎石基礎、 砂基礎 ⊖ 30	⊖ 50		
	83 均しコン クリート		均しコンクリート ⊖ 13	⊖ 20		
		30 施工延長		⊖ 0.2%、 ただし延長		50m未満 ⊖ 100
		31 "				
	90 コンクリー ト付帯構造物	10 基準高(V)	⊕ 30	⊕ 45		線的な構造物について は施工延長おおむね 20 mにつき1箇所の割合 で測定する。 上記未満は2箇所測定 する。 箇所単位のものについ ては適宜構造図の寸法 標示箇所を測定する。
	91 コンクリー ト基礎	20 幅(B)	⊕ 20	⊖ 30		
	92 コンクリー ト側溝	30 厚さ(T)	部材厚 30 cm未満 ⊕ 15 ⊖ 13	⊖ 20		
		31 "	" 30 cm以上 ⊕ 20 ⊖ 15	⊖ 25		
93 コンクリー ト管渠	40 高さ(H)	2 m未満⊕ 20	⊖ 30			
	41 "	2 m以上⊕ 30	⊖ 45			
94 横断構造物	50 施工延長		⊖ 0.1%、	ただし延長 2m未満 ⊖ 30 10m " ⊖ 50 50m " ⊖ 100 200m " ⊖ 200		
95 コンクリー ト擁壁	(又は長さ) 51 "					
	52 "					
96 その他上記 に準ずるもの	53 " 54 "					

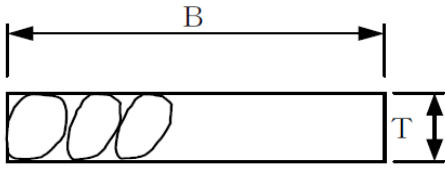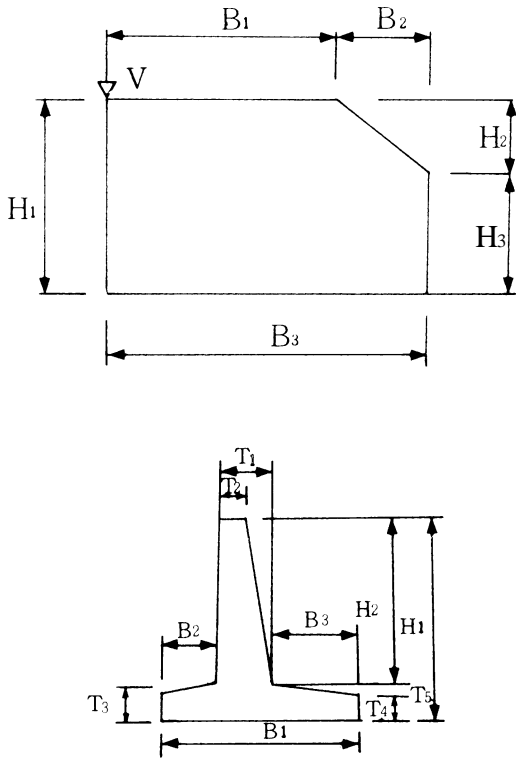管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	重要構造物の基礎のみ及び施工延長	左記のもので箇所単位のもの	 <p>A diagram showing a rectangular cross-section of a pipe. The width is labeled 'B' and the thickness is labeled 'T'. Inside the rectangle, there are three circles representing the pipe's profile.</p>	管水路の基礎は「8 管水路工事 10 管体基礎工(砂基礎等)」による。
基準高、幅、厚さ、高さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの又は構造図に朱記、併記することが困難なもの及び施工延長	箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ	 <p>Two diagrams showing structural dimensions. The top diagram is a trapezoidal cross-section with a water level 'V' indicated by an inverted triangle. It has a top width split into B_1 and B_2, a bottom width B_3, and heights H_1, H_2, and H_3. The bottom diagram is a stepped cross-section with widths B_1, B_2, and B_3, and heights H_1, H_2, and H_3. It also shows thicknesses T_1, T_2, and T_3 at different levels.</p>	

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
1 共 通 工 事	100 精度を要 するもの	10 基準高(V)	⊕ 15	⊕ 20	構造図の寸法標示箇所 を測定する。
		20	⊕ 7	⊕ 10	
	101 分水工計 量部	30	⊕ 13	⊕ 20	
		102 ゲート戸 当部	40	⊕ 7	
	103 橋台沓部	50	⊕ 7	⊕ 10	
		長さ(L)			
	110 U 字溝	10 基準高(V)	⊕ 25	⊕ 40	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所の割合で 測定する。
	111 U字フリ ューム	20 中心線の ズレ(e)	⊕ 30	⊕ 50	
	112 ベンチフ リューム	30 施工延長 31 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 200	
	120 土水路	10 基準高(V)	指定したとき ⊕ 65	⊕ 100	上記と同一。
		20 幅(B)	⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75	
		30 高さ(H)	指定したとき ⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75	
40 施工延長 41 "			⊖ 0.2%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 400		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、幅、厚さ、高さ、長さ	<p>A technical drawing of a pipe cross-section. It shows a rectangular pipe with a central vertical axis labeled 'V'. Dimensions include: B_1 (total width), B_2 (width to the start of the top flange), T_1 (top flange thickness), B_3 (width to the start of the bottom flange), B_4 (width of the bottom flange), B_5 (width of the pipe body), T_2 (bottom flange thickness), and V (vertical axis). On the right side, heights are indicated: H_1 (total height), H_2 (height from the top flange to the pipe body), and H_3 (height from the bottom flange to the pipe body).</p>	
基準高、中心線のズレで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>A technical drawing of a U-shaped pipe cross-section. It shows a U-shaped profile with a central vertical axis labeled 'V'. The distance from the central axis to the inner edge of the top flange is labeled 'e', and the total width of the top flange is labeled 'G'.</p>	
基準高、幅、高さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>A technical drawing of a trapezoidal pipe cross-section. It shows a trapezoidal profile with a central vertical axis labeled 'V'. The top width is labeled B_1, the bottom width is labeled B_2, and the height is labeled 'H'. The total width at the top is labeled 'G'.</p>	





工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
1 共 通 工 事	130 鉄筋組立 10 かぶり (t)		⊕ φ かつ最小かぶり以上 φ : 鉄筋径	測定箇所標準図による。 1 スパン (1 打設ブロック) 毎に測定する。
	20 中心間隔 (b)		⊕ φ φ : 鉄筋径	

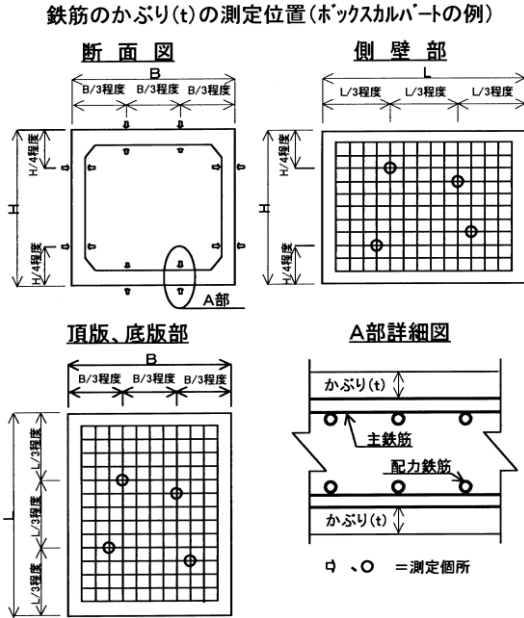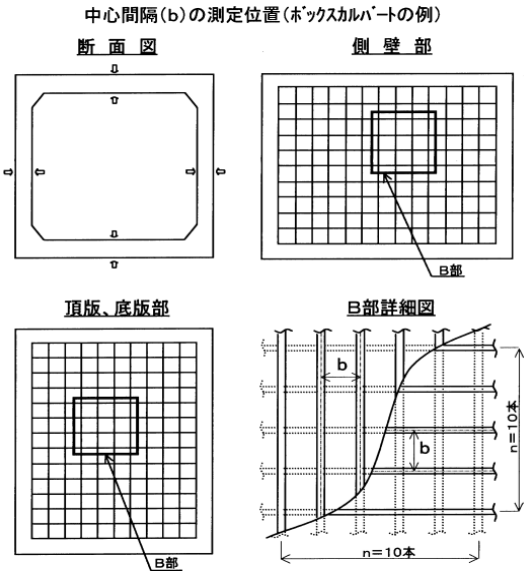管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-6)	構造図に朱記、併記するもの		
—	○	—	<p style="text-align: center;">鉄筋のかぶり(t)の測定位置(ボックスカルバートの例)</p> 	<p>1 面当たり 4 箇所程度測定する。同一鉄筋上での測定は行わない。</p>
			<p style="text-align: center;">中心間隔(b)の測定位置(ボックスカルバートの例)</p> 	<p>1 面当たり鉄筋 10 本程度の間隔を測定する。測定箇所は、スパン毎に同じ位置とならないように測定する。</p>

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
2 ほ 場 整 備 工 事	10 表土扱い	10 厚さ(T)	⊕ 20% ⊖ 15%	⊖ 20%	10a 当たり 3 点以上。 (標高差測定又はつぼ掘りによる)
	20 基盤造成	10 基準高(V)	指定したとき ⊕ 100	⊕ 150	10a 当たり 3 点以上。 (標高測定する)
	21 表土整地	20 均平度 (◇)	⊕ 35	⊕ 50	
	30 畦畔復旧	10 幅(B)	⊕ 100 ⊖ 35	⊖ 50	施工延長おおむね 200m につき 1 箇所割合で 測定する。 施工延長を示さない場 合は、1 耕区につき 1 箇 所割合で測定する。
		20 高さ(H)	⊕ 100 ⊖ 35	⊖ 50	
	40 道路工 (砂利道)	10 幅(B)	⊕ 150 ⊖ 100	⊖ 150	幹線道路は、施工延長 50m につき 1 箇所割合 で測定する。
		20 厚さ(T)	⊕ 30	⊖ 45	
		30 施工延長 31 "		⊖ 0.2%、 ただし延長 200m 未満 ⊖ 400	支線道路は、施工延長お おむね 200m につき 1 箇所割合で測定する。

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
厚さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
基準高、均平度で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		1 基準高は、基盤面の高さとする。 2 均平度は表土埋戻後に測定する。
幅、高さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
幅、厚さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—		舗装を行うときは、「4 農道工事」を適用する。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
3 農 用 地 造 成 工 事	10 耕起深耕	10 耕起深(T)	果樹 ⊖ 50	⊖ 75	おおむね ha 当たり 10 箇所測定するほか、つぼ掘り 2 箇所/ha。
		11 "	野菜 ⊖ 10	⊖ 15	
	20 テラス (階段畑)	10 幅(B ₁)	指定したとき ⊕ 300 ⊖ 100	⊖150	テラス延長おおむね 100 m 当たり 1 箇所測定する。
		20 耕起幅(B ₂)	指定したとき ⊕ 100	⊖ 150	
		30 側溝幅(B ₃)	⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75	
		40 側溝高さ(H)	指定したとき ⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75	
		50 法勾配(S)	指定したとき ⊕ 2 分 ⊖ 1 分		
	30 道路工 (耕作道)	10 幅(B)	⊕ 150 ⊖ 100	⊖ 150	施工延長おおむね 100m 当たり 1 箇所測定する。
		20 厚さ(T)	⊕ 30	⊖ 45	
		30 側溝幅(b)	⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75	
		40 側溝高さ(H)	指定したとき ⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75	
	40 土壌改良	10 pH測定	指定したとき ⊕ 0.35	⊕ 0.5	おおむね 50a 当たり 1 箇所(深さ 15 cm)改良材散布後 2 週間以上経過して測定する。(試験方法…ガラス電極法…46 農地 C 第 311 号参照)

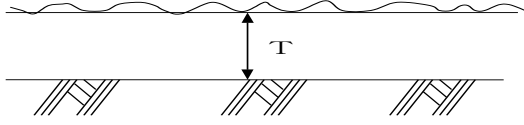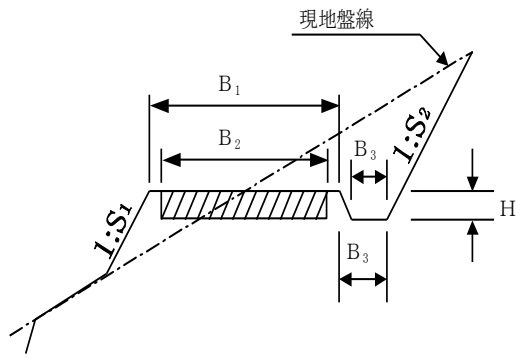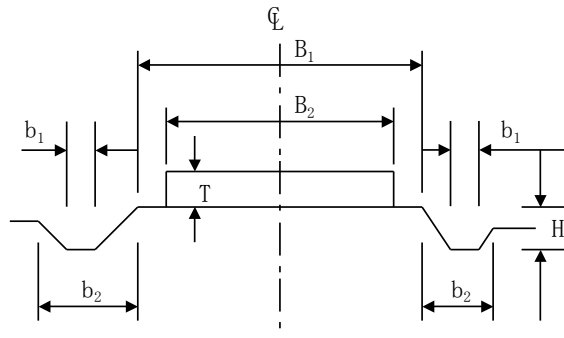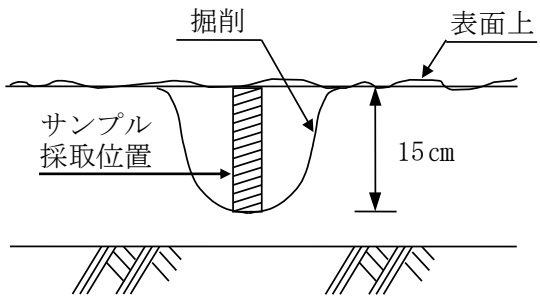管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
耕起深で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
幅、耕起幅、側溝幅、側溝高さ、法勾配で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
幅、厚さ、側溝幅、側溝高さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
pH測定で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		地表から15 cmの土壌を柱状に採取し、良く混合する。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
3 農 用 地 造 成 工 事	50 改良山成 10 基準高(V)	指定したとき $\oplus 200$	$\oplus 300$	基準高については切土部を 40mメッシュ地点で測定する。 法勾配については 40mメッシュ線と切土法尻との交点で測定する。(測定間隔はおおむね 40m)
		指定したとき $\oplus 1$ 分		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、法 勾配で20点 以上のもの	左記のもの で20点未満 のもの	—		切土部のみ対象とする。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
4 農 道 工 事	10 路盤工	10 基準高(V)	下層路盤 ⊕ 30	⊕ 50	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
		20 幅(B)	⊕ 50 ⊖ 35	⊖ 50	
		30 厚さ(T) 31 //	下層路盤 ⊕ 30 上層路盤 ⊕ 20	下層 ⊖ 50 上層 ⊖ 30	
		40 中心線の ズレ(e)	⊕ 65	⊕ 100	
		50 施工延長 51 //		⊖ 0.2%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 100	
	20 コンクリ ート舗装工 21 アスファ ルト舗装工	10 幅(B)	⊕ 30 ⊖ 20	⊖ 30	幅、中心線のズレにつ いては施工延長おおむ ね 50mにつき 1 箇所 割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。 厚さはおおむね 500 m ² に 1 個割合でコアを 取りコア又はコアホ ールにより測定する。
		20 厚さ(T) 21 // 22 //	コンクリート舗装 ⊕ 10 ⊖ 6.5 アスファルト舗装 各層 ⊕ 10 ⊖ 6.5 全層 ⊕ 15 ⊖ 10	⊖ 10 ⊖ 10 ⊖ 15	
		30 中心線の ズレ(e)	⊕ 35	⊕ 50	
		40 施工延長 41 //		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150	
		50 平坦性(F)		As 舗装 3mプロフィール メータ標準偏差 σ = 2.4 mm以内 直読式標準偏差 σ = 1.75 mm以内 Co 舗装 標準偏差 σ = 2.0 mm以内	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、厚さ、中心線のズレで 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及び施工延長	—		
幅、厚さ、中心線のズレで 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及び施工延長	—	<p>Tと(T)は、ちどりにコア採取 ◇は、コア採取位置</p>	
平坦性は舗装調査・試験法便覧による				



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
4 農 道 工 事	30 砂利舗装工 10 幅(B)	⊕ 100 ⊖ 65	⊖ 100	施工延長おおむね 50m につき 1箇所割合で測 定する。
	20 厚さ(T)	⊕ 30	⊖ 45	
	30 施工延長 31 "		⊖ 0.2%、 ただし延長 50m未満 ⊖ 100	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
幅、厚さで 20 点以上の もの	左記の もので20 点未満の もの及び 施工延長	—		

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
4 農 道 工 事	40 道路トンネル	支保工	10 幅(b)	⊖ 70	幅、間隔は全基数について測定する。 支保工幅の測定時期は原則として建込み直後及び覆工直前の2回とする。
			20 間隔(<i>l</i>)	⊕ 50	
	コンクリート覆工	30 基準高(V)	⊕ 30	⊕ 50	1. 基準高、幅、巻厚、高さについては1スパンにつき1箇所割合で測定する。 2. 巻 厚 (イ)コンクリート打設前の巻立空間を1スパンの中間と終点において図に示す①～⑩の各点で測定する。 (ロ)コンクリート打設後の覆工コンクリートについて1スパンの端面(施工継目)において図に示す①～⑩の各点で測定する。 (ハ)削孔による巻厚の測定は図の①において50mにつき1箇所、②③⑨において100mにつき1箇所の割合で行う。 ただし、トンネル延長が100m未満のものについては2箇所以上の削孔を行い巻厚測定を行う。 3. 中心線のズレ 直線部は50mにつき1箇所、曲線部は1スパンにつき1箇所の割合で測定する。
		40 幅(B)	⊕ 45	⊖ 70	
		50 巻厚(T)	⊖ 30	⊖ 50	
		60 高さ(H)	⊕ 45	⊖ 70	
		70 中心線のズレ(e)	直線部 ⊕ 65 曲線部 ⊕ 100	直線部 ⊕ 100 曲線部 ⊕ 150	
		71 "			
	80 施工延長		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150		
	81 "				

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
幅、間隔で 20 点以上の もの	左記のもの で20点未満 のもの	—		破砕帯等の特殊な地山における支保工管理については別途定めるものとする。
基準高、幅、 巻厚、高さ、 中心線のズレで 20 点 以上のもの	左記のもの で20点未満 のもの及び 施工延長	—		

工 種		項 目		管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
4 農 道 工 事	50 道路トン ネル (NATM)	支 保 工	10 幅(b)		⊖ 70	幅、間隔は全基数につい て測定する。 支保工幅の測定時期は 原則として建込み直後 及び覆工直前の2回と する。	
			20 間隔(<i>ℓ</i>)	⊕ 50	⊕ 75		
				30 吹付コンクリー ト厚(T)		施工吹付厚 ≥設計吹付厚 ただし、良好な岩 盤で施工端部、突 出部等の特殊な箇 所は設計吹付厚の 1/3以上を確保 するものとする。	施工延長 50m毎に図に 示す(1)～(7)及び断面 変化点の検測孔を測定 する。
		ロ ツ ク ボ ルト	40 位置間隔 (L)				施工延長 50m毎に断面 全本数を測定する。 (深さについては、残尺 で管理する)
			50 角度(θ)				
			60 深さ(<i>ℓ</i>)				
			70 孔径(ϕ)				
		コ ン ク リ ー ト 覆 工	80 基準高(V)	⊕ 30		⊕ 50	1. 基準高、幅、高さは施 工延長 50mにつき1箇 所測定する。 2. 巻厚 (イ)コンクリート打設前 の巻立空間を、1打 設長の終点を図に示 す各点で測定、中間 部はコンクリート打 設口で測定する。
			90 幅(B)	⊖ 30		⊖ 50	
			100 巻厚(T)	⊖ 0		⊖ 0	

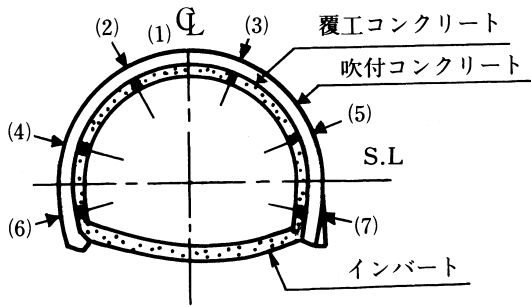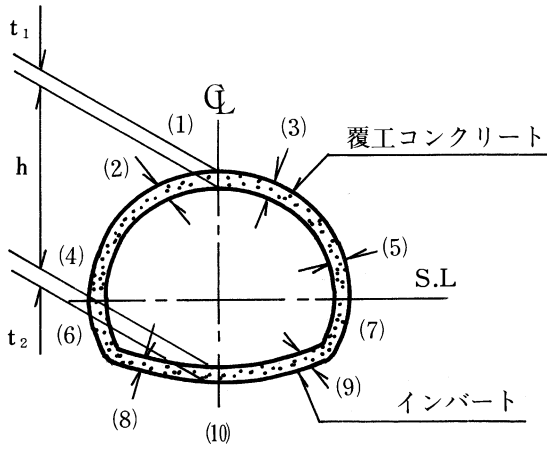管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
幅、間隔で 20 点以上の もの	左記のもの で20点未満 のもの	—		破砕帯等の特殊な地山における支保工管理については別途定めるものとする。
吹付厚で20 点以上のもの	左記のもの で20点未満 のもの	—		
—	—	—		
—	基準高、幅、 巻厚、高さ、 施工延長	—		

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
4 農 道 工 事	50 道路トンネル (NATM) コンクリート覆工	110 高さ(H)	⊖ 30	⊖ 50	<p>(ロ) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において図に示す各点で巻厚測定を行う。</p> <p>(ハ) 検測孔による巻厚の測定は図の(1)は50mに1箇所、(2)～(3)は100mに1箇所の割合で行う。 なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2箇所以上の検測孔により測定する。</p> <p>(ニ) ただし、以下の場合には適用除外とする。</p> <p>① 良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の3分の1以下のもの。 なお、変形が収束しているものに限る。</p> <p>② 異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認され、かつ別途構造的に覆工の安全が確保されている場合。</p> <p>③ 鋼製支保工、ロックボルトの突出。</p>
		120 中心線のズレ(e)	直線部 ⊕ 65 曲線部 ⊕ 100	直線部 ⊕ 100 曲線部 ⊕ 150	
		130 施工延長 131 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖150	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		

工 種		項 目		管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
5 水 路 ト ン ネ ル 工 事	10 水路トンネル	支 保 工	10 幅(b) (Bタイプ)		⊖ 0	幅、間隔は全基数について測定する。 支保工幅の測定時期は原則として建込み直後及び覆工直前の2回とする。
			11 幅(b) (C、Dタイプ)		⊖ 40	
		20 間 隔 (<i>l</i>)	⊕ 50	⊕ 75		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
幅、間隔で 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの	—		<p>破砕帯等の特殊な地山における支保工管理については別途定めるものとする。</p> <p>吹付ロックボルト工法の吹付及びロックボルトは、道路トンネル(NATM)を参考とする。</p>

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
5 水路トンネル工事	10 水路トンネル コンクリート覆工	30 基準高(V)	⊕ 30	⊕ 50	1. 基準高、幅、巻厚、高さについては1スパンにつき1箇所の割合で測定する。 2. 巻 厚 (イ)コンクリート打設前の巻立空間を1スパンの終点において図に示す①～⑩の各点で測定する。 (ロ)コンクリート打設後の覆工コンクリートについて1スパンの端面(施工継目)において図に示す①～⑩の各点で測定する。 (ハ)削孔による巻厚の測定は図の①において50mにつき1箇所、②③④において100mにつき1箇所の割合で行う。 ただし、トンネル延長が100m未満のものについては2箇所以上の削孔を行い巻厚測定を行う。 3. 中心線のズレ 直線部は50mにつき1箇所、曲線部は1スパンにつき1箇所の割合で測定する。
		40 幅(B)	⊕ 25	⊖ 40	
		50 巻厚(T)	⊖ 0	⊖ 0	
		60 高さ(H)	⊕ 25	⊖ 40	
		70 中心線のズレ(e)	直線部 ⊕ 65	直線部 ⊕ 100	
		71 "	曲線部 ⊕ 100	曲線部 ⊕ 150	
		80 施工延長		⊖ 0.1%、	
81 "		150m未満	⊖ 150		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、 巻厚、高さ、 中心線のズレで 20 点 以上のもの	左記のもの で20点未満 のもの及び 施工延長	—		

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
6 水 路 工 事	10 現場打開 水路	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	基準高、幅、厚さ、高さ については施工延長1 スパンにつき1箇所 の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部) については施工延長お おむね50mにつき1箇 所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ(曲 線部)については1ス パンにつき1箇所の割 合で測定する。 上記未満は2箇所測定 する。
		20 幅(B)	⊕ 25 ⊖ 15	⊖ 25	
		30 厚さ(T)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
		40 高さ(H)	⊕ 15	⊖ 25	
		50 中心線の ズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50	
		51 〃	曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100	
		60 スパン長 (L)	直線部 ⊕ 13	直線部 ⊕ 20	
		61 〃	曲線部 ⊕ 20	曲線部 ⊕ 30	
	70 施工延長 71 〃		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150		
	20 現場打サ イホン	10 基準高(V)	⊕ 30	⊕ 50	
		20 幅(B)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
		30 厚さ(T)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
		40 高さ(H)	⊕ 13	⊖ 20	
		50 中心線の ズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50	
51 〃		曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100		
60 スパン長 (L)		直線部 ⊕ 13	直線部 ⊕ 20		
61 〃		曲線部 ⊕ 20	曲線部 ⊕ 30		
70 施工延長 71 〃		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150			

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—		スパン長の標準を 9 m とした場合。
基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—		スパン長の標準を 9 m とした場合。



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
6 水路 工事	30 現場打暗渠			基準高、幅、厚さ、高さについては施工延長1スパンにつき1箇所割合で測定する。 中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50mにつき1箇所割合で測定する。 なお、中心線のズレ(曲線部)については1スパンにつき1箇所割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。
	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	
	20 幅(B)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
	30 厚さ(T)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
	40 高さ(H)	⊕ 13	⊖ 20	
	50 中心線の ズレ(e) 51 "	直線部 ⊕ 35 曲線部 ⊕ 65	直線部 ⊕ 50 曲線部 ⊕ 100	
	60 スパン長 (L) 61 "	直線部 ⊕ 13 曲線部 ⊕ 20	直線部 ⊕ 20 曲線部 ⊕ 30	
70 施工延長 71 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—		スパン長の標準を 9 m とした場合。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
6 水 路 工 事	40 鉄筋コンクリート大型 フリーム	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね 50mにつき1箇所割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね 10mにつき1箇所割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。 幅、厚さについては施工延長 50mにつき1箇所の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。
		20 幅(B)	⊕ 25 ⊖ 15	⊖ 25	
	41 鉄筋コンクリートL形 水路	30 厚さ(T)	⊕ 20 ⊖ 15	⊖ 20	
		40 中心線のズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50	
		41 〃	曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100	
	50 施工延長 51 〃		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150		
	50 ボックスカルバート水路	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	
		20 中心線のズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50	
		21 〃	曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100	
		30 施工延長 31 〃		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、厚さ、中心線のズレで 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及び施工延長	—		幅、厚さは L 形水路のみ測定する。
基準高、中心線のズレで 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及び施工延長	—		



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準		
7 河 川 及 び 排 水 路 工 事	10 コンクリート法覆工	10 基準高 (V)	⊕ 30	⊕ 45	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。	
	11 アスファルト法覆工	20 厚さ (T)	厚さ 10cm 未満 ⊕ 15	⊖ 20		
		21 "	厚さ 10cm 以上 ⊕ 20	⊖ 30		
		30 法長 (L)	法長 2 m 未満 ⊕ 30	⊖ 50		
	31 "	" 2 m 以上 ⊕ 65	⊖ 100			
	40 施工延長 41 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150			
	20 コンクリートブロック積み水路	10 基準高 (V)	⊕ 30	⊕ 50	基準高、中心線のズレ (直線部)については施 工延長おおむね 50mに つき 1 箇所割合で測 定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね 10 mにつき 1 箇所割合 で測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。 幅、高さについては施 工延長 50mにつき 1 箇 所の割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。	
		21 鉄筋コンクリート柵渠	20 幅 (B)	⊕ 25		⊖ 40
			30 高さ (H)	⊕ 25		⊖ 40
		40 中心線の ズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50		
41 "		曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100			
50 施工延長 51 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150				

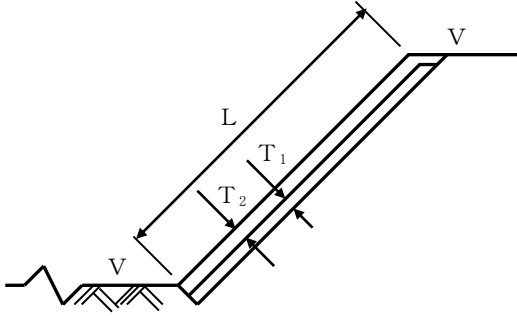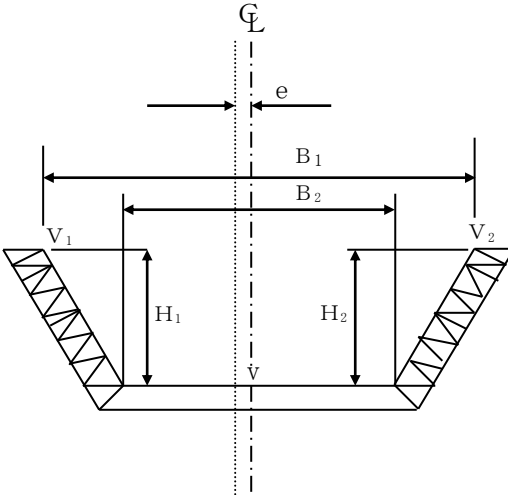管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、厚さ、法長で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—		
基準高、幅、高さ、中心線のズレ幅で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—		幅、高さは柵渠には適用しない。


工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
7 河 川 及 び 排 水 路 工 事	30 ライニング 水路	10 基準高(V)	⊕ 50	⊕ 75	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
	31 連節ブロッ ク	20 幅(B)	⊕ 50	⊖ 75	
	32 コンクリー トマット	30 法長(L)	法面 2 m未満 ⊕ 30	⊖ 50	
	31 "	" 2 m以上 ⊕ 65	⊖ 100		
	40 施工延長			⊖ 0.1%、 ただし延長	
	41 "			150m未満 ⊖ 150	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、 法長で20点 以上のもの	左記のもの で20点未満 のもの及び 施工延長	—		布設時の値である。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	10 管体基礎工 (砂基礎等)	10 幅(B)	⊖ 65	⊖ 100	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
		20 高さ(H)	⊕ 20	⊕ 30	
管水路 (遠心力鉄筋 コンクリート 管) 20 RC管	10 基準高(V)	⊕ 20 ただし 被圧地下水のある場合	⊕ 30	⊕ 30	基準高、中心線のズレ (直線部)については施 工延長おおむね 50mに つき 1 箇所割合で測 定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね 10 mに 1 箇所割合で測 定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。 ジョイント間隔につい ては 1 本毎に測定する。
	11 "	⊕ 30	⊕ 50		
	20 中心線の ズレ(e)	⊕ 65	⊕ 100		
	30~56 ジョイント 間隔(z)	別表イ 参照	別表イ 参照		
	60 施工延長 61 "			⊖ 0.1%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 200	

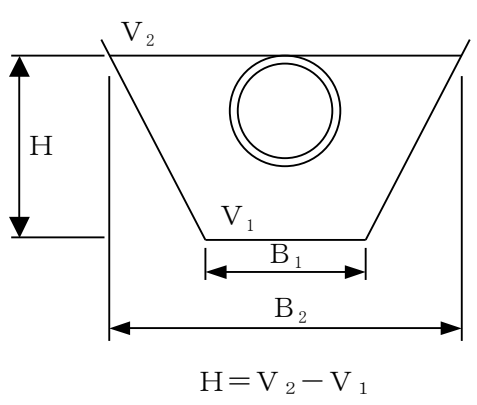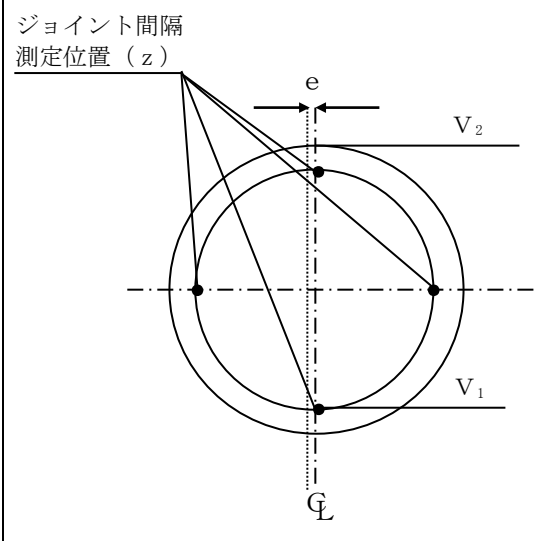管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2、3-4)	結果一覧表によるもの (様式 3-1、3-4)	構造図に朱記、併記するもの		
幅、高さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—	 <p style="text-align: center;">$H = V_2 - V_1$</p>	基礎材が異なる場合は種類毎に測定する。高さ (H) の管理は、 V_2V_1 で算出するものとする。
基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>ジョイント間隔 測定位置 (z)</p>  <p style="text-align: center;">基準高 (V) は、V_1、V_2 のいずれか一方を測定し管理する。</p>	<p>Vの測定は管底 (V_1) を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。ただし、$\phi 1,350$ mm以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂 (V_2) でもよい。</p> <p>e の測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。</p> <p>なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装 (表層、上層路盤、下層路盤) を除いた埋戻完了時点とする。</p>



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	管水路 (ダクタイル 鋳鉄管) 30K形	10 基準高(V)	⊕ 20 ただし 被圧地下水のある場合	⊕ 30	基準高、中心線のズレ (直線部)については施 工延長おおむね 50mに つき 1 箇所の割合で測 定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね 10 mに 1 箇所の割合で測 定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。 ジョイント間隔につい ては 1 本毎に測定する。
	31U形 32T形 (強化プラスチ ック複合管)	11 〃	⊕ 30	⊕ 50	
	33B形、T形 34C形 35D形	20 中心線の ズレ(e)	⊕ 65	⊕ 100	
		30～59 ジョイント 間隔(z)	別表ウ及び別表エ参照	別表ウ及び別表エ 参照	
		60 施工延長 61 〃		⊖ 0.1%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 200	

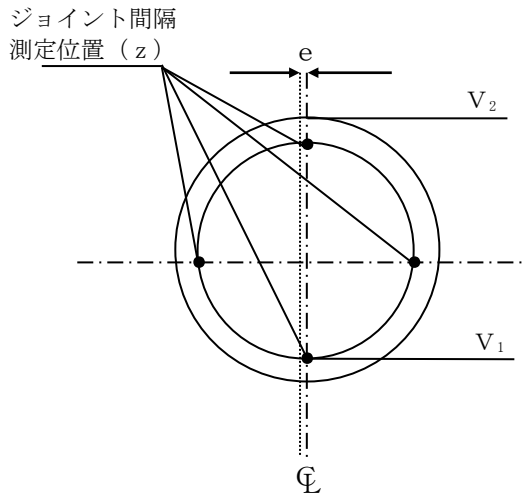管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2、3-4)	結果一覧表によるもの (様式3-1、3-4)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>ジョイント間隔 測定位置 (z)</p>  <p>基準高 (V) は、V_1、V_2 のいずれか一方を測定し管理する。</p>	<p>V の測定は管底 (V_1) を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、$\phi 1,350$ mm 以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂 (V_2) でもよい。 e の測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装 (表層、上層路盤、下層路盤) を除いた埋戻完了時点とする。</p>

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	40 管水路 (硬質ポリ塩 化ビニル管)	10 基準高(V)	⊕ 30	⊕ 50	設計図書に示された基準高、あるいは埋設深、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね 50mにつき1箇所割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね 10mにつき1箇所割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。
		20 埋設深(H)	⊕ 65 ⊖ 35	⊖ 50	
		30 中心線の ズレ(e)	⊕ 80	⊕ 120	
		40 施工延長 41 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 200	
管水路 (鋼管)	<p>管種等の適用範囲は原則として下記による。</p> <p>管 種 J I S G 3443-1(水輸送用塗覆装鋼管-第1部:直管) W S P A-101-2009 (農業用プラスチック被覆鋼管)</p> <p>寸 法 80A~3500A</p> <p>塗覆装方法 管 外 面 長寿命形プラスチック被覆とする。 管 内 面 エポキシ樹脂塗装とする。 なお、塗覆装方法の詳細は、別表カのとおりとする。</p> <p>接 合 法 突き合わせ溶接継手とする。 工 法 通常の開削による布設工法とする。</p> <p>管路の範囲 導水管、送水管及び配水管とし、配水池、ポンプなどの端部施設との接続部までとする。</p>				

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、埋設深、中心線のズレで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—		
				通常の開削による布設工法とは、矢板土留・建込簡易土留を含むものとする。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	50 管布設	10 基準高(V)	⊕ 20 ただし、 被圧地下水のある場合 ⊕ 30	⊕ 30 ⊕ 50	基準高、中心線のズレ (直線部)については施工延長おおむね 50mにつき 1 箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね 10mにつき 1 箇所の割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定する。
		20 中心線のズレ(e)	⊕ 30	⊕ 45	
		30 施工延長 31 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 200	
51 V型開先 (両面溶接)	10 ルート ギャップ (s)	0~3		溶接箇所 10 箇所につき 1 箇所の割合で測定する。	
	20 ベベル 角度(θ)	30~35°		現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。	
	30 ルート フェイス (a)	≤2.4			

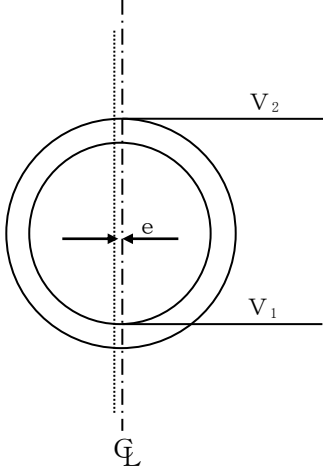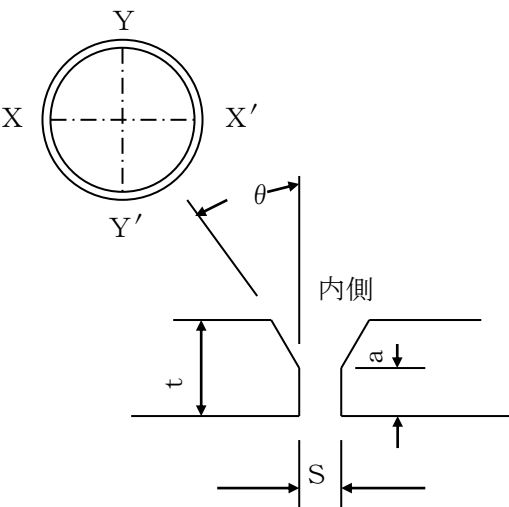管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、中心線のズレで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	 <p>The diagram shows a circular pipe cross-section with a vertical dashed centerline labeled CL. Two horizontal lines represent measurement points V1 and V2. V1 is at the bottom of the pipe, and V2 is at the top. A horizontal line from the center to the right edge is labeled 'e', representing the eccentricity.</p>	<p>Vの測定は管底 (V_1) を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、ϕ 1,350 mm 以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂 (V_2) でもよい。</p> <p>e の測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。</p>
ルートギャップで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス	—	 <p>The diagram shows a circular pipe cross-section with a vertical dashed centerline labeled Y and a horizontal dashed centerline labeled X. The top and bottom points are labeled Y' and X' respectively. A bevel angle theta is shown at the top edge. Below the pipe, a cross-section of the surrounding structure is shown with a gap S between the pipe and the structure. The gap S is labeled '内側' (inner side). The thickness of the structure is labeled 't'.</p>	<p>左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。</p>

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	52 V型開先テ ーパ付き直 管 (両面溶接)	10 ルート ギャップ (s)	0~3	テーパ付き直管同士の 溶接箇所全数を測定す る。	
		20 ベベル 角度(θ)	Y、 Y' : 30~35° X' : 35~15° X : 30~50°		
		30 ルート フェイス (a)	≤ 2.4		
	53 V型開先 (片面溶接)	10 ルート ギャップ (s)	1~4		溶接箇所 10 箇所につき 1 箇所の割合で測定す る。
		20 ベベル 角度(θ)	30~35°		現場切り合わせの場合 のみ全溶接箇所を測定 する。
		30 ルート フェイス (a)	≤ 2.4		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	点検表によるもの (様式 3-3)		
ルートギャップで 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス	—	<p>(平面図)</p>	左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
ルートギャップで 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス	—		左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	54V型開先 (片面裏当溶接)	10 ルート ギャップ (s)	4 以上		溶接箇所 10 箇所につき 1 箇所の割合で測定す る。
		20 ベベル 角度(θ)	22.5~27.5°		現場切り合わせの場合 のみ全溶接箇所を測定 する。
		30 ルート フェイス (a)	≤ 2.4		
	55 X型開先 (両面溶接)	10 ルート ギャップ (s)	0~3		溶接箇所 10 箇所につき 1 箇所の割合で測定す る。
		ベベル 角度 21(θ_1) 22(θ_2)	30~35° 40~45°		現場切り合わせの場合 のみ全溶接箇所を測定 する。
		30 ルート フェイス (a)	2 以下		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	点検表によるもの (様式 3-3)		
ルートギャップで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス	—		左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
ルートギャップで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス	—	<p> $A = 2/3(t - a)$ $B = 1/3(t - a)$ </p>	左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
8 管 水 路 工 事	56 X型開先テ ーパ付き直 管 (両面溶接)	10 ルート ギャップ (s)	0~3	テーパ付き直管同士の 溶接箇所全数を測定す る。
		ベベル 角度 21(θ_1) 22(θ_1) 23(θ_1) 24(θ_2) 25(θ_2) 26(θ_2)	Y、 Y' : 30~35° X' : 35~15° X : 30~50° Y、 Y' : 40~45° X' : 40~60° X : 45~25°	
	30 ルート フェイス (a)	2以下		
57 周継手溶接	目違\(\epsilon\) 10 両面溶接 11 " 12 " 20 片面溶接 21 " 22 "	t : 板厚 (S63) t ≤ 6 e ≤ 1.5 6 < t ≤ 20 e ≤ 0.25t 20 < t ≤ 38 e ≤ 5.0 t ≤ 6 e ≤ 1.5 6 < t ≤ 16 e ≤ 0.25t 16 < t ≤ 38 e ≤ 4.0		溶接箇所 10 箇所につき 1 箇所の割合で測定す る。

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	点検表によるもの (様式 3-3)		
ルートギャップで 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス	—	<p>(平面図)</p> <p>$A = 2/3 (t - a)$ $B = 1/3 (t - a)$</p>	左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
目違い、余盛高で 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		


工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
8 管 水 路 工 事	57 周継手溶接	30 余盛高(h) 31 "	t : 板厚 $t \leq 12.7$ $h \leq 3.2$ $t > 12.7$ $h \leq 4.8$	溶接箇所 10 箇所につき 1 箇所の割合で測定する。
	40 アンダ カット(h) 41 "	$h \geq 0.5$ は不合格。 $0.3 < h \leq 0.5$ は、1 個の長さ 30 mm (内側にあつては 50 mm) を超えるもの、又は合計長さが管の円周長さの 15% を超えるものは不合格。 $h \leq 0.3$ は合格。		1 箇所毎に全円周を目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。
	50 ビード外 観	ビード表面に極端な不揃い部分があつてはならない。		1 箇所毎に全円周を目視により点検する。
	60 その他	溶接部及びその付近には、割れ、アークストライクの跡、有害と認められる程度のオーバーラップ、ピット、ジグ跡などの欠陥があつてはならない。		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	点検表によるもの (様式 3-3)		
—	—	○		

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	58 周継手溶接 テーパ付き 直管	目 違 い (e) 10 両面溶接 11 " 12 "	t : 板厚 t ≤ 6 e ≤ 1.5 6 < t ≤ 20 e ≤ 0.25t 20 < t ≤ 38 e ≤ 5.0		テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。
	20 余盛高(h) 21 "	t : 板厚 t ≤ 12.7 h ≤ 3.2 t > 12.7 h ≤ 4.8 ただし h=(h ₁ +h ₂)/2			
	59 すみ肉溶接	10 脚長(T) 11 "	指定脚長を下回ってはならない。 ただし、1 溶接線の長さの5%以下で-1.0mmまでは認める。		溶接線全長にわたって目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。
	20 のど厚(L) 21 "	指定のど厚を下回ってはならない。 ただし、1 溶接線の長さの5%以下で-0.5mmまでは認める。			

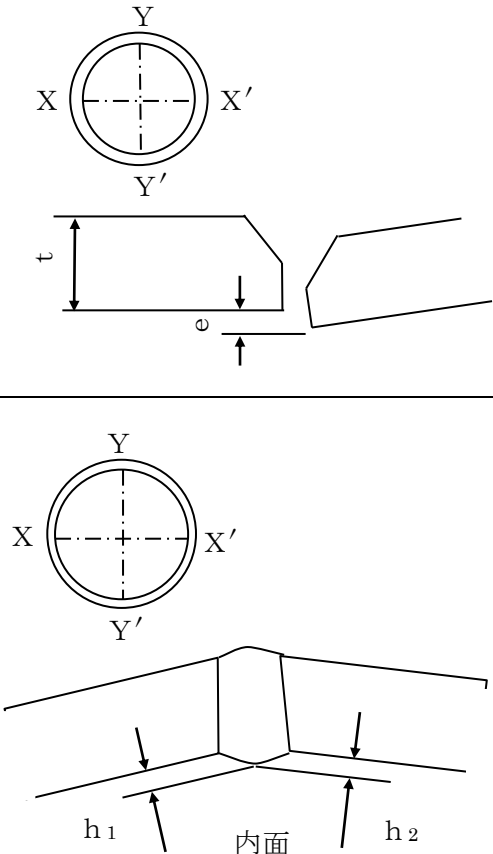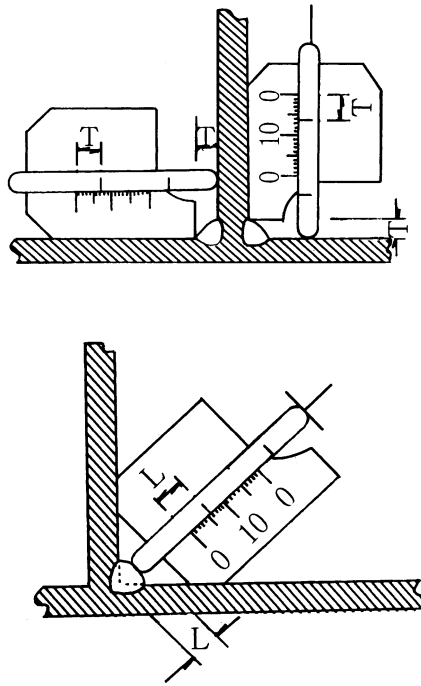管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	点検表によるもの (様式 3-3)		
目違い、余盛高で 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの	—		
—	—	○		



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
8 管 水 路 工 事	59 すみ肉溶接	30 アンダ カット(h)	0.5<h<1.0 の時アン ダカットの長さが板厚 よりも大きいものがあ ってはならない。 h \geq 1.0 のアンダカッ トはあってはならな い。	溶接線全長にわたって目 視により点検し、懸念の ある部分はゲージにより 点検する。
		31 "		
		40 ピット	ピットの直径が1mm以 下では溶接長さ1mに つき3個までを許容す る。 しかし直径が1mmを超 えるものがあってはな らない。	
		50 ビード外 観	ビード表面に極端な不 揃い部分があってはな らない。	
		60 その他	溶接部及びその付近に は、割れ、アークスト ライクの跡、有害と認 められる程度のオーバ ラップ、ジグ跡などの 欠陥があってはならな い。	溶接線全長にわたって目 視により点検する。
60 放射線透 過試験	10~23 別表オ参 照	別表オの判定基準参照		周継手溶接の場合、全溶 接線長の5%を撮影する ものとする。 すみ肉溶接の場合は特記 仕様書による。
61 素地調整	10 外観	水分、錆、油等があっ てはならない。		現場塗装全面を点検す る。

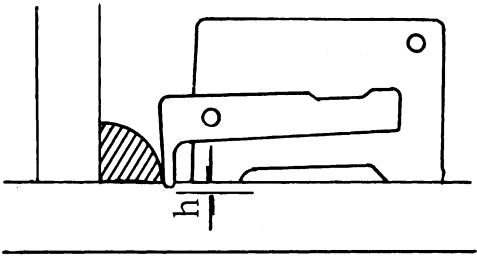管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	点検表によるもの (様式 3-3)		
—	—	○		
—	—	○		全溶接線長とは、溶接箇所全ての溶接線長の総計をいう。
—	—	○		

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
8 管 水 路 工 事	62 エポキシ 樹脂塗装	10 外観	塗装表面に異物の混入、塗りむら、塗りもれなどがあってはならない。	現場塗装全面を点検する。
		20 膜厚	最低膜厚は別表カ又は特記仕様書に規定する膜厚を下回ってはならない。	現場塗装箇所 10 箇所につき 1 箇所測定するものとし、1 箇所につき 12 点測定する。(天地左右、縦断方向に各 3 点)
		30 ピンホール	火花の発生するような欠陥があってはならない。	現場塗装全面を点検する。
		40 付着性	付着不良の欠陥があってはならない。	

管 理 方 式			測定箇所標準位置図及び測定要領	摘 要				
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-2)	点検表によるもの (様式 3-3)						
		○		JIS G 3443-4 に準じる。				
膜厚で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—	<p>電磁微厚計などで測定する。</p>					
—	—	○	ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。 標準試験電圧					
			<table border="1"> <tr> <th>塗膜の厚さ(mm)</th> <th>試験電圧(DC V)</th> </tr> <tr> <td>0.5 以上</td> <td>2,000~2,500</td> </tr> </table>	塗膜の厚さ(mm)	試験電圧(DC V)	0.5 以上	2,000~2,500	
塗膜の厚さ(mm)	試験電圧(DC V)							
0.5 以上	2,000~2,500							
—	—	○	柄のついた鋼製両刃のへら(全長約 200 mm程度)を用いてはつきり、付着の良否を点検する。					



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	65 ジョイント コート	10 焼損	あってはならない。	ジョイントコート全数 を点検する。	
		11 両端のめ くれ	有害な欠陥となる大き なめくれがあってはな らない。		
		12 ふくれ	ジョイントコートの両 端から 50mm 以内にふ くれがあってはならな い。		
		13 工場被覆 部との重 ね代(a)	片側 50 mm 以上		
		20 ピンホー ル	火花の発生するような 欠陥があってはならな い。		ジョイントコート全数 全面を点検する
		30 膜厚	別表カのとおり 1.5 mm 以上 ただし、加熱収縮後の 厚さとする。		ジョイントコート施工 箇所 10 箇所につき 1 箇 所測定するものとし、1 箇所につき 4 点測定す る。

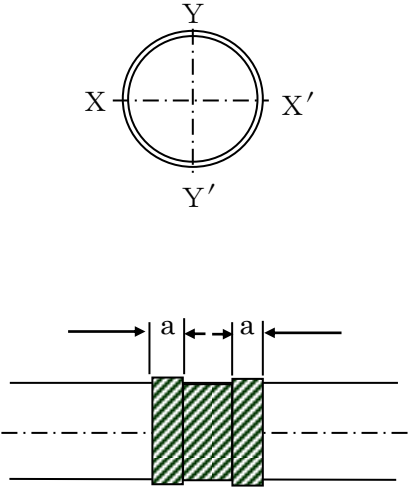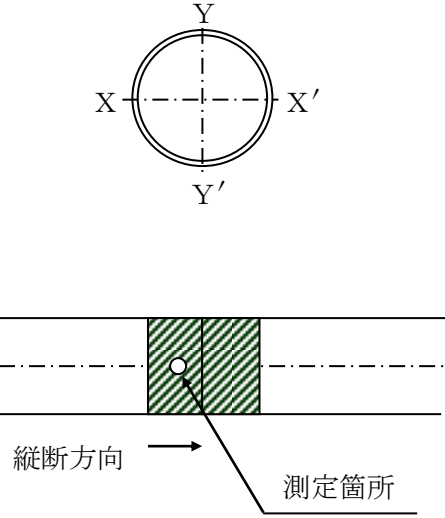管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式3-2)	構造図に朱記、併記するもの		
—	—	○		
—	—	○	<p>ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。試験電圧は10,000~12,000Vを標準とする。</p>	
膜厚で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		


工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管水路 工事	管水路 (埋設とう性管) 70 ダクタイトル 鉄管 71 鋼管 72 強化プラスチ ック管	管種等の適用範囲は原則として下記による。 管 種 J I S G5526(ダクタイトル鉄管) J D P A G1027(農業用水用ダクタイトル鉄管) J I S G3443-1(水輸送用塗覆装鋼管-第1部：直管) W S P A-101(農業用プラスチック被覆鋼管) J I S A5350(強化プラスチック複合管) F R P M K1111-2006 (強化プラスチック複合管内圧管 ファイメントリインディング成形法) F R P M K2111-2006 (強化プラスチック複合管内圧管 遠心力成形法)			
	たわみ率	縮 固 め 程 度	なし I I 礫質土 II	⊕ 3% ⊕ 3% ⊕ 4% ⊕ 4%	⊕ 5% ⊕ 5% ⊕ 5% ⊕ 5%
	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。 測定は定尺管の中央部 とする。 測定時期は管据付時(接 合完了後)、管頂埋戻時 及び埋戻完了時とする。 なお、「埋戻完了」とは、 特に指示がない場合は 舗装(表層、上層路盤、 下層路盤)を除いた埋戻 完了時点とする。				

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要								
管理図表によるもの (様式3-5)	結果一覧表によるもの (様式3-5)	構造図に朱記、併記するもの										
			<p>管据付時の測定の際、以下の手順で天・地・左・右の各測定基準点を固定し、以後同一点でたわみ量を測定する。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 測定しようとする管の管中央位置を管底及び左右管側にペイントでマーキングする。 ② その位置に水準器を下図のように水平におく。その後、水準器の中央点を管にマーキングする。 ③ ②でマーキングした点に測定棒を立て、測定棒に水準器を添わせて測定棒を垂直にし、その状態で測定棒をスライドさせ測定棒と管の接点をマーキングする(管天測点となる)。 ④ ①でマーキングした位置(左右管側)に下図のように水準器を使って水平点をマーキングする。 <p>パイプ① アルミパイプ外径φ35mm厚み3mm パイプ② アルミパイプ外径φ28mm厚み3mm</p> <p>スケール取付け部 1mm単位スケール</p>									
各測定時期で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—	<p>たわみ率の計算 $\Delta X / 2R \times 100(\%)$ $\Delta X = [2R - (Dh + t)]$ 又は $[2R - (Dv + t)]$ 2R : 管厚中心直径 t : 管厚</p>	<p>管径 900mm 以上に適用する。矢板施工の場合は管据付時、矢板引抜き時及び埋戻完了時に測定する。</p> <p>締固め程度は次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>締固めの程度</th> <th>仕上り程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>締固めなし</td> <td>締まった状態を指し、ゆるむ膨軟状態ではない。</td> </tr> <tr> <td>締固め I</td> <td>締固め度の 85%以上</td> </tr> <tr> <td>締固め II</td> <td>締固め度の 90%以上</td> </tr> </tbody> </table>	締固めの程度	仕上り程度	締固めなし	締まった状態を指し、ゆるむ膨軟状態ではない。	締固め I	締固め度の 85%以上	締固め II	締固め度の 90%以上
締固めの程度	仕上り程度											
締固めなし	締まった状態を指し、ゆるむ膨軟状態ではない。											
締固め I	締固め度の 85%以上											
締固め II	締固め度の 90%以上											



工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
8 管 水 路 工 事	80 シールド工 事(一次覆工) コンクリー トセグメン ト	10 基準高(V)	⊕ 30	⊕ 50	基準高、中心線のズレ (直線部)、たわみ率につ いては施工延長おおむ ね 50mにつき1箇所 の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね 10 mに1箇所の割合で測 定する。 上記未満は2箇所測定 する。
	鋼製セグメン ト	20 中心線の ズレ(e)	直線部 ⊕ 65 曲線部 ⊕ 100	直線部 ⊕ 100 曲線部 ⊕ 150	
	60 施工延長 61 "			⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150	
	たわみ率	⊕ 3%	⊕ 5%		
81 シールド工 事(二次覆工) 既製管覆工 82 推進工事	10 基準高(V)	既製管挿入工 ⊕ 20 推進工事 ⊕ 30	⊕ 30 ⊕ 50	基準高、中心線のズレ (直線部)については施 工延長おおむね 50mに つき1箇所の割合で測 定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね 10 mに1箇所の割合で測 定する。 上記未満は2箇所測定 する。 ジョイント間隔につい ては1本毎に測定する。 測定時期は、管据付時、 注入完了時とする。	
	20 中心線の ズレ(e)	⊕ 65	⊕ 100		
	30~59 ジョイン ト間隔 (Z)	別表イ、ウ及び別表エ 参照	別表イ、ウ及び別表 エ参照		
	60 施工延長 61 "				⊖ 0.1%、 ただし延長 200m未満 ⊖ 200
	たわみ率	⊕ 3%	⊕ 5%		

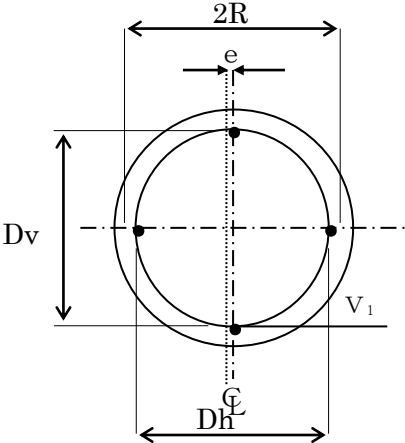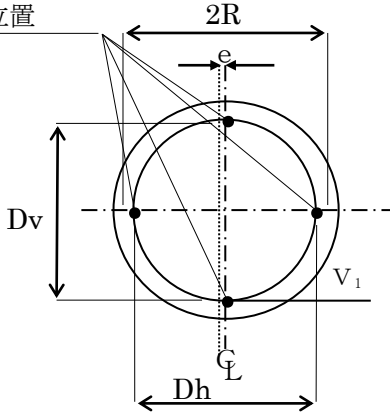管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2、3-4、3-5)	結果一覧表によるもの (様式 3-1、3-4、3-5)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、中心線のズレ、たわみ率で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	 <p>基準高 (V) は、V_1 を測定し管理する。 たわみ率の計算 $\Delta X / 2R \times 100 (\%)$ $\Delta X = [2R - (Dh + t)]$ 又は $[2R - (Dv + t)]$ $2R$: 管厚中心直径 t : 管厚</p>	Vの測定は管底 (V_1) を原則とし、測定時期は完了時とする。
基準高、中心線のズレ、たわみ率で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>ジョイント間隔 測定位置</p>  <p>基準高 (V) は、V_1 を測定し管理する。 たわみ率の計算 $\Delta X / 2R \times 100 (\%)$ $\Delta X = [2R - (Dh + t)]$ 又は $[2R - (Dv + t)]$ $2R$: 管厚中心直径 t : 管厚</p>	Vの測定は管底 (V_1) を原則とし、測定時期は完了時とする。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
9 畑 か ん 施 設 工 事	10 スプリンク ラー	10 埋設深(H)	⊕ 65 ⊖ 35	⊖ 50	構造図の寸法標示箇所 を測定する。

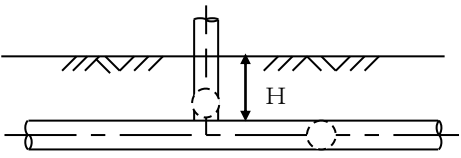管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
埋設深で 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの	—		

工 種	項 目	管理基準値 (mm)	(参 考) 規格値 (mm)	測 定 基 準	
10 橋 梁 工 事	10 コンクリ ート桁 （ ポストテン ション桁 ）	10 幅 (B)	上幅 (B ₁) ⊕ 7 ⊖ 3	⊕ 10 ⊖ 5	幅、高さについては桁の 両端部、中央部の3箇所 を全桁数測定する。 桁長は各桁で、横方向の 最大曲がりについては プレストレスング後 に、全桁数測定する。
		11 〃	下幅 (B ₂ 、B ₃) ⊕ 3	⊕ 5	
		20 高さ (H)	⊕ 7 ⊖ 3	⊕ 10 ⊖ 5	
		30 桁長 (L)	⊕ 10	⊕ 15	
		40 横方向の 最大曲が り(δ) (桁長10.5 m未満)		1.5L-6	
41 横方向の 最大曲が り(δ) (桁長10.5 m以上)		10			
20 鉄筋コン クリート 床版工	10 基準高(V)	⊕ 15	⊕ 20	基準高は1径間当たり2 箇所(支点付近)で測定 する。 幅は1径間当たり3箇所 測定する。 厚さはおおむね10㎡に 1箇所の割合で測定す る。	
	20 幅(B)	⊕ 20	⊕ 30		
	30 厚さ(T)	⊕ 13 ⊖ 7	⊕ 20 ⊖ 10		

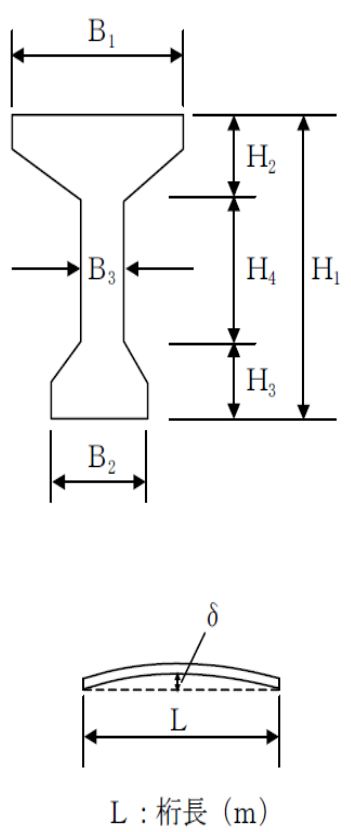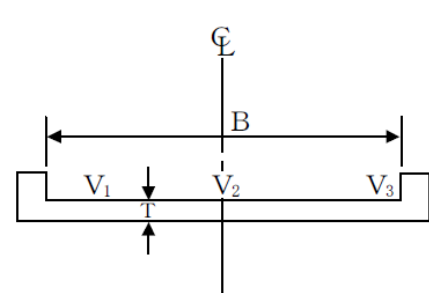管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	幅、高さ、桁長、横方向の最大曲がり	 <p style="text-align: center;">L : 桁長 (m)</p>	
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、幅、厚さ		コンクリート橋に適用する。

工 種		項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
10 橋 梁 工 事	30 鉄筋コン クリート 高欄及び 地覆工	10 高欄幅 (B)	⊕ 13	⊖ 20	1 径間当たり両端と中 央部の3箇所測定する。
		20 高欄高さ (H)	⊕ 20	⊖ 30	
		30 地覆幅 (B)	⊕ 13	⊖ 20	
		40 地覆高さ (H)	⊕ 13	⊖ 20	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	高欄幅、高欄高さ、地覆幅、地覆高さ		

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
11 橋 梁 下 部 工 事	10 橋台工			橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部で測定し、その他は構造図の寸法表示箇所を測定する。	
	10 敷幅(B)	⊕ 30	⊖ 50		
	20 控壁の厚さ(T)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20		
	30 高さ(H)	⊕ 30	⊖ 50		
	40 中心線のズレ(e)	⊕ 30	⊕ 50		
	50 天端長(L ₁)	⊕ 30	⊖ 50		
	60 敷長(L ₂)	⊕ 30	⊖ 50		
	70 胸壁間距離(L ₃)	⊕ 20	⊕ 30		
80 橋台沓部	「1 共通工事の 100 精度を要するもの」の項に定めるところによる	同	左	同	左

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	敷幅、控壁の厚さ、高さ、中心線のズレ、天端長、敷長、胸壁間距離		2スパン以上の場合の胸壁間距離は「20及び30橋脚工」の橋脚中心間距離において管理する。
同 左	同 左	同 左	同 左	

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
11 橋 梁 下 部 工 事	20 橋脚工 (張出式 重力式 半重力式)	10 基準高(V)	⊕ 15	⊕ 20	橋軸方向の断面寸法は 中央及び両端部で測定 し、その他は構造図の寸 法表示箇所を測定する。
		20 天端長(l_1)	⊕ 30	⊖ 50	
		30 敷長(l_2)	⊕ 30	⊖ 50	
		40 天端幅 (B_1)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
		50 敷幅(B_2)	⊕ 30	⊖ 50	
		60 高さ(H)	⊕ 30	⊖ 50	
		70 橋脚中心 間距離 (L)	⊕ 20	⊕ 30	
		80 中心線の ズレ(e)	⊕ 30	⊕ 50	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、天端長、敷長、天端幅、敷幅、高さ、橋脚中心間距離、中心線のズレ		





工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
11 橋 梁 下 部 工 事	30 橋脚工 (ラーメン式)	10 基準高 (V)	⊕ 15	⊕ 20	橋軸方向の断面寸法は 中央及び両端部で測定 し、その他は構造図の寸 法表示箇所を測定する。
		20 天端長 (ℓ)	⊕ 15	⊖ 20	
		30 天端幅 (B ₁)	⊕ 20 ⊖13	⊖ 20	
		40 中間幅(d)	⊕ 15	⊖ 20	
		50 基礎幅 (B ₂ 、b)	⊕ 30	⊖ 50	
		60 高さ(H)	⊕ 30	⊖ 50	
		70 厚さ(T)	⊕ 20 ⊖13	⊖ 20	
		80 橋脚中心 間距離 (L)	⊕ 20	⊕ 30	
		90 中心線の ズレ(e)	⊕ 30	⊕ 50	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、天端長、天端幅、中間幅、基礎幅、高さ、厚さ、橋脚中心間距離、中心線のズレ		




工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
12 法 面 保 護 工 事	10 ラス張 11 植生マット 12 植生シート 13 繊維ネット 14 張芝 15 人工張芝	10 面積(A)		施工面積 \geq 設計面積 全施工面積について展開図又はその他の方法により測定(求積)する。
	20 アンカー ピン数		ラス張 $\phi 9(D10) \times L=200\text{mm}$ 1.5本/m ² 以上 $\phi 16(D16) \times L=400\text{mm}$ 0.3本/m ² 以上	ラス張は 200 m ² に1箇所 の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定 する。
	21 アンカー ピン及び 止め釘		植生マット、繊維ネット 肥料袋付 6本/m ² 以上 肥料袋無 3本/m ² 以上	植生マット及び繊維ネ ットは 500 m ² に1箇所 の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定 する。
20 種子散布	10 面積(A)		施工面積 \geq 設計面積	全施工面積について展開図又はその他の方法により測定(求積)する。

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	—	展開図及び測線長		l_n : 測線をいう。
—	測定値を記入	—		(参考) 規格値に示す値は標準であることから、工法により標準本数が異なる場合は、別途 工事監督員 と協議する。
—	—	展開図及び測線長		l_n : 測線をいう。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
12 法 面 保 護 工 事	30 客土吹付	10 厚さ(T)	平均厚さ \geq 設計厚さ ただし、吹付面に凹凸 がある場合の最小吹 付厚は設計厚の 50% 以上とする。	施工面積 500 m ² に 1 箇 所の割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
		20 面積(A)	施工面積 \geq 設計面積	全施工面積について展 開図又はその他の方法 により測定(求積)する。
40 植生基材 吹付	10 厚さ(T)		平均厚さ \geq 設計厚さ 測定値は 設計厚 5 cm未満 ⊖ 10% " 5 cm以上 ⊖ 20% ただし、吹付面に凹凸 がある場合の最小吹 付厚は設計厚の 50% 以上とする。	施工面積 200 m ² に 1 箇 所の割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
		20 面積(A)	施工面積 \geq 設計面積	全施工面積について展 開図又はその他の方法 により測定(求積)する。

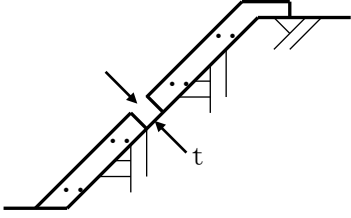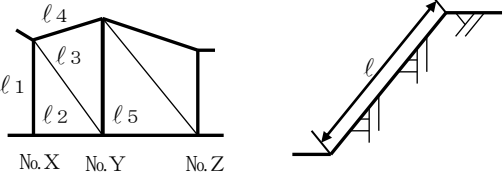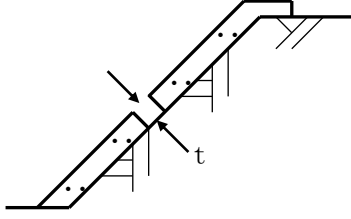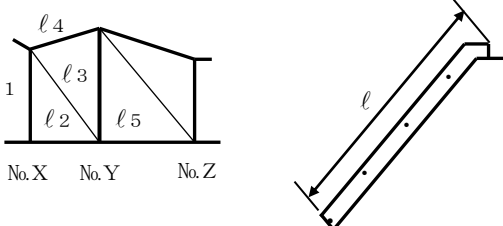管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
厚さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		<ol style="list-style-type: none"> 1 吹付直後の厚さとする。 2 岩等の突出部の特殊な場合は適用しない。 3 設計吹付厚さ5 cm以上には適用しない。
—	—	展開図及び測線長		l_n : 測線をいう。
厚さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		<ol style="list-style-type: none"> 1 吹付直後の厚さとする。 2 岩等の突出部の特殊な場合は適用しない。
—	—	展開図及び測線長		l_n : 測線をいう。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
12 法 面 保 護 工 事	50 吹付枠	10 梁延長		施工延長 \geq 設計延長 全施工延長について展開図により測定する。
		20 梁間隔 (L)		\oplus L/10 施工面積 200 m ² に1箇所 の割合で測定する。
		30 梁断面(H) (B)		\ominus 20 施工面積 200 m ² に1箇所 の割合で測定する。
60 コンクリート吹付 モルタル吹付	10 吹付厚さ (T)	設計厚 5 cm 未満 \oplus 7	\ominus 10	施工面積おおむね 100m ² につき 1 箇所の割合で コア採取又は削孔など して測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
		〃 5 cm 以上 \oplus 15	\ominus 20 (ただし、吹付面に 凹凸がある場合の 最小吹付厚は、設計 厚の 50%以上とし、 平均厚は設計厚以上。)	

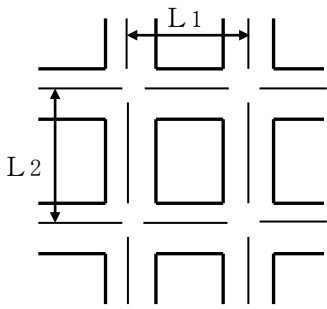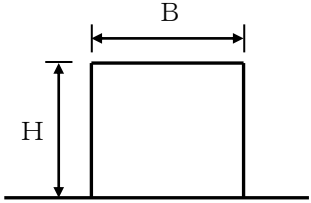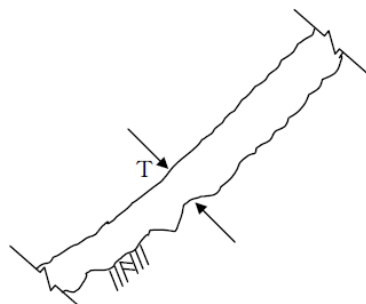管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	—	展開図に朱記、併記する		
間隔で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
断面で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
厚さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		施工端部、岩等の突出部の特殊な場合は適用しない。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準		
13 暗 渠 排 水 工 事	10 吸水渠	10 布設深 (H)	⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75	上、下流端の2箇所を測定する。 ただし、1本の布設長がおおむね100m以上のときは、中間点を加えた3箇所を測定する。	
		20 間隔(B)	⊕ 500	⊕ 750		
		30 施工延長 31 "		⊖ 0.2%、 ただし延長 500m以下⊖1,000		
	20 集水渠 (支線) 21 導水渠 (幹線)	10 布設深 (H)	⊕ 100 ⊖ 50	⊖ 75		施工延長おおむね 50m につき 1 箇所の割合で 測定する。
		20 施工延長 21 "		⊖ 0.2%、 ただし延長 500m以下⊖1,000		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
布設深、間隔で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>The diagram illustrates a pipe installation with three measurement points. The top part shows a side view of a pipe with a dashed centerline, with vertical arrows indicating depths H_1, H_2, and H_3 from the ground surface to the top of the pipe. The bottom part shows a top-down view of the pipe with four horizontal measurement lines labeled B_1, B_2, B_3, and B_4 from bottom to top.</p>	
布設深で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>The diagram shows a pipe with a dashed centerline. A vertical double-headed arrow labeled H indicates the depth from the ground surface to the top of the pipe.</p>	

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準		
14 フ イ ル ダ ム 工 事	10 監査廊 (暗渠タイプ)	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	1. 基準高、幅、厚さ、高さについては1スパンにつき1箇所割合で測定する。 2. 厚さはコンクリート打設前の巻立空間を1スパンの終点において図に示す①～⑧の各点で測定する。 3. 中心線のズレ 直線部は50mにつき1箇所、曲線部は1スパンにつき1箇所割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。	
		20 幅(B)	⊕ 25 ⊖ 15 ただし、	⊖ 25		
		21 〃	B ₂ 、B ₃ ⊖ 15			
		30 厚さ(T)	⊖ 13	⊖ 20		
		40 高さ(H)	⊕ 25 ただし、	⊖ 40		
		41 〃	H ₂ ⊖ 25			
		50 中心線のズレ(e)	直線部 ⊕ 50	直線部 ⊕ 75		
	51 〃	曲線部 ⊕ 100	曲線部 ⊕ 150			
	60 スパン長	直線部 ⊕ 13	直線部 ⊕ 20			
	61 〃	曲線部 ⊕ 20	曲線部 ⊕ 30			
	70 施工延長		⊖ 0.1%、 ただし延長			
	71 〃		150m未満 ⊖ 150			
	20 堤体盛土	ゾ ー ン 幅	10 遮水 ゾーン			l ₁ ⊕ 500 ⊖ 0
			20 フィルタ ゾーン			l ₂ ⊕ 500 ⊖ 0 有効幅Bは設計以上
30 トランジ ョンゾーン				l ₃ ⊕ 1,000 ⊖ 500		
40 ロック ゾーン				l ₄ ⊕ 1,000 ⊖ 0 有効幅Bは設計以上		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>The diagram shows a cross-section of a dam with a central crest. A vertical dashed line represents the centerline. Key dimensions include: l (crest length), B_3 (crest width), B_1 (width at the crest of the spillway), B_2 (width at the base of the spillway), H_1 (height of the spillway), H_2 (total height), e (crest thickness), and V (width of the spillway opening). Numbered points 1 through 8 are marked on the crest and spillway slopes.</p>	
ゾーン幅で 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—	<p>The diagram shows a cross-section of a dam with zones labeled C (遮水ゾーン), F (フィルターゾーン), T (トランジションゾーン), and R (ロックゾーン). Dimensions l_1, l_2, l_3, and l_4 are shown as horizontal distances from the centerline to various points. The upstream side is labeled '上流' and the downstream side '下流'. A small diagram at the bottom right shows a trapezoidal shape with a double-headed arrow labeled '有効幅' (effective width).</p> <p>注) ゾーン区分 C : 遮水ゾーン F : フィルターゾーン T : トランジションゾーン R : ロックゾーン</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 堤体表面張立(張石)状態に適用する。 2 ゾーン幅とはダム中心線から設計境界線までの距離(l)と各ゾーン単独有効幅(B)をいう。 3 管理基準値については別途定めるものとする。 4 各リフト毎の盛立高の管理基準値については別途定めるものとする。


工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
14 フ イ ル ダ ム 工 事	30 洪水吐 10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	基準高、幅、厚さ、高さ については施工延長1 スパンにつき1箇所 の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部) については施工延長お おむね 50mにつき1箇 所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ(曲 線部)については1ス パンにつき1箇所の割 合で測定する。
	20 幅(B)	⊕ 25 ⊖ 15	⊖ 25	
	30 厚さ(T) 31 "	⊕ 20 ⊖ 13 ただし、 T ₁ ~T ₉ ⊖ 13	⊖ 20	
	40 高さ(H)	⊕ 15	⊖ 25	
	50 中心線の ズレ(e) 51 "	直線部 ⊕ 35 曲線部 ⊕ 65	直線部 ⊕ 50 曲線部 ⊕ 100	
	60 スパン長 61 "	直線部 ⊕ 13 曲線部 ⊕ 20	直線部 ⊕ 20 曲線部 ⊕ 30	
	70 施工延長 71 "		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で 20 点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	<p>*斜線部はインバート</p>	インバートと側壁が一体構造の場合、測定箇所は別途定めるものとする。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
15 頭 首 工 事	10 本体	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	構造図の寸法表示箇所 を測定する。
		20 幅(B)	天端幅等 ⊕ 20	⊖ 30	
		21 "	エプロン部 ⊕ 40	⊖ 60	
		30 厚さ(T)	⊕ 30 ⊖ 20 導流壁、エプロン部 等	⊖ 30	
		31 "			
	40 高さ(H)	⊕ 30 ⊖ 20 導流壁等	⊖ 30		
	50 長さ(L)	⊕ 100 ⊖ 65 導流壁、エプロン部	⊖ 100		
	20 護床ブロック (異形ブロック)	10 基準高(V)	⊕ 100	⊕ 150	基準高については施工 面積 100 m ² につき1箇 所の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定 する。
		20 面積(A)		⊖ 0.2%	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、幅、厚さ、高さ、長さ		
基準高で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		


工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
16 海 岸 河 川 工 事	10 捨石工	10 基準高(V)	⊕ 200 捨石工は特記仕様書 による	⊖ 300 捨石工は特記仕様 書による	基準高、幅については 施工延長おおむね 50m につき 1箇所割合で 測定する。
	11 消波ブ ロック	20 幅(B)	⊕ 200	⊖ 300	

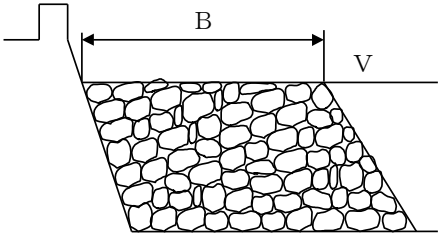管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅で20点以上 のもの	左記のもので20点未満 のもの	左記のもので箇所単位 のもの		

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
17 た め 池 改 修 工 事	10 堤体工	10 基準高(V)	⊕ 65	⊕ 100	線的なものについては 施工延長おおむね 20m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
		20 堤幅(W)	天端幅、小段幅等 ⊖ 65 (鋼土 ⊕300、⊖0)	⊖ 100	
		30 法長(L)	⊖ 65	⊖ 100	
		40 施工延長		⊖ 200	
20 洪水吐工	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	基準高、幅、厚さ、高さ、 中心線のズレについては 施工延長 1 スパンに つき 1 箇所割合で測 定する。 箇所単位のものについ ては適宜構造図の寸法 表示箇所を測定する。	
	20 幅(B)	⊕ 20	⊕ 30		
	30 厚さ(T)	⊕ 13	⊕ 20		
	40 高さ(H)	⊕ 20	⊕ 30		
	50 中心線の ズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50		
	51 "	曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100		
	60 スパン長 (L)	直線部 ⊕ 13	直線部 ⊕ 20		
61 "	曲線部 ⊕ 20	曲線部 ⊕ 30			
70 施工延長 (又は長さ)			⊖ 150		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、堤幅、法長で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	左記のもので箇所単位のもの		<ol style="list-style-type: none"> 1 鋼土の幅は盛土高 1m 毎に管理する。 2 測定は原則として、水平距離とするが、法長の場合は斜距離とする。 3 出来形測定と写真は同一箇所で行う。 4 出来形図は横断面図面を利用して作成する。
基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ		スパン長の標準を 9 m とした場合。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
17 ため池 改修 工事	30 樋管工 同上付帯構 造物(土砂吐 ゲート等)	10 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	基準高、幅、厚さ、高さ、 中心線のズレについては 施工延長 10mにつき 1箇所割合で測定する。 ジョイント間隔につい ては、1本毎に測定す る。 箇所単位のものについ ては適宜構造図の寸法 表示箇所を測定する。
		20 幅(B)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
		30 厚さ(T)	⊕ 20 ⊖ 13	⊖ 20	
		40 高さ(H)	⊕ 13	⊖ 20	
		50 中心線の ズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50	
		51 "	曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100	
	60 施工延長		⊖ 150		

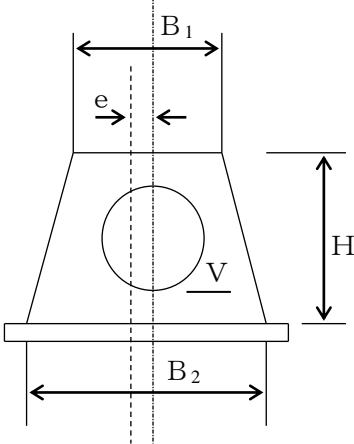管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、ジョイント間隔で 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの 及び施工延長	箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ		<ol style="list-style-type: none"> 1 基準高(V)は管底を原則とする。 2 プレキャストコンクリート製品使用の場合である。 3 底樋がトンネルの場合は、土木工事施工管理基準 5 水路トンネル工事の 10 水路トンネルに準ずる。 4 斜樋等付帯構造物は土木工事施工管理基準 1 共通工事の 90 コンクリート付帯構造物に準ずる。ただし、基準高(V)は、取水孔(ゲート中心)の標高とし、高さ(H)は斜面直角方向とする。

別表ア 基礎杭打工 偏心管理基準値

(単位:mm)

項目 コード	杭 径	木 杭		プレキャストコンクリート杭	
		管理基準値	(参考) 規 格 値	管理基準値	(参考) 規 格 値
20	60	60	225		
21	90	90	225		
22	120	120	225		
23	150	150	225		
24	180	180	225		
25	210	210	225		
26	200			33	50
27	250			41	62
28	300			50	75
29	350			58	87
30	400			66	100
31	450			66	100
32	500			66	100
33	550			—	—
34	600			66	100
35	700			66	100
36	800			66	100
37	900				
38	1,000				
39	1,200				
40	1,500				
41	1,800				
42	2,000				
43	2,500				
44	3,000				

(単位:mm)

項目 コード	杭 径	鋼 管 杭		場 所 打 杭	
		管理基準値	(参考) 規 格 値	管理基準値	(参考) 規 格 値
20	60				
21	90				
22	120				
23	150				
24	180				
25	210				
26	200				
27	250				
28	300				
29	350				
30	400	66	100		
31	450	66	100		
32	500	66	100		
33	550	66	100		
34	600	66	100		
35	700	66	100		
36	800	66	100	66	100
37	900	66	100	—	—
38	1,000	66	100	66	100
39	1,200			66	100
40	1,500			66	100
41	1,800			66	100
42	2,000			66	100
43	2,500			66	100
44	3,000			66	100

別表イ 管水路(遠心力鉄筋コンクリート管)のジョイント間隔管理基準値


(単位:mm)

項目 コード	呼び径 (mm)	JIS A 5372 RC 管(B形管)				JIS A 5372 RC 管(NB形管)					
		管理基準値		(参考)規格値		管理基準値		(参考)規格値			
				8管水路工事 良質地盤	8管水路工事 軟弱地盤						
30	150	+13	0	+20	0	+11	0	+15	0	+23	0
31	200	+13	0	+20	0	+11	0	+15	0	+23	0
32	250	+13	0	+20	0	+11	0	+15	0	+23	0
33	300	+12	0	+18	0	+10	0	+15	0	+23	0
34	350	+12	0	+18	0	+10	0	+15	0	+23	0
35	400	+14	0	+21	0	+11	0	+19	0	+29	0
36	450	+14	0	+21	0	+11	0	+19	0	+29	0
37	500	+14	0	+21	0	+11	0	+19	0	+29	0
38	600	+15	0	+23	0	+13	0	+19	0	+29	0
39	700	+14	0	+21	0	+12	0	+19	0	+29	0
40	800	+16	0	+24	0	+13	0	+19	0	+29	0
41	900	+17	0	+26	0	+15	0	+19	0	+29	0
42	1,000	+21	0	+32	0	+18	0	—	—	—	—
43	1,100	+22	0	+33	0	+19	0	—	—	—	—
44	1,200	+23	0	+35	0	+21	0	—	—	—	—
45	1,350	+24	0	+37	0	+22	0	—	—	—	—

- 注) 1. 管理基準値は接合時の値であり、4箇所での平均値とする。
 2. (参考)規格値は埋戻後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。
 3. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700mm以下の場合には、管の外から確認してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として呼び径800mm以上に適用する。
 なお、「埋戻後」とは、特に指示のない限り、舗装(表層、上層路盤、下層路盤)を除いた埋戻完了時点とする。
 4. 標準値は目地処理のため施工上必要な、本来開くべきジョイント間隔値を示している。規格値及び管理基準値は下図に示す位置を測定するものとする。
 5. 管の外面から測定する場合の測定位置は、施工管理記録様式に示すa' b' c' d'とする。

〈参考〉ジョイント間隔測定位置を以下に示す。

(1) 内面から計測する場合

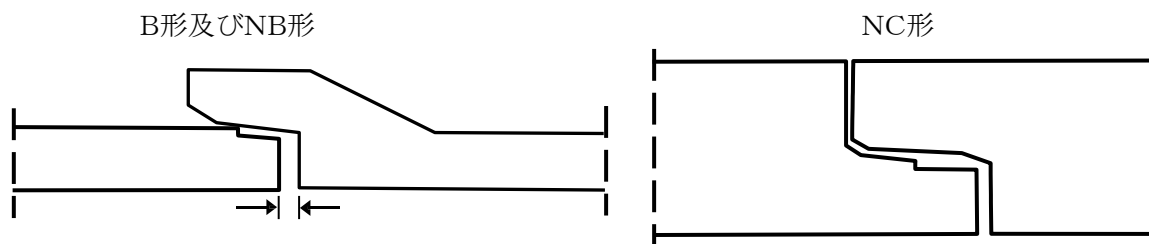


(単位:mm)

項目 コード	呼び径 (mm)	JIS A 5372 RC管(NC形管)				
		標準値	管理基準値		(参考)規格値	
46	1,500	5	+24	+5	+33	+5
47	1,650	5	+24	+5	+33	+5
48	1,800	5	+24	+5	+33	+5
49	2,000	5	+24	+5	+33	+5
51	2,200	5	+24	+5	+33	+5
53	2,400	5	+27	+5	+38	+5
54	2,600	5	+27	+5	+38	+5
55	2,800	5	+27	+5	+38	+5
56	3,000	5	+27	+5	+38	+5

(2) 外面から計測する場合



1) 標線による計測

ジョイント間隔 = 受け口長 l_2 - (標線長 h - 側線長 x_1)

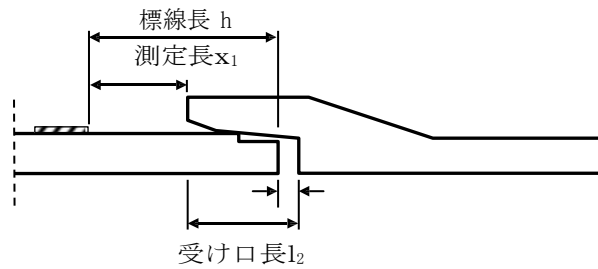

2) 標線によらない計測 (参考)

ジョイント間隔 = 受け口長 l_2 - (管有効長 L - 測定長 x_2)

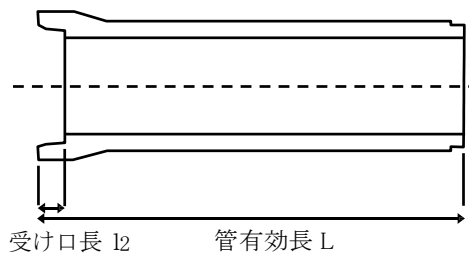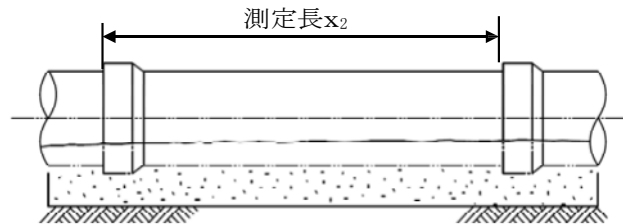


別表ウ 管水路(ダクタイル鋳鉄管)ジョイント間隔管理基準値

(単位:mm)


項目 コード	呼び径 (mm)	JIS G 5526・5527 及び JDPA G 1027				JIS G 5526・5527 及び JDPA G 1027・1029			
		8 管水路工事 K形				8 管水路工事 T形(直管)			
		管理基準値		(参考)規格値		管理基準値		(参考)規格値	
30	75	+14	0	+19	0	+11	0	+16	0
31	100	+14	0	+19	0	+11	0	+16	0
32	150	+14	0	+19	0	+11	0	+16	0
33	200	+14	0	+19	0	+10	0	+14	0
34	250	+14	0	+19	0	+10	0	+14	0
35	300	+14	0	+19	0	+16	0	+24	0
36	350	+22	0	+31	0	+16	0	+24	0
37	400	+22	0	+31	0	+16	0	+24	0
38	450	+22	0	+31	0	+16	0	+24	0
39	500	+22	0	+31	0	+20	0	+30	0
40	600	+22	0	+31	0	+20	0	+30	0
41	700	+22	0	+31	0	+20	0	+30	0
42	800	+22	0	+31	0	+20	0	+30	0
43	900	+22	0	+31	0	+25	0	+40	0
44	1,000	+25	0	+36	0	+25	0	+40	0
45	1,100	+25	0	+36	0	+25	0	+40	0
46	1,200	+25	0	+36	0	+25	0	+50	0
47	1,350	+25	0	+36	0	+25	0	+50	0
48	1,500	+25	0	+36	0	+25	0	+60	0
49	1,600	+25	0	+40	0	+25	0	+70	0
50	1,650	+25	0	+45	0	+25	0	+70	0
51	1,800	+25	0	+45	0	+25	0	+80	0
52	2,000	+25	0	+50	0	+25	0	+90	0
53	2,100	+25	0	+55	0	—	—	—	—
54	2,200	+25	0	+55	0	—	—	—	—
55	2,400	+25	0	+60	0	—	—	—	—
56	2,600	+25	0	+70	0	—	—	—	—

- 注) 1. 管理基準値は接合時の値であり、4箇所 の平均値とする。
 2. (参考)規格値は埋戻後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。
 3. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700mm以下の場合、管の外から確認してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として呼び径800mm以上に適用する。
 なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装(表層、上層路盤、下層路盤)を除いた埋戻完了時点とする。
 4. 管の外側から測定する場合の測定位置は施工管理記録様式に示すa' b' c' d'とする。
 5. ダクタイル鋳鉄管のうち、K形管・T形管のジョイント間隔測定位置及びU形管の標準値は下図のy寸法である。yの測定位置は、鋳鉄層とモルタルライニング層の境界部を目安とする。

K形管

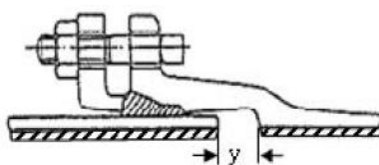

T形管

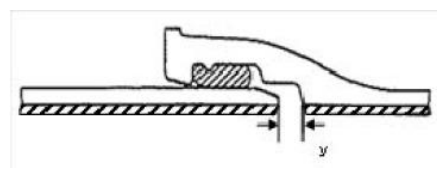

(単位:mm)

項目 コード	呼び径 (mm)	JIS G 5526・5527 及び JDPA G 1027・1029				JIS G 5526・5527 及び JDPA G 1029				
		8 管水路工事 T形(異形管)				8 管水路工事 U形				
		管理基準値		(参考)規格値		標準値	管理基準値		(参考)規格値	
30	75	+11	0	+16	0	—	—	—	—	—
31	100	+11	0	+17	0	—	—	—	—	—
32	150	+11	0	+18	0	—	—	—	—	—
33	200	+10	0	+16	0	—	—	—	—	—
34	250	+10	0	+14	0	—	—	—	—	—
35	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	700	—	—	—	—	105	+23	-5	+32	-5
42	800	—	—	—	—	105	+23	-5	+32	-5
43	900	—	—	—	—	105	+23	-5	+32	-5
44	1,000	—	—	—	—	105	+23	-5	+33	-5
45	1,100	—	—	—	—	105	+23	-5	+33	-5
46	1,200	—	—	—	—	105	+23	-5	+33	-5
47	1,350	—	—	—	—	105	+23	-5	+35	-5
48	1,500	—	—	—	—	105	+23	-5	+35	-5
49	1,600	—	—	—	—	115	+24	-5	+33	-5
50	1,650	—	—	—	—	115	+24	-5	+33	-5
51	1,800	—	—	—	—	115	+24	-5	+33	-5
52	2,000	—	—	—	—	115	+24	-5	+36	-5
53	2,100	—	—	—	—	115	+24	-5	+36	-5
54	2,200	—	—	—	—	115	+24	-5	+36	-5
55	2,400	—	—	—	—	115	+24	-5	+36	-5
56	2,600	—	—	—	—	130	+24	-5	+36	-5

注) 6. JDPA G 1027(農業用水用ダクタイル鋳鉄管)の呼び径は以下のとおり。

・T形及びT形用継ぎ輪:300~2,000、K 形:300~2,600

JDPA G 1029(推進工法用ダクタイル鋳鉄管)の呼び径は以下のとおり。


・T形:250~700、U形:800~2,600

JDPA G 1027(農業用水用ダクタイル鋳鉄管)のT形用継ぎ輪のジョイント間隔は、JIS G5527(ダクタイル鋳鉄異形管)のK形に準じる。

7. JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管)のK形、U形のジョイント間隔は、JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管)のK形、U形に準じる。

8. 標準値は継手構造上、本来開くべきジョイント間隔値を示しており、規格値及び管理基準値は標準値に対する値を示している。

U形管



別表エ 管路(強化プラスチック複合管)ジョイント間隔管理基準値

(単位:mm)


呼び径 (mm)	J I S A 5350						
	B 形 及 び T 形						
	標準値	管理基準値		(参考)規格値			
				良質地盤		軟弱地盤	
200	0	+10	-5 (0)	+33	-33(0)	+22	-22(0)
250	0	+10	-5 (0)	+33	-33(0)	+22	-22(0)
300	0	+10	-5 (0)	+38	-38(0)	+25	-25(0)
350	0	+10	-5 (0)	+38	-38(0)	+25	-25(0)
400	0	+10	-5 (0)	+43	-43(0)	+28	-28(0)
450	0	+10	-5 (0)	+43	-43(0)	+28	-28(0)
500	0	+15	-10(0)	+53	-52(0)	+35	-34(0)
600	0	+15	-10(0)	+53	-52(0)	+35	-34(0)
700	0	+15	-10(0)	+53	-52(0)	+35	-34(0)
800	0	+15	-10(0)	+53	-52(0)	+35	-34(0)
900	0	+15	-10(0)	+53	-52(0)	+35	-34(0)
1,000	0	+20	-15(0)	+53	-51(0)	+35	-33(0)
1,100	0	+20	-15(0)	+53	-51(0)	+35	-33(0)
1,200	0	+20	-15(0)	+53	-51(0)	+35	-33(0)
1,350	0	+20	-15(0)	+53	-51(0)	+35	-33(0)
1,500	0	+20	-15(0)	+53	-51(0)	+35	-33(0)
1,650	0	+25	-20(0)	+80	-77(0)	+53	-50(0)
1,800	0	+25	-20(0)	+80	-77(0)	+53	-50(0)
2,000	0	+25	-20(0)	+95	-92(0)	+63	-60(0)
2,200	0	+25	-20(0)	+95	-92(0)	+63	-60(0)
2,400	0	+25	-20(0)	+113	-110(0)	+75	-72(0)
2,600	0	+25	-20(0)	+113	-110(0)	+75	-72(0)
2,800	0	+25	-20(0)	+128	-125(0)	+85	-82(0)
3,000	0	+25	-20(0)	+128	-125(0)	+85	-82(0)

- 注) 1. 管理基準値は接合時の値であり、4箇所 の平均値とする。
2. (参考)規格値は埋戻後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。
3. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700mm以下の場合、管の外から確認してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として呼び径800mm以上に適用する。
- なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装(表層、上層路盤、下層路盤)を除いた埋戻完了時点とする。
4. 管の外側から測定する場合の測定位置は施工管理記録様式に示すa' b' c' d'とする。
5. 継手部の標準断面は次ページのとおりであり、標準値は図の寸法 yである。なお、基準線に対し抜け出し側を(+)、入り込み側を(-)とする。また、管理基準値等のうち()内数値は、点線で示した形状の管に適用する。
6. D形の場合は、受口側と挿口側を各々測定する。


(単位:mm)

呼び径 (mm)	J IS A 5350						
	C 形						
	標準値	管理基準値		(参考)規格値			
				良質地盤		軟弱地盤	
200	0	+10	0	+33	0	+22	0
250	0	+10	0	+33	0	+22	0
300	0	+10	0	+38	0	+25	0
350	0	+10	0	+38	0	+25	0
400	0	+10	0	+43	0	+28	0
450	0	+10	0	+43	0	+28	0
500	0	+15	0	+53	0	+35	0
600	0	+15	0	+53	0	+35	0
700	0	+15	0	+53	0	+35	0
800	0	+15	0	+53	0	+35	0
900	0	+15	0	+53	0	+35	0
1,000	0	+20	0	+53	0	+35	0
1,100	0	+20	0	+53	0	+35	0
1,200	0	+20	0	+53	0	+35	0
1,350	0	+20	0	+53	0	+35	0
1,500	0	+20	0	+53	0	+35	0
1,650	0	+25	0	+80	0	+53	0
1,800	0	+25	0	+80	0	+53	0
2,000	0	+25	0	+95	0	+63	0
2,200	0	+25	0	+95	0	+63	0
2,400	0	+25	0	+113	0	+75	0
2,600	—	—	—	—	—	—	—
2,800	—	—	—	—	—	—	—
3,000	—	—	—	—	—	—	—


B形

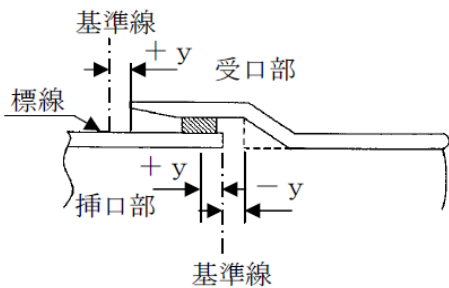


T形

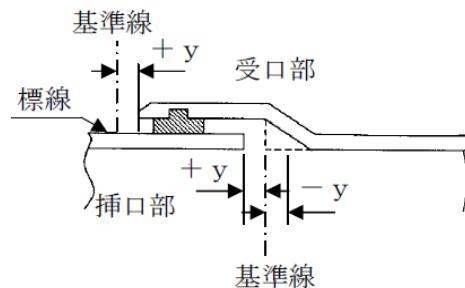

C形

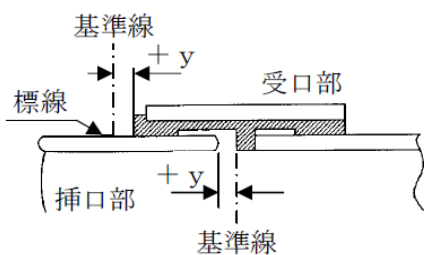

呼び径 (mm)	J I S A 5350						
	D 形(S60)						
	標準値	管理基準値		(参考)規格値			
				良質地盤		軟弱地盤	
200	0	+5	0	+25	-3	+15	-3
250	0	+5	0	+25	-3	+15	-3
300	0	+5	0	+25	-3	+15	-3
350	0	+5	0	+25	-3	+15	-3
400	0	+5	0	+35	-3	+25	-3
450	0	+5	0	+35	-3	+25	-3
500	0	+15	0	+35	-3	+25	-3
600	0	+15	0	+35	-3	+25	-3
700	0	+15	0	+35	-3	+25	-3
800	0	+20	0	+40	-5	+30	-5
900	0	+20	0	+40	-5	+30	-5
1,000	0	+20	0	+40	-5	+30	-5
1,100	0	+20	0	+40	-5	+30	-5
1,200	0	+20	0	+40	-5	+30	-5
1,350	0	+20	0	+40	-5	+30	-5
1,500	0	+25	0	+45	-5	+35	-5
1,650	0	+25	0	+45	-5	+35	-5
1,800	0	+25	0	+45	-5	+35	-5
2,000	0	+25	0	+45	-5	+35	-5
2,200	0	+30	0	+50	-5	+40	-5
2,400	0	+30	0	+50	-5	+40	-5

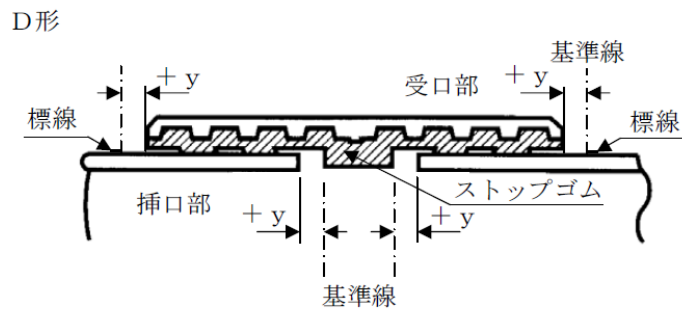

※ 管がストップゴムをつぶしている場合は(-)とする。なお、その場合受口側の値を0とする。

別表オ 放射線透過試験による点検の項目と判定基準

(J IS Z 3050 A基準 準拠)



項 目	判 定 基 準
1. ルートの溶込み不良	目違いのない部分の溶込み不良は、1個の長さ 20mm以下、連続した溶接長300mm当たり合計長さ 25mm以下を合格とする。
2. 目違いによる溶込み不良	ルートの片側の角が露出している（又は溶融されていない）とき、1個の長さ 40mm以下、連続した溶接長300mm当たり合計長 70mm以下を合格とする。
3. 内面へこみ	内面へこみは、その部分の写真濃度がこれに接する母材部分の写真濃度を超えない場合は長さに関係なく合格とするが、超える場合には5の溶落ちと同様に取り扱う。
4. 融合不良	母材と溶接金属との間の融合不良は、1個の長さ 20mm以下、連続した溶接長 300mm当たり合計長さ 25mm以下を合格とする。溶接パス間の融合不良は、1個の長さ 20mm以下、連続した溶接長300mm当たり合計長さ 30mm以下を合格とする。
5. 溶落ち	溶落ちは、いかなる方向に測った寸法も1個につき 6mm又は管の肉厚のいずれか小さい方を超えることなく、連続した溶接長 300mm当たり最大寸法の合計長さ 12mm以下を合格とする。
6. 細長いスラグ巻込み	細長いスラグ巻込みは、1個の長さ 20 mm以下、幅 1.5mm以下、連続した溶接長 300mm当たり合計長さ 30mm以下を合格とする。平行に並んだスラグ巻込みは、その間隔が 1mmを超えていればそれぞれ独立したきずとみなす。
7. 孤立したスラグ巻込み	孤立したスラグ巻込みは、1個の長さ 6mm以下、幅 3mm以下、連続した溶接長 300mm当たり合計長さ 12mm以下を合格とする。
8. タングステン巻込み	タングステン巻込みは、JIS Z 3104 付属書4の第4種のきずの像の分類の4類以外を合格とする。
9. ブローホール及びこれに類する丸みを帯びたきず	ブローホール及びこれに類する丸みを帯びたきずは、JIS Z3104 付属書4の第1種のきずの像の分類の4類以外を合格とする。
10. 虫状気孔	虫状気孔(パイプ)は、JIS Z 3104 付属書4の第2種のきずの像の分類の4類以外を合格とする。
11. 中空ビード	中空ビードは、1個の長さ 10mm以下、連続した溶接長 300mm当たり合計長さ 50mm以下で、長さ 6mmを超えるものは、50mm以上離れていなければならない。
12. 割れ	割れは、すべて不合格とする。
13. きずの集積	1から11までに掲げるきずの長さの和が管の円周長さの 8%以下で、かつ、連続した溶接長 300mm当たり 50mm以下を合格とする。ただし2に掲げるきずを除く。
14. アンダカット	内面のアンダカットは、1個の長さは 50mm、合計長さは管の円周長さの 15%を超えてはならない。
15. きずの写真濃度	(a) 透過写真上の大きさと合格するきずでも、写真濃度が母材部の写真濃度より著しく高い場合には、不合格とする。 (b) 内面のビードの写真濃度が著しく低い場合には、不合格とする。

別表カ 塗覆装の方式及びその厚さ


種 別	塗 覆 装 方 式	最小厚さ(mm)
直管 テーパ付き 直管 異形管	【内面塗装】 「水輸送用塗覆装鋼管－第4部:内面エポキシ樹脂塗装 (JIS G 3443-4)」 溶剤形エポキシ樹脂塗装	0.5 mm以上 (「農業用プラスチック 被覆鋼管(WSP A- 101-2009)」による)
	【外面塗装】 「水輸送用塗覆装鋼管－第3部:長寿命形外面プラスチック被覆 (JIS G 3443-3)」	2.0 mm以上
現場溶接部	【内面塗装】 「水輸送用塗覆装鋼管－第4 部:内面エポキシ樹脂塗装 (JIS G 3443-4)」 溶剤形エポキシ樹脂塗装	0.5 mm以上 (「農業用プラスチック 被覆鋼管(WSP A- 101-2009)」による)
	【外面塗装】 「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート(WSP 012-2010)」	プラスチック系の場合 基 材:1.5 mm以上 粘着材:1.0 mm以上
備考1.	制水弁室、スラストブロック等貫通部の外面塗覆装は、原則としてプラスチック被覆とする。 なお、スチフナーについても同様とするが、同部の被覆厚さについては規定しない。 ただし、フランジ等外面部でプラスチック被覆の施工ができない場合は水道用液状エポキシ 樹脂塗料塗装とし、塗膜厚0.5mm 以上とする。	
2.	継手部の外面塗覆装は、「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート(WSP 012)」プラスチック系を 基本とする。なお、施工条件等やむを得ない理由により、プラスチック系が使用できない場合 は、ゴム系を使用する。ただし、ゴム系の最小厚さは、1.5mm とする。	

別表第2 撮影記録による出来形管理

工	種	撮 影 基 準	撮 影 箇 所
1 共 通 工 事	1. 一般	1. 工事着手前及び完成後の全景 (できるだけ同一位置から撮影 する)。 2. 施工状況、施工法について適宜撮 影する。 3. 仮設関係について適宜撮影する。 4. 被災のおそれがあるときはその 都度出来高を撮影する。 5. 品質管理実施状況について適宜 撮影する。 6. 工場製作状況について適宜撮 影する。 7. 基礎工等で埋設される部分、完成 後明視できない部分などについて は、特に留意して撮影する。 8. その他必要に応じて適宜撮影する。	
	2. 掘削	施工延長おおむね 50~100mにつき 1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	掘削幅、掘削深さ、法長、法勾配、 排水側溝、その他必要箇所を撮影 する。
	3. 盛土	上記と同一。	盛土幅、まき出し厚さ、転圧、法 長、法面(芝)、法勾配、排水側溝、 その他必要箇所を撮影する。
	4. 石積み(張) ブロック積み (張)	施工延長おおむね 40~80mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	床掘、基礎関係、裏込、その他必 要箇所を撮影する。
	5. 基礎杭打工	20本に1箇所の割合で撮影する。	偏心量、リバウンド量、その他必 要箇所を撮影する。
	6. 矢板打工	施工延長おおむね 40~80mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	偏心量、その他必要箇所を撮影す る。
	7. オープンケーソ ン	構造図の寸法標示箇所を1ロット毎 に撮影する。	幅、高さ、長さ、配筋、その他必 要箇所を撮影する。
	8. 栗石基礎 碎石基礎 砂基礎 均しコンクリ ート	施工延長おおむね 50~100mにつき 1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	幅、厚さ、転圧、粒径、その他必 要箇所を撮影する。

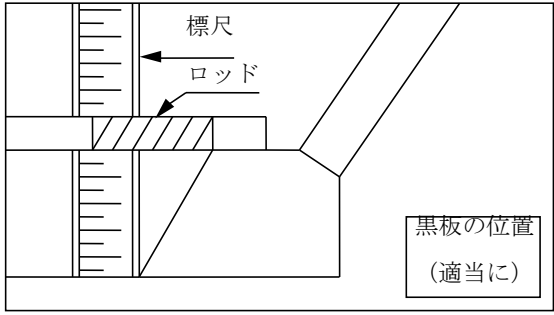撮 影 方 法	管 理 方 法
<p>1. 撮影箇所の確認、寸法の判定ができるよう工夫する。</p> <p>2. 撮影箇所には次の事項を記入した黒板を用意し、整理説明の便となるよう工夫する。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 工事名 (2) 工種及び種別 (3) 作業内容 (4) 測点 (5) 設計数量・寸法 (6) 実測数量・寸法 (7) 略図 <p>3. 写真はカラー撮影とする。なお、写真ファイルの記録形式はJ P E Gとし、有効画素数は、黒板の文字が確認できることを指標(100万画素程度)とする。</p> <p style="text-align: center;">黒板記入例</p> <div data-bbox="274 945 612 1375" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">○○○○工事</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(種別) 法枠基礎</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(測定点) No.195+8.0</p> <hr/>  </div> <p style="text-align: center;">写真例 (基礎の高さ)</p> <div data-bbox="175 1514 769 1863" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">  </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 写真は施工の時期、工種、施工の順序が判定できるように整理し、アルバムに添付する。 2. 完成検査及び既済部分検査の際は上記アルバムを工事検査員に提示し、寸法出来形管理と併せて確認の資料とする。

工 種	撮 影 基 準	撮 影 箇 所
1 共 通 工 事	9.コンクリート付帯構造物 コンクリート基礎、側溝、管渠、横断構造物、コンクリート擁壁、その他上記に準ずるもの	線的な構造物については施工延長おおむね 40～80mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。 箇所単位の構造物については適宜撮影する。
	10. 精度を要するもの 分土工計量部 ゲート戸当部 橋台沓部	構造図の寸法標示箇所を撮影する。
	11. U字溝 U字フリューム ベンチフリューム	施工延長おおむね 50～100mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。
	12. 土水路	施工延長おおむね 200～400mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。 施工延長を示さない場合は、1～2 工区につき 1 箇所の割合で撮影する。
	13. 鉄筋組立	1 スパン (1 打設ブロック) ごとに撮影する。
2 ほ 場 整 備 工 事	1. 表土扱い	おおむね 10 a 当たり 1 箇所の割合で撮影する。
	2. 基盤造成 表土整地	上記と同一。
	3. 畦畔復旧	施工延長おおむね 200～400mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。
	4. 道路工 (砂利道)	幹線道路は 50～100mにつき 1 箇所の割合で、支線道路は 200～400mにつき 1 箇所の割合で撮影する。

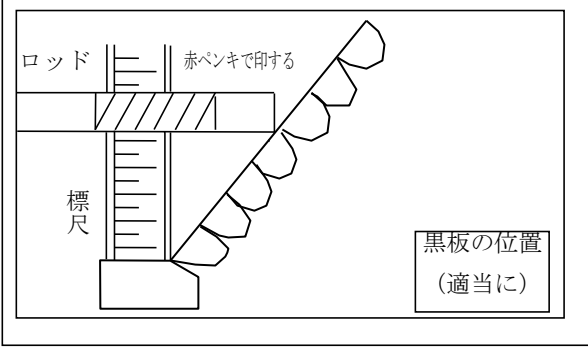撮 影 方 法	管 理 方 法
<p>4. 基礎等が土砂又は水面に埋設する場合、法長の測量点を赤ペンキ等で印をする。</p> <p>印の位置はなるべく1mとか2mのように整数値とする。</p> <p style="text-align: center;">写真例</p> 	

工 種		撮 影 基 準	撮 影 箇 所
3 農 用 地 造 成 工 事	1. 耕起深耕	おおむね1ha 当たり2～3箇所撮影するほか、つぼ掘りは2ha 当たり1箇所の割合で撮影する。	耕起深、つぼ掘りを撮影する。
	2. テラス (階段畑)	テラス延長 100～200mにつき1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	幅、耕起幅、法勾配、その他必要箇所を撮影する。
	3. 道路工 (耕作道)	施工延長おおむね 100～200mにつき1箇所の割合で撮影する。	幅、厚さ、法勾配、側溝幅を撮影する。
	4. 土壌改良	おおむね2ha 当たり1箇所の割合で撮影する。	サンプル採取中及び試験中の箇所、その他必要箇所を撮影する。
	5. 改良山成	測定点2～3箇所につき1箇所の割合で撮影する。	基準高、法勾配、その他必要箇所を撮影する。
4 農 道 工 事	1. 路盤工	施工延長おおむね 50～100mにつき1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	幅、まき出し厚さ、転圧、その他必要箇所を撮影する。
	2. コンクリート舗装工 アスファルト舗装工	上記と同一。	幅、厚さ、その他必要箇所を撮影する。
	3. 砂利舗装工	上記と同一。	幅、まき出し厚さ、転圧、その他必要箇所を撮影する。
	4. 道路トンネル	巻厚については1スパンにつき1箇所の割合で撮影する。 その他掘削タイプの変化する毎に1箇所の割合で撮影する。	巻厚、型枠、切羽、支保工、矢板、坑口、その他必要箇所を撮影する。
	5. 道路トンネル (NATM)	掘削はタイプの変化する毎に1箇所、ロックボルトは100mに1箇所、コンクリート吹付は50mに1箇所、巻厚については1スパンにつき1箇所の割合で撮影する。	巻厚、型枠、切羽、支保工、ロックボルト、コンクリート吹付、坑口、その他必要箇所を撮影する。

撮 影 方 法	管 理 方 法

工 種		撮 影 基 準	撮 影 箇 所	
水路トンネル工事	5 1. 水路トンネル	巻厚については1スパンにつき1箇所 の割合で撮影する。 その他は掘削タイプの変化する毎に 1箇所の割合で撮影する。	巻厚、型枠、切羽、支保工、矢板、 坑口、その他必要箇所を撮影する。	
	水路 工事	6 1. 現場打開水路	おおむね2スパンにつき1箇所の割 合で撮影する。	幅、厚さ、高さ、配筋、打継目、 その他必要箇所を撮影する。
		2. 現場打サイホン	上記と同一。	上記と同一。
		3. 現場打暗渠	上記と同一。	上記と同一。
		4. 鉄筋コンクリ ート大型フリュ ーム 鉄筋コンクリ ートL形水路	施工延長おおむね50~100mにつ き1箇所の割合で撮影する。 上記未满是2箇所撮影する。	鉄筋コンクリート大型フリューム については、布設、その他必要箇 所を、鉄筋コンクリートL形水路 については、幅、厚さ、布設、そ の他必要箇所を撮影する。
5. ボックスカルバ ート水路	上記と同一。	高さ、その他必要箇所を撮影する。		
河川及び 排水 路 工 事	7 1. コンクリート法 覆工 アスファルト法 覆工	上記と同一。	幅、厚さ、法長、法勾配、その他 必要箇所を撮影する。	
	2. コンクリートブ ロック積み水路 鉄筋コンクリ ート柵渠	上記と同一。	コンクリートブロック積み水路に ついては基礎関係、裏込、幅、高 さ、その他必要箇所を、鉄筋コン クリート柵渠については、アーム 間隔、柵板設置、その他必要箇所 を撮影する。	
	3. ライニング水路 連節ブロック コンクリートマ ット	上記と同一。	布設、幅、法長、その他必要箇所 を撮影する。	

撮 影 方 法	管 理 方 法

工 種	撮 影 基 準	撮 影 箇 所	
8 管 水 路 工 事	1. 管体基礎工 〔砂基礎及び埋戻 等〕	施工延長おおむね 50~100mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。	基礎、埋戻等の厚さ、幅、まき出 し、締固め状況等を撮影する。
	2. 管水路 〔遠心力鉄筋コン クリート管〕	上記と同一。	管布設状況、外観検査、ジョイント 関係、その他必要箇所を撮影す る。
	3. 管水路 〔ダクタイル鋳鉄 管 強化プラスチック 複合管〕	上記と同一。	上記と同一。
	4. 管水路 (硬質ポリ塩化 ビニル管)	上記と同一。	上記と同一。
	5. 管水路 (鋼管)	上記と同一。	芯出し据付け状況、溶接作業、清 掃状況、塗装、非破壊検査、ピン ホール検査、膜厚検査、その他必 要箇所を撮影する。
	6. 管水路 (埋設とう性管) たわみ率	たわみ量測定箇所 2 箇所につき 1 箇所 の割合で撮影する。 ただし、測定箇所が 2 箇所の場合は 2 箇所とも撮影する。	マーキング関係、Dh 及び Dv 寸 法、その他必要な箇所について撮 影する。
	7. シールド工事 (一次覆工)	施工延長おおむね 50~100mにつ き 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。 たわみ率測定箇所 2 箇所につき 1 箇所 の割合で撮影する。 ただし、測定箇所が 2 箇所の場合は 2 箇所とも撮影する。	セグメント設置状況、外観検査、 Dh 及び Dv 寸法、その他必要箇 所を撮影する。
	8. シールド工事 (二次覆工)	上記と同一。	管布設状況、外観検査、ジョイント 関係、Dh 及び Dv 寸法、その 他必要箇所を撮影する。
	9. 推進工事	上記と同一。	上記と同一。

撮 影 方 法	管 理 方 法
<p>膜厚検査で塗膜厚の確認が困難な場合は、使用済塗料空カン等の撮影を行う。</p>	
<p>D_h及びD_v寸法の測定状況のほか、スケール目盛を撮影する。</p>	
<p>上記と同一。</p>	
<p>上記と同一。</p>	
<p>上記と同一。</p>	

工 種		撮 影 基 準	撮 影 箇 所	
9 畑 かん 施設 工事	1. スプリンクラー	1ha 当たり 1～2 箇所の割合で撮影する。	埋設深を撮影する。	
	10 橋 梁 工 事	1. コンクリート桁 (ポストテンション桁)	構造図の寸法標示箇所を桁毎に撮影する。	P C 鋼線配置状況、幅、高さ、その他必要箇所を撮影する。
		2. 鉄筋コンクリート床版工	幅については 1 スパンにつき 1 箇所の割合で撮影する。 厚さについては施工面積おおむね 30～60 m ² につき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。	配筋、幅、厚さ、その他必要箇所を撮影する。
3. 鉄筋コンクリート高欄及び地覆工	上記と同一。	上記と同一。		
11 橋 梁 下 部 工 事	1. 橋台工	構造図の寸法標示箇所を 1 基毎に撮影する。	基礎関係、配筋、天端長、敷長、敷幅、高さ、控壁の厚さ、その他必要箇所を撮影する。 なお、橋台脊部については「1 共通工事の 10. 精度を要するもの」の項に定めるところによる。	
	2. 橋脚工 張出式 重力式 半重力式	上記と同一。	基礎関係、配筋、天端長、敷長、天端幅、敷幅、高さ、その他必要箇所を撮影する。	
	3. 橋脚工 ラーメン式	上記と同一。	基礎関係、配筋、天端長、天端幅、中間幅、基礎幅、高さ、厚さ、その他必要箇所を撮影する。	

撮 影 方 法	管 理 方 法

工 種		撮 影 基 準	撮 影 箇 所
12 法 面 保 護 工 事	1. 法面保護工	客土吹付、植生基材吹付、コンクリート吹付、モルタル吹付は、施工面積おおむね 200～400 m ² につき1箇所、その他は 1,000 m ² につき1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	法面状況、法面清掃、法勾配、法長、厚さ、ラス張、植生ネット張、むしろ張、アンカー打込み等必要箇所を撮影する。
	13 暗 渠 排 水 工 事	1. 吸水渠	1 耕区当たり 1～2 箇所の割合で撮影する。
	2. 集水渠 (支線) 導水渠 (幹線)	施工延長おおむね 50～100mにつき1箇所の割合で撮影する。	埋設深、その他必要箇所を撮影する。
14 フ イ ル ダ ム 工 事	1. 監査廊	1 スパンにつき 1 箇所の割合で撮影する。	幅、厚さ、高さ、配筋、打継目、その他必要箇所を撮影する。
	2. 堤体盛土	盛立高さおおむね 3～5 mにつき 1 箇所の割合で各ゾーン毎に撮影する。 ストックパイルは造成の都度 1 箇所撮影する。	ゾーン幅、まき出し厚さ、転圧、レーキング、コンタクトクレー、リップラップ工、ストックパイル工、その他必要箇所を撮影する。
	3. 洪水吐	2 スパンにつき 1 箇所の割合で撮影する。	幅、厚さ、高さ、配筋、打継目、その他必要箇所を撮影する。
	4. 埋設計器	各計器毎に撮影する。	埋設状況、埋設時のゲージの状態等について撮影する。
	5. グラウトボーリング	ボーリングの削孔長を全数撮影する。	削孔長は全数、その他必要箇所を撮影する。

撮 影 方 法	管 理 方 法
<p>撮影時期、撮影内容及び撮影方法については別途 特記仕様書による。</p>	

工 種		撮 影 基 準	撮 影 箇 所
15 頭 首 工 事	1. 本体	構造図の寸法標示箇所を撮影する。	幅、厚さ、高さ、長さ、配筋、その他必要箇所を撮影する。
	2. 護床ブロック (異形ブロック)	施工面積おおむね 200 m ² につき 1 箇所の割合で撮影する。 上記未満は 2 箇所撮影する。	基礎地盤状況、据付け状況、その他必要箇所を撮影する。
16 海 岸 河 川 工 事	1. 捨石工 消波ブロック	施工延長おおむね 50～100mにつき 1 箇所の割合で撮影する。	幅、高さ、その他必要箇所を撮影する。
17 た め 池 改 修 工 事	1. 堤体工	施工延長おおむね 20m～40mにつき 1 箇所の割合で撮影する。	盛土幅員、まき出し厚さ、転圧、法長、法面(芝)、法勾配、排水側溝その他必要箇所を撮影する。
	2. 洪水吐工	おおむね 2 スパンにつき 1 箇所の割合で撮影する。 箇所単位の構造物については適宜撮影する。	床掘、基礎、幅、高さ、配筋、打継目、パイプ布設、外観検査、ジョイント関係、その他必要箇所を撮影する。
	3. 樋管工 同上付帯構造物 (土砂吐ゲート等)	施工延長おおむね 10mにつき 1 箇所の割合で撮影する。 箇所単位の構造物については適宜撮影する。	床掘、基礎、幅、高さ、厚さ、配筋、打継目、その他必要箇所を撮影する。

撮 影 方 法	管 理 方 法

別表第3 品質管理

1 コンクリート関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 コ ン ク リ ー ト	(1) 材 料	10 セメントの物理試験	JIS R 5201	製造会社の試験成績表による。 ただし、3箇月以上貯蔵したり、湿ったおそれのある場合は所定の試験を行わなければならない。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。
		11 骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	1. コンクリート打設量 600m ³ に 1 回。 2. 採取場所及び材質が変わる毎に 1 回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。
		12 骨材の単位容積質量試験	JIS A 1104	採取場所及び材質が変わる毎に 1 回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。
		13 細骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109	
		14 粗骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1110	

(参考)規格値	管理方式	処 置
JIS R 5210~5214 参照	1. 記録の方法 試験結果は下記によりまとめる。	1. 骨材の比重、粒度が設計値に対して差異がある場合はさらに検査の上、配合の変更その他適切な処置をとる。
コンクリート標準示方書 (施工編) による	(1) 骨材の比重及び吸水率試験、骨材のフルイ分け試験、骨材のアルカリシリカ反応性試験結果はそれぞれ所定の様式により取りまとめ、骨材試験成績書に記載する。	2. 細骨材の表面水率、塩化物含有量、スランプ、空気量についてはその測定値の変動状態により材料の再調査、配合の再検討、計量機器の点検その他適切な処置をとる。
高炉スラグ粗骨材L 1.25kg/ℓ " 粗骨材N 1.35kg/ℓ " 細骨材 1.45kg/ℓ	(2) 細骨材の表面水率試験結果は、所定の様式に整理する。	3. コンクリートの強度については、管理を慎重に行い強度の変動低下を未然に防ぐように努める。
絶乾密度：2.5g/cm ³ 以上 吸水率：3.5%以下 ただし、砕砂、高炉スラグ細骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ細骨材の規格値については、以下の JIS を適用する。 JIS A 5005 (コンクリート用砕石及び砕砂) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材—第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材—第2部：フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材—第3部：銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材—第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)	(3) 塩化物含有量、スランプ、空気量、圧縮強度及び曲げ強度の試験結果は所定の様式により取りまとめ、測定値が20点以上の場合は工程能力図、X-Rs-Rm又はX-R管理図等により管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。 2. 管 理 (1) コンクリート材料については骨材試験一覧表により設計値と比較検討する。 (2) 塩化物含有量、スランプ、空気量、圧縮強度及び曲げ強度については、管理試験記録により試験値が所定の値に達しているかどうかを検査し、また、そのバラツキを把握する。 (3) 塩化物含有量試験に用いる測定器具は、公的機関又はこれに準ずる機関がその性能を評価したものをを用いる。なお、一回の検査に必要な測定回数は3回とし、測定はその平均値により行う。	測定値が所定の値に達しない場合は材料の品質配合、機械の精度、練り混ぜ方法等を検査し、適切な処置をとる。 4. レディーミクストコンクリートについて、次の(1)及び(2)を優先したアルカリ骨材抑制対策が行われているものとし、その方法について受注者は工事監督員に報告するものとする。 なお、現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート1m ³ に含まれるアルカリ総量をNa ₂ O換算で3.0kg以下にする。 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)又はC種、あるいはJIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)又はC種、若しくは混和剤をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。
絶乾密度：2.5g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下 ただし、砕石、高炉スラグ粗骨材及び電気炉酸化スラグ粗骨材の規格値については、以下の JIS を適用する。 JIS A 5005 (コンクリート用砕石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材—第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材—第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)		

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 コ ン ク リ ー ト	(1) 材 料	15 粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	採取場所及び材質が変わる毎に1回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。
		16 骨材の微粒分量試験	JIS A 1103	
		17 粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	
		18 骨材中の粘土塊量試験	JIS A 1137	
		19 細骨材の塩化物イオン含有量試験(細骨材に海砂を使用する場合)	JSCE-C502 または JSCE-C503	
		20 砂の有機不純物量	JIS A 1105	
		21 骨材の安定性試験	JIS A 1122	
		22 骨材のアルカリシリカ反応性試験	JIS A 1145 又は 1146	
		23 配合試験		
	(2) 施 工	24 塩化物含有量試験	JIS A 1144 もしくは信頼できる機関で評価を受けた試験方法	海砂を使用する場合2回/日、その他の場合1回/週

(参考)規格値	管理方式	処 置
砕石 40%以下 砂利 35%以下 舗装コンクリート 35%以下 ただし、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下		
細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) 砕砂及びスラグ細骨材 (粘土、シルト等を含まない場合) 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外 (砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下)		
粗骨材 砕石 3.0%以下 (ただし、粒径判定実績率が58%以上の場合5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外 (砂利等) 1.0%以下		
舗装コンクリート 5%以下		
細骨材 1.0%以下		
粗骨材 0.25%以下		
0.04%以下 標準色より薄いこと		
細骨材 10%以下 粗骨材 12%以下		
	工事開始前 工事期間中 1回/6ヶ月 かつ産地が変わった場合	
0.3kg/m ³ 以下		
		(3)安全と認められる骨材の使用 受注者の立会いのもと骨材を採取し、骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法又はモルタルバー法) を行い、その結果が無害と確認された骨材を使用する。 なお、化学法については工事開始前、工事中1回/6ヶ月かつ産地が変わった場合に信頼できる試験機関で試験を行うものとし、またモルタルバー法は試験成績書により確認をするとともに、JIS A1804 コンクリート生産工程管理用試験法により骨材が無害であることを確認する。 ただし、次の場合はこの限りではない。 1) 工事開始前 コンクリート打設開始日の1ヶ月以内に、国営農業農村整備事業等で発注した他工事の受注者の立会いによる試験結果がある場合は、その試験結果を使用できる。 2) 工事中1回/6ヶ月かつ産地が変わった場合 JISに基づき6ヶ月ごとに行う試験を化学法で行う場合は、試験に用いる骨材の採取に骨材生産者、生コンクリート生産者及び受注者が立えば、JISに基づく試験結果が使用できる。 なお、この試験結果は1ヶ月以内であれば他工事でも使用できるが、この場合、受注者は同一の骨材生産場所から納入されていることを確認するものとする。

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 コ ン ク リ ー ト	(2) 施 工	25 単位水量測定	<p>1. 水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、1日当たりコンクリート種別毎の使用量が100m³以上施工するコンクリート工を対象とする。</p> <p>2. エアメーター法又はこれと同程度、若しくは、それ以上の精度を有する測定機器を使用するものとし、施工計画書に記載するとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を工事監督員に提出するものとする。</p> <p>また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用するものとする。</p>	<p>100m³ 以上の場合:2回/日(午前1回、午後1回)、重要なコンクリート構造物の場合は重要度に応じて100~150m³ 毎に1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときとし、測定回数は多い方を採用する。</p> <p>※対象(重要なコンクリート構造物)は、高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(プレキャスト製品は除く。)、内空断面が25 m²以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(PCは除く。)、トンネル及び高さが3m以上の堰・水門・樋門とするが、当該事業において重要なコンクリート構造物と位置付けられる場合は、対象とするものとする。</p>
		26 スランブ試験	JIS A 1101	圧縮強度試験用供試体採取時及び荷卸し時に品質変化が認められたとき
		27 空気量試験	JIS A 1128 他	圧縮強度試験用供試体採取時及び荷卸し時に品質変化が認められたとき

(参考)規格値	管理方式	処 置
<p>1. 測定した単位水量が配合設計±15kg/m³の範囲にある場合はそのまま施工してよい。</p> <p>2. 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m³を超え±20kg/m³の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後配合設計±15kg/m³以内で安定するまで運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。</p> <p>3. 配合設計±20kg/m³の指示値を超える場合は、生コンを打ち込まずに持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m³以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m³以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量測定を行う。</p> <p>なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。</p> <p>ただし、示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m³、40mmの場合は165kg/m³を基本とする。</p>		
<p>2.5 cm …………… ⊕1.0 (cm)</p> <p>5 cm及び6.5 cm …… ⊕1.5</p> <p>8 cm以上18 cm以下 … ⊕2.5</p> <p>21 cm …………… ⊕1.5</p>		
<p>指定値⊕1.5%</p>		

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 コ ン ク リ ー ト	(2) 施 工	28 圧縮強度試験	JIS A 1108	<p>1. 供試体の試料荷卸し場所にて採取する。</p> <p>2. 試験基準 1 回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m³毎に1 回とする。 テストピースは1 回につき6 個($\sigma_7 \cdots 3$ 個、$\sigma_{28} \cdots 3$ 個)とする。</p> <p>*小規模工種で、1 規格あたりの総使用量が 20m³ 未満の場合には 1 回以上、またはレディーミクストコンクリート工場 (JIS 表示認証工場) において作成された品質証明書の提出のみとすることができる。</p>
		29 曲げ強度試験	JIS A 1106	<p>1. 道路舗装用コンクリートにおいて試験する。</p> <p>2. 供試体の試料は荷卸し場所にて採取する。</p> <p>3. 試験基準 打設 1 日につき 2 回 (午前・午後) の割合で行う。 テストピースは 1 回につき 3 個とする。</p> <p>* 1 工事当たりの総打設量が少量の場合は工事監督員の指示により試験を省略することができる。</p>

(参考)規格値	管理方式	処 置
<p>現場練りコンクリート</p> <p>同時に作った3本の供試体の平均値は、基準強度の80%を1/20の確率で下回ってはならない。</p> <p>また、基準強度を1/4以上の確率で下回ってはならない。</p> <p>レディーミクストコンクリート</p> <p>1回の試験結果は、呼び強度の85%以上でなければならない。</p> <p>3回の試験結果の平均値は呼び強度以上でなければならない。</p> <p>なお、1回の試験とは採取した試料で作った3個の供試体の平均値で表したものを。</p>		
<p>1回の試験結果は、呼び強度の85%以上でなければならない。</p> <p>3回の試験結果の平均値は呼び強度以上でなければならない。</p> <p>なお、1回の意見とは採取した試料で作った3個の供試体の平均値で表したものを。</p>		

2 土質関係

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 道 路 工	(1) 路 体 ・ 路 床 盛 土 工	材 料	10 突固めによる土の締固め試験	JIS A 1210	工事着手前1回及び盛土材料が変わった場合。
			11 CBR試験	JIS A 1211	
			12 土粒子の密度試験	JIS A 1202	
		施 工	13 砂置換法による土の密度試験	JIS A 1214	路体 土量 5,000m ³ 以上の場合は1,000m ³ につき1回、5,000m ³ 未満は延長200mにつき1回、測定箇所は横断方向に3点とする。 高盛土の場合は 工事監督員 の指示による。 路床 延長200m毎に1回、測定箇所は横断方向に3点。
			14 土の含水比試験	JIS A 1203	
			15 現場CBR試験	JIS A 1222	おおむね200mに1箇所、もしくは特記仕様書による。(路床) 上記未満は2箇所測定する。
	16 道路の平板載荷試験		JIS A 1215		
	17 プルフローリング	舗装調査・試験法便覧 G023	路床仕上げ後、全幅、全区間について実施する。		
	(2) 下 層 路 盤 工	材 料	20 突き固めによる土の締固め試験	JIS A 1210	中規模以上の工事：施工前、材料変更時。 小規模以下の工事：施工前。
			21 骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	
22 修正CBR試験			舗装調査・試験法便覧 E001		
23 425 μ mふるい通過部分の塑性指数			JIS A 1205		

注) 1. 「425 μ mふるい通過部分の塑性指数」は、「土の液性限界・塑性限界試験」の試験結果である。

2. 中規模以上の工事とは、施工面積 10,000 m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t(コンクリートでは 1,000m³)以上の場合であり、それ未満の工事を小規模以下の工事という。



(参考) 規 格 値	管 理 方 式	処 置
	1. 記録の方法 試験結果の取りまとめは下記による。 (1) 試験結果は、各々所定の様式に取りまとめ測定値が20点以上の場合は工程能力図、 $X-R_s-R_m$ 又は $X-\bar{R}$ 管理図等によって管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。	(1) 所定の規格値が得られない場合は、再転圧、置換等の処置を行う。
1. 乾燥密度で規定する場合 路体 JIS A 1210 の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 A・B方法 90%以上 路床 JIS A 1210 の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 A・B方法 I-1 交通 90%以上 I-2 交通以上 95%以上 2. 飽和度で規定する場合、飽和度は85~95%の範囲とする。 3. 空気空隙率で規定する場合、空気空隙率は2~10%の範囲とする。 上記によらない場合は特記仕様書による。	2. 管 理 (1) 盛土の締固めの管理は乾燥密度、飽和度及び空気空隙率のいずれか、また、管水路の砂基礎及び埋戻しの締固めの管理は乾燥密度によることを原則とする。それ以外の方法で管理する場合は特記仕様書によるものとする。 (2) 締固めを現場CBR、平板載荷試験による場合は突固め試験、土粒子の比重試験は省略してよい。 (3) 路盤の締固め管理は締固め密度によることを原則とするが、それ以外の方法による場合は特記仕様書によるものとする。	
特記仕様書による。(路床)		
沈下異常なし。		
JIS A 5001 表2 参照		
AS 舗装 I-1 交通 10 以上 I-2 交通以上 20 以上 CO 舗装 20 以上		
AS 舗装 I-1 交通 9 以下 I-2 交通以上 6 以下 CO 舗装 6 以下		

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 道 路 工	(2) 下 層 路 盤 工	材 料	24 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧 E004 JIS A 5015 付属書 2	中規模以上の工事：施工前、材料変更時。 小規模以下の工事：施工前。
			25 道路用スラグの呈色判定試験	JIS A 5015 付属書 1	
		施 工	26 砂置換法による土の密度試験	JIS A 1214	延長 200m毎に 1 回、測定箇所は横断方向に 3 点。
			27 プルフローリング	舗装調査・試験法便覧 G023	下層路盤仕上げ後、全幅、全区間について実施する。
			28 道路の平板載荷試験	JIS A 1215	特記仕様書による。
			29 骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	中規模以上の工事：異常が認められたとき。
			30 425 μ mふるい通過部分の塑性指数	JIS A 1205	
	31 土の含水比試験	JIS A 1203			
	(3) 粒 度 調 整 路 盤 工 (上 層 路 盤 工)	材 料	40 突き固めによる土の締固め試験	JIS A 1210	中規模以上の工事：施工前、材料変更時。 小規模以下の工事：施工前。
			41 骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	
			42 修正 C B R 試験	舗装調査・試験法便覧 E001	
			43 425 μ mふるい通過部分の塑性指数	JIS A 1205	
			44 単位容積質量	JIS A 1104	
45 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験			舗装調査・試験法便覧 E004 JIS A 5015 付属書 2		
46 道路用スラグの呈色判定試験			JIS A 5015 付属書 1		
施 工		47 道路用スラグの一軸圧縮試験	JIS A 5015 付属書 3		
		48 砂置換法による土の密度試験	JIS A 1214	延長 200m毎に 1 回、測定箇所は横断方向に 3 点。	
		49 骨材のふるい分け試験 (2.36mm ふるい)	舗装調査・試験法便覧 A003	中規模以上の工事：定期的又は随時。(1~2 回/日)	
		50 骨材のふるい分け試験 (75 μ m ふるい)	舗装調査・試験法便覧 A003	中規模以上の工事：異常が認められたとき。	
		51 道路の平板載荷試験	JIS A 1215	特記仕様書による。	
		52 425 μ mふるい通過部分の塑性指数	JIS A 1205	異常が認められたとき。	
53 土の含水比試験	JIS A 1203				

(参考) 規 格 値	管 理 方 式	処 置
1.5%以内。		
呈色なし。		
最大乾燥密度の93%以上とする。 歩道等は規格値の95%以上とする。		
沈下異常なし。		
特記仕様書による。		
JIS A 5001 表2 参照。		
AS 舗装 I-1 交通 9 以下 I-2 交通以上 6 以下 CO 舗装 6 以下		
特記仕様書による。		
JIS A 5001 表2 参照。		
AS 舗装 I-1 交通 60 以上 I-2 交通以上 80 以上 CO 舗装 80 以上		
4 以下。		
スラグ 1.5kg/ℓ以上。		
1.5%以内。		
呈色なし。		
1.2MPa 以上。(12kgf/cm ² 以上)		
最大乾燥密度の93%以上とする。 歩道等は規格値の95%以上とする。		
AS 舗装 2.36mmふるい ⊕15% CO 舗装 2.36mmふるい ⊕10%		
AS 舗装 75μmふるい ⊕ 6% CO 舗装 75μmふるい ⊕ 4%		
特記仕様書による。		
4 以下。		
特記仕様書による。		

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 道 路 工	(4) セ メ ン ト ・ 石 灰 安 定 処 理 工	材 料	60 配合試験	舗装施工便覧	配合毎。
			61 骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	中規模以上の工事: 施工前、材料 変更時。 小規模以下の工事: 施工前。
			62 修正CBR試験	舗装調査・試験法便 覧 E001	
			63 425 μ mふるい通過部分 の塑性指数	JIS A 1205	
			64 突固めによる土の締固 め試験	JIS A 1210	
			65 安定処理混合物の一軸 圧縮試験	舗装調査・試験法便 覧 E013	
	施 工	66 混合後の粒度の試験 (2.36mmふるい)	舗装調査・試験法便 覧 A003	中規模以上の工事: 定期的又は随 時。(1~2回/日)	
		67 混合後の粒度の試験 (75 μ mふるい)	舗装調査・試験法便 覧 A003	中規模以上の工事: 異常が認めら れたとき。	
		68 砂置換法による土の密 度試験	JIS A 1214	延長200m毎に1回、測定箇所は 横断方向に3点。	
		69 セメント及び石灰の定 量試験	舗装調査・試験法便 覧 G024、G025	中規模以上の工事: 異常が認めら れたとき。(1~2回/日)	
		70 土の含水比試験	JIS A 1203	異常が認められたとき。	

(参考) 規格値	管理方式	処 置
<p>農業土木工事共通仕様書による。</p>		
<p>AS 舗装 下層 10 以上 上層 20 以上</p>		
<p>AS 舗装 セメント 9 以下 石 灰 6~18</p>		
<p>AS 舗装 セメント下層 0.98MPa 以上 (10kgf/cm² 以上) 上層 2.9MPa 以上 (30kgf/cm² 以上) (I-1 交通 2.5MPa 以上 (25kgf/cm² 以上)) 石 灰 下層 0.7MPa 以上 (7kgf/cm² 以上) 上層 0.98MPa 以上 (10kgf/cm² 以上) (I-1 交通 0.7MPa 以上 (7kgf/cm² 以上)) CO 舗装 セメント下層 0.98MPa 以上 (10kgf/cm² 以上) 上層 2.0MPa 以上 (20kgf/cm² 以上) 石 灰 下層 0.5MPa 以上 (5kgf/cm² 以上) 上層 0.98MPa 以上 (10kgf/cm² 以上)</p>		
<p>AS 舗装 2.36 mmふるい ⊕15% CO 舗装 2.36 mmふるい ⊕10%</p>		
<p>AS 舗装 75 μmふるい ⊕ 6% CO 舗装 75 μmふるい ⊕ 4%</p>		
<p>最大乾燥密度の 93%以上 (AS 舗) " 95%以上 (CO 舗) 歩道は規格値の 95%以上とする。</p>		
<p>⊕1.2%以内</p>		
<p>特記仕様書による。</p>		

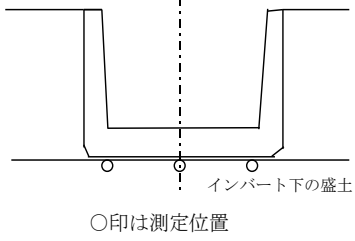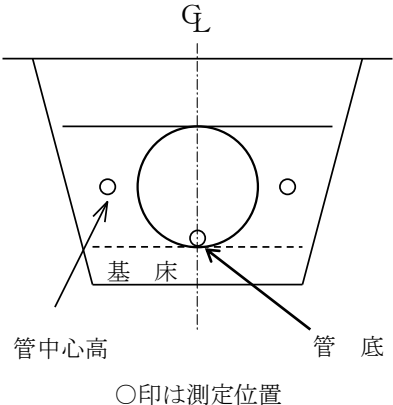工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
20 水路工 (インバート下の盛土)	(1) 盛土	材 料	10 突固めによる土の締固め試験	JIS A 1210	工事着手前1回及び盛土材料が変わった場合。
			11 土粒子の密度試験	JIS A 1202	
		施 工	12 土の含水比試験	JIS A 1203	延長200m毎に1回、測定箇所は横断方向に3点。  インバート下の盛土 ○印は測定位置
			13 砂置換法による土の密度試験	JIS A 1214	
20 水路工 (管水路)	(1) 基礎 (砂基礎等)	材 料	10 突固めによる土の締固め試験	JIS A 1210	工事着手前1回及び材料が変わった場合。
			11 土粒子の密度試験	JIS A 1202	
			12 土の粒度試験	JIS A 1204	
		施 工	13 砂置換法による土の密度試験	JIS A 1214	延長200m毎に1回。 上記未満は2回測定する。 なお、基礎部横断方向の測定箇所は下図を標準とする。  管中心高 管底 ○印は測定位置
			14 土の含水比試験	JIS A 1203	

(参考) 規 格 値	管 理 方 式	処 置
<p>1. 乾燥密度で規定する場合 JIS A 1210 の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 A・B方法 90%以上 C・D・E方法 85%以上</p> <p>2. 飽和度で規定する場合、飽和度は 85～95%の範囲とする。</p> <p>3. 空気間隙率で規定する場合、空気間隙率は 2～10%の範囲とする。</p> <p>上記によらない場合は特記仕様書による。</p>		
<p>締固めの規定 (JIS A 1210 の A・B 法) 締固め I 85%以上 締固め II 90%以上</p> <p>締固め度 = $\frac{\text{現地で締固めた後の乾燥密度}}{\text{JIS A 1210 の試験方法による最大乾燥密度}} \times 100(\%)$</p> <p>上記によらない場合は特記仕様書による。</p>		

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
40 堤 防 工	(1)	材 料	10 突固めによる土の締固め試験	JIS A 1210	工事着手前1回及び盛土材料が変わった場合。
			11 土粒子の密度試験	JIS A 1202	
	施 工	12 土の含水比試験	JIS A 1203	<p>[共通事項] 測定箇所は、40m当り1箇所を標準とするが、工事監督員の指示による。 ただし、40m以下は2箇所とする。</p> <p>[12 土の含水比試験] 午前の施工前に1回、午後の施工前に1回、用土の含水比試験を実施する。</p> <p>[13 現場密度の測定] 盛土の現場密度の測定は、盛土高1.0mごとに実施し、1箇所当りの個数は2～3個とする。 実施場所については工事監督員の指示による。 ただし、抱土、さや土については、現場の状況により別途工事監督員が指示する。 (なお、測定には含水比試験も含む。)</p> <p>[14 現場透湿度の測定] 盛土高1.0mごとに現場透湿度の測定を実施する。 実施場所については工事監督員の指示による。</p>	
		13 現場密度の測定	JIS A 1214 他		
		14 現場水透度の測定			

(参考) 規 格 値	管 理 方 式	処 置
<p>【含水比の基準】 許容含水比 = (標準突固め最適含水比) - (盛土含水比) ≤ ± 5 %</p> <p>【現場密度の基準】 1. 乾燥密度で規定する場合 $D \text{ 値} = \frac{\text{盛土乾燥密度}}{\text{標準突固め最大乾燥密度}} \times 100 \geq 95\%$ $C \text{ 値} = \frac{\text{盛土乾燥密度}}{\text{標準突固め最大乾燥密度}} \times 100 \geq 90\%$</p> <p>2. 飽和度で規定する場合 飽和度は 85~95%の範囲とする。</p> <p>3. 空気間隙率で規定する場合 空気間隙率は 2~10%の範囲とする。</p> <p>【透水度の基準】 鋼土 $K = 1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5} \text{ cm/sec}$ 抱土 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-4}$ さや土 $1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-2}$ (K : 透水係数)</p>		

3 石材関係

項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 捨 石材 ・ 20 基礎割栗石材	(1) 材 料	10 圧縮強度	JIS A 5006	1. 採取場所及び材質が変わる毎に1回。 2. 重要な場合は特記仕様書による。
		11 見掛比重	JIS A 5006	
		12 吸水率	JIS A 5006	

(参考) 規 格 値	管 理 方 式	処 置
<p>特記仕様書による。</p>	<p>1. 記録の方法</p> <p>(1) 試験成績表は公的試験機関の試験結果により取りまとめる。</p> <p>(2) 試験結果については結果一覧表に整理する。</p> <p>2. 管理方法</p> <p>(1) 管理試験値が所定の値に達しているかどうか検査し、また、そのバラツキを把握する。</p>	

4 アスファルト関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	
10 ア ス フ ァ ル ト	(1) 材 料	10 針入度試験	JIS K 2207	当初及び製造工場又は規格の変動毎に製造工場に提出させる。	
		11 軟化点試験	JIS K 2207		
		12 伸度試験	JIS K 2207		
		13 トルエン可溶分試験	JIS K 2207		
		14 引火点試験	JIS K 2207 (JIS K 2265-4)		
		15 薄膜加熱試験	JIS K 2207		
		16 蒸発後の針入度比試験	JIS K 2207		
		17 密度試験	JIS K 2207		
		18 高温動粘度試験	舗装調査・試験法便覧 A050		
		19 60℃粘度試験	舗装調査・試験法便覧 A051		
		20 タフネス・テナシテ ィ試験	舗装調査・試験法便覧 A057		
		21 石油アスファルト乳 剤の品質試験	JIS K 2208		
		22 骨材のふるい分け試 験	JIS A 1102		製造会社の試験成績書による。 現場混合の場合は、各配合毎工事開始 前1回、施工中材料及び配合に変動が 生じた場合はその都度1回。
		23 細骨材の密度及び吸 水率試験	JIS A 1109		
		24 粗骨材の密度及び吸 水率試験	JIS A 1110		
		25 フィラーの粒度試験	JIS A 5008		
		26 フィラーの水分試験	JIS A 5008		
		27 フィラーの塑性指数 試験	JIS A 1205		
		28 フィラーのフロー試 験	舗装調査・試験法便覧 A016		
		29 フィラーの水浸膨張 試験	舗装調査・試験法便覧 A013		
		30 フィラーの剥離抵抗 性試験	舗装調査・試験法便覧 A014		

(参考)規格値	管理方式	処 置
<p>舗装施工便覧参照 (1) 舗装用石油アスファルト 表3.3.1 (2) ポリマー改質アスファルト 表3.3.3 (3) セミブローンアスファルト 表3.3.4</p>	<p>1. 記録の方法 試験結果は、次により取りまとめる。 (1)材料及び混合物 試験結果は、所定の様式に取りまとめ、測定値が20点以上の場合には工程能力図、$\bar{X}-R_s-R_m$又は$\bar{X}-R$管理図等によって管理し、20点未満の場合には結果一覧表による。</p>	<p>1. 製造会社の試験成績書が設計と相違する場合は、協議の上適切な処置を行う。 現場配合の場合は、更に精査して配合等の処置を行う。 2. 加熱温度は、骨材、アスファルトの温度を検討してプラントにおける混合物の温度を調整し、また運搬距離、気象条件を検討して、舗設温度との調整を行う。</p>
<p>JIS K 2208 表2参照</p>		
<p>JIS A 5001 表2参照</p>		
<p>表層・基層 表乾密度 2.45g/cm³以上 吸水率 3.0%以下</p>		
<p>舗装施工便覧 表3.3.17による。</p>		
<p>1.0%以下</p>		
<p>4以下</p>		<p>フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合。</p>
<p>50%以下</p>		
<p>3%以下</p>		
<p>1/4以下</p>		

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準
10 ア ス フ ァ ル ト	(1) 材 料	31 製鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧 A018	製造会社の試験成績書による。 現場混合の場合は、各配合毎工事開始前1回、施工中材料及び配合に変動が生じた場合はその都度1回。
		32 製鋼スラグの密度及び吸水率試験	JIS A 1110	
		33 骨材のすりへり試験	JIS A 1121	
		34 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	
		35 粗骨材の軟石量試験	JIS A 1126	
		36 骨材中に含まれる粘土塊量試験	JIS A 1137	
		37 粗骨材の形状試験	舗装調査・試験法便覧 A008	
プ ラ ン ト	(2)	38 配合試験	舗装調査・試験法便覧	製造会社の報告書による。 現場混合の場合は、配合毎に各1回。
		39 アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法便覧 G028	製造会社の定期試験結果による。 現場混合の場合において、印字記録による場合は全数、抽出試験による場合は1日につき1回。
		40 温度測定(アスファルト、骨材、混合物)	温度計による	製造会社の試験報告書による。 現場混合は、1時間毎に行う。
		41 基準密度の決定	舗装調査・試験法便覧 B008	製造会社の試験成績書による。 現場混合は、当初の2日間、午前、午後各1回、3個。
舗 設 現 場	(3)	42 温度測定(初期締固め前)	温度計による	トラック1台毎。
		43 密度測定	舗装調査・試験法便覧 B008	500 m ² につき1個。(直径10cmを原則とする)

(参考) 規 格 値	管 理 方 式	処 置
水浸膨張比 2.0%以下		
SS 表乾密度 : 2.45g/cm ³ 以上 吸水率 : 3.0%以下		
すり減り量 砕石 30%以下 CSS 50%以下 SS 30%以下		
損失量 12%以下		
軟石量 5%以下		
粘土、粘土塊量 0.25%以下		
細長、あるいは扁平な石片 10.0%以下		
アスファルト量は±0.9%、粒度は2.36mmふるい±12%及び75μmふるい±5%。 印字記録による場合は、舗装施工便覧表 10.5.1 による		
配合設計で決定した温度		
110°C以上		
基準密度の 94%以上 (表層・基層) 93%以上 (瀝青安定処理) 歩道等の場合は規格値の 95%以上とする。		

5 プレキャストコンクリート製品及び鋼材関係

(1) プレキャストコンクリート製品関係

種 類	規 格	試験方法	標準ロット数
無筋コンクリート管及び鉄筋 コンクリート管	JIS A 5371 JIS A 5372	JIS A 5371 JIS A 5372	300本
遠心力鉄筋コンクリート管 (ヒューム管)	JIS A 5372	JIS A 5372	直 管 φ 150～ 350 500本 φ 400～1,000 200本 φ 1,100～1,800 150本 φ 2,000～2,400 130本 φ 2,600～3,000 100本 異形管、T字管、Y字管、 短管 100本 曲管、支管 50本
遠心力鉄筋コンクリート杭	JIS A 5372	JIS A 5372	200本
プレテンション方式遠心力 高強度プレストレストコンク リート杭 (PHC杭)	JIS A 5373	JIS A 5373	外 径 300～ 400 1,000本 450～ 600 700本 700～1,200 500本
コンクリート矢板	JIS A 5372 JIS A 5373	JIS A 5372 JIS A 5373	1,000枚
鉄筋コンクリートフリューム 及び鉄筋コンクリートベンチ フリューム	JIS A 5372	JIS A 5372	500個
鉄筋コンクリート組立土止め	JIS A 5372	JIS A 5372	1,000個
鉄筋コンクリートU形 (U字溝)	JIS A 5372	JIS A 5372	1,000個
道路用鉄筋コンクリート側溝	JIS A 5372	JIS A 5372	1,000個
舗装用コンクリート平板	JIS A 5371	JIS A 5371	2,000枚
コンクリート境界ブロック (地先境界及び歩車道境界)	JIS A 5371	JIS A 5371	1,000個
コンクリートL形及び鉄筋コ ンクリートL形	JIS A 5371 JIS A 5372	JIS A 5371 JIS A 5372	1,000個
組合せ暗渠ブロック	JIS A 5372	JIS A 5372	1,000個
コンクリート積みブロック	JIS A 5371	JIS A 5371	1,000個
建築用コンクリートブロック	JIS A 5406	JIS A 5406	1,000個

試験 (測定) 基準	管理方式	処 置
<p>(1) JIS 製品 個数の標準ロット数以下の場合 は、製造業者の実施している JIS に よる品質管理の工場報告書により確 認するものとし、標準ロット数以上 の場合は、ロット数、又はその端数 毎に、工場における強度試験に立会 うものとする。 ただし、現場へ搬入の都度、外観、 形状については全数を、寸法 (又は 重量) については 100 個、又はその 端数毎に、1 個を抽出して再検査す るものとする。 試験 (測定) 項目、方法等は種類 により異なり複雑であるので、必要 な JIS は前もって充分調べておく必 要がある。</p> <p>(2) JIS 同等品 前項に準ずる。</p> <p>(3) JIS 外製品 別に定める規格により実施する ものとする。ただし、定めのないも のは、類似の JIS 製品の品質管理の 規定を準用する。</p>	<p>(1) 測定した結果が 20 点以 上の場合は管理図表によ る。 20 点未満の場合は結果 一覧表による。</p>	<p>(1) メーカーの報告書によ る場合は内容チェックを し、疑問があれば立会検 査をする。 (2) 不合格になった材料 は、使用してはならない。</p>

(2) 鋼材関係

種 類	規 格	試験方法	試 験 項 目
鋼管杭	JIS A 5525	JIS A 5525	寸法、外観、化学成分及び強度試験
H形鋼杭	JIS A 5526	JIS A 5526	寸法、外観、化学成分及び強度試験
熱間圧延鋼矢板	JIS A 5528	JIS A 5528	寸法、外観、化学成分及び強度試験
一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	JIS G 3101	寸法、外観、化学成分及び強度試験
再生鋼材	JIS G 3111	JIS G 3111	寸法、外観及び引張曲げ強度試験
鉄筋コンクリート用棒鋼	JIS G 3112	JIS G 3112	寸法、外観及び引張曲げ強度試験

試験 (測定) 基準	管 理 方 式	処 置
<p>(1) JIS 製品 製造会社の品質試験結果 (ミルシート) で確認をする。</p> <p>(2) JIS 外製品 同一形状寸法で10~50 tまでは10 t毎に2本、50 tを超える場合は50 t毎に2本の割合で試験を行うものとする。ただし、10 t未満の場合は製造会社の品質試験結果で確認する。</p>		

6 その他の二次製品

	種 類	規 格	試験方法	標準ロット数
ダ ク タ イ ル 鑄 鉄 管	ダクタイル鑄鉄管	JIS G 5526	JIS G 5526	φ 75～250 200本 φ 300～600 100本
	ダクタイル鑄鉄異形管	JIS G 5527	JIS G 5527	φ 700～1,000 60本 φ 1,100～1,500 40本
	ダクタイル鑄鉄直管 ダクタイル鑄鉄異形管 ダクタイル鑄鉄管継手 (農業用水用)	JDPA G 1027	JDPA G 1027	φ 1,600～2,600 30本
硬 質 ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 管	硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 6741	JIS K 6741	1,000本
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 6742	JIS K 6742	1,000本
強 化 プ ラ ス チ ク 複 合 管	強化プラスチック複合管	JIS A 5350	JIS A 5350	200本
鋼 管	水輸送用塗覆装鋼管	JIS G3443-1	JIS G3443-1	200本
	配管用炭素鋼鋼管	JIS G 3452	JIS G 3452	
	圧力配管用炭素鋼鋼管	JIS G 3454	JIS G 3454	
	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	JIS G 3457	JIS G 3457	
	水輸送用塗覆装鋼管の異形管	JIS G3443-2	JIS G3443-2	
	農業用プラスチック被覆鋼管	WSP A-101	WSP A-101	

試験 (測定) 基準	管理方法	処置
<p>(1) JIS 製品 標準ロット数以下の場合は、製造業者の実施している JIS による品質管理の工場報告書により確認するものとし、標準ロット数以上の場合は、ロット数、又はその端数毎に、工場における強度試験に、立会うものとする。</p> <p>ただし、現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を、寸法 (又は重量) については、100 個、又はその端数毎に、1 個を抽出して再検査するものとする。</p> <p>試験 (測定) 項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要な JIS は前もって充分調べておく必要がある。</p> <p>(2) JIS 同等品 前項に準ずる。</p> <p>(3) JIS 外製品 別に定める規定により実施するものとする。</p> <p>ただし、定めのないものは、類似の JIS 製品の品質管理の規定を準用する。</p>	<p>(1) 測定した結果が 20 点以上の場合は管理図表による。</p> <p>20 点未満の場合は結果一覧表による。</p>	<p>(1) メーカーの報告書による場合は内容チェックをし、疑問があれば立会検査をする。</p> <p>(2) 不合格になった材料は、使用してはならない。</p>

別表第4 施工管理記録様式

目 次

様式	名 称
	(出来形管理関係)
1	出来形管理図表 品質管理図表 (表紙)
2-1	出来形管理図表
2-2	度 数 表
3-1	測定結果一覧表
3-2	鋼管溶接測定結果一覧表
3-3	鋼管溶接、塗覆装点検表
3-4	管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
3-5	埋設とう性管たわみ量管理表
3-6	鉄筋組立検査結果一覧表
4	杭打ち成績表
	(コンクリート関係)
5	セメントの密度試験 (JIS R 5201)
6-1	セメントの粉末度試験 (比表面積試験) (JIS R 5201)
6-2	セメントの粉末度試験 (網ふるい試験) (JIS R 5201)
7	セメントの凝結試験 (JIS R 5201)
8	セメントの安定性試験 (JIS R 5201)
9	セメントの強さ試験 (JIS R 5201)
10	細骨材の密度および吸水率試験 (JIS A 1109)
11	粗骨材の密度および吸水率試験 (JIS A 1110)
12	細骨材の表面水率試験 (JIS A 1111)
13-1	骨材のふるい分け試験 (細骨材) (JIS A 1102)

様式	名 称	
13-2	骨材のふるい分け試験 (粗骨材)	(JIS A 1102)
14	骨材試験成績一覧表	
15	コンクリートのスランプ試験およびフレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験(空気室圧力方法)	(JIS A 1101) (JIS A 1128)
16	コンクリートの圧縮強度試験	(JIS A 1108)
17	コンクリートの曲げ強度試験	(JIS A 1106)
18	フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験	(JIS A 5308) (JIS A 1144)
19	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)	(JIS A 5308) (JIS A 1145)
20	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法)	(JIS A 5308) (JIS A 1146)
21	鉄筋の曲げ試験	(JIS G 3112) (JIS Z 2248)
22	鉄筋の引張試験	(JIS G 3112) (JIS Z 2241)
	(土質関係)	
23	土の含水比試験	(JIS A 1203) (JGS 0121)
24-1	砂置換法による土の密度試験 (校正)	(JIS A 1214)
24-2	砂置換法による土の密度試験 (測定)	(JIS A 1214)
25	土の収縮定数試験	(JIS A 1209) (JGS 0145)
26-1	C B R 試験 (初期状態、吸水膨張試験)	(JIS A 1211) (JGS 0721)
26-2	C B R 試験 (貫入試験)	(JIS A 1211) (JGS 0721)
26-3	C B R 試験 (室内試験結果)	(JIS A 1211) (JGS 0721)
27	修正 C B R 試験	
28	現場 C B R 試験	(JIS A 1222)
29	道路の平板載荷試験	(JIS A 1215)
30	土の直接せん断試験	

様式	名 称	
31	ポータブルコーン貫入試験	(JGS 1431)
32	締固めた土のコーン指数試験	(JIS A 1228) (JGS 0716)
33-1	土の一軸圧縮試験 (初期状態、軸圧縮過程)	(JIS A 1216) (JGS 0511)
33-2	土の一軸圧縮試験 (強度・変形特性)	(JIS A 1216) (JGS 0511)
34-1	土の液性限界・塑性限界試験 (測定)	(JIS A 1205) (JGS 0141)
34-2	土の液性限界・塑性限界試験 (試験結果)	(JIS A 1205) (JGS 0141)
35	土粒子の密度試験 (検定、測定)	(JIS A 1202) (JGS 0111)
36-1	土の粒度試験 (ふるい分析)	(JIS A 1204) (JGS 0131)
36-2	土の粒度試験 (2mmふるい通過分分析)	(JIS A 1204) (JGS 0131)
36-3	土の粒度試験 (粒径加積曲線)	(JIS A 1204) (JGS 0131)
37-1	突固めによる土の締固め試験 (測定)	(JIS A 1210) (JGS 0711)
37-2	突固めによる土の締固め試験 (締固め特性)	(JIS A 1210) (JGS 0711)
	(アスファルト関係)	
38	アスファルト試験成績一覧表	
39	アスファルトの粘度温度表	
40	粗骨材試験成績一覧表 (砕石)	
41	細骨材試験成績一覧表 (砂)	
42	石粉及びスクリーニングス試験成績一覧表	
43	骨材粒度曲線表 (アスファルト)	
44	合材粒度ふるい分け試験及び配合比決定例	
45	骨材の推定変動範囲 (細骨材及びスクリーニングス)	
46	骨材配合率の密度補正	

様式	名 称
47	骨材配合率及び合成粒度 (室内試験)
48	合成粒度曲線 (室内試験)
49	試験配合表 (アスファルト量別)
50-1	アスファルト混合物の安定度試験 (マーシャル式・理論最大密度)
50-2	アスファルト混合物の安定度試験 (マーシャル式)
51	試験結果図表
52	マーシャル試験による基準アスファルト量
53	フィーダ、ホットビン、ミキサーの骨材の粒度試験
54	粗骨材のすりへり試験 (JIS A 1121)
55	アスファルトの抽出試験
56	路面の平坦性試験表 (標準偏差)
57	プルーフローリング試験
	(品質管理関係)
58-1	\bar{X} - R 管理データシート
58-2	\bar{X} - R 管理データシート
58-3	\bar{X} - R 管理図
59-1	X - R _s - R _m 管理データシート
59-2	X - R _s - R _m 管理データシートの2
60	X - R _s - R _m 管理図

(出来形管理関係)

様式 1

	総 監 督	括 員	主 監 督	任 員	監 督 員	主 任 者
<p>平成 年度 工事</p> <p style="text-align: right;">出来形管理図表</p> <hr/> <p style="text-align: right;">品質管理図表</p> <hr/> <p style="text-align: center;">種 目</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;">事業所</p> <hr style="display: inline-block; width: 20%; vertical-align: middle;"/> <p style="text-align: center;">支所</p> <hr style="display: inline-block; width: 20%; vertical-align: middle;"/> <p style="text-align: center;">受注会社名</p> <hr style="display: inline-block; width: 20%; vertical-align: middle;"/>						

- 注) 1. 出来形(品質)管理図表は、本表紙様式により、工種毎に綴るものとする。ただし、小規模工事については、監督職員の承認を得て、全工種分を一括綴り
とすることができる。
2. 種目は、基準高、厚さ、幅等と記入する。

様式 2-2

度 数 表

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名
工 種 名
平 成 年 月 日 現 在

受注会社名 _____
測 定 者 _____ 印

注) 出来形管理で20点以上の場合使用する。

様式 3-1

測定結果一覧表

工事名 _____

受注会社名 _____

工種名 _____

測定者 _____ 印

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者

管理基準値 A		規格値 B		測 定 単 位
+	-	+	-	

管理基準値 A		規格値 B		測 定 単 位
+	-	+	-	

番号	月日	測点	設計値 C	実測値 D	設計値 との差 E=D-C	管理基準 値との差 F= A - E

番号	月日	測点	設計値 C	実測値 D	設計値 との差 E=D-C	管理基準 値との差 F= A - E

記入事項

1. 「工種名」は、掘削(基準高(V))、フルーム(厚さ(T))、橋台工(中心線のズレ(e))等と記入する。
2. 「番号」の欄は、施工順位を記入し、「測点」の欄は当該測点番号を記入する。
3. 「月日」の欄は測定年月日を記入する。
4. Fを算出する|A|値は、E>0の場合は+側の値を、E≤0の場合は-側の値を用いる。また、|A|値が+側か-側の片方、若しくは両方ない場合は、その符号側はF=|E|とする。

様式 3-2

鋼管溶接測定結果一覽表

主 監 督 員	任 督 員	主 技 術 者

工 事 名 _____

受注会社名 _____

工 種 名 _____

測 定 者 _____ 印 _____

測定位置	実 測 値				管理基準値	摘 要
	X	Y	X'	Y'		

様式 3-3

鋼管溶接、塗覆装点検表

主 監	任 督	員	監 督	員	主 技	任 術

工 事 名 _____

受注会社名 _____

測 定 者 _____ 印 _____

測定位置	工 種	項 目	判 定		摘 要
			良	否	

様式 3-4

管水路ジョイント間隔測定結果一覧表

主 監 督 員	任 監 督 員	主 任 技 術 者


工 事 名 _____

受注会社名 _____

測 定 者 _____ 印

管種名 (呼び径)	測定年月日	測定位置 (管番号)	測定値(接合時)					管理基準値	判定	備 考	測定年月日	測定値(埋戻後)				(参考) 規格値	判定	備 考
			a	b	c	d	平均					a	b	c	d			

- 注 1. 管理基準値は接合時の値であり、4箇所平均とする。
 2. (参考)規格値は埋戻し後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。
 3. 測定は、呼び径700mm以下の場合は管の外から測定しても良い。
 また、埋戻し後の測定は、原則として呼び径700mm以下の測定は必要ない。
 4. 管の外から測定する場合の測定位置は、a'、b'、c'、d'の位置とする。
 5. 強化プラスチック複合管のD形の場合は、受口側と挿口側を各々測定すること。

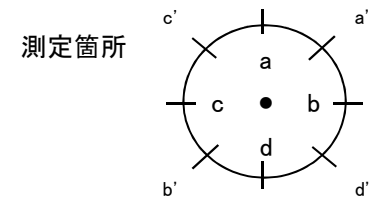

<記載例>

測定位置	測定値				
	a	b	c	d	平均
NO.〇〇受(受口側データ記載)					
〃 挿(挿口側データ記載)					

(参考)
 標線による計測 ジョイント間隔 = 受口長 l_2 - (標線長 h - 測定長 x_1)
 標線によらない計測 ジョイント間隔 = 受口長 l_2 - (管有効長 L - 測定長 x_2)

様式 3-5

埋設とう性管たわみ量管理表

主 監 督 員	任 務 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____

受注会社名 _____

管種(長さ) _____

測 定 者 _____ 印

測 定 位 置 (管番号)	管据付時				管頂埋戻し時				埋戻し完了時				D+t(mm) (内径)(管厚)
	D _U mm	たわ み率 %	D _h mm	たわ み率 %	D _U mm	たわ み率 %	D _h mm	たわ み率 %	D _U mm	たわ み率 %	D _h mm	たわ み率 %	

たわみ率の計算

$$\frac{\Delta X}{2R} \times 100(\%)$$

$$\Delta X = [2R - (D_U + t)] \text{ 又は } [2R - (D_h + t)]$$

2R: 管厚中心直径

t: 管厚

- 注) 1. マーキング位置における測定値を記入する。
 2. 測定については「土木工事施工管理基準」別表第1 直接測定による出来形管理 管水路工事 管水路(埋設とう性管)の測定基準による。
 3. 矢板引抜き時の測定は、「管頂埋戻し時」の欄に測定値を記入する。

様式 3-6

鉄筋組立検査結果一覧表

主 監 督 員	任 務 員	主 任 者	技 術 者

工事名 : _____

受注会社名 : _____

工種名 : _____

番号	測定年月日	径(mm)及び本数(本)		中心間隔(mm)				かぶり(mm)			組立状況(継手長、曲げ状況、結束等)	備考
		設計値	判定	設計値	検査値	設計値との差	判定	設計値	検査値	判定	判定	

測定箇所 : (設計上の位置及び名称) _____

測定者 _____ 印

記入事項

1. かぶりの許容誤差は±φかつ最小かぶり以上とする。
2. 鉄筋間隔の許容誤差は±φとする。
3. 判定欄は合格、不合格を記入する。

様式 4

杭打ち成績表

主 監	任 督	員	主 監	任 督	員	主 技	任 術	者

工 事 名 : _____

受注会社名 : _____

工 種 名 : _____

測 定 者 _____ 印

杭打込み 月 日	杭番号	杭規格	測 定 時 杭深度(m)	ハンマー 落下高(cm)	打込回数	リバウンド (cm)	平均沈下 量(cm)	支持力(kN)	摘要

杭配置図

適用公式名 : _____

設計支持力 : _____

(コンクリート関係)

様式 5

セメントの密度試験
(JIS R 5201)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____

受注会社名 _____

工 種 名 _____

測 定 者 _____ 印

試 験 日	平 成	年	月	日	曜	天 候
試験日の状態	室 温 (° C)		湿 度 (%)		水 温 (° C)	
試 料						
測 定 番 号	1	2	3	4		
① フラスコの番号						
② 初めの鉢油の読み (ml)						
③ 試料の質量 (g)						
④ 試料と鉢油の読み (ml)						
⑤ 密 度 $\frac{\text{③}}{\text{④} - \text{②}}$						
⑥ 許 容 差						
⑦ 平 均 値						
考 察						

様式 6-1

セメント粉末度試験(比表面積試験)
(JIS R 5201)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日 曜 天候			
試験日の状態	室 温 (° C)		湿 度 (%)	
試 料				
① セルと水銀との質量 (g)				
② セルの質量 (g)				
③ 水銀の質量 ① - ② (g)				
④ (セル)+(セメント)+(水銀)の質量 (g)				
⑤ (セル)+(セメント)の質量 (g)				
⑥ 水銀の質量 ④ - ⑤ (g)				
⑦ 水銀の密度 (g/cm ³)				
⑧ ベットの体積 $\frac{③ - ⑥}{⑦}$ (cm ³)				
⑨ 平 均 値				
測 定 番 号	1	2	3	4
試 料 の 質 量 (g)				
標 準 試 料 降 下 時 間 t ₀ (s)				
標 準 試 料 比 表 面 積 (cm ² /g)				
セメント降下時間 t (s)				
セメント比表面積 (cm ² /g)				
許 容 差				
平 均 値				
考 察				

様式 6-2

セメント粉末度試験 (網ふるい試験)
(JIS R 5201)

主 監	任 督 員	主 監	任 督 員	主 技 術 者

工 事 名 _____

受注会社名 _____

工 種 名 _____

測 定 者 _____ 印

試 験 日	平成 年 月 日 曜 天候		
試験日の状態	室 温 (° C)		湿 度 (%)
試 料	-----		

測 定 番 号	1	2	3	4
① 試 料 の 質 量 (g)				
② 残 留 質 量 (g)				
③ 粉 末 度 $\frac{②}{①} \times 100$ (%)				
④ 平 均 値 (%)				

考 察

様式 7

セメントの凝結試験
(JIS R 5201)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日 曜		天候			
試験日の状態	室内の温度 (°C)	室内の湿度 (%)	水温 (°C)			
	湿気箱内の温度 (°C)	湿気箱内の湿度 (%)				
試 料						
測 定 番 号	1	2	3	4		
試料の質量 (g)						
水の量 (mℓ)						
注水時刻 (h・min)						
始発時刻 (h・min)						
始発時間 (min)						
終結時刻 (h・min)						
終結時間 (h)						
考 察						

様式 8

セメントの安定性試験
(JIS R 5201)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試験日	平成 年 月 日 曜			天候			
試験日の状態	室温 (°C)	湿度 (%)	水温 (°C)				
養生温度(°C)							
試料							
測定番号		1	2	3	4		
試料の質量 (g)							
水の量 (ml)							
ひび割れ・反りの有無							
試験結果							
考察							

様式 9

セメントの強さ試験
(JIS R 5201)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試験日		平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
試験日の 状態	室温 (°C)				
	湿度 (%)				
養生温度 (°C)					
材 齢 (日)					
供試体質量 (g) (脱型直後)	1				
	2				
	3				
供試体質量 (g) (強さ試験直前)	1				
	2				
	3				
曲 げ 試 験	最大荷重 (N)	1			
		2			
		3			
	曲げ強さ (N/mm ²)	1			
		2			
		3			
平均値 (N/mm ²)					
圧 縮 試 験	最大荷重 (N)	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
	圧縮強さ (N/mm ²)	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
平均値 (N/mm ²)					
供試体作製日 : 平成 年 月 日					

様式 10

細骨材の密度および吸水率試験
(JIS A 1109)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____

受注会社名 _____

工 種 名 _____

測 定 者 _____ 印

試 験 日	平成 年 月 日	曜 天候			
試験日の状態	室 温 (°C)	湿 度 (%)	水 温 (°C)	乾燥温度 (°C)	
試 料					
測 定 番 号	1	2	3	4	
① ピクノメーターの番号					
② 500mlの目盛りまで水を満たしたピクノメーターの質量 m_1 (g)					
③ 試料の質量 m_2 (g)					
④ 試料と水で500mlの目盛りまで満たしたピクノメーターの質量 m_3 (g)					
⑤ 密 度 $\frac{③ \times \rho_w}{② + ③ - ④}$ (g/cm ³)					
⑥ 平 均 値					
⑦ 平 均 値 と の 差					
⑧ 試 料 の 質 量 m_4 (g)					
⑨ 試 料 の 乾 燥 質 量 m_5 (g)					
⑩ 吸 水 率 $\frac{⑧ - ⑨}{⑨} \times 100$ (%)					
⑪ 平 均 値 (%)					
⑫ 平 均 値 と の 差 (%)					
考 察					
試験温度における水の密度 $\rho_w =$ _____ g/cm ³					

様式 11

粗骨材の密度および吸水率試験
(JIS A 1110)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者	

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日 曜 天候			
試験日の状態	室 温 (°C)	湿 度 (%)	水 温 (°C)	乾燥温度 (°C)
試 料	-----			
測 定 番 号	1	2	3	4
① 試 料 の 質 量 m_1 (g)				
② 水 中 の か ご と 試 料 の 質 量 m_2 (g) 見 掛 け の 質 量				
③ 水 中 の か ご の 見 掛 け の 質 量 m_3 (g)				
④ 水 中 の 試 料 の 見 掛 け の 質 量 $(m_2 - m_3)$ (g)				
⑤ 密 度 $\frac{\textcircled{1} \times \rho_w}{\textcircled{1} - \textcircled{4}}$ (g/cm ³)				
⑥ 平 均 値				
⑦ 平 均 値 と の 差				
⑧ 乾 燥 後 の 試 料 の 質 量 m_4 (g)				
⑨ 吸 水 率 $\frac{\textcircled{1} - \textcircled{8}}{\textcircled{8}} \times 100$ (%)				
⑩ 平 均 値 (%)				
⑪ 平 均 値 と の 差 (%)				
考 察	-----			

試験温度における水の密度 $\rho_w =$ g/cm ³				

様式 12

細骨材の表面水率試験
(JIS A 1111)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試験日	平成 年 月 日 曜	天候			
試験日の状態	室温 (°C)	湿度 (%)		水温 (°C)	
試料	-----				
	d_s : 試料の表面乾燥密度 = g/cm ³				
測定番号	1	2	3	4	
① 試料の質量 m_1 (g)					
② (フラスコ)+(マークまでの水)の質量 m_2 (g)					
③ (フラスコ)+(マークまでの水)+ (試料) の質量 m_3 (g)					
④ $m = ① + ② - ③$ (g)					
⑤ $m_s = \frac{①}{d_s}$					
⑥ 表面水率 $H = \frac{④ - ⑤}{① - ④} \times 100$ (%)					
⑦ 平均値 (%)					
⑧ 平均値との差 (%)					
⑨ 試料を覆う水量 V_1 (mL)					
⑩ (試料)+(水)の容積 V_2 (mL)					
⑪ $V = ⑩ - ⑨$ (g)					
⑫ 表面水率 = $H = \frac{⑪ - ⑤}{① - ⑪} \times 100$ (%)					
⑬ 平均値 (%)					
⑭ 平均値との差 (%)					
考察	-----				

様式 13-1


骨材のふるい分け試験(細骨材)
(JIS A 1102)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 技 術 者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日 曜 天候				
試験日の状態	室 温 (° C)		湿 度 (%)		
試 料	-----				
ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいにとどまる質量の累計		各ふるいにとどまる質量		ふるいを通る質量
	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)
9.5 (10)					
4.75 (5)					
2.36 (2.5)					
1.18 (1.2)					
0.6					
0.3					
0.15					
0.075					
受 皿					
計					
粗粒率					

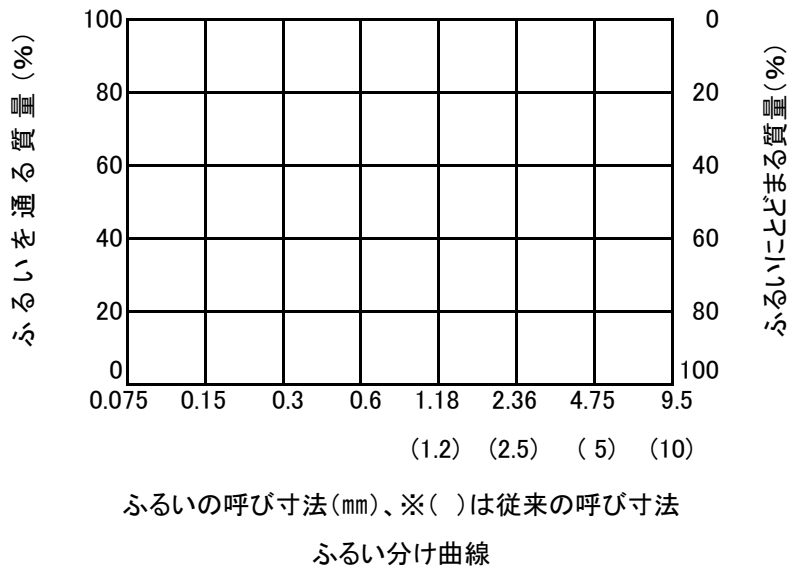

考 察

様式 13-2

骨材のふるい分け試験(粗骨材)
(JIS A 1102)

主 監 督 任 員	主 監 督 任 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____

受注会社名 _____

工 種 名 _____

測 定 者 _____ 印

試 験 日	平 成 年 月 日	曜 日	天 候		
試験日の状態	室 温 (° C)		湿 度 (%)		
試 料	-----				
ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいにとどまる質量の累計		各ふるいにとどまる質量		ふるいを通る質量
	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)
最 大 寸 法 (mm)			粗 粒 率		

<p align="center">ふるいの呼び寸法(mm)、※()は従来の呼び寸法 ふるい分け曲線</p>	<p>考 察</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
---	--

様式 14

骨材試験成績一覧表

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____

受注会社名 _____

工種名 _____

測定者 _____ 印

試料採取地名									
試験日									
ふ る い 分 け	粗 骨 材	150 ^{mm} 以上通過質量百分率 %							
		150 ~ 100 "							
		100 ~ 80 "							
		80 ~ 60 "							
		60 ~ 50 "							
		50 ~ 40 "							
		40 ~ 30 "							
		30 ~ 25 "							
		25 ~ 20 "							
		20 ~ 15 "							
		15 ~ 10 "							
		10 ~ 5 "							
		5以下 "							
		粗粒率							
	細 骨 材	5 ^{mm} 以上通過質量百分率 %							
		5 ~ 2.5 "							
		2.5 ~ 1.2 "							
		1.2 ~ 0.6 "							
		0.6 ~ 0.3 "							
		0.3 ~ 0.15 "							
0.15以下 "									
粗粒率									
細 骨 材	密度								
	単位容積質量(標準) kg/m ³								
	単位容積質量(軽装) kg/m ³								
	安定性 %								
	吸水量 %								
粗 骨 材	洗い試験 %								
	密度								
	単位容積質量(標準) kg/m ³								
	単位容積質量(軽装) kg/m ³								
	安定性 %								
	吸水量 %								
	すりへり減量 %								
	洗い試験 %								
軟石量試験 %									
細長扁平試験 %									
備考									

様式 15

コンクリートのスランプ試験およびフレッシュコンクリートの
空気量の圧力による試験(空気室圧力方式)
 (JIS A 1101、JIS A 1128)

主 監	任 督	員	主 任
	監	督	技 術 者

工事名	受注会社名
工種名	測定者 印

試 験 日	平成 年 月 日 曜				天 候						
試験日の状態	室 温 (° C)			湿 度 (%)			水 温 (° C)				
試 料											
示 方 配 合	粗骨材 の最大 寸 法 (mm)	スラン プ (cm)	水セメ ント比 W/C (%)	空 気 量 (%)	細骨 材率 s/a (%)	単 位 量 (kg/m³)					
						水	セメント	混和材	細骨材	粗骨材G	
	W	C	F	S	mm ∟ mm					mm ∟ mm	
測定番号		1			2			3			
① ス ラ ン プ (cm)											
② 突き棒でコンクリートの側面をたたいたときの状態											
③ 見 掛 け の 空 気 量 (%)											
④ 骨 材 修 正 係 数 (%)											
⑤ 空 気 量 ③-④ (%)											
⑥ コンクリートの温 度 (°C)											
考 察											

様式 16

コンクリートの圧縮強度試験
(JIS A 1108)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試験日	平成 年 月 日 曜			天候							
試験日の状態	室温 (°C)		湿度 (%)		水温 (°C)						
試料											
示方配合	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	スラ ンプ (cm)	水セメ ント比 W/C (%)	空気 量 (%)	細骨 材率 s/a (%)	単 位 量 (kg/m ³)					
						水	セメント	混和 材	細骨 材	粗骨材G	
	W	C	F	S	mm ∟ mm	mm ∟ mm					
材 齢 (日)											
養生方法				養生温度 (°C)							
供試体番号	1	2	3	4							
平均直径 (mm)											
断面積 (mm ²)											
平均高さ (mm)											
スランプ (cm)											
質 量 (kg)											
最大荷重 (N)											
圧縮強度 (N/mm ²)											
平均圧縮強度 (N/mm ²)											
見掛け密度 (kg/m ³)											
平均見掛け密度 (kg/m ³)											
供試体の破壊状況の スケッチ											
考 察	----- ----- ----- ----- -----										

様式 17

コンクリートの曲げ強度試験
(JIS A 1106)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試験日	平成 年 月 日 曜			天候						
試験日の状態	室温 (°C)		湿度 (%)		水温 (°C)					
試料										
示方配合	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	水セメント比 W/C (%)	空気量 (%)	細骨材率 s/a (%)	単 位 量 (kg/m ³)				
						水	セメント	混和材	細骨材	粗骨材G
	W	C	F	S	mm ∟ mm	mm ∟ mm				
材 齢 (日)										
養生方法					養生温度 (°C)					
供試体番号	1		2		3		4			
平均幅 (mm)										
平均高さ (mm)										
スパン (mm)										
最大荷重 (N)										
曲げ強度 (N/mm ²)										
平均曲げ強度 (N/mm ²)										
破壊断面とこれに近い支点との距離 (mm)										
供試体の破壊状況のスケッチ										
考 察	-----									

様式 18

フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験
(JIS A 5308、JIS A 1144)

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____
工種名 _____

受注会社名 _____
測定者 _____ 印

試 験 日	平 成 年 月 日				天 候						
試 料	採 取 方 法										
	保 管 方 法										
示 方 配 合	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	スランプ の範囲 (cm)	空気量 の範囲 (%)	水セメ ント比 (%)	細 骨 材 率 (%)	単 位 容 積 質 量 (kg/m ³)					
						水	セメント	細骨材	粗骨材		混和材料
	~ mm mm	~ mm mm									
測 定 内 容	分 析 方 法										
	測定器名及び指示薬										
測 定 回 数	1	2	3	平 均							
塩 化 物 イ オン 濃 度 (%)											
塩 化 物 量 (kg/m ³)					判定基準			測定場所			
					_____ 以下			現 場	工 場		

様式 19

骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)
(JIS A 5308、JIS A 1145)

主 監	任 督 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____

受注会社名 _____

工種名 _____

測定者 _____ 印

試 験		日		平 成		年		月		日														
骨材の 種類	骨材の 産地	繰 返 し	試 料 量 (g)	反 応 時 間 (hf)	アルカリ濃度減少量(Rc)					溶解シリカ量 (Sc) (mmol/l)									有 害 度 の 判 定					
					(mmol/l)					吸 光 光 度 法				質 量 法			原 子 吸 光 光 度 法							
					V ₁ (ml)	V ₂ (ml)	V ₃ (ml)	Rc	平 均 値	V (ml)	C (mg/l)	Sc	平 均 値	W (g)	Sc	平 均 値	C (mg/l)	Sc		平 均 値				
		1																						
		2																						
		3																						
		1																						
		2																						
		3																						
		1																						
		2																						
		3																						
備 考																								

様式 20

骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)
(JIS A 5308、JIS A 1146)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日		曜 天候				
試 験 日 の 状 態	気 温 (° C)	室 温 (° C)	容 器 内 温 度 (° C)	容 器 内 湿 度 (%)			
セ メ ン ト	種 別 全 アルカリ						
骨 材	産 地 種 別						
区 分	材 齢	脱型時	2週間	4週間	8週間	3ヶ月	6ヶ月
① 基 長 L (有効ゲージ長) ($\times 10^{-3}$ mm)	1						
	2						
	3						
② 供試体脱型時のダイヤル ゲージの読み X_{ini} ($\times 10^{-3}$ mm)	1						
	2						
	3						
③ 同時測定した標準尺のダ イヤルゲージの読み sX_{ini} ($\times 10^{-3}$ mm)	1						
	2						
	3						
④ 材齢における供試体のダ イヤルゲージの読み X_i ($\times 10^{-3}$ mm)	1						
	2						
	3						
⑤ 材齢における標準尺のダ イヤルゲージの読み sX_i ($\times 10^{-3}$ mm)	1						
	2						
	3						
⑥ 膨張率 (%) $\frac{(\text{④}-\text{⑤})-(\text{②}-\text{③})}{L} \times 100$	1						
	2						
	3						
	平均						
判 定							
精 度							
考 察							

様式 21

鉄筋の曲げ試験

(JIS G 3112、JIS Z 2248)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日 曜	天候
試 験 日 の 状 態	気 温 (° C)	室 温 (° C)
試 料		
試 料 番 号		
呼 び 径 (mm)		
実 測 径 (mm)		
種 別		
記 号		
曲 げ 角 度 (度)		
内 側 半 径 (mm)		
判 定		
考 察		

様式 22

鉄筋の引張試験
(JIS G 3112、JIS Z 2241)

主 監	任 督	員	主 監	任 督	員	主 技	任 術	者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日		曜 天候	
試 験 日 の 状 態	気 温 (° C)		室 温 (° C)	
試 料	-----			
試 料 番 号				
呼 び 径 (mm)				
実 測 径 (mm)	最 大 径			
	最 小 径			
	平 均			
断 面 積 (mm ²)				
種 別				
記 号				
標 点 距 離 (mm)				
降 伏 点 荷 重 (N)				
降 伏 点 (N/mm ²)				
引 張 荷 重 (N)				
引 張 強 さ (N/mm ²)				
伸 び	(mm)			
	(%)			
切 断 位 置 に よ る 記 号				
試 験 片				
判 定				
考 察	-----			

(土質関係)

様式 23

土の含水比試験
(JIS A 1203、JGS0121)

主 監 督 員	任 監 督 員	主 技 術 者	任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 _____ 受注会社名 _____
 工種名 _____ 試料採取地点 _____ 測定者 _____ 印 _____

試料番号(深さ)						
容器 NO.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号(深さ)						
容器 NO.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号(深さ)						
容器 NO.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号(深さ)						
容器 NO.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号(深さ)						
容器 NO.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

$$w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$

m_a : (試料+容器)質量
 m_b : (炉乾燥試料+容器)質量
 m_c : 容器質量

(社)地盤工学会規格準用

様式 24-1

砂置換法による土の密度試験(校正)
(JIS A 1214)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____ 試験日 平成 年 月 日

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

I. ジャーとピクノメータートップとの体積の校正

測定 NO.	1	2	3	4	5
ジャーとピクノメータートップに水を満たした質量 m_2 g					
測定器の質量 m_1 g					
満たした水の質量 $m_2 - m_1$ g					
測定器中の水の温度 t °C					
t °Cにおける水1g当たりの体積 K cm ³ /g					
ジャーとピクノメータートップとの体積 $V_1 = K(m_2 - m_1)$ cm ³					
平均値 V_1 cm ³					

II. 試験用砂の乾燥密度の校正

測定 NO.	1	2	3	4	5
ジャーとピクノメータートップに砂を満たした質量 m_3 g					
測定器の質量 m_1 g					
測定器中の砂の質量 $m_4 = m_3 - m_1$ g					
試験用砂の乾燥密度 $\rho_{ds} = m_4 / V_1$ g/cm ³					
平均値 ρ_{ds} g/cm ³					

III. 漏斗を満たすのに必要な砂の質量の校正

測定 NO.	1	2	3	4	5
測定器と入れた砂の質量 m_3' g					
漏斗を満たした砂を除き測定器と残った砂の質量 m_5 g					
漏斗を満たすのに必要な砂の質量 $m_6 = m_3' - m_5$ g					
平均値 m_6 g					

特記事項

(社)地盤工学会規格準用

様式 24-2

砂置換法による土の密度試験(測定)
(JIS A 1214)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____ 試験日 平成 年 月 日

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

測定器 NO.	土質名称
試験用砂の乾燥密度 ρ_{ds} g/cm ³	漏斗を満たすのに必要な砂の質量 m_6 g
試験孔 NO.	
最大粒径 mm	
容器 NO.	
容器質量 g	
(試験孔から取り出した土 + 容器) 質量 g	
試験孔から取り出した湿潤土の質量 m_7 g	
試験孔から取り出した土の炉乾燥質量 $m_0=100m_7/(w+100)$ g	
ジャーとピクノメータトップに砂を満たした質量 m_3 g	
測定器と残った砂の質量 m_8 g	
試験孔および漏斗に入れた砂の質量 $m_9=m_3-m_8$ g	
試験孔を満たすのに要する砂の質量 $m_{10}=m_9-m_6$ g	
試験孔の体積 $V_0=m_{10}/\rho_{ds}$ cm ³	
湿潤密度 $\rho_t=m_7/V_0$ g/cm ³	
乾燥密度 $\rho_d=m_0/V_0$ g/cm ³	
容器 NO.	
(試料 + 容器) 質量 m_a g	
(炉乾燥試料 + 容器) 質量 m_b g	
容器質量 m_c g	
w %	
容器 NO.	
(試料 + 容器) 質量 m_a g	
(炉乾燥試料 + 容器) 質量 m_b g	
容器質量 m_c g	
w %	
平均値 w %	
含水比 w %	
湿潤密度 ρ_t g/cm ³	
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	

特記事項

$$w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$

(社)地盤工学会規格準用

様式 25

土の収縮定数試験
(JIS A 1209、JGS 0145)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____ 試験日 平成 年 月 日

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試料番号 (深さ)						
測定 NO.						
収縮皿 NO.						
湿潤試料の体積	ガラス板の質量 m_g g					
	収縮皿の質量 m_c g					
	水の入った収縮皿とガラス板の質量 m g					
	水の温度 T °C					
	水の密度 ρ_w g/cm ³					
	湿潤試料の体積 V cm ³					
炉乾燥試料の体積	パラフィン塗布後の試料の質量 m_1 g					
	水中における吊り皿の見掛けの質量 m_2 g					
	水中における試料および吊り皿の見掛け質量 m_3 g					
	炉乾燥試料の質量 m_s g					
	パラフィンの密度 ρ_p g/cm ³					
	炉乾燥試料の体積 V_o cm ³					
含水比	湿潤試料と収縮皿の質量 m_a g					
	湿潤試料の含水比 w %					
	平均値 w %					
収縮限界	収縮限界 w_s %					
	平均値 w_s %					
収縮比	収縮比 R					
	平均値 R					
ある含水比 w_1 %						
体積収縮率 C %						
線収縮 L_s %						

特記事項

$$V = \frac{(m - m_c - m_g)}{\rho_w}$$

$$w_s = w - \frac{(V - V_o)\rho_w}{m_s} \times 100$$

$$R = \frac{m_s}{V_o \cdot \rho_w}$$

$$C = (w_1 - w_s)R$$

$$V_o = \frac{(m_1 - m_3 + m_2)}{\rho_w} - \frac{(m_1 - m_s)}{\rho_p}$$

$$w = \frac{(m_a - m_c - m_s)}{m_s} \times 100$$

$$L_s = \left[1 - \sqrt[3]{\frac{100}{C + 100}} \right] \times 100$$

(社)地盤工学会規格準用

様式 26-1

CBR試験 (初期状態、吸水膨張試験)
(JIS A 1211、JGS 0721)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

試料採取地点 _____ 採取日 平成 年 月 日 測定者 _____ 印 _____

試験方法	締固めた土、乱さない土	ランマー質量	kg	土質名称		
突き固め方法		落下高さ	cm	自然含水比 w_n	%	
試料準備	準備方法	突固め回数	回/層	最適含水比 w_{opt}	%	
	空気乾燥前含水比 %	突固め層数	層	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm ³	
準備	試料調整後含水比 w_o %	モールド	内径	cm	荷重板質量	kg
			高さ ¹⁾	cm	モールド容量 V	cm ³

供試体 NO.								
含水比	容器 NO.							
	(試料+容器)質量 m_a	g						
	(炉乾燥試料+容器)質量 m_b	g						
	容器質量 m_c	g						
	含水比 w_1	%						
平均値 w_1		%						
密度	(試料+モールド)質量 m_2 ²⁾		g					
	モールド質量 m_1 ²⁾		g					
	湿潤密度 ρ_t		g/cm ³					
	乾燥密度 ρ_d		g/cm ³					
吸水膨張試験	水浸時間 h	時刻	変位計の読み	膨張量mm	変位計の読み	膨張量mm	変位計の読み	膨張量mm
	0							
	1							
	2							
	4							
	8							
	24							
	48							
	72							
	96							
(試料+モールド)質量 m_3 ²⁾		g						
膨張比 γ_e		%						
湿潤密度 ρ_t'		g/cm ³						
乾燥密度 ρ_d'		g/cm ³						
平均含水比 w'		%						

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む

$$\gamma_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$

$$\rho_t' = \frac{m_3 - m_1}{\sqrt{(1 + \gamma_e/100)}} \quad \rho_t = \frac{m_2 - m_1}{V}$$

$$\rho_d' = \frac{\rho_d}{1 + \gamma_e/100} \quad \rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w_1/100}$$

$$w' = \left[\frac{\rho_t'}{\rho_d'} - 1 \right] \times 100 \quad w_1 = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$

(社)地盤工学会規格準用

様式 26-2

C B R 試 験 (貫 入 試 験)
(JIS A 1211、JGS 0721)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

試料採取地点 _____ 採取日 平成 年 月 日 測定者 _____ 印 _____

試 験 条 件		水浸、非水浸		貫入速さ mm/min		荷重板質量 kg								
養 生 条 件		日 空 気 中		荷 重 計 NO.		貫入スピンドルの断面積 cm ²								
供 試 体 NO.		日 水 浸		容 量 kN		較 正 係 数 $\frac{MN/m^2}{目盛}$ $\frac{kN}{目盛}$								
貫 入 量 mm		荷重強さ、荷重		貫 入 量 mm		荷重強さ、荷重								
読 み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読 み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN					
1	2				1	2								
0					0									
0.5					0.5									
1.0					1.0									
1.5					1.5									
2.0					2.0									
2.5					2.5									
3.0					3.0									
4.0					4.0									
5.0					5.0									
7.5					7.5									
10.0					10.0									
12.5					12.5									
貫入試験後の含水比	容器NO.				貫入試験後の含水比	容器NO.				貫入試験後の含水比	容器NO.			
	m _a g					m _a g					m _a g			
	m _b g					m _b g					m _b g			
	m _c g					m _c g					m _c g			
	w ₂ %					w ₂ %					w ₂ %			
平均値 w ₂ %				平均値 w ₂ %				平均値 w ₂ %						

特記事項

$$w_2 = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$

m_a : (試料+容器)質量

m_b : (炉乾燥試料+容器)質量

m_c : 容器質量

[1MN/m² ≒ 10.2kgf/cm²]

[1kN ≒ 102kgf]

(社)地盤工学会規格準用

様式 26-3

CBR試験(室内試験結果)
(JIS A 1211、JGS 0721)

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者


工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

試料採取地点 _____ 採取日 平成 年 月 日 測定者 _____ 印 _____

試験方法	締固めた土、乱さない土	ランマー質量	kg	土質名称
突固め方法		落下高さ	cm	空気乾燥前含水比 %
試料の準備方法	非乾燥法、空気乾燥法	突固め回数	回/層	自然含水比 w %
試験条件	水浸、非水浸	突固め層数	層	最適含水比 w_{opt} %
養生条件	日空气中	モールド	内径	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³
	日水浸		高さ ¹⁾	

供試体 NO.				
吸水膨張試験	前	含水比 w %		
		乾燥密度 ρ_d g/cm ³		
	後	膨張比 γ_e %		
		平均含水比 w' %		
		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³		
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %			
	貫入量2.5mmにおけるCBR %			
	貫入量5.0mmにおけるCBR %			
	C B R %			

平均CBR %

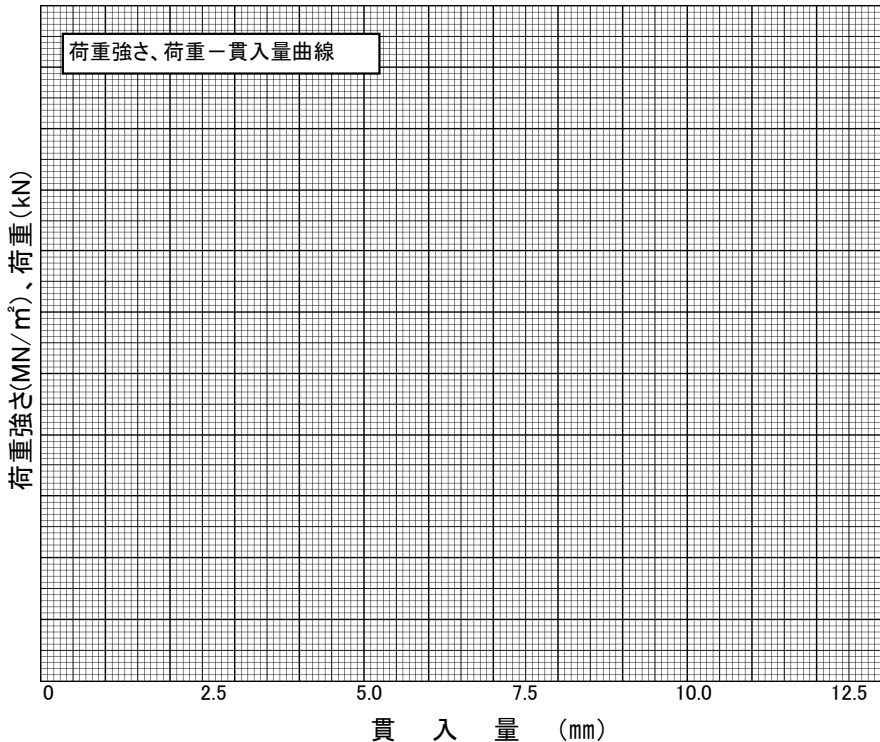

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1MN/m² ≒ 10.2kgf/cm²]
[1kN ≒ 102kgf]

貫入量mm	2.5	5.0
荷重	供試体 NO. _____	
重	供試体 NO. _____	
強	供試体 NO. _____	
さ	供試体 NO. _____	
標準荷重強さ	6.9	10.3
MN/m ²		
標準荷重	13.4	19.9
kN		

(社)地盤工学会規格準用

様式 27


修正 C B R 試験

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

試料採取地点 _____ 採取日 平成 年 月 日 測定者 _____ 印 _____

突固め回数	回/層	(層)			(層)			(層)		
供試体 NO.										
乾燥密度 ρ_d	g/cm^3									
平均値 ρ_d	g/cm^3									
貫入量2.5mmにおけるCBR	%									
平均値	%									
貫入量5.0mmにおけるCBR	%									
平均値	%									
ランマー質量	kg	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm^3		締固め度	%				
		最適含水比 w_{opt}	%		修正CBR	%				

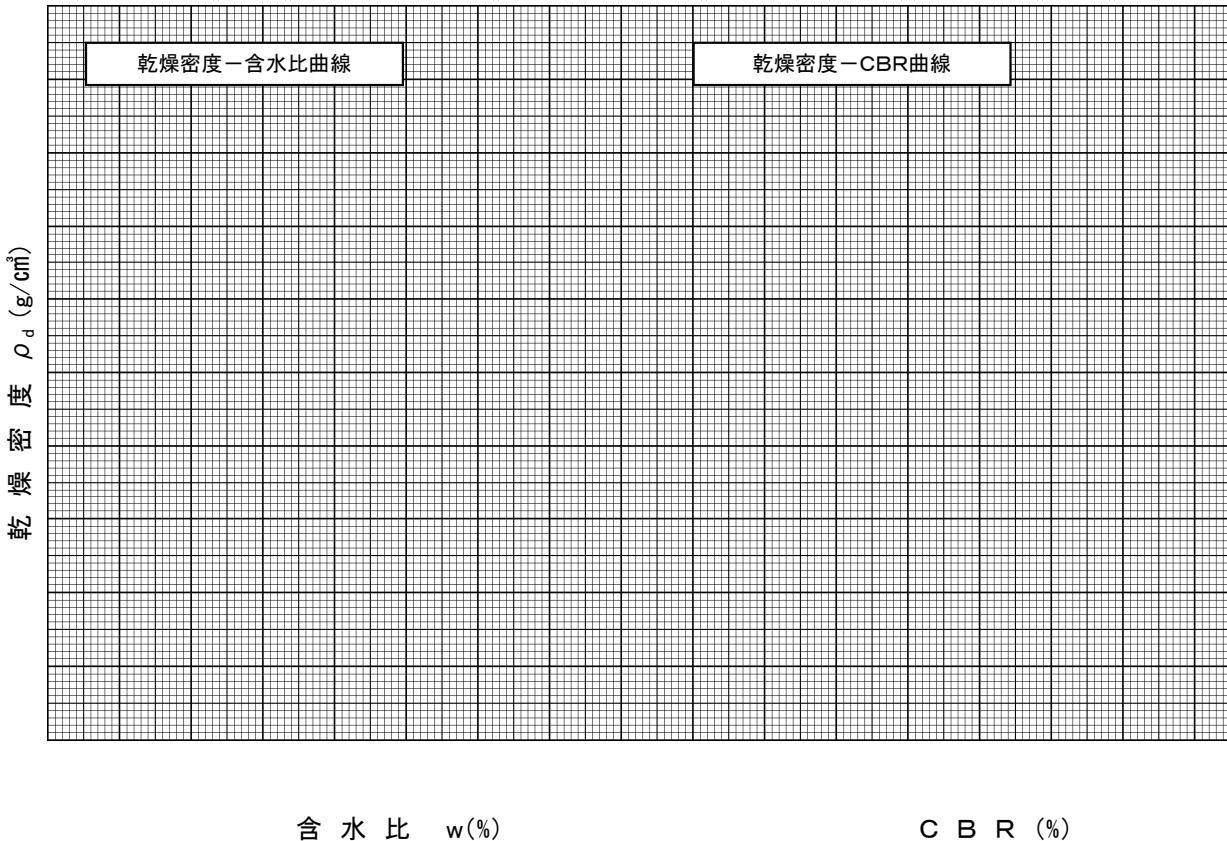

特記事項

(社)地盤工学会規格準用

様式 28

現場 C B R 試験
(JIS A 1222)


主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____ 試験日 平成 年 月 日 _____ 受注会社名 _____

試料採取地点 _____ 採取日 平成 年 月 日 _____ 測定者 _____ 印 _____

貫入スピンドル直径 cm	貫入スピンドル面積 m ²	貫入速度 mm/min
ジャッキの種類	ジャッキの能力 kN	反力装置の種類
荷重計容量 kN	荷重計の MN/m ² /目盛 校正係数 kN/目盛	天 候

測 点 NO.				測 点 NO.				
貫入量の読み mm		貫入量の読み の平均値 mm	荷 重 計 の 読 み	荷重強さ, 荷重 MN/m ² ,kN	貫入量の読み mm		荷 重 計 の 読 み	荷重強さ, 荷重 MN/m ² ,kN
1	2				1	2		
0.0					0.0			
0.5					0.5			
1.0					1.0			
1.5					1.5			
2.0					2.0			
2.5					2.5			
3.0					3.0			
4.0					4.0			
5.0					5.0			
7.5					7.5			
10.0					10.0			
12.5					12.5			
貫入量2.5mmにおけるCBR %				貫入量2.5mmにおけるCBR %				
貫入量5.0mmにおけるCBR %				貫入量5.0mmにおけるCBR %				
CBR %				CBR %				
試験箇所の含水比 w %				試験箇所の含水比 w %				

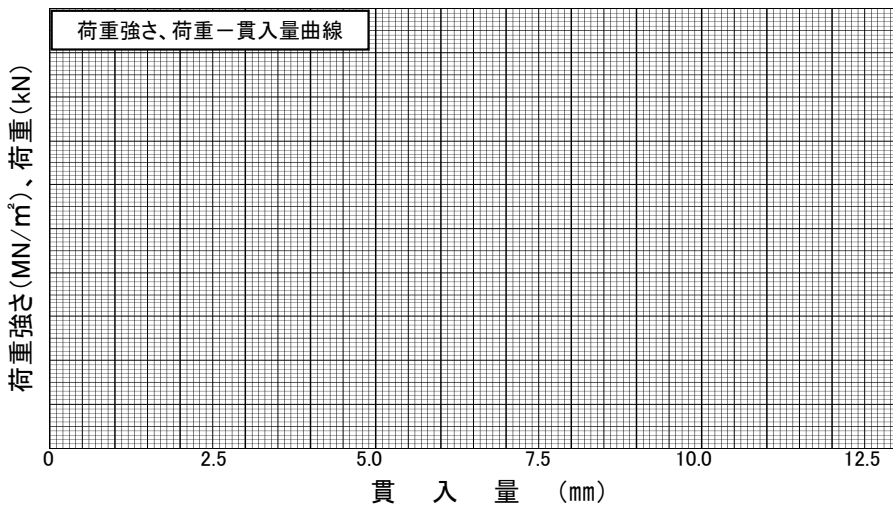

貫入量mm	2.5	5.0
荷重強さ	測点 N.O.	測点 N.O.
標準荷重強さ MN/m ²	6.9	10.3
標準荷重 kN	13.4	19.9

特記事項 _____ [1kN ≒ 102kgf]
 _____ [1MN/m² ≒ 10.2kgf/cm²]

(社)地盤工学会規格準用

様式 29

道路の平板載荷試験
(JIS A 1215)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

試験日 平成 年 月 日

工事名 _____ 測定番号 _____

受注会社名 _____


工種名 _____ 測定場所 _____

測定者 _____ 印 _____

載荷板の形状	載荷板の直径 cm	載荷板の面積 $A \text{ m}^2$	
ジャッキの種類	ジャッキの能力 kN	反力装置の種類	
荷重計容量 kN	荷重計の 校正係数 $K \text{ kN/m}^2/\text{目盛}$	天 候	
計算に用いた沈下量 $S \text{ mm}$	荷重強さ $p \text{ kN/m}^2$	地盤反力係数 $K_s \text{ MN/m}^3$	

時 間	荷重計の読み R	荷重強さ $p=KR$ kN/m^2	変位計の読み mm				沈下量 mm
			1	2	3	4	

荷重強さ (kN/m^2)

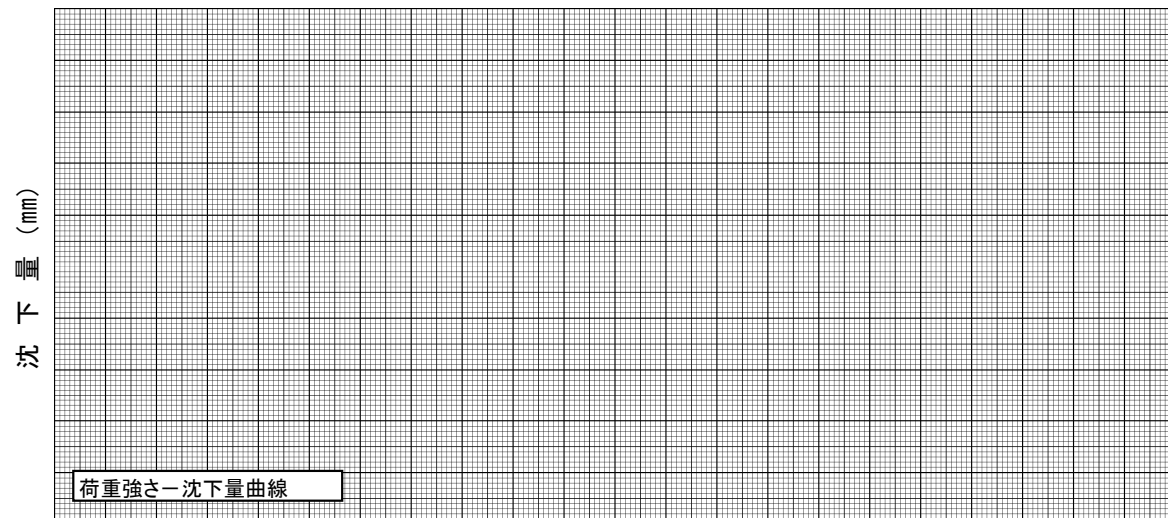

特記事項 _____ $K_s = p/S$
 $[1 \text{ kN/m}^2 \doteq 0.0102 \text{ kgf/cm}^2]$
 $[1 \text{ MN/m}^3 \doteq 0.102 \text{ kgf/cm}^3]$

(社)地盤工学会規格準用

様式 30


土の直接せん断試験

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____
 調査名・目的 _____
 試験番号 _____
 試験料 _____
 試験料 _____
 試験機 の 型 _____
 供試体の断面積 _____ m²
 供試体初期厚さ _____ cm
 供試体初期体積 V _____ cm³
 水の密度 ρ_w _____ g/cm³

試験日 平成 年 月 日
 試験方法 : 圧密排水・圧密非排水・非圧密非排水
 せん断方法 : 応力制御・ひずみ制御
 せん断速度 (载荷速度) _____ kN/m²/min
 せん断力測定用ブルーベリング NO _____
 換算係数 _____ kN / $\frac{1}{100}$ mm (kN/m²/目盛)
 先行圧密応力 _____ kN/m²
 土粒子の密度 G_s _____ g/cm³
 受注会社名 _____
 測定者 _____ 印

供試体番号		1	2	3	4	5	6
初期の状態	供試体質量 m	g					
	湿潤密度 ρ _t = $\frac{m}{V}$	g/cm ³					
	含水比 w	%					
	乾燥密度 ρ _d = $\frac{100 \cdot \rho_t}{100 + w}$	g/cm ³					
	間隙比 e = $\frac{G_s \cdot \rho_w}{\rho_d} - 1$						
飽和度 s _r = w · G _s / e	%						
圧密の状態	せん断時の垂直応力 σ	kN/m ²					
	载荷(圧密)時間						
	沈下量	cm					
圧密後の状態	供試体体積 V'	cm ³					
	供試体質量 m'	g					
	湿潤密度 ρ _t = $\frac{m'}{V'}$	g/cm ³					
	含水比 w'	%					
	乾燥密度 ρ _d ' = $\frac{100 \cdot \rho_t'}{100 + w'}$	g/cm ³					
	間隙比 e' = $\frac{G_s \cdot \rho_w}{\rho_d'}$						
飽和度 s _r ' = w' · G _s / e'	%						
せん断時の垂直応力		kN/m ²					
せん断強さ τ		kN/m ²					

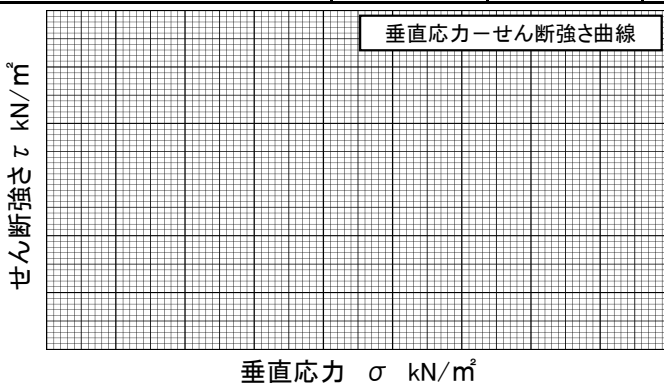

粘着力 C = _____ kN/m²
 内部摩擦角 φ = _____
 tan φ = _____
 先行圧密応力に対するせん断強さ
 τ₀ = _____ kN/m²

注) 含水比の測定は含水量測定試験試料は標準欄フルイ25.4mm

_____ による

様式 32


締固めた土のコーン指数試験
(JIS A 1228、JGS 0716)

主 任 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

試料採取地点 _____ 採取日 平成 年 月 日 測定者 _____ 印 _____

土質名称		モールド	NO.			荷重計	NO.			
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³		3.24	容量 V cm ³	1000		容量 N				
コーンの底面積 A m ²			(モールド+底板)質量 m ₁ g			較正係数 K N/目盛				
突 固 め 回 数 回/層			10	25	55	90				
含 水 比	容器 NO.									
	(試料+容器)質量 m _a g									
	(炉乾燥試料+容器)質量 m _b g									
	容器質量 m _c g									
	w %									
平均値 w %										
供 試 体	(供試体+モールド+底板)質量 m ₂ g									
	湿潤密度 ρ_t g/cm ³									
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³									
	飽和度 S _r %									
空気間隙率 U _a %										
コ ー ン 指 数	貫入抵抗力 N	貫入量	荷重計の読み	貫入抵抗力	荷重計の読み	貫入抵抗力	荷重計の読み	貫入抵抗力	荷重計の読み	貫入抵抗力
		5 cm								
		7.5 cm								
		10 cm								
	平均貫入抵抗力 Q _c N									
コーン指数 q _c kN/m ²										

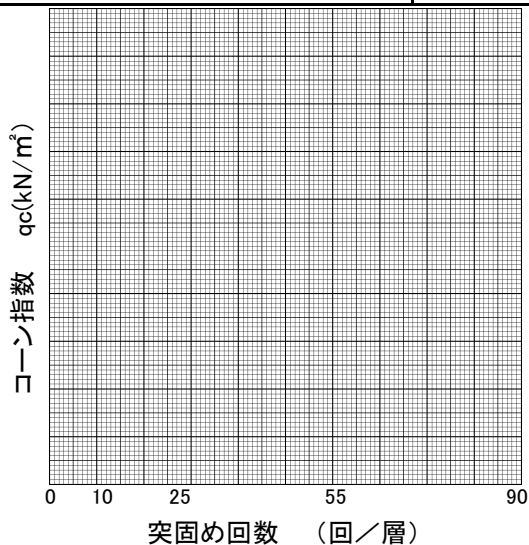

特記事項

1) 突固め回数が1種類の場合は記入の必要はない

水の密度 ρ_w g/cm³

$$w = [(m_a - m_b) / (m_b - m_c)] \times 100$$

$$\rho_t = \frac{m_2 - m_1}{V}$$

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w/100}$$

$$S_r = \frac{w}{\rho_w / \rho_d - \rho_w / \rho_s}$$

$$U_a = \left\{ 1 - \frac{\rho_d}{\rho_w} \left[\frac{\rho_w}{\rho_s} + \frac{w}{100} \right] \right\} \times 100$$

$$q_c = \frac{Q_c}{A} \times 10$$

[1kN ≒ 102kgf]

[1kN/m² ≒ 0.0102kgf/cm²]

様式 33-1

土の一軸圧縮試験(初期状態、軸圧縮過程)
(JIS A 1216、JGS 0511)

Table with columns for 主監督員, 任員, 監督員, 主技術者

工事名 受注会社名 試験日 平成 年 月 日

工種名 測定者 印

Main data table with columns for 供試体, 含水比, 圧縮量, 圧縮ひずみ, etc.

特記事項 w = [(ma - mb) / (mb - mc)] x 100
epsilon = (Delta H / H0) x 100
sigma = P / Ao (1 - epsilon / 100) x 10
[1kN/m^2 = 0.0102kgf/cm^2]

様式 33-2


土の一軸圧縮試験(強度・変形特性)
(JIS A 1216、JGS 0511)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____ 試験日 平成 年 月 日

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

土質名称		供 試 体 N O .			
液性限界 $w_L^{1)}$ %		試 験 の 状 態			
塑性限界 $w_p^{1)}$ %		高 さ H_0 cm			
ひずみ速度 %/min		直 径 D_0 cm			
特記事項 1) 必要に応じて記載する。 $E_{50} = \frac{q_u}{\frac{2}{\epsilon_{50}}} / 10$		質 量 m g			
		湿 潤 密 度 $\rho_t^{1)}$ g/cm ³			
		含 水 比 w %			
		一軸圧縮強さ q_u kN/m ²			
		破壊ひずみ ϵ_f %			
		変 形 係 数 $E_{50}^{1)}$ MN/m ²			
		鋭 敏 比 $S_t^{1)}$			

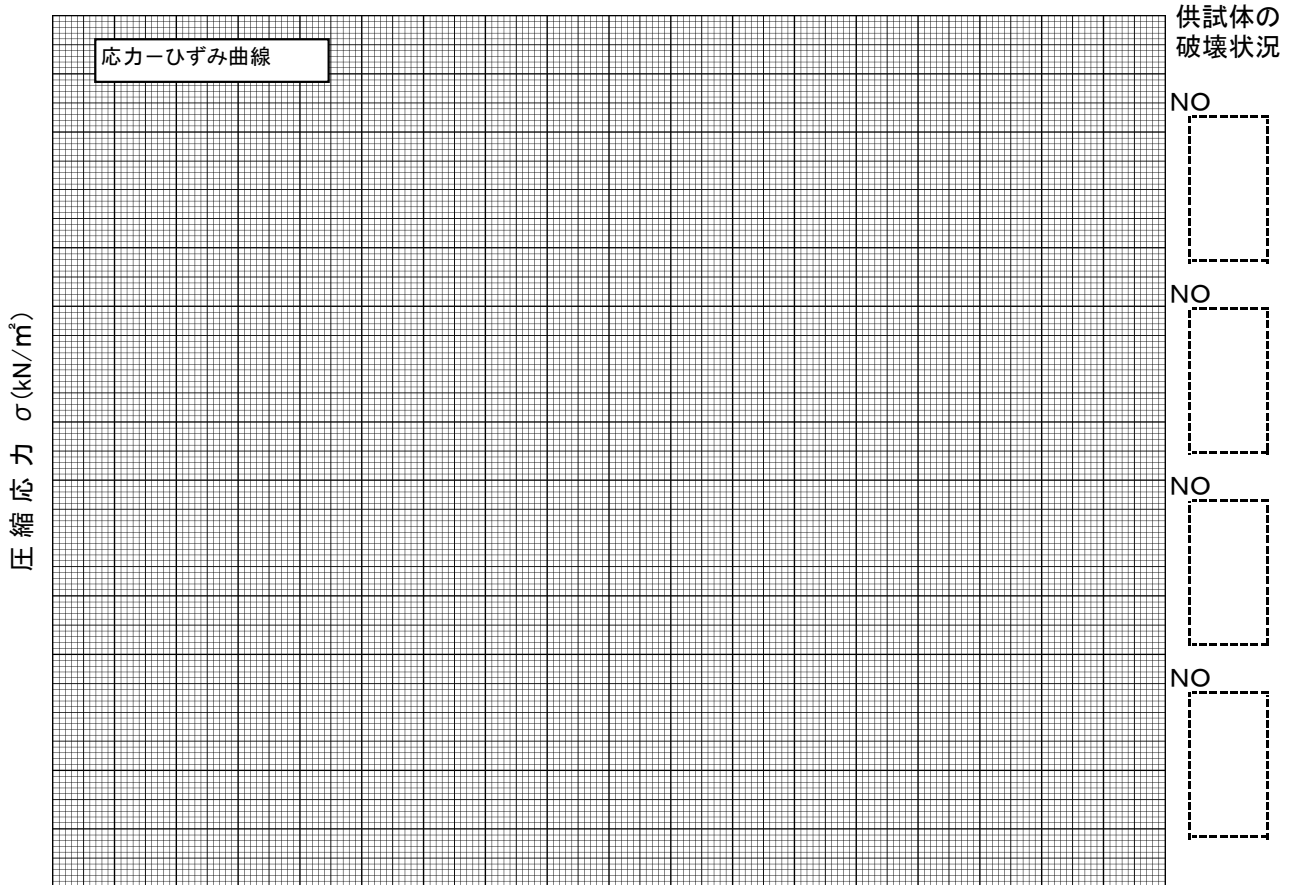

圧縮ひずみ ϵ (%)

[1kN/m² ≒ 0.0102kgf/cm²]
[1MN/m² ≒ 10.2kgf/cm²]

(社)地盤工学会規格準用

様式 34-1


土の液性限界・塑性限界試験(測定)
(JIS A 1205、JGS 0141)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者


工事名 _____ 受注会社名 _____ 試験日 平成 年 月 日

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試料番号(深さ)		25	
液性限界試験			
落下回数			
含水比	容器 NO.		
	m _a g		
	m _b g		
	m _c g		
w %			
落下回数			
含水比	容器 NO.		
	m _a g		
	m _b g		
	m _c g		
w %			
塑性限界試験			
含水比	容器 NO.		
	m _a g		
	m _b g		
	m _c g		
w %			
液性限界 W _L %	塑性限界 W _P %	塑性指数 I _P	

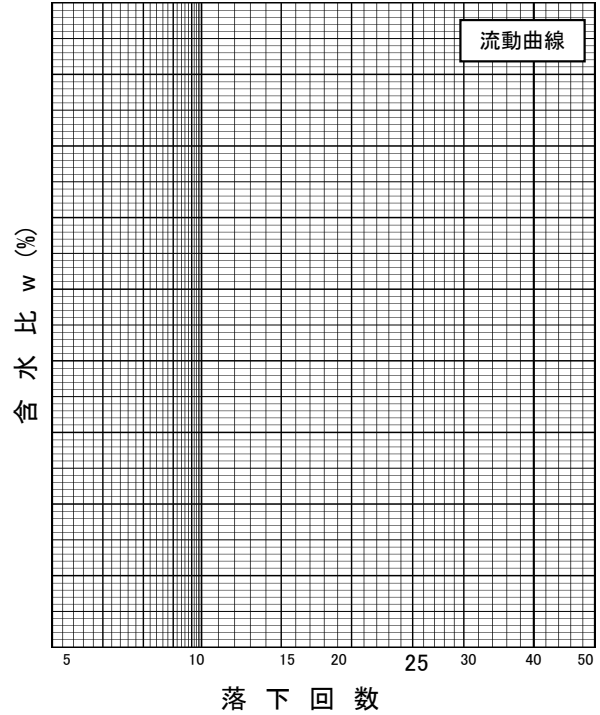

試料番号(深さ)		25	
液性限界試験			
落下回数			
含水比	容器 NO.		
	m _a g		
	m _b g		
	m _c g		
w %			
落下回数			
含水比	容器 NO.		
	m _a g		
	m _b g		
	m _c g		
w %			
塑性限界試験			
含水比	容器 NO.		
	m _a g		
	m _b g		
	m _c g		
w %			
液性限界 W _L %	塑性限界 W _P %	塑性指数 I _P	

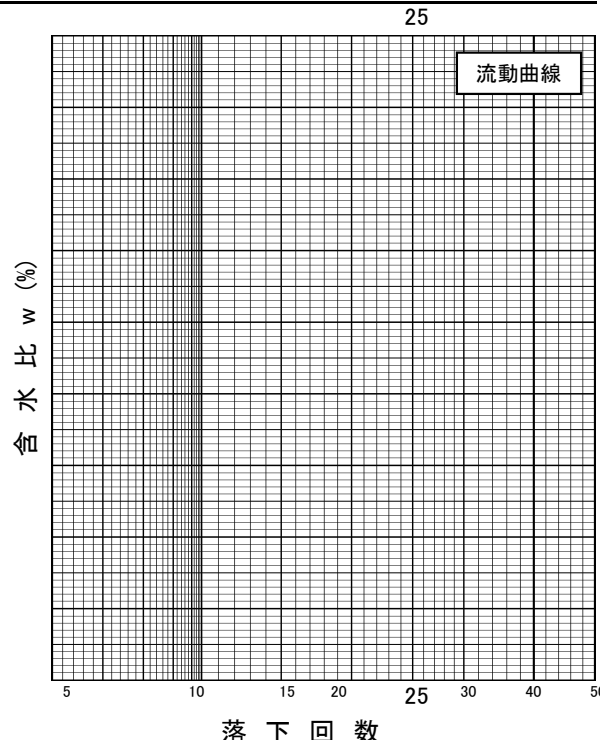

特記事項 _____ $I_P = W_L - W_P$ $w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$
 m_a : (試料+容器)質量
 m_b : (炉乾燥試料+容器)質量
 m_c : 容器質量

(社)地盤工学会規格準用

様式 34-2

土の液性限界・塑性限界試験(試験結果)
(JIS A 1205、JGS 0141)

主 監 督 員	任 務 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____ 試験日 平成 年 月 日
 工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試料番号(深さ)

液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 W_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	
			塑性限界 W_p %
			塑性指数 I_p

試料番号(深さ)

液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 W_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	
			塑性限界 W_p %
			塑性指数 I_p


試料番号(深さ)

液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 W_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	
			塑性限界 W_p %
			塑性指数 I_p

試料番号(深さ)

液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 W_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	
			塑性限界 W_p %
			塑性指数 I_p

特記事項

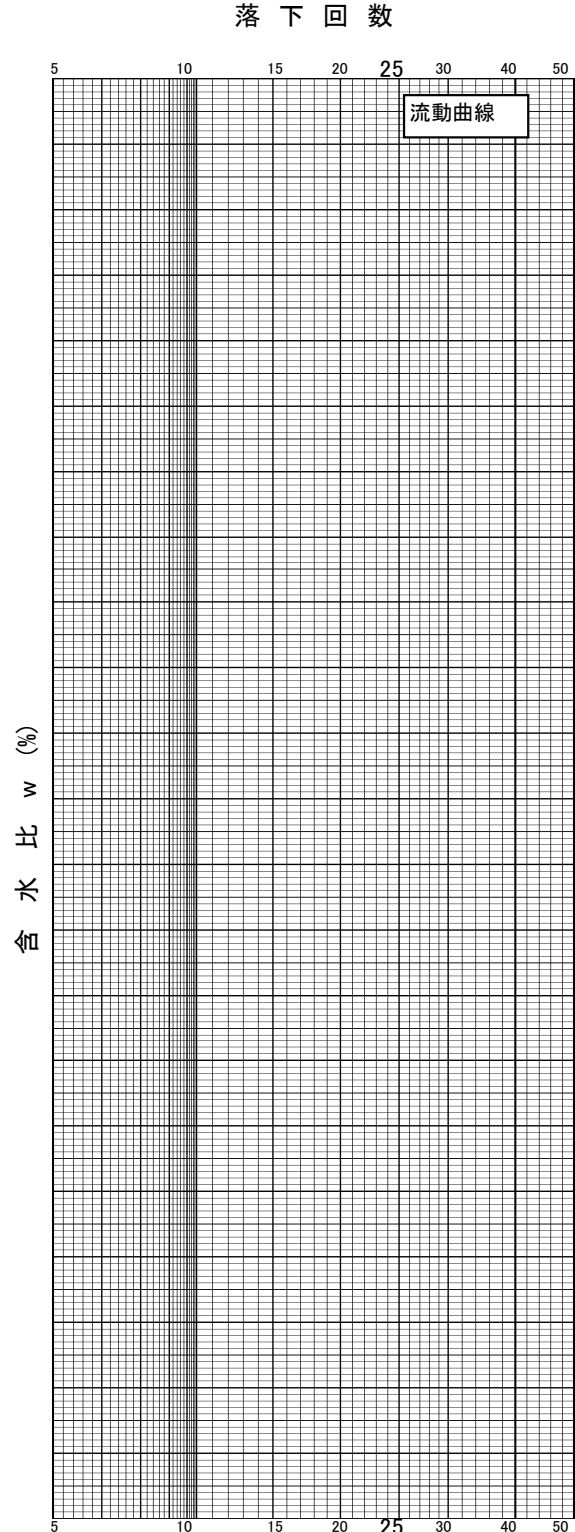

(社)地盤工学会規格準用

様式 35

土粒子の密度試験(検定、測定)
(JIS A 1202、JGS 0111)

主 監	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 試料採取地点 _____ 測定者 _____ 印 _____

試料番号 (深さ)						
ピクノメーター NO.						
ピクノメーターの質量 m_f g						
(蒸留水+ピクノメーター)質量 m'_a g						
m'_a をはかったときの蒸留水の温度 T' °C						
T' °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T')$ g/cm ³						
(試料+蒸留水+ピクノメーター)質量 m_b g						
m_b をはかったときの内容物の温度 T °C						
T °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T)$ g/cm ³						
温度 T °Cの蒸留水を満たしたときの(蒸留水+ピクノメーター)質量 m_a g						
試料の 炉乾燥質量	容器 NO.					
	(炉乾燥試料+容器)質量 g					
	容器質量 g					
m_s g						
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³						
平均値 ρ_s g/cm ³						

試料番号 (深さ)						
ピクノメーター NO.						
ピクノメーターの質量 m_f g						
(蒸留水+ピクノメーター)質量 m'_a g						
m'_a をはかったときの蒸留水の温度 T' °C						
T' °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T')$ g/cm ³						
(試料+蒸留水+ピクノメーター)質量 m_b g						
m_b をはかったときの内容物の温度 T °C						
T °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T)$ g/cm ³						
温度 T °Cの蒸留水を満たしたときの(蒸留水+ピクノメーター)質量 m_a g						
試料の 炉乾燥質量	容器 NO.					
	(炉乾燥試料+容器)質量 g					
	容器質量 g					
m_s g						
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³						
平均値 ρ_s g/cm ³						

特記事項

$$m_a = \frac{\rho_w(T)}{\rho_w(T')} \times (m'_a - m_f) + m_f$$

$$\rho_s = \frac{m_s}{m_s + (m_a - m_b)} \times \rho_w(T)$$

(社)地盤工学会規格準用

様式 36-1

土の粒度試験(ふるい分析)
(JIS A 1204、JGS 0131)

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

工種名 _____ 試料採取地点 _____ 測定者 _____ 印 _____

全 試 料				2mmふるい通過試料(沈降分析を行わない場合)			
含 水 比	容器 NO.			含 水 比	容器 NO.		
	m_a g				m_a g		
	m_b g				m_b g		
	m_c g				m_c g		
	w %				w_1 %		
平均値w %				平均値 w_1 %			
(全試料+容器)質量 g				(2mmふるい通過試料+容器)質量 g			
容器(NO.)質量 g				容器(NO.)質量 g			
全試料質量 m g				2mmふるい通過試料の質量 m_1 g			
全試料の炉乾燥質量 $m_s = \frac{m}{1+w/100}$ g				2mmふるい通過試料の炉乾燥質量 $m_{1s} = \frac{m_1}{1+w_1/100}$ g			
2mmふるい残留分の水洗い後の試料	(試料+容器)質量 g			全試料の炉乾燥質量に対する2mmふるい通過試料の炉乾燥質量比	$\frac{m_s - m_{0s}}{m_s}$		
	容器(NO.)質量 g						
	炉乾燥質量 m_{0s} g						

2mmふるい残留分 m_{0s} のふるい分析

ふるい	容器No.	(残留試料+容器)質量	容器質量	残留試料質量	加積残留試料質量	加積残留率	通過質量百分率P(d)
mm		g	g	$m(d)$ g	$\Sigma m(d)$ g	$\frac{\Sigma m(d)}{m_s} \times 100$ %	$(1 - \frac{\Sigma m(d)}{m_s}) \times 100$ %
75							
53							
37.5							
26.5							
19							
9.5							
4.75							
2							

2mmふるい通過分 m_{1s} のふるい分析(沈降分析を行わない場合)

ふるい	容器No.	(残留試料+容器)質量	容器質量	残留試料質量	加積残留試料質量	加積残留率	加積通過率P	通過質量百分率P(d)
μm		g	g	$m(d)$ g	$\Sigma m(d)$ g	$\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}} \times 100$ %	$(1 - \frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}) \times 100$ %	$\frac{m_s - m_{0s}}{m_s} \times P$ %
850								
425								
250								
106								
75								

特記事項

$$w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$

m_a : (試料+容器)質量

m_c : 容器質量

m_b : (炉乾燥試料+容器)質量

(社)地盤工学会規格準用

様式 36-2

土の粒度試験(2mmふるい通過分分析)
(JIS A 1204、JGS 0131)

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

工種名 _____ 試料採取地点 _____ 測定者 _____ 印 _____

2mmふるい通過試料				土粒子の密度 ρ_s g/cm ³
含 水 比	容器 NO.			塑性指数 I_p
	m_a g			分散装置の容器 NO.
	m_b g			メスシリンダー NO.
	m_c g			浮ひょう NO.
	w_1 %			メニスカス補正值 C_m
	平均値 w_1 %			使用した分散剤、溶液濃度、溶液添加量
	(沈降分析用試料+容器)質量 g			
	容器 (NO.) 質量 g			全試料の炉乾燥質量に対する2mmふるい通過試料の炉乾燥質量の $\frac{m_s - m_{os}}{m_s}$
	沈降分析用試料質量 m_1 g			比
	沈降分析用試料の炉乾燥質量 $m_{1s} = \frac{m_1}{1+w_1/100}$ g			$M = \frac{V}{m_{1s}} \cdot \frac{\rho_s}{\rho_s - \rho_w} \rho_w \times 100$

沈降分析

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
測定時間	経過時間	浮ひょうの読み	測定時の水温	有効深さ	粒径d	補正係数	加積通過率P	通過質量百分率P(d)	
	t min	小数部分 r r+C _m	T °C	L mm	$\sqrt{\frac{30\eta}{g(\rho_s - \rho_w)}} \times \sqrt{\frac{L}{t}}$ ⑥ × $\sqrt{\frac{L}{t}}$ mm	F	M × (③ + F) %	$\frac{m_s - m_{os}}{m_s} \times P$ %	
	1								
	2								
	5								
	15								
	30								
	60								
	240								
	1440								

ふるい分析(沈降分析を行う場合)

ふるい	容器No.	(残留試料+容器)質量	容器質量	残留試料質量	加積残留試料質量	加積残留率	加積通過率P	通過質量百分率P(d)
μm		g	g	m(d) g	$\Sigma m(d)$ g	$\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}} \times 100$ %	$(1 - \frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}) \times 100$ %	$\frac{m_s - m_{os}}{m_s} \times P$ %
850								
425								
250								
106								
75								

特記事項 懸濁液の体積 $V=1000cm^3$ $w = [(m_a - m_b) / (m_b - m_c)] \times 100$
 $T^\circ C$ に対する水の密度 ρ_w g/cm³ m_a : (試料+容器)質量
 $T^\circ C$ に対する水の粘性係数 η p_{a·s} m_b : (炉乾燥試料+容器)質量
 m_c : 容器質量

(社)地盤工学会規格準用


様式 36-3

土の粒度試験(粒径加積曲線)
(JIS A 1204、JGS 0131)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____
 工種名 _____ 試料採取地点 _____ 測定者 _____ 印 _____

試料番号 (深さ)	試料番号 (深さ)		試料番号 (深さ)		試料番号 (深さ)	試料番号 (深さ)
	粒径mm	通過質量百分率%	粒径mm	通過質量百分率%		
ふるい分析	75		75		粗 礫 分 %	
	53		53		中 礫 分 %	
	37.5		37.5		細 礫 分 %	
	26.5		26.5		粗 砂 分 %	
	19		19		中 砂 分 %	
	9.5		9.5		細 砂 分 %	
	4.75		4.75		シルト分 %	
	2		2		粘土分 %	
	0.850		0.850		2mmふるい通過質量百分率 %	
	0.425		0.425		425μmふるい通過質量百分率 %	
	0.250		0.250		75μmふるい通過質量百分率 %	
	0.106		0.106		最大粒径 mm	
	0.075		0.075		60% 粒径 D ₆₀ mm	
沈降分析					50% 粒径 D ₅₀ mm	
					30% 粒径 D ₃₀ mm	
					10% 粒径 D ₁₀ mm	
					均等係数 U _C	
					曲率係数 U _{C'}	
					土粒子の密度 ρ _s g/cm ³	
				使用した分散剤、溶液濃度、溶液添加量		

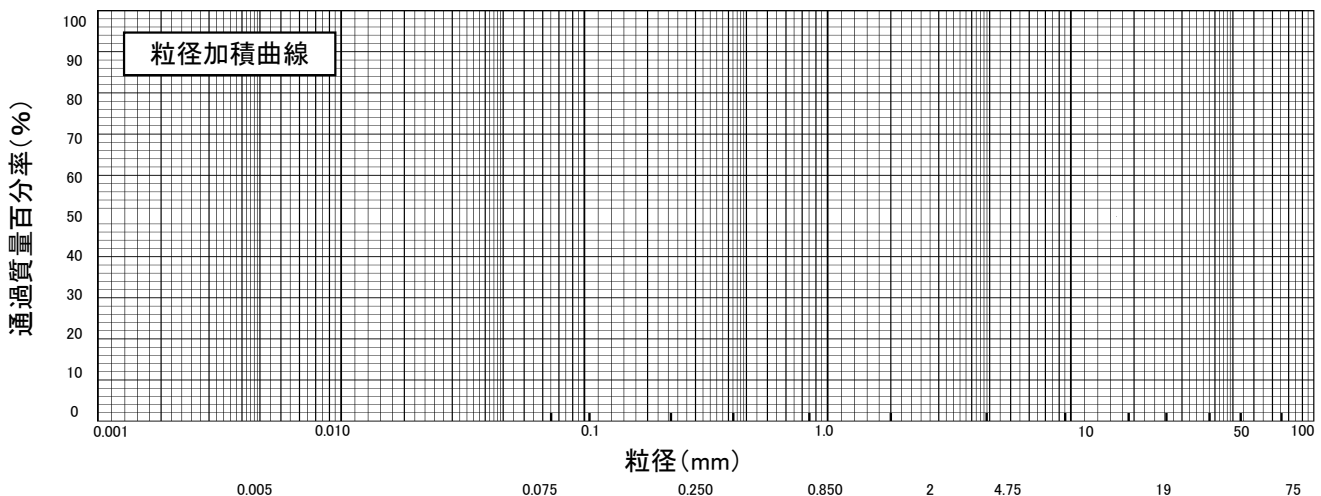

特記事項 _____

(社)地盤工学会規格準用

様式 37-1

突固めによる土の締固め試験(測定)
(JIS A 1210、JGS 0711)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 受注会社名 _____

工種名 _____ 試料採取地点 _____ 測定者 _____ 印 _____

試験方法		土質名称			
試料の準備方法		乾燥法、湿潤法	ランマー質量 kg	モールド	内径 cm
試料の使用方法		繰返し法、非繰返し法	落下高さ cm		高さ ¹⁾ cm
含水比	試料分取後 w ₀ %		突固め回数 回/層		容量 V cm ³
	乾燥処理後 w ₁ %		突固め層数 層		質量 m ₁ ²⁾ g

測定 NO.	1	2	3	4
(試料+モールド)質量 m ₂ ²⁾ g				
湿潤密度 ρ _t g/cm ³				
平均含水比 w %				
乾燥密度 ρ _d g/cm ³				

含水比	容器 NO.				
	(試料+容器)質量 m _a g				
水	(炉乾燥試料+容器)質量 m _b g				
	容器質量 m _c g				
比	w %				
	容器 NO.				
水	(試料+容器)質量 m _a g				
	(炉乾燥試料+容器)質量 m _b g				
比	容器質量 m _c g				
	w %				

測定 NO.	5	6	7	8
(試料+モールド)質量 m ₂ ²⁾ g				
湿潤密度 ρ _t g/cm ³				
平均含水比 w %				
乾燥密度 ρ _d g/cm ³				

含水比	容器 NO.				
	(試料+容器)質量 m _a g				
水	(炉乾燥試料+容器)質量 m _b g				
	容器質量 m _c g				
比	w %				
	容器 NO.				
水	(試料+容器)質量 m _a g				
	(炉乾燥試料+容器)質量 m _b g				
比	容器質量 m _c g				
	w %				

特記事項

- 1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は底板を含む。

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1+w/100} \quad w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$

(社)地盤工学会規格準用


様式 37-2

突固めによる土の締固め試験(締固め特性)
(JIS A 1210、JGS 0711)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____ 試験日 平成 年 月 日 _____ 受注会社名 _____
 工 種 名 _____ 試料採取地点 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

試 験 方 法		土 質 名 称						
試 料 の 準 備 方 法	乾燥法、湿潤法	ランマー質量 kg	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³					
試 料 の 使 用 方 法	繰返し法、非繰返し法	落 下 高 さ cm	試料調製前の最大粒径mm					
含 水 比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	モールド 内径 cm					
	乾燥処理後 w_1 %	突固め層数 層		高さ ¹⁾ cm				
測 定 NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 w %								
乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³								

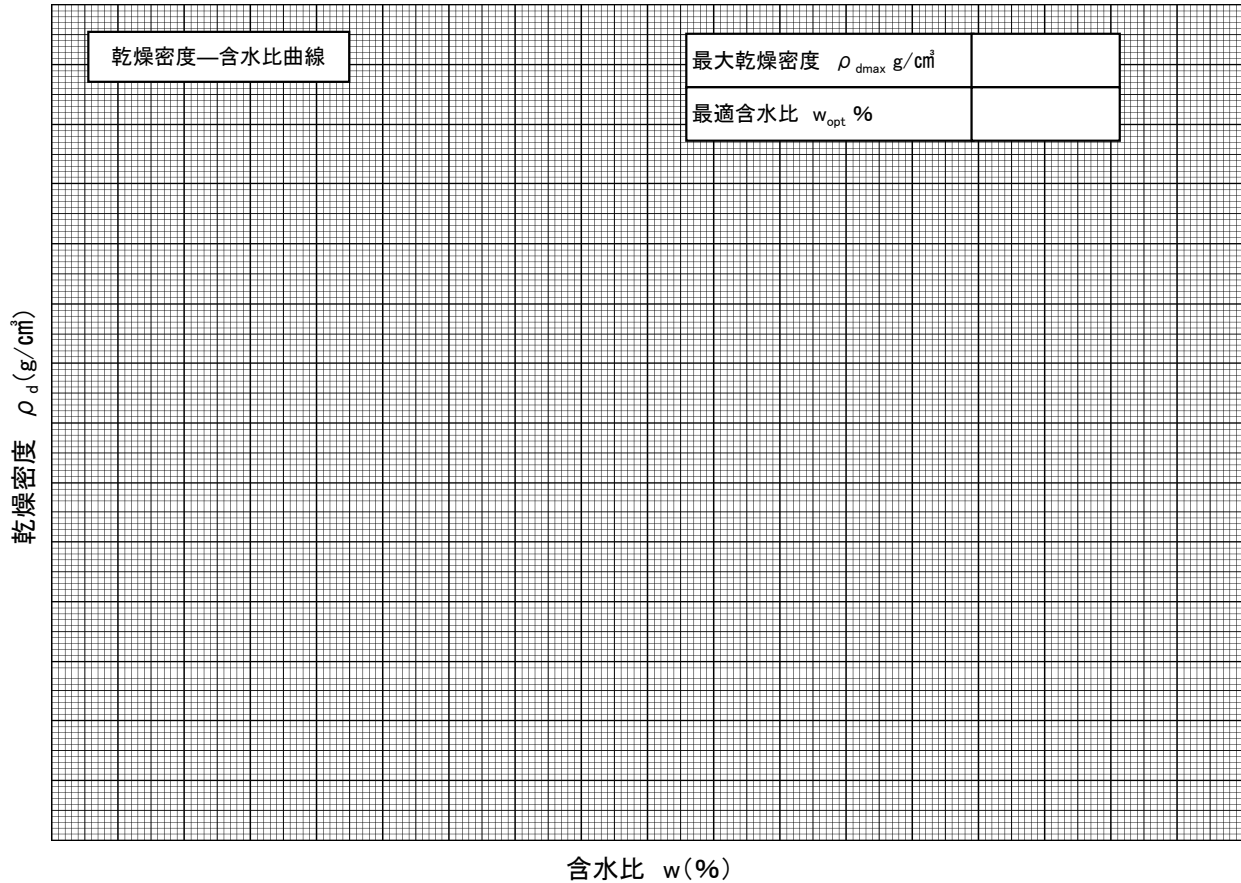

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$\rho_{dsat} = \frac{\rho_w}{\rho_w / \rho_s + w / 100}$$

(社)地盤工学会規格準用

(アスファルト関係)

様式 38

アスファルト試験成績一覧表

主 監	任 督	員	主 監	督	員	主 任	技	術	者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

分 類				
用 途				
製 造 会 社				
密 度 (25°C/25°C)		規格	規格	規格
軟 化 点 °C		規格	規格	規格
針入度	(0°C. 200g. 60秒)	※		
	(25. 100. 5)	規格	規格	規格
	(46. 50. 5)	※		
伸 度	(25°C)cm	※		
	(15)cm	規格	規格	規格
	(10)cm	※		
	(5)cm	※		
薄膜加熱重量変化 %		規格	規格	規格
薄膜加熱後の針入度 %		規格	規格	規格
蒸発後の針入度比 %		規格	規格	規格
三塩化エタン可溶分 %		規格	規格	規格
引 火 点 °C		規格	規格	規格

※は分類につき3,000ton以上使用するものに行う。
アスファルトメーカーが行った場合は日本道路協会規格による。


試験所名 _____

様式 39

アスファルトの粘度温度表

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 技 術 者	任 者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____
 工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

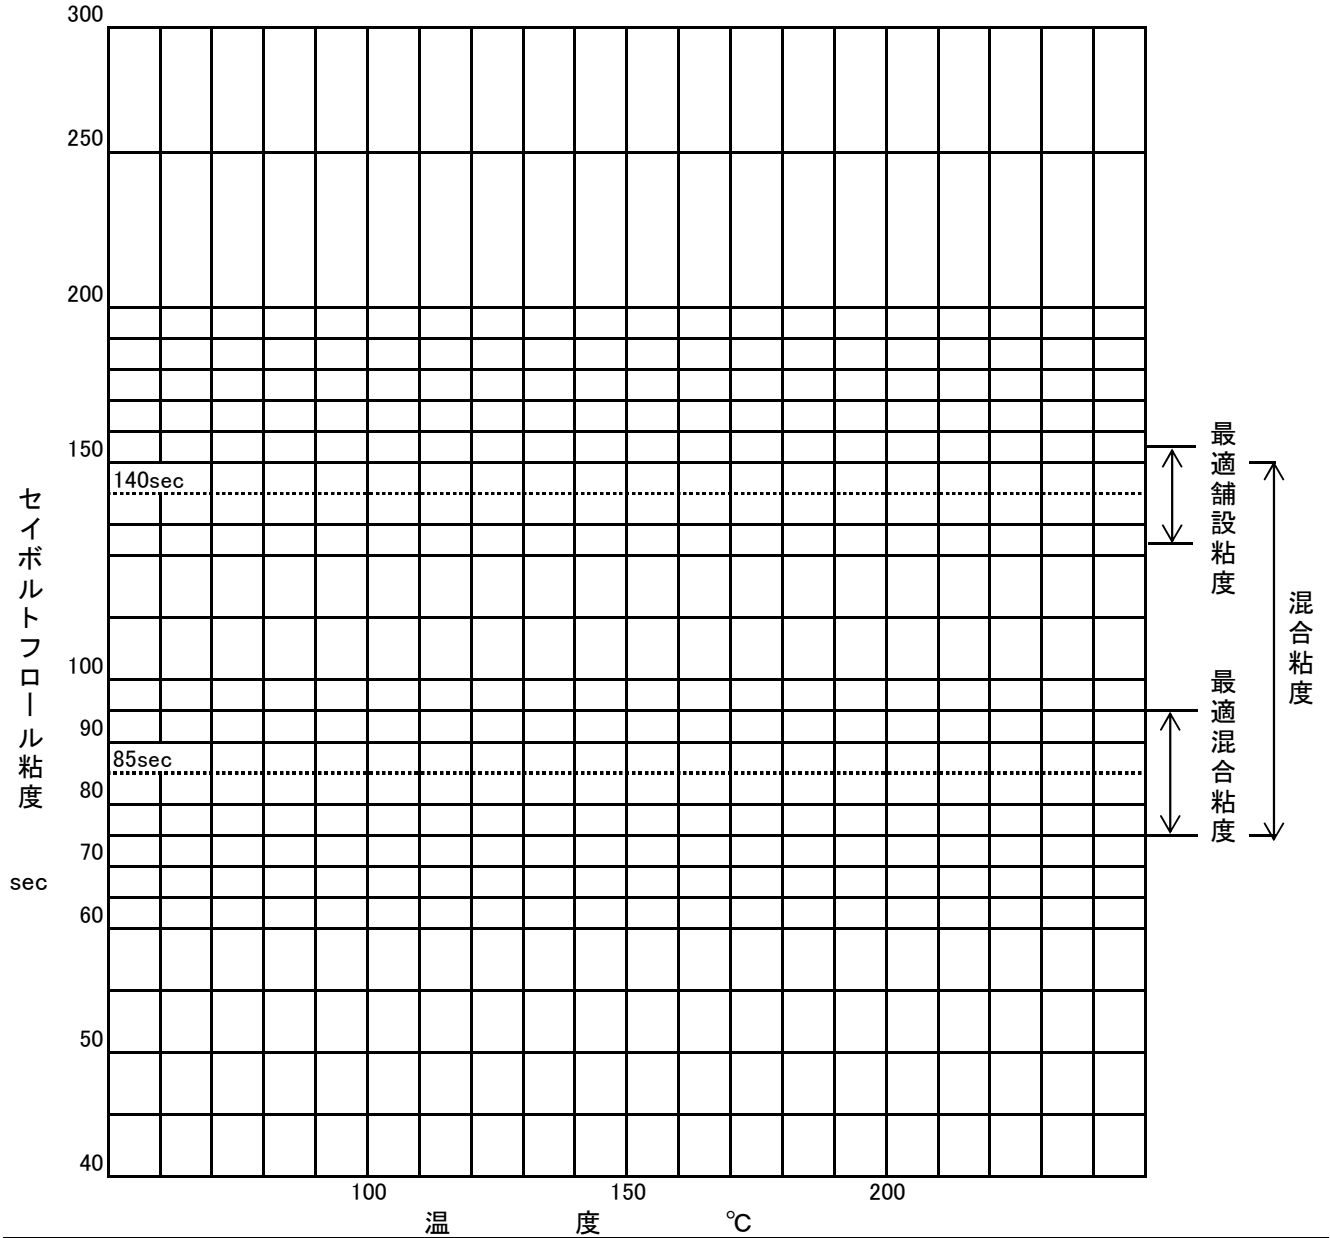

	記 号	種 類	加 熱 温 度	混 合 温 度	舗 設 温 度
最適温度			± °C	± °C	± °C
			± °C	± °C	± °C
現場 管 度			± °C	± °C	± °C
			± °C	± °C	± °C
混 合 舗 設 間 温 度 低 下 推 定					± °C

様式 40

粗骨材試験成績一覧表(碎石)

主 監	任 督	員	主 監	任 督	員	主 技	任 術	者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

種	類								
用	途								
産	地								
生	産	会	社						
原	石	種	類						
粒 度 (通 過 量 %)	53	mm							
	37.5								
	31.5								
	26.5								
	19								
	13.2								
	9.5								
	4.75								
2.36									
密	度								
単	位	体	積	質	量(標準) kg/m ³				
"		(軽	装)	kg/m ³				
安	定	性	%						
吸	水	率	%						
す	り	へ	り	減	量 %				
洗	い	試	験	で	失	わ	れ	る	量 %
軟	石	量	%						
細	長	、	扁	平	(質	量)	%		
"		(箇	数)	%				
総	試	料	質	量	kg				
アルカリシリカ反応	試験結果								
試験(JIS A 5308)	試験方法								
試	験	年	月	日					
試	験	機	関	名					

様式 41

細骨材試験成績一覧表(砂)

主 監	任 督	員	主 監	任 督	員	主 技	任 術	者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

種	類				
用	途				
産	地	河	川	名	
	"	市	郡	町	村
生	産	会	社		
粒 度 (通 過 量 %)	4.75	mm			
	2.36				
	0.6				
	0.3				
	0.15				
	0.075				
	F・M				
密	度				
単	位	体	積	質	量(標準) kg/m ³
"	(軽	装)	kg/m ³	
安	定	性	%		
吸	水	率	%		
洗	い	試	験	で	失
粒	形	判	定	実	績
総	試	料	質	量	kg
アルカリシリカ反応	試験結果				
試験(JIS A 5308)	試験方法				
試	験	年	月	日	
試	験	機	関	名	
備	考				

様式 42

石粉及びスクリーニングス試験成績一覧表

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

種	類				
用	途				
産	地				
生	産	会	社		
原	石	の	種	類	
粒 度 (通 過 量 %))	9.5	mm			
	4.75				
	2.36				
	0.6				
	0.3				
	0.15				
	0.075				
密	度				
単	位	体	積	質	量 (標準) kg/m ³
"		(軽	装)	kg/m ³
安	定	性	①	%	
吸	水	率	②	%	
す	り	へ	り	減	量 ③ %
0.075	通	過	分	の	P. I. ④
加	熱	変	質	200 °C	⑤
フ	ロ	ー	試	験	⑥ %
浸	水	膨	張	⑦	%
は	く	離	試	験	⑧ %
総	試	料	質	量	kg
試	験	年	月	日	

注 ①～③はスクリーニングスのみとする。

④～⑧は原石が石灰岩以外の石粉及び合成した場合の0.075通過分の1割以上がスクリーニングス0.075通過分で占める場合のスクリーニングスの0.15通過分について行う。

⑤は200℃ ⑥はセメントモルタル用フローテーブルで15回落下200mmの時の石粉に対する水の重量比

様式 43

骨材粒度曲線表(アスファルト)

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 技 術 者	任 者


試験日 平成 年 月 日

工事名 _____

受注会社名 _____

工種名 _____

測定者 _____ 印

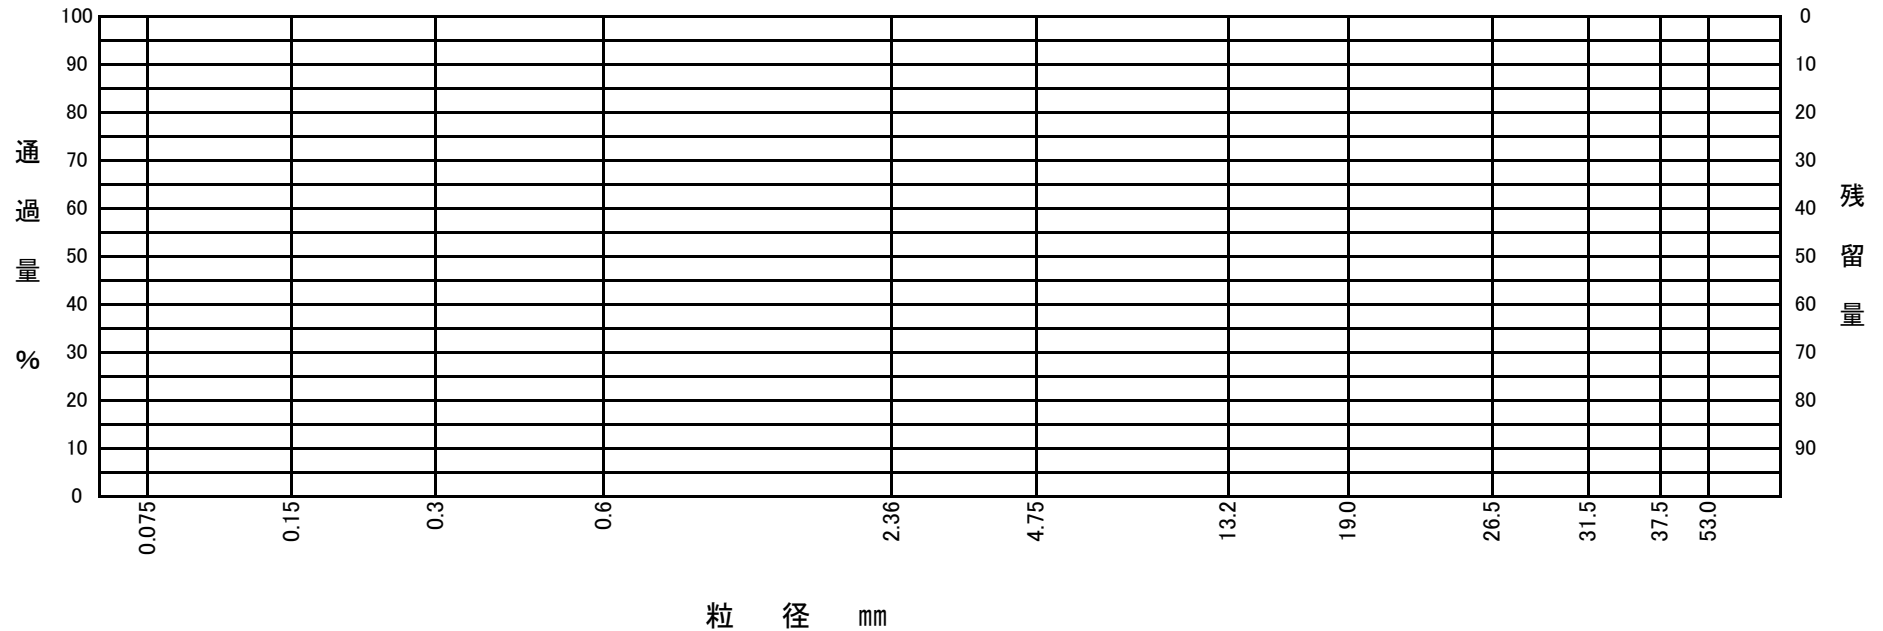

凡例	①		④		⑦	
	②		⑤		⑧	
	③		⑥		例	種類、産、用途

様式 44

合材粒度ふるい分け試験及び配合比決定例


主 監	任 督	員	主 監	任 督	員	主 技	任 術	者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

1. 使用予定骨材のふるい分け試験結果								
ふるいの呼び寸法 (mm)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2.使用予定骨材の配合百分率の決定

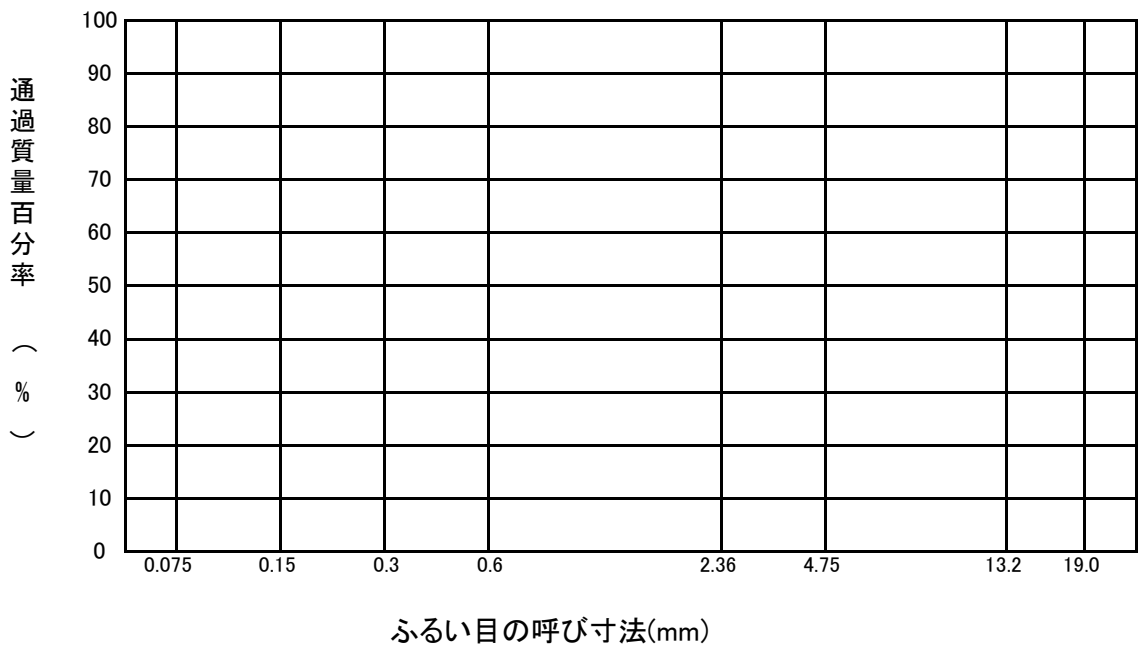

様式 45


骨材の推定変動範囲(細骨材及びスクリーニングス)

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 技 術 者	任 者

試験日 平成 年 月 日

工事名 _____
 工種名 _____

受注会社名 _____
 測定者 _____ 印

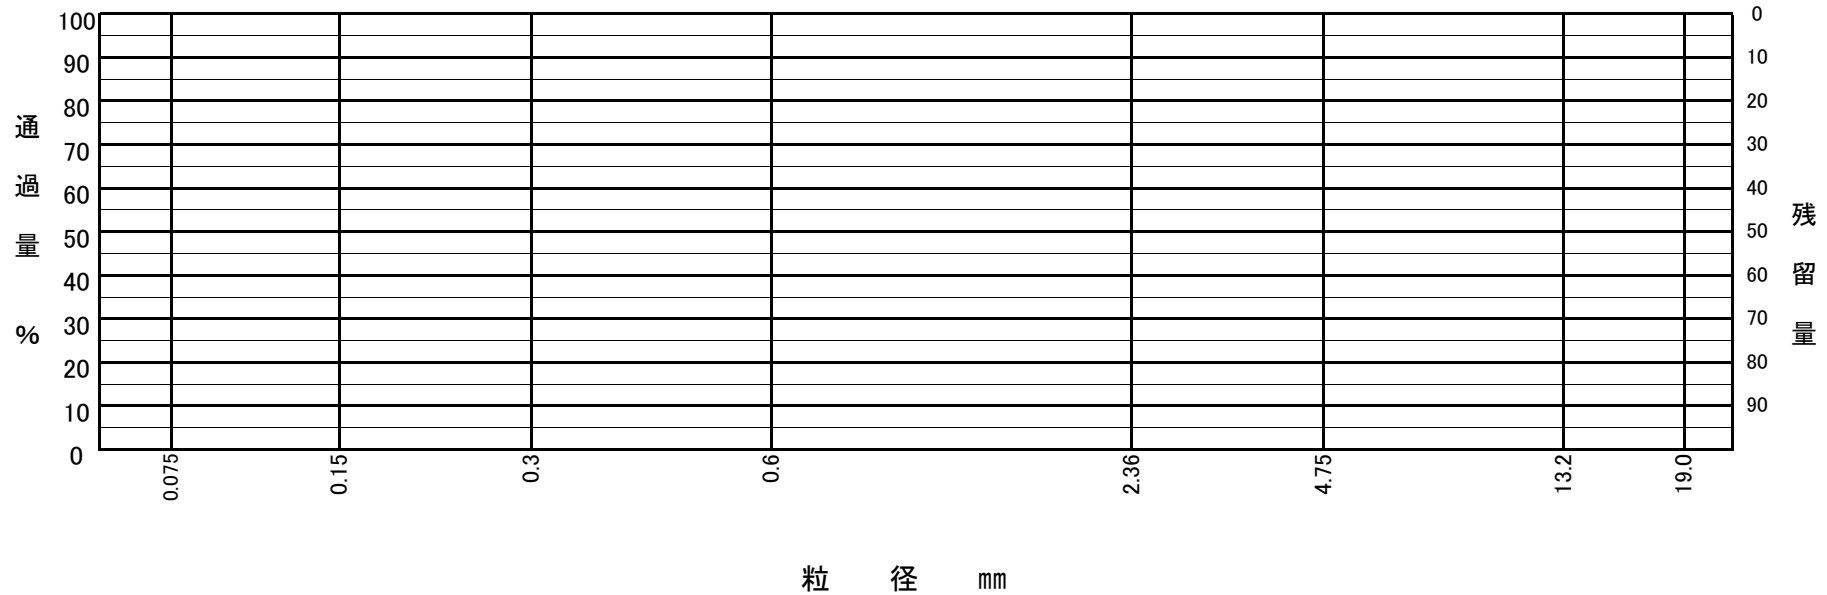

凡例	①		③		
	②		④		

様式 46

骨材配合率の密度補正

主 監	任 督	員	主 監	任 督	員	主 技	任 術	者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

							(記号) ()	(合材種別)
骨 材 種 類								計
配 合 率 a								100
密 度 b								-
a × b								(c)
補 正 配 合 率 $\frac{a \times b}{c} \times 100$								100

様式 47

骨材配合率及び合成粒度(室内試験)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

試験日 平成 年 月 日

工 事 名 _____

受注会社名 _____

工 種 名 _____

測 定 者 _____ 印

(記号) (合材種別)
()

骨 材 種 類													合 成 度 粒 度 Σ (X配合率)	指 定 粒 度 範 囲
配 合 率 (比重補正)														
通 過 量	原粒度	X 配合率	原粒度	X 配合率	原粒度	X 配合率	原粒度	X 配合率	原粒度	X 配合率	原粒度	X 配合率	原粒度	X 配合率
53 mm														
37.5														
31.5														
26.5														
19														
13.2														
4.75														
2.36														
0.6														
0.3														
0.15														
0.075														

様式 48

合成粒度曲線(室内試験)

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 技 術 者

試験日 平成 年 月 日


工事名 _____

受注会社名 _____

工種名 _____

測定者 _____ 印

(記号) (合材種別)
()

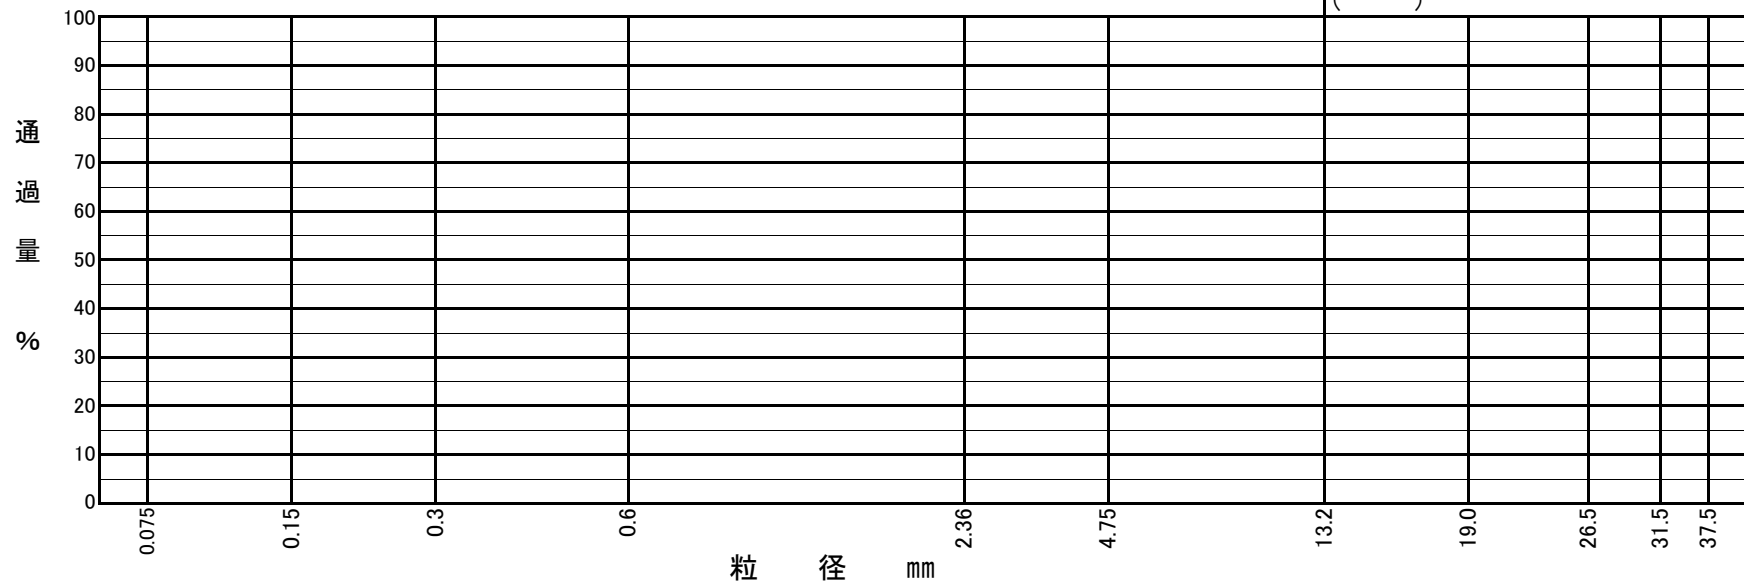

—————	合成粒度
-----	指定範囲

様式 49

試験配合表(アスファルト量別)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 者 技 術 者

試験日 平成 年 月 日

工事名 _____
 工 種 名 _____

受注会社名 _____
 測 定 者 _____ 印

(アスファルト針入度)

合 材 種 別	記 号 ()

配合区分	アスファルト量%	粗骨材%			細骨材%		石 粉 %	合 計 %	摘 要
A									
B									
C									
D									
E									
F									

・配合区分はアスファルト量0.5%又は0.3%毎に区分すること

様式 50-1

アスファルト混合物の安定度試験
(マーシャル式・理論最大密度)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試 験 日	平成 年 月 日 曜 天候		
試 験 日 の 状 態	室 温 (°C)	湿 度 (%)	水 温 (°C)
混 合 物 の 種 類			
理 論 最 大 密 度 の 計 算			
骨 材 の 種 類	産 地 名	① 配 合 比 (%)	②各骨材の比重
係 数 の 和 = ④ =			
乾 燥 骨 材 の 比 重 = $\frac{100}{④} =$			
⑤ アスファルト 混 合 率 (%)	⑥ アスファルトの 比 重	⑦ $\frac{⑤}{⑥}$	⑧ $\frac{④(100-⑤)}{100}$
			⑨ ⑦+⑧
			⑩ 理 論 最 大 密 度 $\frac{100}{⑨}$
考 察			

様式 50-2

アスファルト混合物の安定度試験(マーシャル式)

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

試験日 平成 年 月 日

工事名 _____

受注会社名 _____

工種名 _____

測定者 _____ 印

突 固 め 回 数																		
試験の温度条件		アスファルトの加熱温度 (°C)				骨材の加熱温度 (°C)				混 合 温 度 (°C)				締 固 め 温 度 (°C)				
マ ー シ ャ ル 安 定 度 試 験 結 果																		
供試体 番号	アスファルト 混合率 (%)	厚 さ (cm)					質 量 (g)			容積 (cm ³)	密度(g/cm ³)		アスファルト 容積率 (%)	空げき率 (%)	飽和度 (%)	安定度(kN)		フロー値 (1/100cm)
							空中	表乾	水中		実測	理論				ゲージの 読み	実測値	
①	②	③					④	④'	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
		1	2	3	4	平均				④-⑤ または ④'-⑤	④ ⑥		$\frac{② \times ⑦}{\text{アスファルトの比重}}$	100- 100 $\frac{⑦}{⑧}$	$\frac{⑨}{⑨+⑩}$			

様式 51

試 験 結 果 図 表

主 監 督 員	任 務 者	主 監 督 員	主 任 技 術 者





工 事 名 _____

受注会社名 _____

工 種 名 _____

測 定 者 _____ 印

(記 号)	(合材種別)
()	

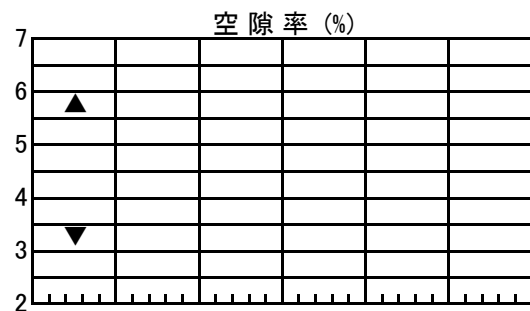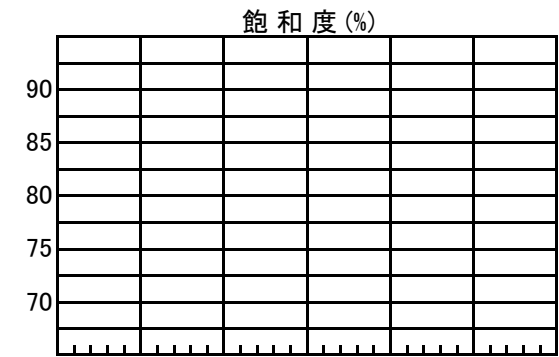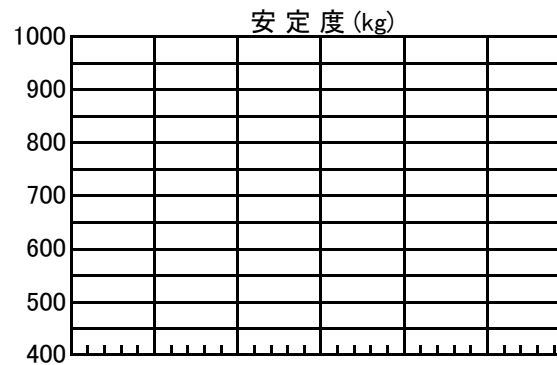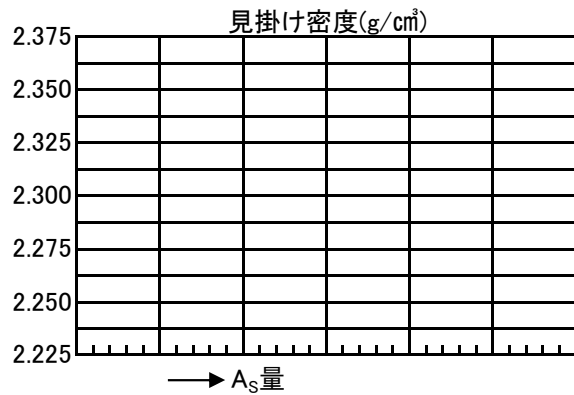

注): 上記の基準値の線は密粒度の1例を示しているの、合材種類が異なる場合は、「アスファルト舗装要綱」により適宜置き換えること。

様式 52

マーシャル試験による基準アスファルト量

主 監	任 督	員	主 監	督	員	主 技	任	者


工 事 名 _____ 受注会社名 _____

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

(記号) (合材種別)
()

安 定 度									
フ ロ ー 値									
空 隙 率									
飽 和 度									
アスファルト量	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	%	
許 容 範 囲									

注 : 1. それぞれの範囲を  で示し、端部にアスファルト量の数値を付記する。

許容範囲は4項をすべて満足する範囲を  で示し、端部にアスファルト量の数値を付す。

2. 上表の基準値は、密粒度の1例、種別が異なる場合は「アスファルト舗装要綱」による。

基準アスファルト量A

許容範囲の最大値 ①	%
〃 最小値 ②	%
A= [$\frac{①+②}{2}$]	%

注 : アスファルト混合物の一般的な配合設計では、所要の性状を満足し切れない特殊条件のある場合は、現地の実情、過去の実績を勘案して①～Aの範囲で適宜決めること。
なお、「特殊条件」とはアスファルト舗装要綱による「特殊条件」のことである。

様式 53

フィーダ、ホットビン、ミキサーの骨材の粒度試験


主 監 督	任 員	監 督 員	主 技 術 者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____

工 種 名 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

試験日 平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日		午前 _____ 時 _____ 分
骨材の産地又は製造会社名 _____		午後 _____ 時 _____ 分
試料採取時刻		

骨材の種類 通過ふるい	合成粒度																			
	53	37.5	31.5	19.0	13.2	9.5	4.75	2.36	0.6	0.3										
各フルイ目の通過質量百分率及び配合率%	0.15										0.075									
	31.5										19.0									
	19.0										13.2									
	13.2										9.5									
	9.5										4.75									
	4.75										2.36									
	2.36										0.6									
	0.6										0.3									
	0.3										0.15									
	0.15										0.075									
	0.075																			

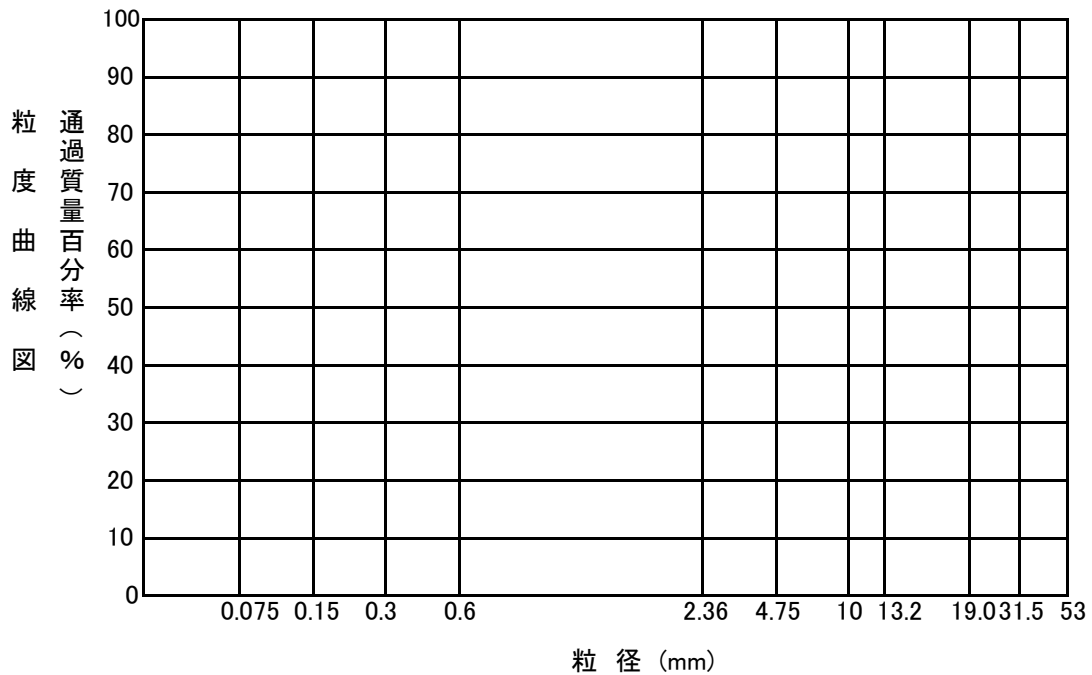

様式54

粗骨材のすりへり試験
(JIS A 1121)

主 監	任 督	員	主 監	任 督	員	主 技	任 術	者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

試験日		平成 年 月 日		曜 天候			
試験日の状態		室温 (°C)	湿度 (%)	水温 (°C)	乾燥温度 (°C)		
試験料							
とどまるふるい (mm)	通るふるい (mm)	各群の質量 (g)	各群の質量百分率 (%)	粒度区分	球の数	回転数	① 試験前の試料の質量(g)
	2.5						
2.5	5						
5	10						
10	15						
15	20						
20	25						
25	40						
40	50						
50	60						
60	80						
合計			100.0				
②試験後1.7mmふるいにとどまった試料の質量		(g)					
③すりへり損失質量 ①-②		(g)					
④すりへり減量		$\frac{③}{①} \times 100$		(%)			
考 察							

様式 55

アスファルトの抽出試験

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名 _____

工 種 名 _____ 舗 装 箇 所 _____

試 料 番 号 _____ 受 注 会 社 名 _____

試 験 日 平 成 年 月 日 _____ 測 定 者 _____ 印 _____

アスファルト抽出試験結果				(焼却法)				(加圧濾過法)			
試 験		採 取 時		試 験		採 取 時		試 験		採 取 時	
抽出前の試料の質量 g	①			抽出液全容積 cc	⑦			加圧前の口紙の質量 g	⑦		
抽出前の口紙の質量 g	②			焼却前の蒸発皿の質量 g	⑧			加圧後の残留物質質量 g	⑧		
抽出骨材質量 g	③			焼却後の蒸発皿の質量 g	⑨			加圧後の口紙の質量 g	⑨		
抽出後の口紙の質量 g	④			石粉の質量 g	⑩			口紙付着石粉質量 g	⑩		
口紙付着石粉の質量 g	⑤	④-②		抽出液中の石粉の質量 g	⑪			抽出液中の石粉質量 g	⑪		
抽出全骨材質量 g	⑥	③+⑤		⑩=⑨-⑧ ⑪=⑩× $\frac{⑦}{100}$				⑩=⑨-⑦ ⑪=⑧+⑩			
				抽出残留物(骨材)の粒度分布							
全骨材質量 g	⑫	⑥+⑪									
アスファルト量 g	⑬	①-⑫									
アスファルト混合率 %	⑭	$\frac{⑬}{①}$									
備考											

抽出残留物のふるい分け結果

採取時 試 験									
	ふるい目 (mm)	各ふるい残留質量 g	各ふるい残留百分率%	累加残留百分率%	累加通過百分率%	各ふるい残留質量 g	各ふるい残留百分率%	累加残留百分率%	累加通過百分率%
53									
31.5									
19.0									
13.2									
4.75									
2.36									
0.6									
0.3									
0.15									
0.075									
0.075以下									

様式 56

路面の平坦性試験表(標準偏差)

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工 事 名		測 定 車 線	
		測 定 器 の 種 類	
施 工 地 名	市 町 郡 村	測 定 年 月 日	年 月 日
受 注 会 社 名		測 定 者	印

標 準 偏 差 の 計 算	$\bar{R} = \frac{R_1+R_2+R_3+\dots+R_n}{n}$ $\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$	d ₂ の値	
		グループの大きさ	d ₂
		6	2.53
		7	2.70
		8	2.85
		9	2.97
		10	3.08

グループ	範囲(R)	グループ	範囲(R)	グループ	範囲(R)	グループ	範囲(R)	グループ	範囲(R)

注) 1. 測定値を作成したのち本表で標準偏差を求める。
 2. 測定方法は「アスファルト舗装要綱」による。

様式57

プルーフローリング試験

主 監 督 員	任 員	主 監 督 員	主 任 技 術 者

工事名 _____ 受注会社名 _____

工種名 _____ 測定者 _____ 印 _____

項目	事項				備考
天候		測定面の含水状況			
試験区間	No. _____ ~No. _____				
載荷車	型式		接地圧		
載荷状況	予備載荷回数	回	本載荷速度	km/h	

試験結果	
視察展開図	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>_____</p> <p>No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____ No.○ _____</p> <p>_____</p> </div>
視察記事	
異常箇所の処置	

(品質管理関係)

様式 58-1

̄X - R 管理データシート

主 監 督	任 員	監 督 員	主 任 者

工 事 名 _____ 受注会社名 _____
 工 種 名 (名称) _____ 測 定 者 _____ 印 _____
 項目名(品質特性) _____ 作 成 者 _____ 印 _____

設 計 基 準 値 A	規 格 値 限 界		測 定 単 位
	上 限	下 限	
	+	-	

日 標 準 量	
資 料 大 き さ	
間 隔	
作 業 機 械 名	

月日	測 点	組番 の号	測 定 値			計 ΣX	平均値 ̄X	範 圍 R		
			X ₁	X ₂	X ₃					
		1								
		2								
		3								
		4						平均	̄X	
		5						累計		
小計								小計		
		6								
		7								
		8								
		9						平均	̄X	
		10						累計		
小計								小計		
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19						平均	̄X	
		20						累計		
小計								小計		

(注)
 1. 管理限界線の引直しは、5-5-10-20方式による。
 2. 21組から40組までは別のデータシートに記入する。以下、20組ごとに同様とする。

記
事

記入要領
 1. 「項目名」はコンクリート(セメントの物理試験)、道路工(含水量試験)等の品質特性を記入する。
 2. 「月日」の欄は測定年月を記入する。
 3. 「番号」の欄はSTA又はロット番号である。
 4. 「測点」の欄は当該測点番号を記入する。

n	d ₂	A ₂	D ₄
2	1.13	1.88	3.27
3	1.69	1.02	2.57
4	2.06	0.73	2.28
5	2.33	0.58	2.11

様式 58-2

 \bar{X} - R 管理データシート

主監督員	監督員	主任技術者

工事名 _____ 受注会社名 _____
 工種名(名称) _____ 測定者 _____ 印 _____
 項目名(品質特性) _____ 作成者 _____ 印 _____

計	規格値 限界	測定 単位	目標標準量								
			資料	大きき 間隔							
設計 基準 値 A	上限	下限	作業機械名								
+		-									
月日	測点	組番号	測定値			計	平均値	範囲			
			X ₁	X ₂	X ₃	ΣX	\bar{X}	R			
								平均 \bar{X}			
								\bar{R}			
小計								累計			
								小計			
特記											
(注)	1. 管理限界線の引直しは、5-5-10-20-20方式による。										
	2. 21組から40組までは別のデータシートに記入する。以下、20組ごとに同様とする。										
記入 要領	1. 「項目名」はコンクリート(セメントの物理試験)、道路工(含水量試験)等の品質特性を記入する。							n	d ₂	A ₂	D ₄
	2. 「月日」の欄は測定年月を記入する。							2	1.13	1.88	3.27
	3. 「番号」の欄はSTA又はロット番号である。							3	1.69	1.02	2.57
	4. 「測点」の欄は当該測点番号を記入する。							4	2.06	0.73	2.28
								5	2.33	0.58	2.11

様式 58-3

X - R 管理図

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 技 術 者	任 者

設 計 基 準 値		工 事 名		事 業 所 名	
名 称		日 標 準 量		期 間	自 年 月 日
品 質 特 性		規 格 値 限 界	上 限 値		至 年 月 日
測 定 単 位			下 限 値	受 注 会 社 名	
測 定 方 法		試 料	大 小	現 場 代 理 人	印
作 業 機 械 名			間 隔	測 定 者	印

X					
R					
組 の 番 号					
記 事					

注) 1.管理図は、別紙X-R管理データシートから記入する。
 2.記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。

様式59-1

X-Rs-Rm 管理データシート

主 任 員	監 督 員	主 任 者
監 督 員		技 術 者

名 称		工 事 名		測定	自	年 月 日
品質・特性		事業所名		期間	至	年 月 日
測定単位		日標準量		受注会社名		
規格 限界	上限値	試料	大きさ	現場代理人		
	下限値		間隔	測定者		
設計基準値		作業機械名		作成者		

月日	試験 番号	測定値				計 Σ	平均 X	移動範囲 Rs	測定値 範囲 Rm	管理限界				
		a	b	c	d					$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$	$D_4 \cdot \bar{R}_s =$	$D_4 \cdot \bar{R}_m =$		
	1													
	2													
	3										X	Rs	Rm	
	4									平均	$\bar{X} =$	$\bar{R}_s =$	$\bar{R}_m =$	
	5									累計				
	小計									小計				
	6										$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$			
	7										$D_4 \cdot \bar{R}_s =$		$D_4 \cdot \bar{R}_m =$	
	8									平均	$\bar{X} =$	$\bar{R}_s =$	$\bar{R}_m =$	
	小計									累計				
										小計				
	9										$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$			
	10										$D_4 \cdot \bar{R}_s =$			
	11										$D_4 \cdot \bar{R}_m =$			
	12									平均	$\bar{X} =$	$\bar{R}_s =$	$\bar{R}_m =$	
	13									累計				
	小計									小計				
	14										$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$			
	15										$D_4 \cdot \bar{R}_s =$			
	16										$D_4 \cdot \bar{R}_m =$			
	17													
	18													
	19									平均	$\bar{X} =$	$\bar{R}_s =$	$\bar{R}_m =$	
	20									累計				
	小計									小計				
記事										n	d ₂	D ₄	E ₂	
										2	1.13	3.27	2.66	
										3	1.69	2.57	1.77	
										4	2.06	2.28	1.46	
										5	2.33	2.11	1.29	

注) 1. 規格限界、設計基準値は設計図書に定められた値を記入する。
 2. 管理限界線の引直しは5-3-5-7-10-10-10方式による。

(備考) ————— 管理限界計算のための予備データの区間を示す。
 - - - - - 上記の管理限界を運用する区間を示す。

3. 以下、最近20個(平均値 x を1個とする)のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。

様式59-2

X - Rs - Rm 管理データシート の 2

主 監 督 員	任 員	監 督 員	主 任 技 術 者

月日	試験 番号	測定値計				平均値 X	移動範囲 Rs	測定値内 の範囲 Rm	
		a	b	c	d				
									$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_m =$
	小計								平均 $\bar{X} =$ $\bar{R}_s =$ $\bar{R}_m =$ 累計 小計
									$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_m =$
	小計								平均 $\bar{X} =$ $\bar{R}_s =$ $\bar{R}_m =$ 累計 小計
									$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_m =$
	小計								平均 $\bar{X} =$ $\bar{R}_s =$ $\bar{R}_m =$ 累計 小計
									$\bar{X} \pm E_2 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_s =$ $D_4 \cdot \bar{R}_m =$
	小計								平均 $\bar{X} =$ $\bar{R}_s =$ $\bar{R}_m =$ 累計 小計
記 事									n d_{31} D_4 E_3 2 1.13 3.27 2.66 3 1.69 2.57 1.77 4 2.06 2.28 1.46 5 2.33 2.11 1.29

注) 1. 管理限界線の引直しは5-3-5-7-10-10-10方式による。

(備考) 管理限界計算のための予備データの区間を示す。
 - - - - - 上記の管理限界を運用する区間を示す。

2. 以下、最近20個(平均値 \bar{x} を1個とする)のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。

様式 60

主 任 監 督 員	監 督 員	主 任 技 術 者

X - Rs - Rm 管理図

設 計 基 準 値	工 事 名		事 業 所 名		
名 称	日 標 準 量		期 間	自	年 月 日
品 質 特 性	規 格 値 限 界	上 限 値		至	年 月 日
測 定 単 位		下 限 値	受 注 会 社 名		
測 定 方 法	試 料	大 小	現 場 代 理 人		印
作 業 機 械 名		間 隔	測 定 者		印

X																								
Rs																								
Rm																								
組 の 番 号																								
記 事																								

注) 1. 管理図は、別紙X-Rs-Rm管理データシートから記入する。
 2. 記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。

別表第 5 施設機械工事等施工管理基準

施設機械工事等の施工管理については、農林水産省農村振興局整備部設計課の「施設機械工事等施工管理基準」に準じるものとする。

なお、準用する項目は以下の目次のとおりとする。

施設機械工事等施工管理基準（平成 19 年 4 月版）

目次

第 1 項 施設機械工事等施工管理基準

第 2 項 直接測定による出来形管理

- 1 用排水ポンプ設備
- 2 水門設備
 - ① 河川・水路用水門
 - ② ゴム引布製起伏ゲート
 - ③ ダム用水門設備
- 3 除塵設備
- 4 鋼橋上部工
- 5 水管橋上部工
- 6 電気設備
- 7 水管理制御システム

第 3 項 撮影記録による出来形管理

第 4 項 品質管理

- 1 共通
- 2 用排水ポンプ設備
- 3 水門設備
 - ① 河川・水路用水門
 - ② ゴム引布製起伏ゲート
 - ③ ダム用水門設備
- 4 除塵設備
- 5 鋼橋上部工
- 6 水管橋上部工
- 7 電気設備
- 8 水管理制御システム

第 5 項 施工管理記録様式

参 考 資 料

参 考 資 料
目 次

参考資料


1	管水路の通水試験	259
2	杭の打ち止め管理 (参考)	263
3	薬液注入工事に係る施工管理等に ついて	265
4	トンネル (NATM) 観察・計測 (案)	268
	[参考資料]ロックボルトの引抜試験	289
5	R I 計器を用いた盛土の締固め管理 要領 (案) について	291
6	突固め方法の種類 (A・B・C・D・ E) の適用について	313
7	レディーミクストコンクリート単位 水量測定要領 (案)	314

1 管水路の通水試験

(1) 試験の方法

パイプラインの水密性と安全性を確認する目的で、通水試験を行うとともに、試験的な送水を行ってパイプラインの機能性を確認することが望ましい。

通水試験の方法は、図－1のとおりである。



図－1 通水試験の方法

(2) 漏水試験

1) 継目試験

継目試験は、管布設後の継手の水密性を検査するものであり、テストバンドを使用して行う。原則として管径 900 mm以上のソケットタイプの継手について全箇所を検査を行うものとする。この試験の水圧は、その管の静水圧とし、これを 5 分間放置した後の水圧は、80%以下に低下してはならない。

また、試験条件により静水圧まで加圧することが危険と判断される場合は、個々に試験水圧を検討するものとする。

継目試験の方法は、以下に示すとおりである。

- ① テストバンドの水圧によって管が移動することがあるので、ある程度の埋戻しをする。

検査や補修のためには継手部の埋戻しは少なめにとどめておくことが望ましい。

また、必要に応じて隣接した継手部に目地板(ゴム板)をはさんで管の移動を防止しなければならない。継目試験を行うときには、式－1の条件が満たされているかを事前に検討する。(図－2参照)

$$N < F \text{ ----- 式－1}$$

$$N = A \cdot P + \Sigma W \cdot \sin \theta \text{ ----- 式－2}$$

$$F = \mu \cdot \Sigma W \cdot \cos \theta \text{ ----- 式－3}$$

ここに、

N：テスト水圧による推力 (N)

F：管の鉛直荷重による抵抗力 (N)

A：管端面の断面積 (cm²)

P：試験水圧 (MPa)

ΣW ：1本当たり管の自重と管上載土の重量 (N)

θ ：水平と管布設軸とのなす角 (°)

μ ：土と管の摩擦係数

硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管、強化プラスチック複合管 0.3

コンクリート管、鋼管、ダクタイル鋳鉄管 0.5

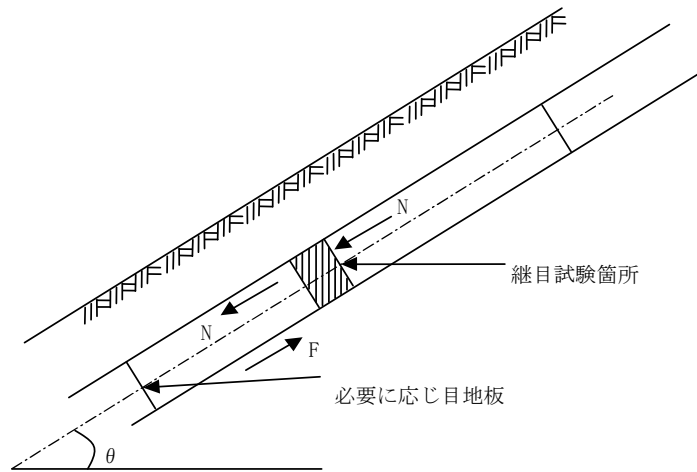


図-2 継目試験箇所及び力

② テストバンドをセットし、テスター内の空気を抜きながら注入し、完全に排気が完了してから水圧をかける。

テストバンドの機構の概略は、図-3に示すとおりである。

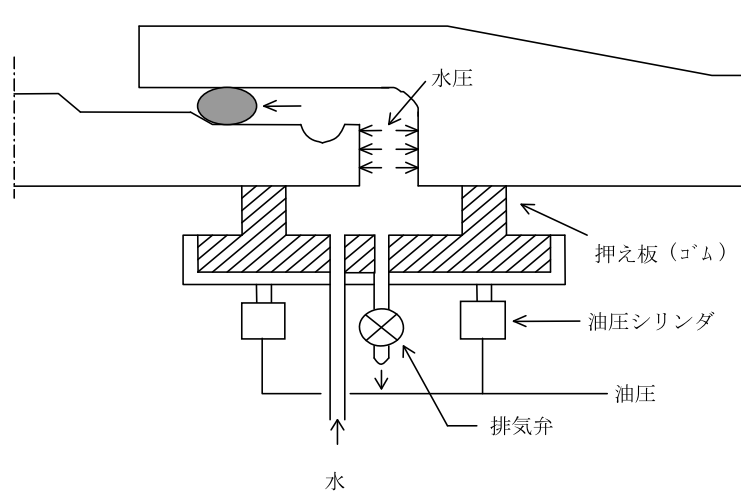


図-3 テストバンドの機構の概略

2) 水張り試験

水張り試験は、パイプラインの布設が完了した後、当該区間に水を充水し、漏水箇所の発見と減水量が許容限度内にあるかどうか確認するための試験である。

試験は、管布設、埋戻しが終わってから実施する。

許容減水量は、管種、管径、継手構造、内水圧、付帯施設の状況等によって異なるが、管径 1 cm、延長 1 km 当たりの標準値は、表-1 のとおりとする。

表-1 標準許容減水量 (ℓ/日・cm・km)

管 種	許容減水量	備 考
コンクリート管類	100～150	ソケットタイプ
ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管	50～100	ソケットタイプ等
鋼管、硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管	25	溶接、接着継手等

水張りに当たっては、次の事項に十分留意しなければならない。

- ① 管内への注水前にコンクリート等が十分な強度となっていること、埋戻しに問題がないことを確かめる。
- ② 注水前に空気弁や給水栓等を全開して、注水に伴う排気を十分に行う。
- ③ 注水速度は管内からの排気速度に応じて加減する。急激に注水すると空気圧で思わぬ事故を起こすことがあるので、空気のたまりやすい部分の排気状態に注意しなければならない。
- ④ 短時間に多量の空気を排出することになるので、空気弁に併設されている排気弁を開く。
- ⑤ 制水弁は上流側から徐々に開いていく。
- ⑥ 大口径管については副管を開いて通水する。開度は本管で 1/10 開度、副管で 1/5 開度以内を目安とする。
- ⑦ すべての吐出口、又は給水栓等から気泡を含む水が出なくなってから徐々に計画流量を通水する。
- ⑧ 通水時に逆止弁、バイパス弁等の機能を点検する。
- ⑨ 水張り中はパイプラインの異常の有無を点検し、事故の防止に万全を期す。

水張り試験の方法は、以下に示すとおりである。

- ① 管の吸水と残留空気を排除するため、水張り後少なくとも一昼夜経過してから水張り試験を行うことが望ましい。
- ② 一定の試験水圧を 24 時間維持し、この間の減水量（補給水量）を測定する。
- ③ 試験水圧は静水圧とすることが望ましいが、やむを得ず静水圧より低い試験水圧を用いる場合は、式-4 により修正する。

$$Q = Q' \sqrt{H/H'} \quad \text{式-4}$$

ここに、

Q : 修正減水量 (ℓ)

Q' : 測定減水量 (ℓ)

H : 静水頭 (m)

(図-4 参照)

H' : 試験水頭 (m)

(図-4 参照)

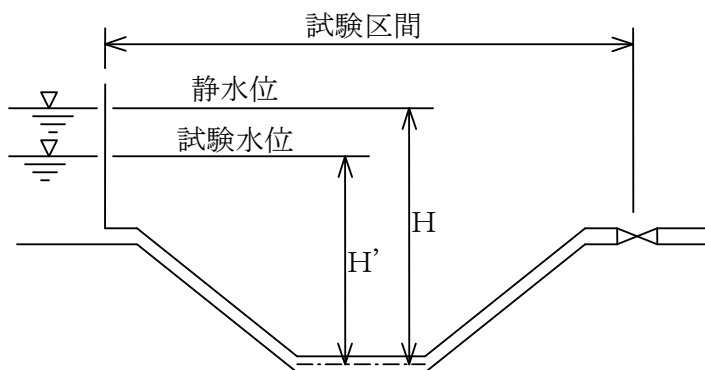


図-4 試験水頭のとり方

(3) 水圧試験

水圧試験はパイプラインが設計水圧（静水圧＋水撃圧）に安全に耐え得ることを確認するためのものである。漏水試験を静水圧で行った場合には、ある程度の予測がつくので水圧試験を省くことが多い。しかし、特に重要なパイプラインについては水圧試験を行うことが望ましい。

水圧試験の方法は、次のとおりである。

- ① 試験区間を制水弁等で完全に仕切る。
- ② 水圧試験は、試験区間においてパイプラインに手押しポンプ等で設計水圧まで加圧し、パイプラインの異常の有無を点検する。
- ③ 管内の空気は加圧に先立って完全に排除するよう、特に注意しなければならない。

(4) 漏水箇所の探知と補修

1) 探 知

通水試験において減水量が許容減水量以上の場合はもちろんのこと、許容量以下の場合であっても、漏水箇所の有無を探知しなければならない。探知方法としては次の方法がある。

- ① 地表に水がしみ出てくるのを目視により探知する。
- ② 地表に水が出ないような漏水箇所の探知方法として、漏水の疑わしい箇所で、管頂付近まで掘削し、水のしみ出しの有無を調べる。
- ③ イヤホーンのついた聴診棒を地中に挿し込み、水の吹き出し音を聞く。
- ④ 漏水探知器による方法。

2) 補 修

通水試験の各試験に示す基準の許容限度内であっても、集中的な漏水箇所や異常が認められた箇所には適正な止水対策を講じなければならない。

2 杭の打ち止め管理 (参考)

杭の打ち止め管理は杭の根入れ長さ、リバウンド量 (動的支持力)、貫入量、支持層の状態により総合的に判断しなければならない。

一般には試験杭施工時に支持層における1打当たりの貫入量、リバウンド量などから動的支持力算定式を用いて支持力を推定し、打ち止めを決定する。動的支持力の算定式としては、エネルギーのつり合いや波動法から求める方法がある。算定式より求められた支持力は1つの目安であり、この値のみによって打ち止めたり杭長の変更や施工機械の変更を行ってはならない。

わが国の土木・建築分野でよく使用されている杭打ち式を下記に示す。

杭打ち式は、支持力を決定するというよりも、施工の确实性を確かめるという意味の方が強いので、各現場毎に地盤調査を行った地点付近での杭打ち試験を最初に実施して、設計条件、特に支持層への根入れ長を満たすために必要な打撃条件を選定し、以後の管理に応用するというように使うのがよい。

表-1 わが国の土木・建築分野でよく使用されている杭打ち式

出典	杭打ちによる許容鉛直支持力推定式 R _a (kN(tf))	備考
建築基準法施行令 建設大臣告示式	$R_a = \frac{F}{5S + 0.1}$	建築分野でよく使用される
宇都・冬木の式	$R_a = \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{A \cdot E \cdot K}{e_0 \cdot \lambda_1} + \frac{\bar{N} \cdot U \cdot \lambda_2}{e_{f0}} \right]$	土木分野でよく使用される

- R_a : 杭の長期許容鉛直支持力 (kN(tf))
- S : 杭の貫入量 (m)
- F : ハンマーの打撃エネルギー (kN・m)
ドロップハンマの場合…………… F = W_H H
ディーゼルハンマ及び油圧ハンマの場合…………… F = 2 W_H H
(W_H:ハンマ重量(N)、H:落下高さ(m))
- A : 杭の純断面積 (m²)
- E : 杭のヤング係数 (kN/m²(tf/m²))
- K : リバウンド量 (m)
- U : 杭の周長 (m)
- \bar{N} : 杭の周面の平均 N 値
- λ₁ : 動的先端支持力算定上の杭長 (m) (表-3による)
- λ₂ : 地中に打ち込まれた杭の長さ (m)
- e₀, e_{f0} : 補正係数 (表-2による)
- W_H/W : ハンマと杭の重量比
- P
- W_P : やつとこ使用の場合は、杭とやつとこの重量を加算した値

表－2 補正係数

杭種	施工方法	e_0	e_{f0}	備考
鋼管杭	打込み杭工法	$1.5W_H/W_P$	0.25 (2.5)	
	中掘り最終打撃			
PC・PHC杭	打込み杭工法	$2.0W_H/W_P$	0.25 (2.5)	
	中掘り最終打撃	$4.0W_H/W_P$	1.00 (10.0)	
鋼管杭 PC・PHC杭	打込み杭工法	$(1.5W_H/W_P)^{1/3}$	0.25 (2.5)	油圧ハンマに適用

表－3 杭長の補正值

e_0 の値	λ_1 の値
$e_0 \geq 1$	λ_m
$1 > e_0 \geq \lambda_m/\lambda$	λ_m/e_0
$e_0 \geq \lambda_m/\lambda$	λ

λ : 杭の先端からハンマ打撃位置までの長さ (m)

λ_m : 杭の先端からリバウンド測定位置までの長さ (m)

参 考 文 献

- 1) (社) 日本道路協会 : 道路橋示方書・同解説 IV 下部構造編
- 2) (社) 地盤工学会 : くい基礎の調査・設計から施工まで

3 薬液注入工事に係る施工管理等について

平成2年9月18日建設省技調発第188号の3
建設大臣官房技術調査室長から各省庁あて
平成2年10月9日 簡易文書2-105
構造改善局建設部設計課長から各地方農政局建設部長あて

このことについて別添のとおり建設大臣官房調査室長から通知があったのでお知らせする。
については、薬液注入工事に当たっては、施工管理及び条件明示等を適切に行うよう指導方願います。

(別紙1)

薬液注入工事に係る施工管理等について

[I. 注入量の確認]

1. 材料搬入時の管理

- (1) 水ガラスの品質については、JIS K 1408 に規定する項目を示すメーカーによる証明書を監督職員に工事着手前及び1ヶ月経過毎に提出するものとする。また、水ガラスの入荷時には搬入状況の写真を撮影するとともに、メーカーによる数量証明書をその都度監督職員に提出するものとする。
- (2) 硬化剤等については、入荷時に搬入状況の写真を撮影するとともに、納入伝票をその都度監督職員に提出するものとする。
- (3) 監督職員等は、必要に応じて、材料入荷時の写真、数量証明書等について作業日報等と照合するとともに、水ガラスの数量証明書の内容をメーカーに照合するものとする。

2. 注入時の管理

- (1) チャート紙は、発注者の検印のあるものを用い、これに施工管理担当者が日々作業開始前にサイン及び日付を記入し、原則として切断せず1ロール使用毎に監督職員に提出するものとする。なお、やむを得ず切断する場合は、監督職員等が検印するものとする。また、監督職員等が現場立会した場合等には、チャート紙に監督職員等がサインをするものとする。
- (2) 監督職員等は、適宜注入深度の検尺に立会するものとする。また、監督職員等は、現場立会した場合等には、注入の施工状況がチャート紙に適切に記録されているかどうかを把握するものとする。
- (3) 大規模注入工事（注入量 500kℓ以上）においては、プラントのタンクからミキサー迄の間に流量積算計を設置し、水ガラスの日使用量等を管理するものとする。
- (4) 適正な配合とするため、ゲルタイム（硬化時間）を原則として作業開始前、午前、午後の各1回以上測定するものとする。

[Ⅱ. 注入の管理及び注入の効果の確認]

1. 注入の管理

当初設計量（試験注入等により設計量に変更が生じた場合は、変更後の設計量）を目標として注入するものとする。注入にあたっては、注入量・注入圧の状況及び施工時の周辺状況を常時監視して、以下の場合に留意しつつ、適切に注入するものとする。

- ① 次の場合には直ちに注入を中止し、監督職員と協議のうえ適切に対応するものとする。
 - イ. 注入速度（吐出量）を一定のままで圧力が急上昇または急低下する場合。
 - ロ. 周辺地盤等の異常の予兆がみられる場合。
- ② 次の場合は、監督職員と協議のうえ必要な注入量を追加する等の処置を行うものとする。
 - イ. 掘削時湧水が発生する等止水効果が不十分で、施工に影響を及ぼすおそれがある場合。
 - ロ. 地盤条件が当初の想定と異なり、当初設計量の注入では地盤強化が不十分で、施工に影響を及ぼすおそれがある場合。

2. 注入効果の確認

発注者は、試験注入及び本注入後において、規模、目的を考慮し必要に応じて、適正な手法により効果を確認するものとする。

[Ⅲ. 条件明示等の徹底]

薬液注入工事を的確に実施するため、別紙2のとおり条件明示等を適切に行うものとする。

なお、前記Ⅱの1を含め注入量が当初設計量と異なるなど、契約条件に変更が生じた場合は、設計変更により適切に対応するものとする。

(別紙2)

薬液注入工法に係る条件明示事項等について

1. 契約時に明示する事項

- (1) 工法区分 二重管ストレーナー、ダブルパッカー等
- (2) 材料種類
 - ① 溶液型、懸濁型の別
 - ② 溶液型の場合は、有機、無機の別
 - ③ 瞬結、中結、長結の別
- (3) 施工範囲
 - ① 注入対象範囲
 - ② 注入対象範囲の土質分布
- (4) 削 孔
 - ① 削孔間隔及び配置
 - ② 削孔総延長
 - ③ 削孔本数

なお、一孔当たりの削孔延長に幅がある場合、(3)の①注入対象範囲、(4)の①削孔間隔及び配置等に一孔当たりの削孔延長区分がわかるよう明示するものとする。

- (5) 注 入 量
 - ① 総注入量
 - ② 土質別注入率
- (6) そ の 他 上記の他、本文Ⅰ、Ⅱに記述される事項等薬液注入工法の適切な施工管理に必要なとなる事項

注) (3)の①注入対象範囲及び(4)の①削孔間隔及び配置は、標準的なものを表していることを合わせて明示するものとする。

2. 施工計画打合せ時等に請負者から提出する事項

上記1に示す事項の他、以下について双方で確認するものとする。

- (1) 工法関係
 - ① 注入圧
 - ② 注入速度
 - ③ 注入順序
 - ④ ステップ長
- (2) 材料関係
 - ① 材料 (購入・流通経路等を含む)
 - ② ゲルタイム
 - ③ 配合

3. その他

なお、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」に記載している事項についても適切に明示するものとする。

4 トンネル (NATM) 観察・計測 (案)

1. 計測の目的

トンネル構造物の安定性と安全性を確認するとともに、設計・施工の妥当性を評価するため、トンネル掘削に伴う周辺地山の挙動、支保部材の効果、周辺構造物への影響等を把握するために行うものである。

2. 適用

山岳トンネル工法の2車線の道路トンネルを対象とし、標準的な観察・計測をまとめたものである。よって、2車線以外の道路トンネルの適用に当たっては注意すること。

3. 計測の分類

トンネルの施工中に行う計測は計測Aと計測Bの2種類がある。

(1) 計測A………日常の施工管理のために実施するものであり、以下の計測がある。

- ① 観察調査
- ② 天端沈下測定
- ③ 内空変位測定
- ④ 地表沈下測定

(2) 計測B………地山条件や立地条件に応じて計測Aに追加実施するもので以下の計測がある。

- ① 地山試料試験
- ② 坑内地中変位測定
- ③ ロックボルト軸力測定
- ④ 吹付けコンクリート応力測定
- ⑤ 鋼製支保工応力測定
- ⑥ 覆工応力測定
- ⑦ 盤ぶくれ測定
- ⑧ AE測定

4. 計測A

(1) 観察調査

① 切羽の観察

1) 目的

支保規模の決定を行う際、計測のみでは把握できない地山情報を得ることを目的として、切羽の地質の状態と地質の変化状況とを目視調査するものである。

2) 調査の要領

目視により切羽の状況を観察し、スケッチ図を作成する。図には次の事項を記入する。

- イ. 地質 (岩石名) とその分布、性状及び切羽の自立性
- ロ. 地山の硬軟、割れ目の間隔とその卓越方向などの地山の状態
- ハ. 断層の分布、走行、傾斜、粘土化の程度
- ニ. 湧水箇所、湧水量とその状態

- ホ. 軟弱層の分布
- へ. その他
- 3) 調査の間隔
調査は原則として掘削毎に行う。
- 4) 観察結果の報告
調査結果は原則として毎日監督職員に報告する。

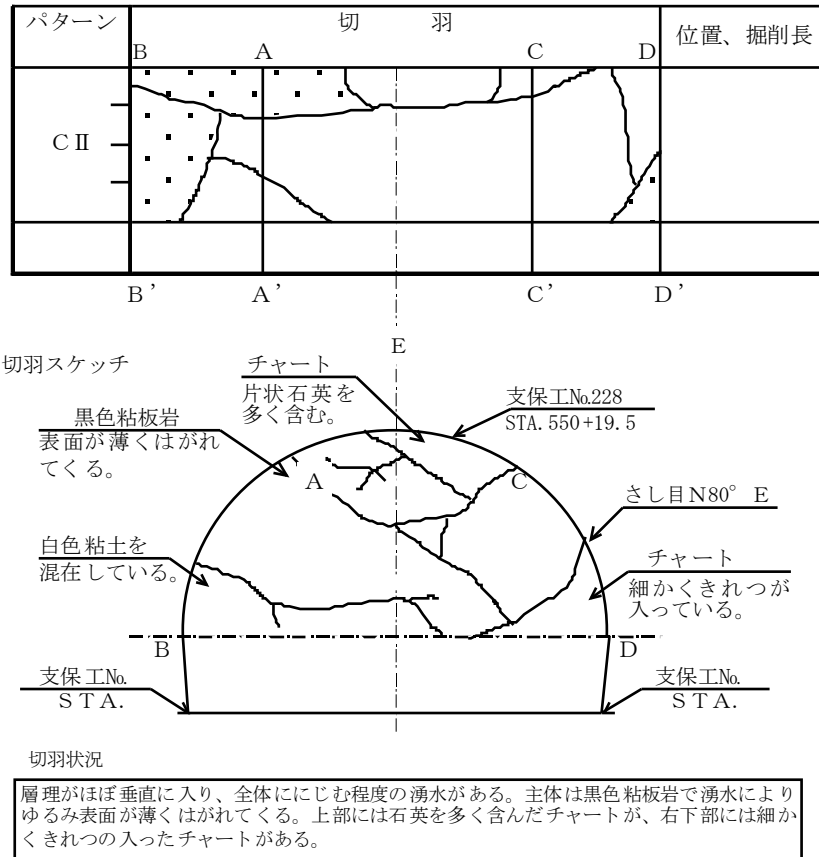


図-1 切羽観察調査の様式と記載例

②既施工区間の観察

1) 目的

計測を補完し、設計・施工が適正であるかを確認するとともに問題があればそれを把握することを目的としている。

2) 観察要領

トンネル坑内の既施工区間において、以下の項目について観察を行う。

- イ. 吹付けコンクリート……地山との密着、ひび割れ (発生位置、種類、幅、長さ及び進行状況)、湧水など。ただし、乾燥収縮クラックは除く。
- ロ. ロックボルト……打設位置・方向、ロックボルト・ベアリングプレートの変形、又は地山への食込み、頭部の破断など。
- ハ. 鋼製支保工……変形・座屈の位置、状況、吹付けコンクリートとの一体化状況、地山への食込み、脚部の沈下。
- ニ. 覆工……ひび割れ (位置、種類、幅、長さ)、漏水状況など。

3) 観察の間隔

掘削日毎に行うものとし、地質が急変する箇所、坑口付近、土被りの小さい箇所では適宜観察の間隔を縮めるものとする。

4) 観察結果の報告

異状が認められた場合に監督職員に報告する。

③坑外の観察

1) 目的

トンネル掘削に伴って発生する変化を坑内観測と併せて評価することにより地山の挙動を把握することを目的としている。

2) 観察要領

坑口付近及び土被りが2D未満(Dはトンネル掘削幅)の浅いトンネルにおいて、以下の項目について観察する。

- イ. 地表面の変状……亀裂の分布など。
- ロ. 植生の状況……立木の破損及び傾動など。
- ハ. 水系の状況……湧水量の変化(量・濁り)など。

3) 観察の間隔

掘削日毎に行うものとする。

4) 観察結果の報告

異状が認められた場合に監督職員に報告する。

(2) 天端沈下測定

①目的

支保の変位・変形を測ることにより周辺地山の挙動を推定し、支保の妥当性及び安全性の確認を目的としている。

②測定方法

天端吹付けコンクリートに計測ピンを埋め込み、測定は水準測量により掘削後速やかに行う。

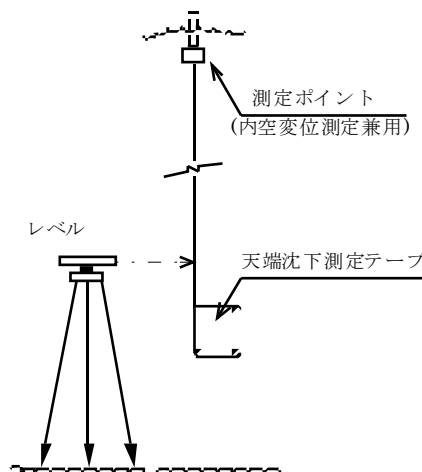


図-2 天端沈下測定概要

③測定位置

測定点は1断面当たり天端に1点とする。また、変位の大きい地山及び偏圧が著しい場合は監督職員の指示により、測定点を増やし安全を確認すること。

④測定間隔

測定間隔は表-1を標準とするが、地質の変化が著しい場合は監督職員の指示により間隔を狭めることとする。

表-1 天端沈下、内空変位測定の間隔

条件 地質等級	坑口付近	土被り2D以下	施工初期の段階	ある程度施工の進んだ段階
A、B、C	10m	10m	20m	30m
D	10m	10m	20m	20m
E	10m	10m	10m	10m

- 注) 1. 施工初期の段階とは、200m程度の施工が進むまでの段階。
 2. 計測Bを実施する位置では計測Aを行い、計測Bと計測Aの資料の整合ができるようにする。

⑤測定頻度

測定頻度は表-2を標準とする。

表-2 天端沈下、内空変位測定頻度

頻度	測定位置と切羽の離れ	変位速度	適用
2回/1日	0~0.5D	10mm/日以上	測定頻度は、変位速度より定まる測定頻度と切羽からの離れより定まる測定頻度のうち頻度の高い方を採ることを原則とする。
1回/1日	0.5~2D	5~10mm/日	
1回/2日	2~5D	1~5mm/日	
1回/1週	5D以上	1mm/日以下	

⑥収束の確認

変位速度が1mm/週以下となったことを2回程度確認できたら、監督職員と協議の上、測定を終了することとする。ただし、覆工前に最終変位測定を行い、監督職員の承諾を得るものとする。

⑦結果の報告

測定結果は各断面毎に、沈下と時間経過及び切羽との離れとの関係がわかるグラフを作成し、計測の翌日までに報告する。

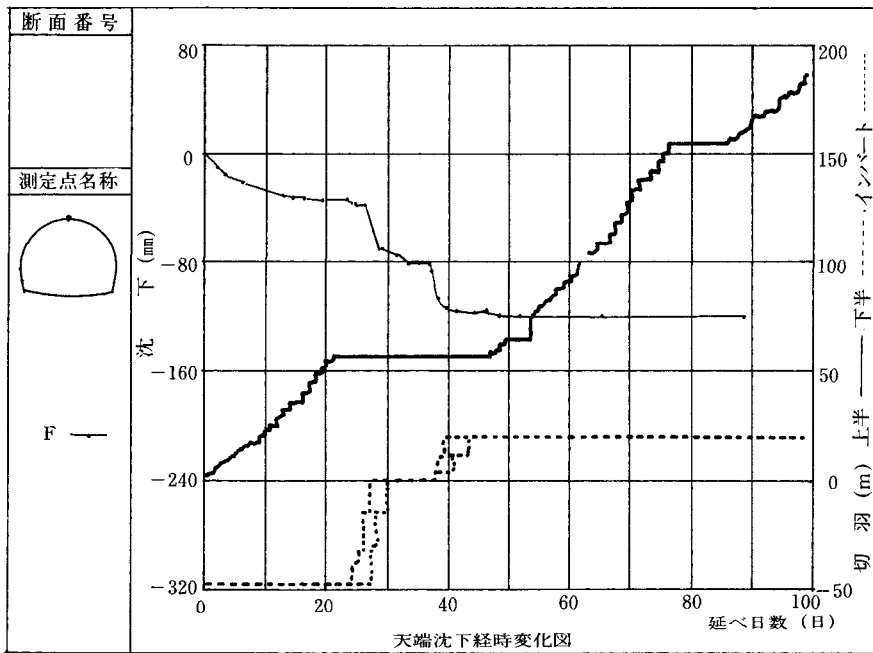


図-3 天端沈下経時変化図(例)

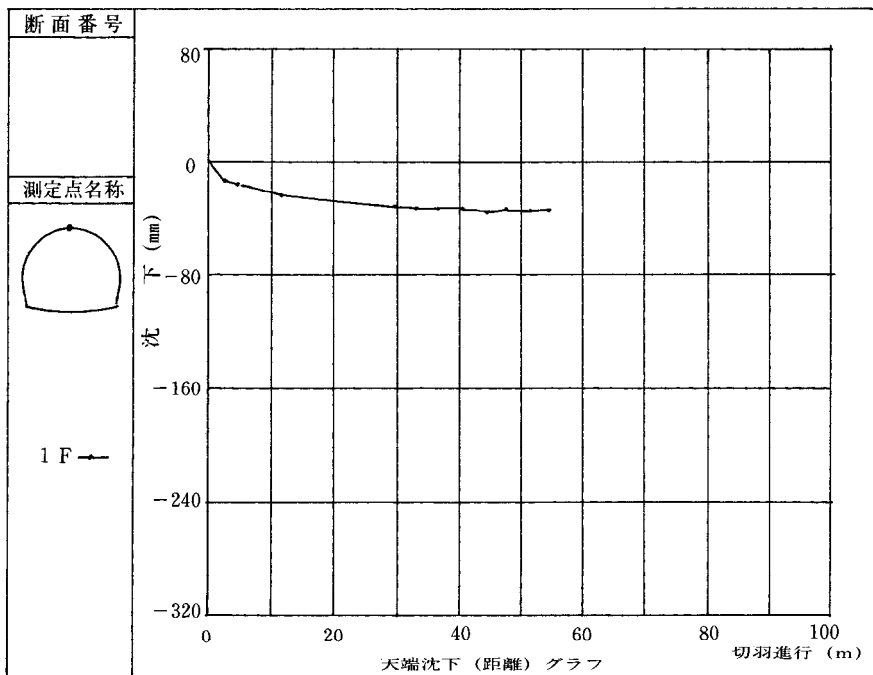


図-4 天端沈下変化図(例)

(3) 内空変位測定

①目的

周辺地山の挙動、支保の変形モードなどを把握し、施工の安全性並びに支保の妥当性を確認するとともに、覆工の打設時期を検討する目的で行う。

②測定方法

スチールテープ等、又は光波による方法で、測定は掘削後速やかに実施する。

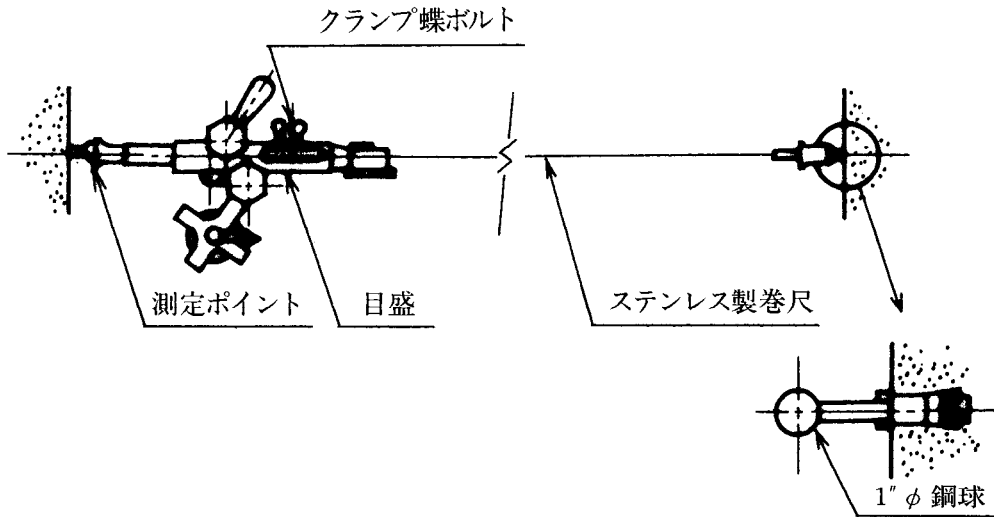


図-5 内空変位測定概要

③測定位置

測線の配置は、原則として下図を基本とする。

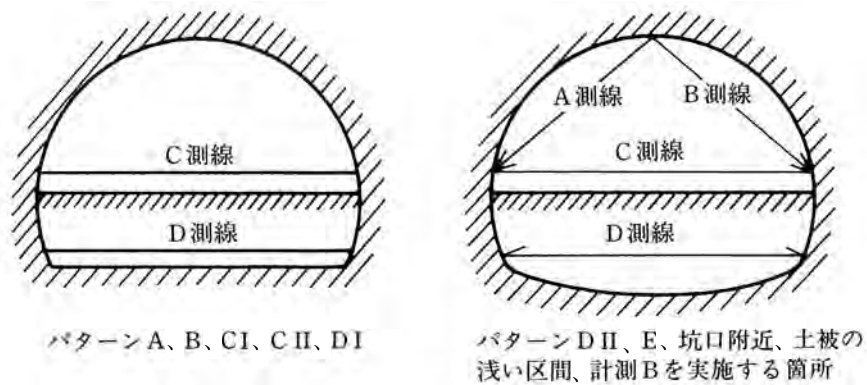


図-6 内空変位測線

④測定間隔

測定間隔は天端沈下測定の間隔と同じにする。

⑤測定頻度

測定頻度は天端沈下測定の間隔と同じにする。

⑥収束の確認

変位速度が1 mm/週以下となったことを2回程度確認できたら、監督職員と協議の上、測定を終了することとする。ただし、覆工前に最終変位測定を行い、監督職員の承諾を得るものとする。

⑦結果の報告

測定結果は各断面毎に、変位と時間経過及び切羽との離れとの関係がわかるグラフを作成し、計測の翌日までに報告する。

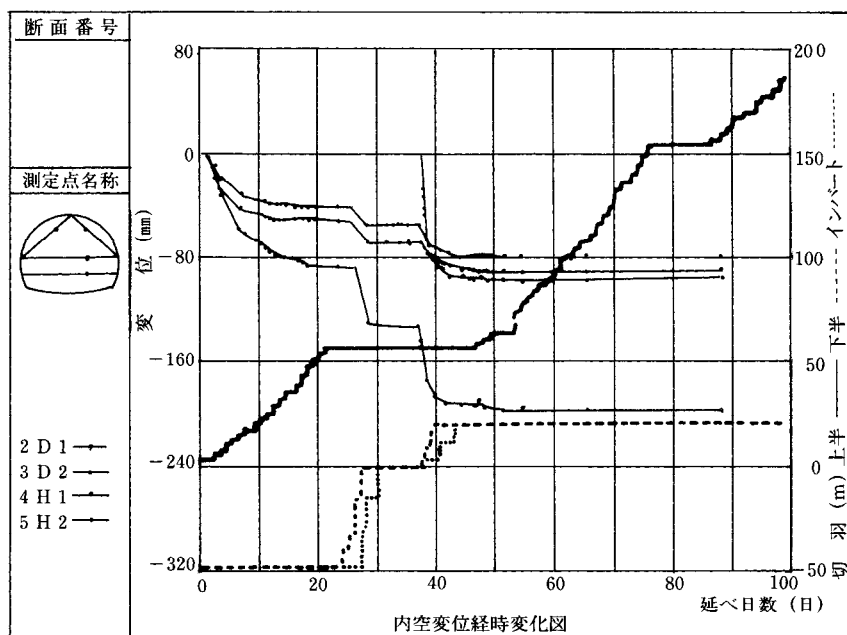


図-7 内空変位経時変化図(例)

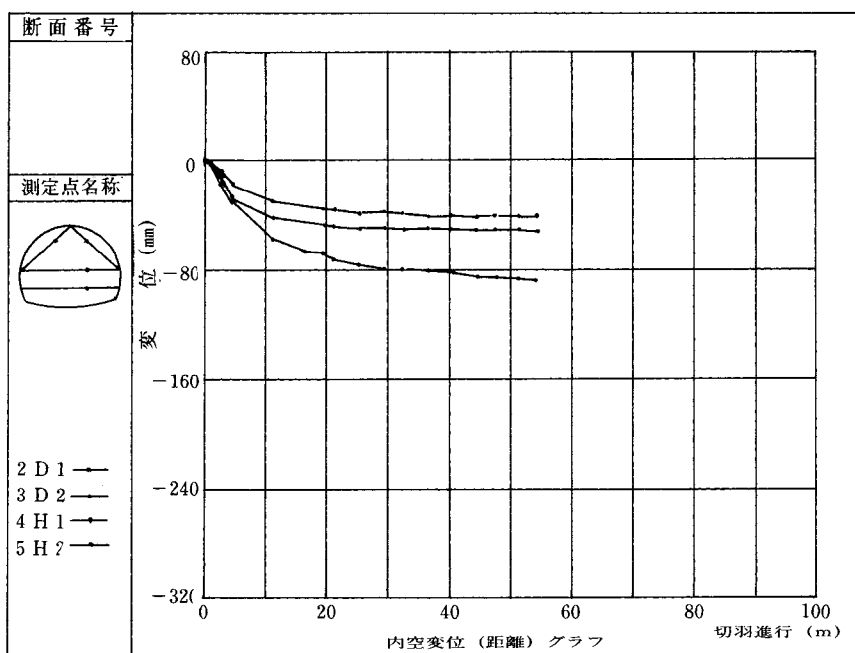


図-8 内空変位(距離)グラフ(例)

(4) 地表沈下測定

①目的

土被りの浅い区域のトンネル及び周辺地山の安全性の確認を目的としている。

②測定方法

測点を設けて、水準測量により測定する。

③測定位置

トンネル中心線に測点を設けることとする。また、広範囲に影響がでると予想される場合には、適宜測点を増すこととする。

④測定間隔

測点の間隔は以下を標準とし、必要に応じて間隔を狭めることとする。

土被り	測定間隔
1 D 未満	5m 程度
1 D 以上 2 D 未満	10m 程度

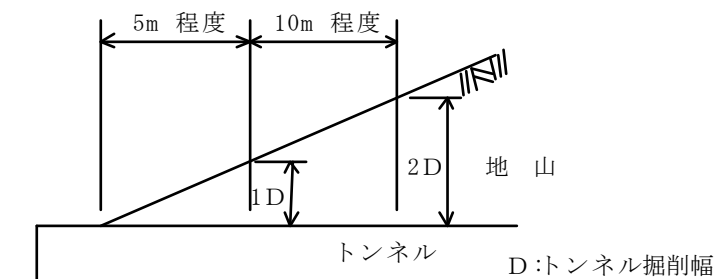


図-9 地表沈下の測定間隔

⑤測定頻度

測定は切羽掘削による沈下の影響が表れる以前から行うものとし、掘削開始後は1日に1回測定するものとする。

⑥収束の確認

沈下量が収束したと確認したら、監督職員と協議し測定を終了することとする。

⑦結果の報告

測定結果は原則として毎日監督職員に報告する。

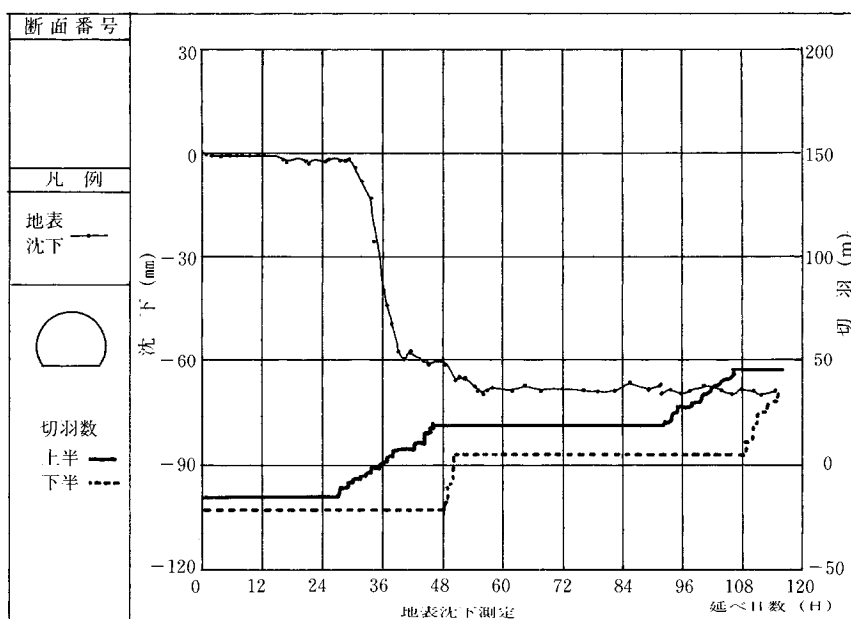


図-10 地表沈下測定(例)

5. 計測B

(1) 原位置調査・試験

①目的

地山地質条件の詳細確認、地山区分の再評価、あるいは挙動解析のための岩盤物性を得ることを目的としている。

②調査・試験の項目

試験項目の選定に当たっては次表を参考に選定する。

表-3 原位置調査・試験の項目

項 目	調査・試験によって得られる事項	備 考
1. 坑内弾性波速度測定	①地山等級の評価 ②ゆるみ領域の評価 ③岩盤物性の間接的推定	主に屈折法による弾性波探査
2. ボーリング調査	①地質の確認 (岩区分、断層破碎帯、褶曲構造、変質帯、地質境界) ②地下水の状態 ③室内試験用試料の採取	土質工学会「岩の調査と試験」
3. ボーリング孔を利用した諸調査・試験	①地耐力 (標準貫入試験) ②水圧・透水係数 (ルジオンテスト、湧水圧試験) ③変形係数 (孔内載荷試験) ④きれつの状態 (ボアホールテレビ観察) ⑤弾性波速度 (速度検層) など	土質工学会「岩の調査と試験」
4. 原位置せん断試験	岩盤のせん断強度 (C、 ϕ)	土木学会「原位置岩盤の変形およびせん断試験の指針」
5. ジャッキ試験	弾性係数、変形係数、クリープ係数 (α 、 β)	土木学会「原位置岩盤の変形およびせん断試験の指針」
6. その他の試験	①地山等級 (切羽の地質) の評価 (点載荷試験、シュミットハンマ試験) ②地山応力の評価 (初期地圧測定)	土質工学会「岩の調査と試験」

(2) 地山試料試験

①目的

地山等級の再評価、あるいは解析等に用いる地山物性値の検討を目的として行う。

②試験項目

試験項目の選定は次表を標準とする。

表-4 地山試料試験一覧表

試験科目	試験によって求められる主な事項	軟岩 中硬 岩	軟岩		土砂		試験の規格				
			土圧 小	膨張 性 ある 場合	粘性 土	砂質 土	JIS	KDK	JHS	土木 学会	土質 工学 会
一軸圧縮強度	一軸圧縮強度、静ヤング率、静ポアソン比	◎	◎	◎	◎		A1216	S0502 S0503	A1202 -1990		
超音波伝播速度試験	P波速度、S波速度、動ヤング率、動剛性率、動ポアソン比	○	○	○			A1127	S0503			
単位体積質量	単位体積質量、含水比	◎	◎	◎	◎	◎	A1202	S0501	A1202 -1990 A1203 -1990		
吸水率試験	吸水率		○	◎	○						
圧裂引張試験	圧裂引張強度	△	△	△		引張試験法					
クリープ試験	クリープ定数		△	△	△						
粒度分析試験	粒度分布		○	◎	○	◎	A1204		A1204		JSF T22- 71
スレーキング試験 (浸水崩壊度試験)	浸水崩壊度		○	◎	○				110 -1992	簡易ス レーキ ング試 験法	
三軸圧縮試験	粘着力、内部摩擦角、残留強度		△	○	△	○		S0913		軟岩の 三軸圧 縮試験	土質工 学会基 準案
X線分析	粘土鉱物の種類			○	△					X線粉 末回析 による 鉱物の 推定方 法	
陽イオン交換容量 試験	粘土鉱物含有量の推定			△						陽イオ ン交換 容量の 測定	
土粒子の比重試験	土粒子の真比重			○	○	○	A1202		A1202 -1990		
コンシステンシー 試験	液性限界、塑性限界、塑性指数			◎	○		A1205		A1205 -1990		
膨潤度試験	膨潤度			○	○						

注) 1. ◎多くの場合実施する、○実施したほうがよい、△特殊な場合に実施。

2. KDK：建設省土木試験基準(案)、JHS：日本道路公団土木工事試験方法。

(3) 坑内地中変位測定

①目的

掘削に伴うトンネルの半径方向の地山内変位を測定してゆるみの形態を推定し一次支保の適否と地山のひずみ状況を判断する目的とする。

②測定方法

測定はボアホール内に地中変位計等を埋設して行う。

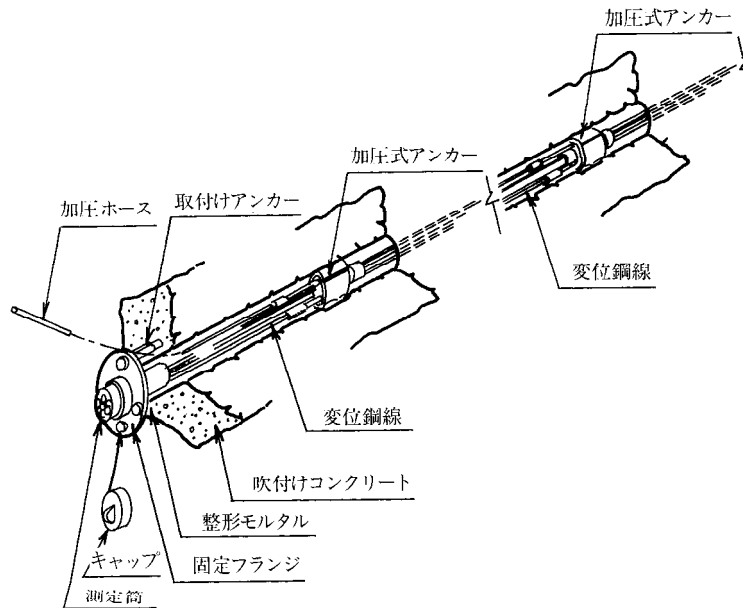


図-11 地中変位計の概要

③測定器の配置

1断面当たりの測定箇所は5箇所の測線を標準とするが、現場状況に応じて測定測線数を決定する。

変位計の最深部は不動点となるように一測線の長さを決定する。一測線のもっとも深い測点を硬岩ではロックボルト長さに2～3m加えた深さに設けるように測線の長さを決定する。

一測線の測点数は下表を標準とする。

表-5 一測線における測点数

測定長さ	測点数
L = 6 m	5 測点
L = 8 m	6 測点
L = 10m	6 測点

坑内地中変化測定を実施する断面は、同時に天端沈下測定、内空変位測定を実施すること。

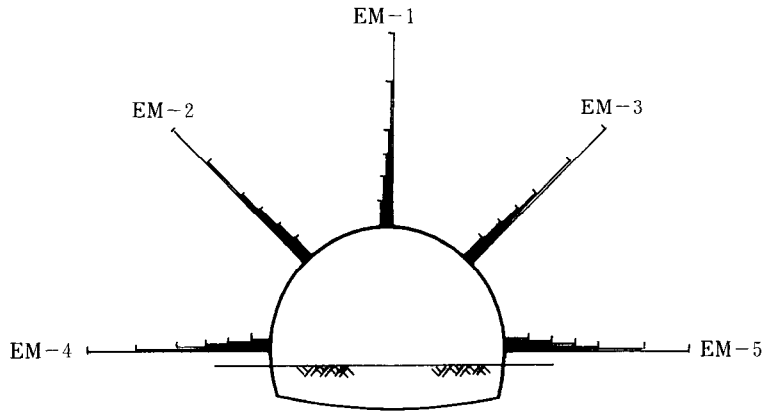


図-12 地中変位計の設置(例)

④測定頻度

測定頻度は天端沈下測定と同じとする。

⑤測定の終了

変位速度が1mm/週以下となったことを2回程度確認し、天端沈下測定、内空変位測定も収束の確認ができたなら監督職員と協議の上、測定を終了することとする。

ただし、覆工前に最終変位測定を行い、監督職員の承諾を得るものとする。

⑥測定結果の報告

測定結果は、各断面毎に、各側面毎の経時変位及び切羽との離れの関係がわかるグラフと、各測点毎の深度と地中変位及びひずみの関係がわかる図を作成し、天端沈下測定等の計測結果と関連づけて整理し報告する。

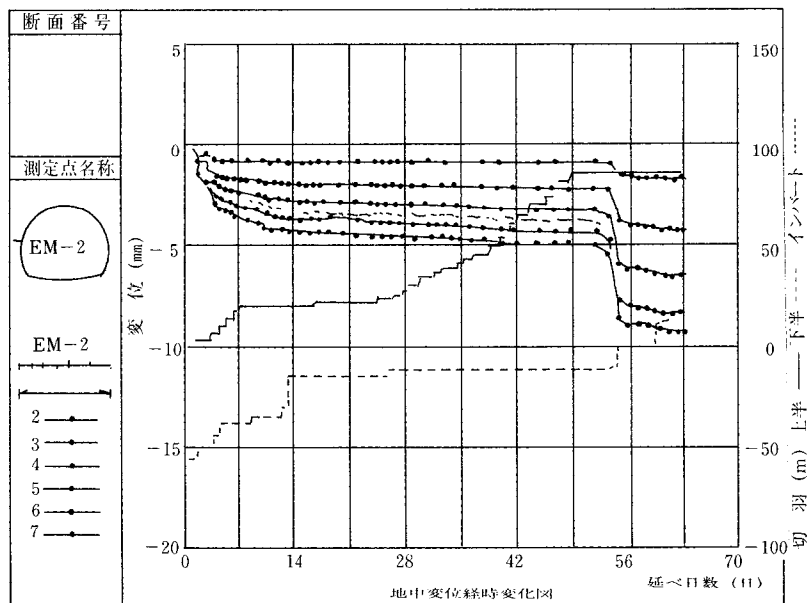


図-13 地中変位経時変化図(例)

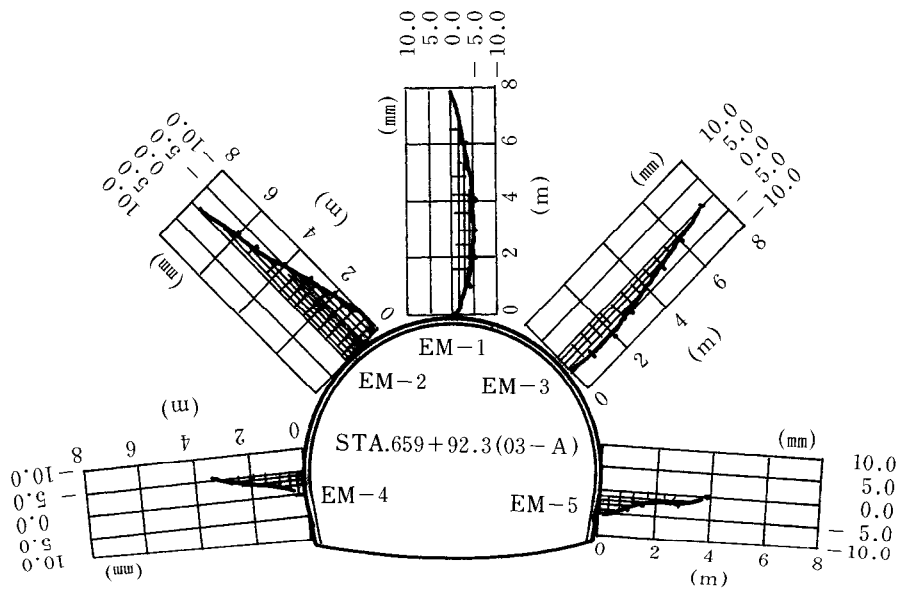


図-14 地中変位の断面分布図(例)

⑦測定結果の評価の目安

各測点毎の深度と地中変位の関連図から変位量の変化が不連続な位置を知ることによって、トンネル地山内のゆるみ領域(塑性領域)と支保領域(弾性領域)の境界位置の判断を行い、外測点毎の深度とひずみの分布図から地表や近接構造物への影響の判断を行う。

また、ロックボルトの適性長はゆるみ領域と支保領域の境界位置が、ロックボルトの埋込位置の中心からややトンネル壁面に寄った所にくる場合であるので、境界位置がトンネル壁面に近い場合はロックボルトを短くし、遠い場合は長くするなどロックボルトの適性長の判断を行う。

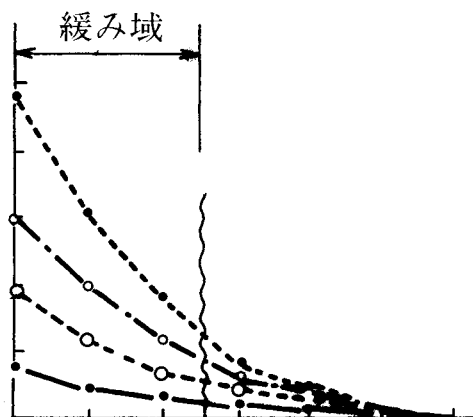


図-15 緩み域の推定(例)

(4) ロックボルトの軸力測定

①目的

ロックボルトに発生している軸力の大きさとその分布状況からロックボルトの支保効果を把握し、ロックボルトの長さ、打設ピッチ及びロックボルトの耐力の妥当性を判断する。

②測定方法

局所ひずみ、あるいは平均ひずみを測定する方法とする。

③測点の配置

測定は、一断面当たり5箇所(箇所)の測線を標準とし、一測線の測点は4～6点程度であるのが望ましい。

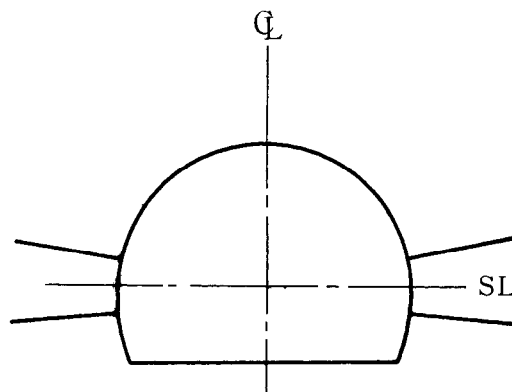


図-16 ロックボルト軸力計の測線配置

④測定頻度

同じ位置で行われる天端沈下測定、内空変位測定と同じ頻度で測定するものとする。

⑤測定の終了

終了の時期は天端沈下測定、内空変位測定と同じとする。

⑥測定結果の報告

各測定断面毎に、各測点の深度毎のロックボルトの軸力の経時変化と切羽との離れの関係がわかるグラフと各断面毎のロックボルトの軸力の経時変化がわかる軸力分布図を作成し報告する。

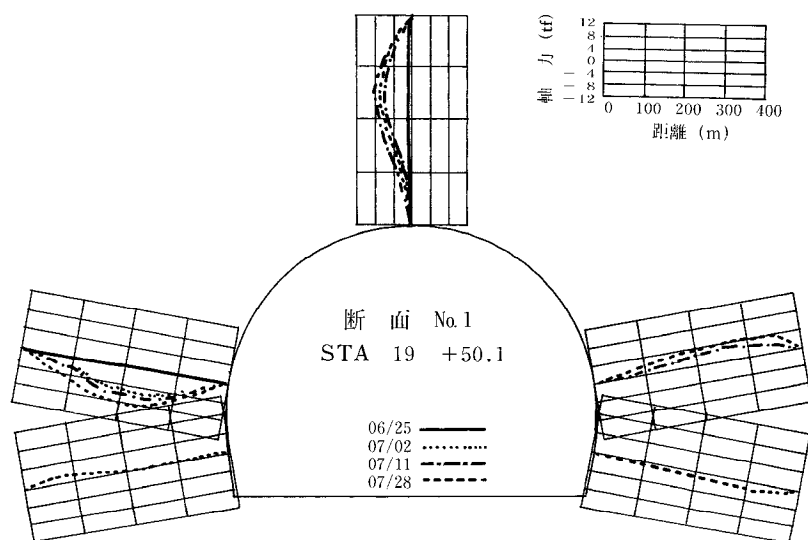


図-17 ロックボルト軸力分布図(例)

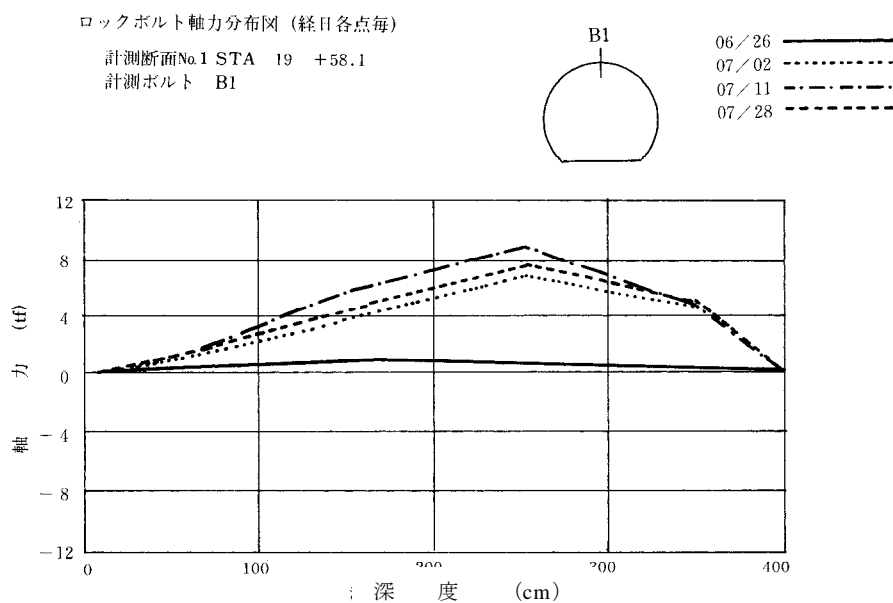


図-18 ロックボルト軸力分布図(例)

⑦測定結果の評価の目安

1) ロックボルトの降伏の判定

ロックボルトの軸力がロックボルトの降伏荷重及び降伏荷重に近い状態の場合には、地中変位や内空変位の収束状態も加味した上で増しボルトの打設や吹付などの補強を行う。

2) ロックボルトの軸力分布の評価

ロックボルトの軸力分布のピーク位置は、トンネル地山内の支保領域(弾性領域)とゆるみ領域(塑性領域)との境界位置と推定されるので、ロックボルトの軸力分布図からゆるみ

領域の判断を行う。

また、理想的なロックボルトの軸力分布は、ピーク位置がロックボルトの中心からややトンネル壁面に寄った所にくる場合であるので、ピーク位置がトンネル壁面に近い場合はロックボルトを短くし、遠い場合は長くするなど適正なロックボルト長の判断を行う。

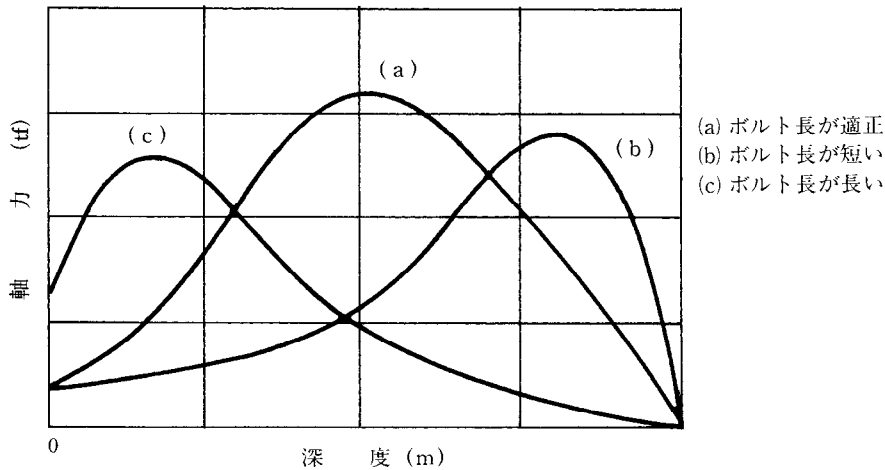


図-19 軸力分布パターン

(8) 吹付けコンクリート応力測定

①目的

吹付けコンクリートに生じる応力と背面土圧の大きさ及びその分布状況を把握することで、トンネルの安全性を判断するための資料を得ることを目的とする。

②測定の種類

吹付けコンクリートに作用する背面土圧の測定と吹付けコンクリート内に発生する応力測定に分けられる。

③測定方法

吹付けコンクリートの施工時に、土圧計、応力計などの計器を埋設して測定する方法とする。

④計器の配置

一断面当たり5箇所を標準とし、設置位置はロックボルト軸力計に準じる。

⑤測定の頻度

同じ位置で行われる天端沈下測定、内空変位測定と同じ頻度で測定するものとする。

⑥測定の終了

終了の時期は天端沈下測定、内空変位測定と同じとする。

⑦測定結果の報告

各断面、各測点毎に経時変化及び切羽との離れ、支保工の施工時期との関連性がわかるグラフにし他の計測結果と関連づけて整理し報告する。

(9) 地表・地中の変位測定

①目的

土被りが比較的浅い場合に、トンネル掘削による周辺地山の変位に伴い地表面に生じる沈下の大きさ、範囲を把握し、周辺地山及びトンネルの安全性を評価するとともに、周辺環境に対する影響を評価するための資料を得ることを目的とする。

②測定の実施の判断

測定実施の判断の目安は土被りにより下表に示すとおりであるが、土被りが2D以上の場合でも近接構造物に影響があると判断される場合は実施する。

表-6 地表・地中の変位測定の実施の目安

土被り	測定の重要度	測定の要否
$h < D$	非常に重要	測定が必要である
$D < h < 2D$	重要	測定を行ったほうがよい
$h > 2D$	普通	必要に応じて測定を行う

D：トンネル掘削幅、h：土被り厚


③測定方法

1) 地表沈下測定

地表に標点をコンクリートで根固めを行って設置し、水準測量によって沈下量を測定する。

2) 地中変位測定

地表からボーリングを行い、多段式の地中変位計を埋設して測定する。

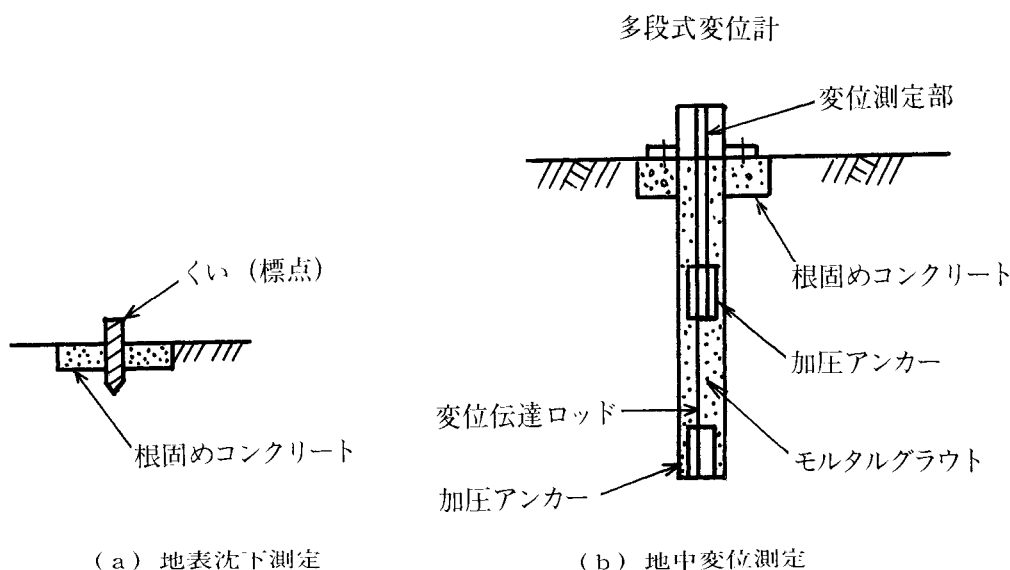

(a) 地表沈下測定

(b) 地中変位測定

図-20 地表沈下測定構造

図-21 地中変位測定構造

④測点の配置

1) 地表沈下測定

測定位置、間隔、測点の配置などは、地質・地形・地下水等の地山条件、土被り厚さ、構造物の有無や大きさ・重要度、測定の障害となる物件の有無、トンネルの施工法などを総合的に検討し決定すること。

また、坑内で実施する内空変位、天端沈下、地中内変位の測定位置と可能な限り合わせるものとする。

なお、横断方向の測定範囲はトンネル底盤から 45° の領域で、測点の配置はトンネル直上部で 3m 間隔、その両側で 5m 間隔程度を標準とする。

縦断方向の測定間隔は次表を標準とする。

表-7 地表沈下測定の測定間隔

土被り (h) とトンネル掘削幅 (D) の関係	測点間隔 (m)
$h > 2D$	20~50
$D < h < 2D$	10~20
$h < D$	5~10

- 注) 1. 施工の初期の段階、地質変化の激しい場合、沈下量の大きい場合などは表中の狭い間隔をとる。
2. 近接構造物等がある場合は、表中の狭い間隔、あるいはさらに狭い間隔をとる。
3. ある程度施工が進み、地質が良好で変化が少なく、沈下量も小さい場合は表中の広い間隔をとる。

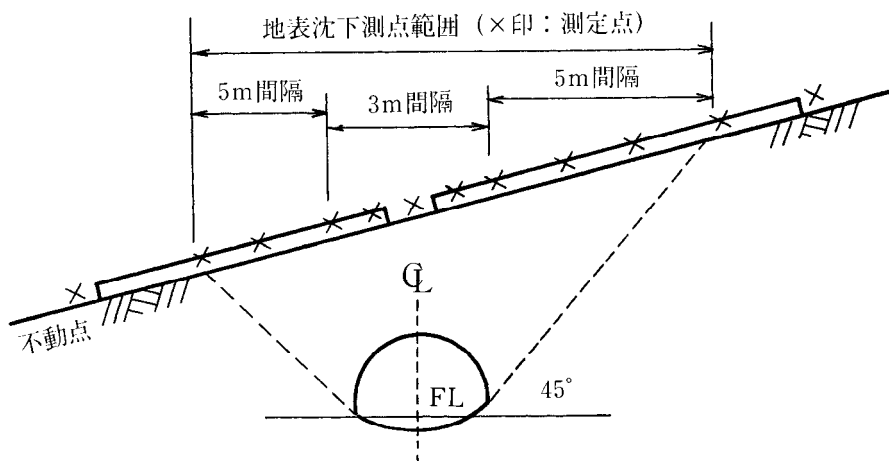


図-22 地表沈下測点の配置

2) 地中沈下測定

地質・地形・地下水等の地山条件、土被りの厚さ、構造物の有無や大きさ・重要度、測定の障害となる物件の有無、トンネルの施工法、費用対効果などを総合的に判断し決定するものとする。

横断方向及び縦断方向の測定間隔は、地表沈下測定結果との関連がわかるように配置するために、地表沈下測定の測定位置及び間隔に合わせるものとする。

⑤測定の頻度

トンネル掘削に伴う沈下の影響が現れる以前に初期値を測定する。切羽が計測位置(断面)に対し、土被り厚さ(h)、又は2D (D:トンネル掘削幅)程度に接近した時点から計測頻度を増加させ、切羽の通過後も変位の収束状況をみながら計測を継続する。計測頻度は切羽が通過する前後は頻度を増し、1~2回/日程度とするが、土被り、周辺構造物の有無や重要度などに応じて適宜修正する。

⑥測定結果の報告

沈下量と経時変化及び切羽との離れ、掘削時期等がわかるグラフと横断方向の掘削等の施工段階毎の沈下分布図を作成し、天端沈下測定結果等他の計測結果と関連づけて整理し、報告するものとする。

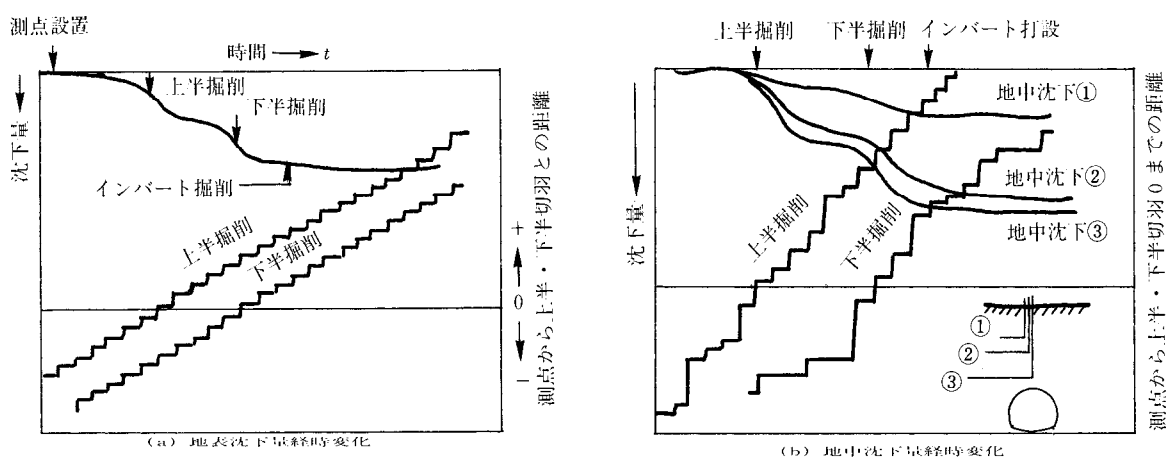


図-23 経時変化図(例)

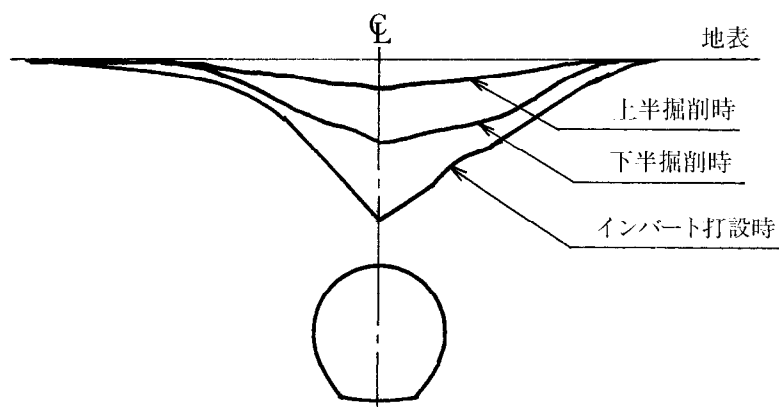


図-24 地表沈下分布図

⑦評価の目安

沈下量や傾斜角の管理値は地表の構造物の重要度などに応じて一応の目安を定め、掘削による沈下がこれを上まわると予知されたならば、直ちに対策工の検討を行わなければならない。

また、トンネル地山の評価は、地表沈下については「天端沈下測定」の評価の目安に準じて行うものとし、地中沈下は「地中変位測定」の評価の目安に応じて行うものとする。

(10) 鋼製支保工応力測定

①目的

鋼製支保工に生じる応力の大きさ、鋼製支保工の適切な寸法・形状・建込み間隔を判断する資料を得ることを目的とする。

②測定方法

支保工にひずみゲージを貼り付け、鋼材表面のひずみを測定する。

③測点の配置

1 断面当たりのひずみ測点数は6～8点程度を標準とする。

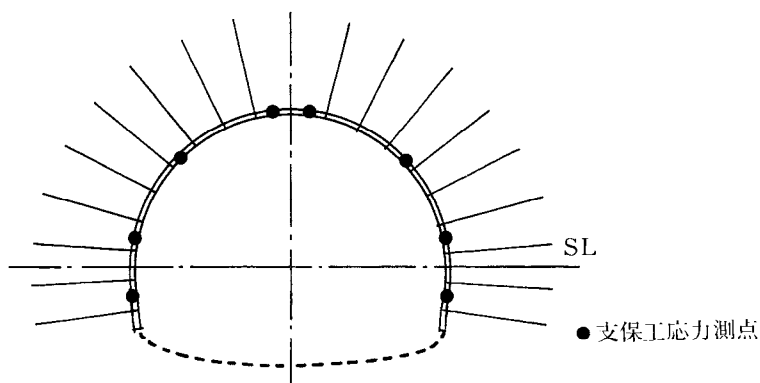


図-25 鋼製支保工測点配置図

④測定頻度

鋼製支保工の設置終了時を初期値とし、以後継続して経時変化を測定する。

吹付けコンクリート施工時や下半掘削時などの前後には計測頻度を増すことが望ましい。

⑤測定結果の報告

ひずみゲージの測定値より求めた、支保工に作用する軸力、曲げモーメント、せん断力を経時変化がわかる分布図を作成し報告する。

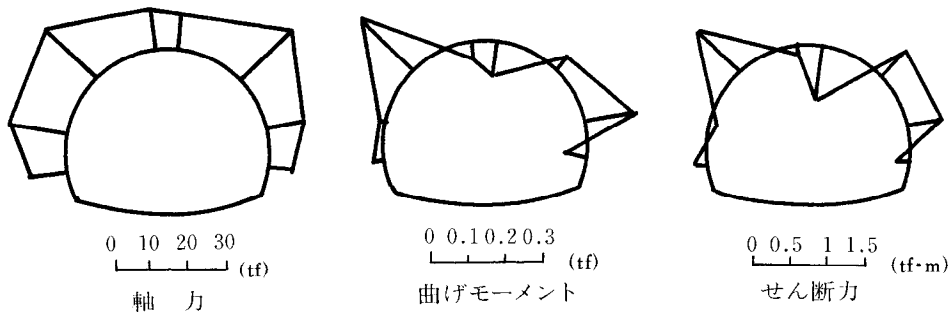


図-26 支保工応力測定結果(例)

⑥評価の目安

支保工に作用する断面力から支保工の許容荷重あるいは降伏荷重を目安に支保工の健全性を検討する。

(11) その他

- ①覆工応力測定
- ②盤ぶくれ測定
- ③AE測定
- ④ロックボルトの引抜き試験

引用文献

- 1) (社) 日本道路協会：道路トンネル観察・計測指針

[参 考 資 料]

ロックボルトの引抜試験

(1) 計測の目的

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

(2) 計測の要領

下記のロックボルトの引抜試験方法に従って行う。

引抜試験耐力は、ロックボルト引抜き耐力の 80%程度以上とし、総合的に合否を判断する。

本記載の他、トンネル標準示方書[山岳工法・同解説]2006

を参考とする。

(3) 結果の報告

計測結果は図-27 の要領で整理する。

(4) 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図-27 のA領域に留まっている状態の場合には、試験後のボルトはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。

図のB領域に入る場合には、その他のボルトの状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、試験したボルトを補うボルトを打設する。また、地山条件によると思われる場合には地中変位や、ロックボルトの軸力分布等を勘案して、ロックボルトの設計を修正する。

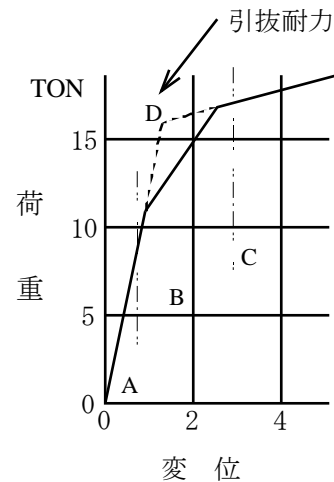


図-27 ロックボルト引抜試験

(ロックボルトの引抜試験方法)

この方法は I S R M の提案する方法に準拠したものである。

(International Society for Rock Mechanics, Commission on Standardization of Laboratory and Field Tests, Committee on Field Tests Document No.2. 1974)

(1) 引抜試験準備

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないように図-28 のように反力プレート をボルト軸に直角にセットし、地山との間は早強石膏をはりつける。

(2) 引抜試験

引抜試験は、図-29 のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで 1 ton 毎の段階載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読み取る。

(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項

(イ) 吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取り壊して岩盤面を露出させるか、あるいは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボルトに歪みゲー

- ジを貼付けて引抜試験の結果が得られている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付コンクリートを取り壊す必要がない場合もある。
- (ロ) 反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は大きいものを用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。
 - (ハ) ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。

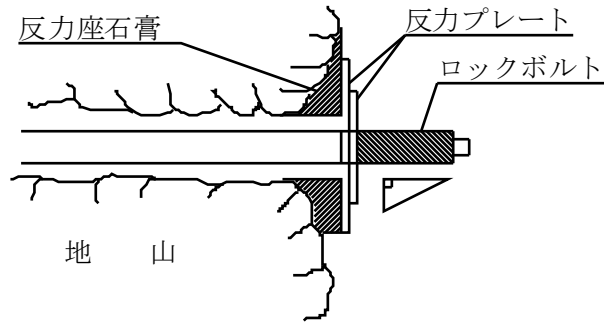


図-28 反力座の設置

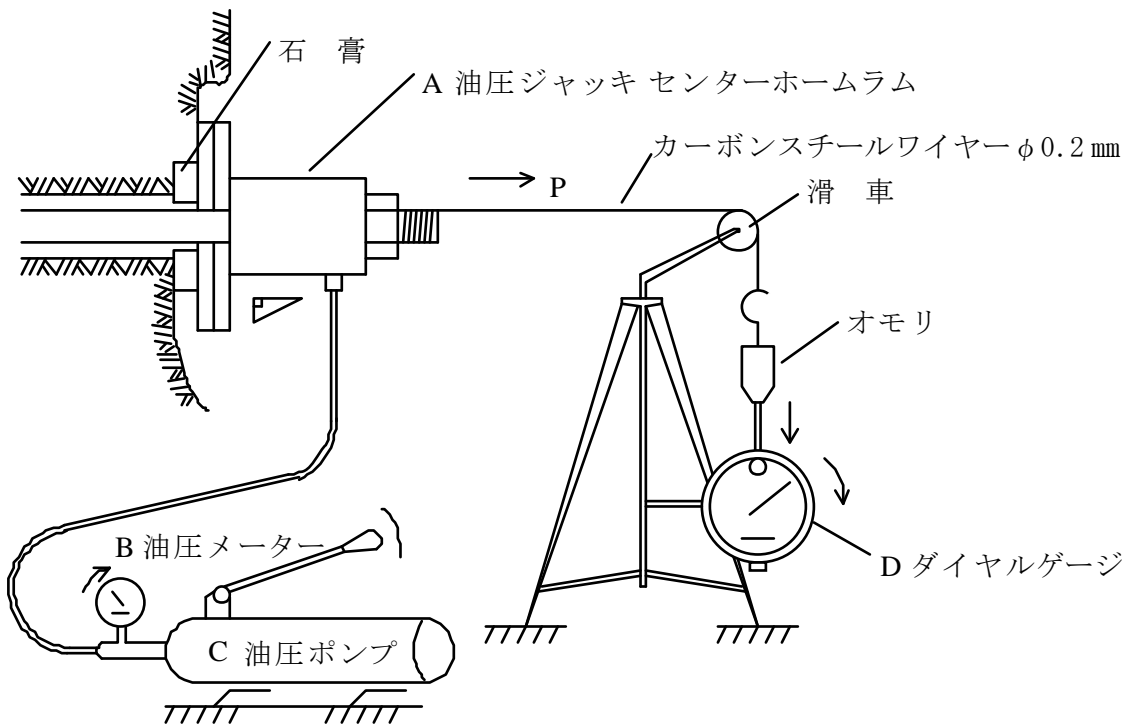


図-29 引抜試験概要図

5 R I 計器を用いた盛土の締固め管理要領 (案) について

1. 総 則

1. 1 適用の範囲

本管理要領 (案) は河川土工及び道路土工における R I 計器を用いた盛土締固め管理に適用するものとする。

【解 説】

河川土工及び道路土工における盛土の締固め管理においては、これまで砂置換法が主として用いられてきたが、高速道路や一部のダムをはじめとして R I 計器が導入され、各事業体において R I 計器を用いた締固め管理が標準化されつつある。

また、R I 計器や測定方法の標準化に関しては、従来の学会基準が改訂され、地盤工学会基準 (J G S 1614-1995) 「R I 計器による土の密度試験方法」が制定されるなど、本格的な導入に向けての環境も整備されてきた。

一方、現在及び将来とも数多くの高規格堤防や大規模な道路盛土の事業が進行または計画されており、一般の河川土工や道路土工も含めて合理的な締固め管理手法の導入が必要とされている。

そこで本管理要領 (案) は、現場密度試験に R I 計器を用いる場合に R I 計器の持つ特徴を最大限発揮させるべく、計器の基本的な取扱い方法やデータ採取、管理基準値の規定を行なうものである。

この基準に規定していない事項については、下記の基準・マニュアルを基準とする。

- ・「河川土工マニュアル」…平成 5 年 6 月、(財)国土開発技術研究センター
- ・「道路土工－施工指針」…昭和 61 年 11 月、(社)日本道路協会

1. 2 目的

本管理要領（案）は河川土工及び道路土工において、R I 計器を用いた盛土の締固め管理を行う際のR I 計器の基本的な取扱い方法、データの採取個数、管理基準値を定めることを目的とする。

【解説】

本管理要領（案）では、R I 計器に関するこれまでの試験研究の成果を踏まえ、R I 計器の基本的な取扱い方法や土質等による適用限界を示した。

また、本管理要領（案）ではデータの採取個数を規定した。砂置換法を前提とした管理では計測に時間がかかることから、かなり広い施工面積を1点の測定値で代表させており、盛土の面的把握という観点からは十分なものではなかった。一方R I 計器は砂置換法に比べ飛躍的に測定期間が短くなっているため、従来1個の測定値で代表させていた盛土面積で複数回測定することができる。そこで本管理要領（案）では、盛土の面的管理の必要性とR I 計器の迅速性を考慮してデータの採取個数を規定した。

2. R I 計器による測定方法

2. 1 計器の種類

R I 計器は散乱型及び透過型を基準とするものとし、両者の特性に応じて使い分けるものとする。

【解説】

R I 計器には一般に散乱型と透過型があり（図－1 参照）、両者の特徴は以下のとおりである。

（1）散乱型R I 計器

線源が地表面にあるため、測定前の作業が測定面の平滑整形だけでよく、作業性が良い。地盤と計器底面との空隙の影響を受けやすいので注意が必要である。


（2）透過型R I 計器

線源が長さ 20cm の線源棒の先端付近にあり測定時には線源棒の挿入作業を伴うので散乱型に対して少し測定作業時間が長くなる。線源が地中にあるため、盛土面と計器底面との空隙の影響は比較的受けにくい。

表-1 散乱型と透過型の比較例

項 目		散 乱 型	透 過 型
線 源	ガンマ線	コバルト-60	コバルト-60
	中性子線	カリフォルニウム-252	カリフォルニウム-252
検 出 器	ガンマ線	S C カウンタ×1	G M管×5
	中性子線	He-3 カウンタ×2	He-3 管×2
測定方法	密 度	ガンマ線後方散乱方式	ガンマ線透過型
	水 分	熱中性子散乱方式	速中性子透過型
本 体 寸 法		310×365×215mm	310×365×160mm
本 体 重 量		25kg	11kg
測定範囲 (深さ)		160~200mm	200mm
測定時間	標準体	5 分	10 分
	現場	1 分	1 分
測 定 項 目		湿潤密度、水分密度、乾燥密度、含水比、空隙率、締固め度、飽和度 (平均値、最大・最小値、標準偏差)	
電 源		D C 6V内蔵バッテリー 連続 8 時間	D C 6V内蔵バッテリー 連続 12 時間
長 所		<ul style="list-style-type: none"> ・ 孔あけ作業が不要 ・ 路盤などにも適用可能 ・ 感度が高く計測分解能力が高い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計量で扱いやすい ・ 表面の凹凸に左右されにくい ・ 使用実績が多い
短 所		<ul style="list-style-type: none"> ・ 測定表面の凹凸の影響を受けやすい ・ 礫の適用に注意を要する ・ 重い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 孔あけ作業が必要 ・ 礫に適用できない場合がある (削孔不可能な地盤) ・ 線源棒が露出している

これまでの研究によると散乱型と透過型の測定結果はどちらともほぼ砂置換法と同様であることがわかっており、基本的には機種による優劣はない。ただし、盛土材が礫質土の場合 (礫の混入率が 60%以上)、その使用には充分留意すること。(3. 3参照)


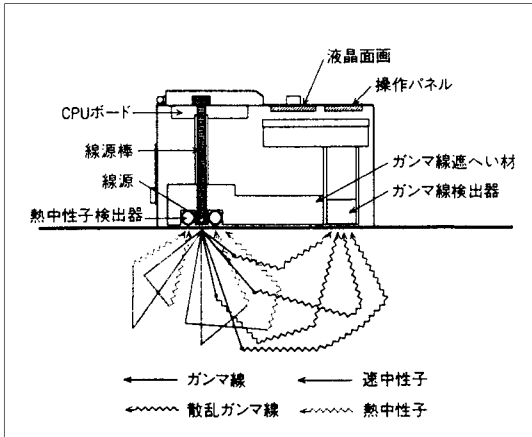


① 散乱型

孔あけ



測定

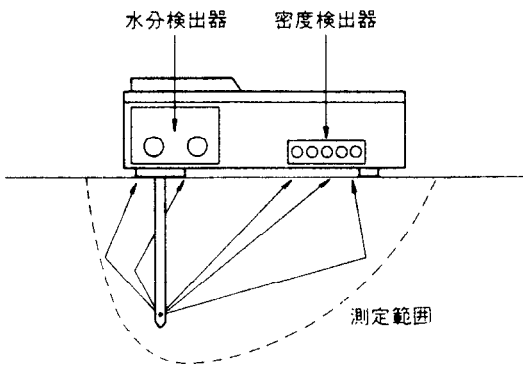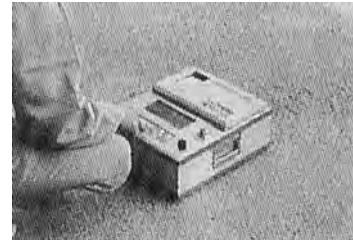

設置



② 透過型

図-1 RI計器の概要

2. 2 検定方法

使用するR I計器は正しく検定がなされたものであって、検定有効期限内のものでなければならぬ。

【解説】

放射線源が時間とともに減衰していくため、同じものを測定しても結果が異なってくる。因みに線源として一般に用いられているコバルト 60 (^{60}Co) やカリフォルニウム (^{252}Cf) の半減期はそれぞれ 5.26 年、2.65 年である。

そのため標準体での値を基準にした計数率を定期的に調べておく必要がある。

この計数率と測定する物体についての計数率（現場計数率）との比を計数率比（R）といい、計数率比と密度や含水量とに指数関数の関係がある。（図－2）

この関係を正しく検定したR I計器を使用しなければならない。


$$\text{計数率比 (R)} = \frac{\text{現場計数率}}{\text{標準体の計数率}}$$

$$\text{計数率比 (R)} = R_0 \exp(a \cdot X)$$



ここに、 R_0 と a は定数であり、 X は密度あるいは含水量を表わす。

また、使用するR I計器のメーカーでの製作納入時、及び線源交換時毎の検定結果を添付し、提出するものとする。

校正式の例を図－3（透過型）に示す。

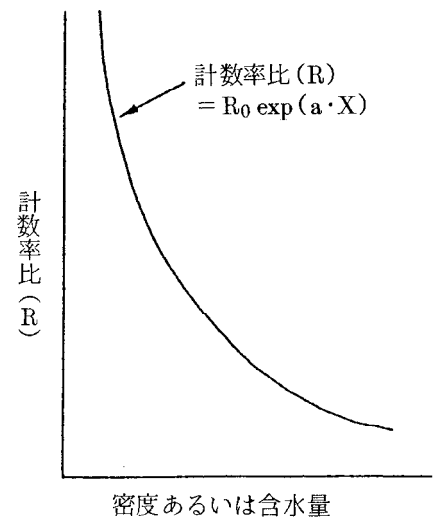

図－2 計数率比 (R) と密度及び含水量の関係

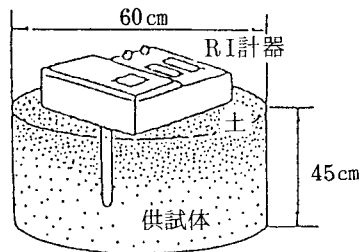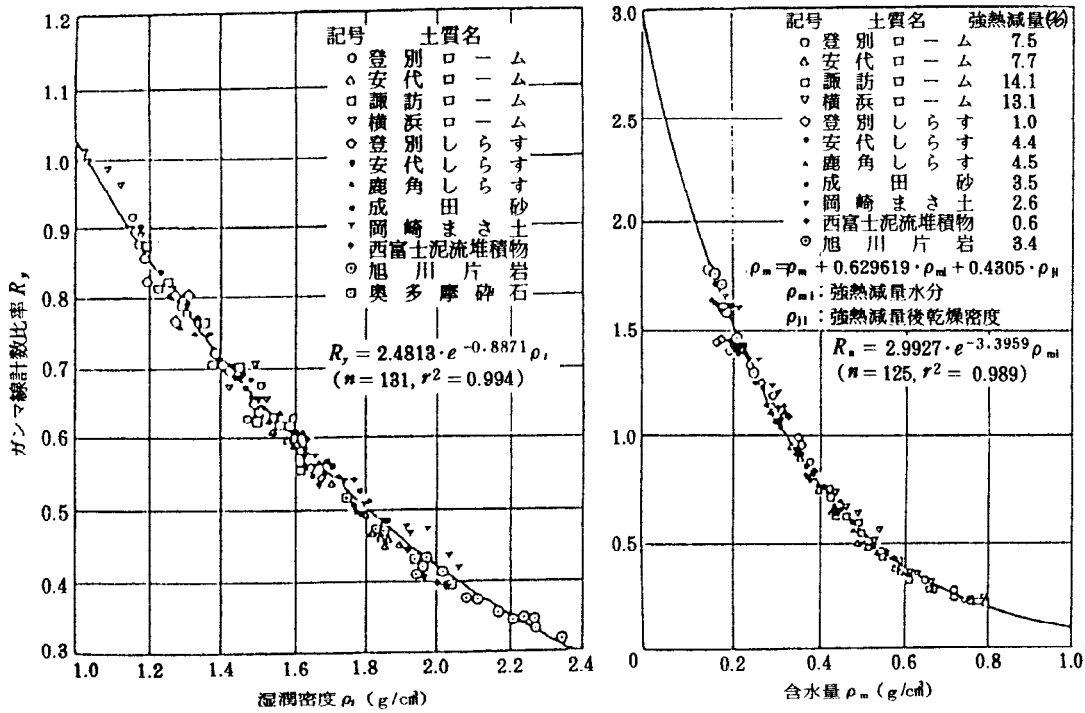

10種類以上の土質を用いて、100点以上の供試体が作成されて関係が求められた。

図-3 計数率比と湿潤密度及び含水量の検定例
(地盤工学会「地盤調査法」から引用)

2. 3 R I 計器による測定方法


R I 計器による測定は操作手順にしたがって正しく行わなければならない。

【解説】

(1) R I 計器の構成

散乱型R I 計器は計器本体だけで測定が可能であるが、透過型はR I 計器本体、線源棒、標準体、線源筒、ハンマー、打ち込み棒、ベースプレートが必要である。

R I 計器は現時点において供給体制が十分であるとは言えないため、使用にあたっては担当監督職員と協議の上、散乱型あるいは透過型R I 計器を選定し使用するものとする。

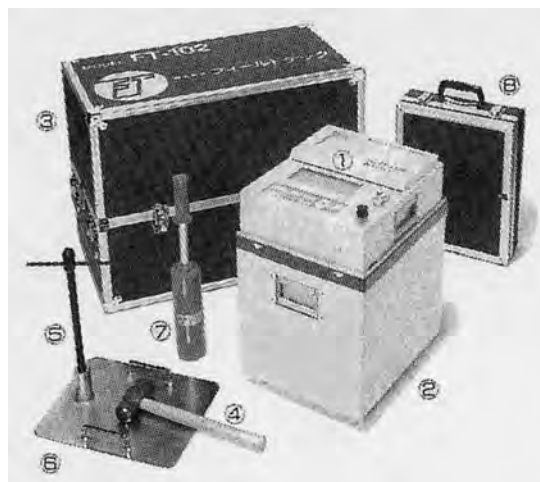


①計器本体 ②標準体 ③収納箱 ④鉄ハンマー
⑤打ち込み棒 ⑥ベースプレート ⑦線源筒 ⑧付属品収納箱

図－ 4 計器の構成例 (透過型)

(2) 測定手順


測定手順は一般に図－ 5 のようになる。

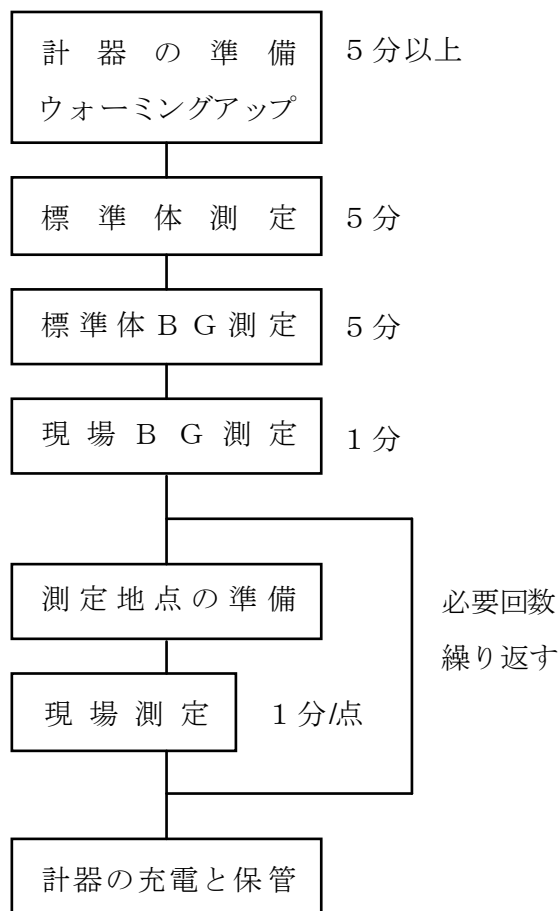


図－ 5 測定の手順の例

(3) 測定上の留意点

- 1) 計器の運搬は激しい衝動や振動を与えないよう十分注意して行う。
- 2) 充電は十分しておく。
- 3) R I 計器の保管場所は過酷な温度条件とならないところでなければならない。特に夏の自動車の車内は要注意である。また、室内外の寒暖差が大きいところでは、結露に注意すること。
- 4) 標準体での測定時には、標準体は壁や器物から 1.5m 以上離れたところにおいて行う必要がある。

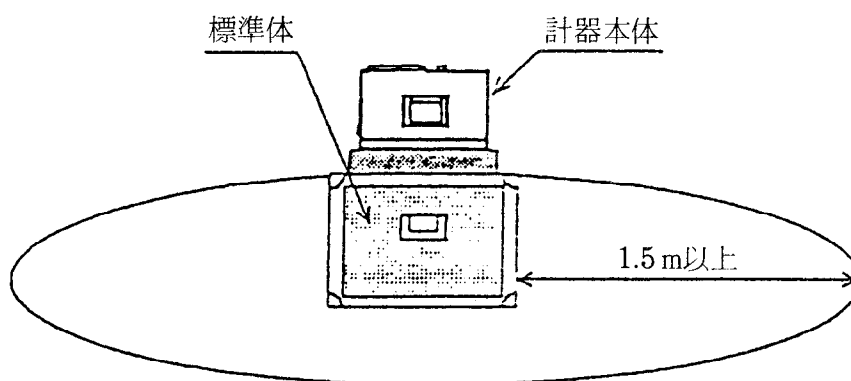


- 5) 自然放射線の影響を除くためバックグラウンド測定を行う時、線源は少なくとも 20 m 以上遠ざける必要がある。

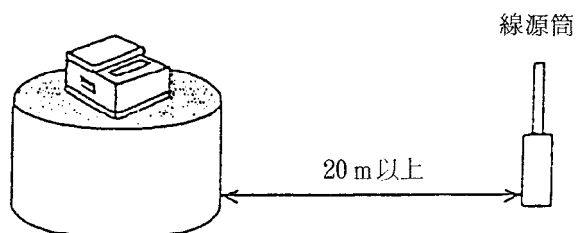

- 6) 現場での測定地点は出来るだけ平滑にすることが大事である。特に散乱型は測定面と計器底面との間に空隙を生じると測定結果に大きな影響を与えるため、特に注意が必要である。

- 7) 測定表面を平滑にするために鉄板や装備のプレート等を使用するが、表面を削り過ぎて測定対象層より深い深度のデータを取ることをしないよう注意が必要である。なお、レキ分が多く、削ることにより平坦性を確保する事が困難な場合は、砂などをひき平滑にする。

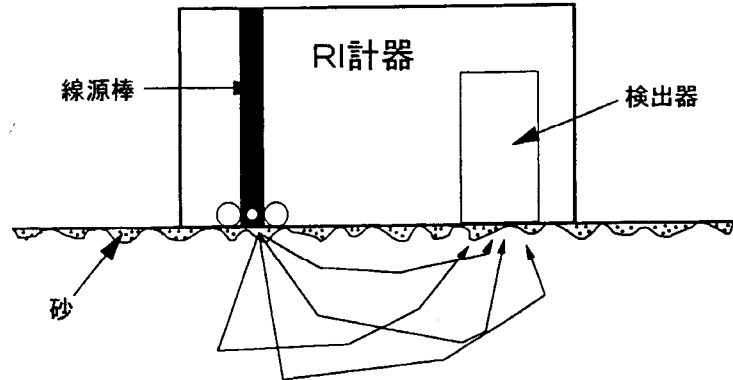

測定表面の平滑化 → 測定値の信頼性向上

- 8) 測定は施工当日を原則としているので、気象変化には十分注意し「3. RI計器による締固め管理」に示したデータの採取数を同日に確保することを心掛ける必要がある。
- 9) 測定能率を上げ、一つ一つのデータの採取時間を短縮するために、測定ポイントの地点出し、表面整形、測定、記録と流れ作業化することが望ましい。
- 10) 平均値管理を基本としているため、一つ一つのデータのバラツキにあまり神経質になり過ぎ、測定や施工を無為に遅らせることのないよう注意することも管理者として必要である。

3. RI計器による締固め管理

3. 1 締固め管理指標

締固め度及び空気間隙率による管理を行うものとし、盛土材料の75 μ mふるい通過率によりその適用区分を下記のとおりとする。

75 μ mふるい通過率が20%未満の礫質土及び砂質土の場合	75 μ mふるい通過率が20%以上50%未満の砂質土の場合	75 μ mふるい通過率が50%以上の粘性土の場合
締固め度による管理	締固め度による管理 または 空気間隙率による管理	空気間隙率による管理

【解説】

ここでは河川土工マニュアルに準じて、75 μ mふるい通過率が20%未満の砂礫土及び砂質土の場合は締固め度による管理、50%以上の粘性土の場合は空気間隙率による管理を原則とし、その中間においては自然含水比など、使用土砂の状況から判断してどちらによる管理を採用するか判断するものとする。

なお、河川土工マニュアル及び道路土工—施工指針には飽和度による管理の規定も記載されているが、飽和度はバラツキが大きいことから、ここでは飽和度による管理は省いている。

3. 2 水分補正

現場でR I 計器を使用するためには、予め土質材料毎に水分補正を行う必要がある。土質材料毎の水分補正值を決定するため水分補正值決定試験は現場で実施しなければならない。

【解説】

(1) 水分補正值

R I 計器が測定する水分量は、炉乾燥法(JIS-A 1203)で求められる水分量のみでなく、それ以外の結晶水や吸着水なども含めた、土中の全ての水分量に対応するものである。従って、結晶水や吸着水に相当する量を算出して補正する必要がある。

R I 計器では、これらを補正するために、乾燥密度と強熱減量を考慮した校正式が組み込まれている。土質材料毎の強熱減量試験を一般の現場試験室で実施することは難しいので、現場でR I 計器による測定と含水量試験を同一の場所の同一材料で実施し、水分補正を行うものとする。

R I 計器は測定した計数比率と校正定数から、強熱減量を1%毎に変化させて、そのときの含水比を推定計算した結果を印字する機能を有している計器を用いる必要がある。この計算結果と含水量試験による含水比から、その土質材料に対応する強熱減量値を水分補正值と称す。

(2) 現場水分補正決定試験の手順例

- 1) 現場の盛土測定箇所にてR I 計器の測定準備。
 - a) 標準体測定
 - b) 標準体BG測定
 - c) 現場BG測定
 - d) 測定箇所の整形及び均し
 - e) R I 計器を測定箇所に設置
- 2) 「現場密度」の測定を行う。
- 3) 測定が終了したら、水分補正值—含水比の対応表を表示、印字する。
- 4) R I 計器の真下の土を1 kg 以上採取する。
(深さ 15cm 程度まで採取し混合攪拌する)
- 5) 採取した土の含水量試験を実施する。
- 6) 含水量試験の含水比に近い含水比に対応する水分補正值を読みとる。
- 7) R I 計器に水分補正值を設定する。
- 8) 土質材料が変わらない限り水分補正值を変更してはならない。

3. 3 礫に対するR I 計器の適用範囲

1. 盛土材料の礫率が60%以上で、かつ細粒分(75 μ mふるい通過率)が10%未満の場合は原則として散乱型R I 計器による管理は行わないものとする。
2. 径10cm以上の礫を含む盛土材料の場合には、散乱型及び透過型R I 計器による管理は行わないものとする。

【解説】

(1) 礫率に対する適用範囲

散乱型については礫率(2mm以上の粒径の土が含まれる重量比)が70%を超えると急激な測定値の精度が低下する室内実験結果(実測値との相違、標準偏差の増加など)がある。また、現場試験においても礫率が65~70%を超えると標準偏差が増加する傾向であった。これは礫分が多くなると測定地点の表面整形がしにくくなり平滑度が低くなるため、特に散乱型の場合はこの平滑度が測定結果に大きく影響を受けるためである。

ここでは、施工管理における適用範囲であることから限界を安全側にとり、礫率60%未満を散乱型の適用範囲とした。なお、透過型は礫率60%以上でも適用可能としているが、線源棒の打ち込みに支障となる場合があり注意を要する。

(2) 礫径に対する適用範囲

大きな礫が含まれる盛土材料の場合にはR I 計器による測定値に大きなバラツキがみられ、値が一定しないことが多い。これは礫率のところでも述べたように表面の平滑度の問題である。すなわち、礫径の大きなものが含まれる盛土材料では表面の平滑度が保たず、測定結果に影響を及ぼすため礫径に対する適用範囲を設けた。

ここでは、一層仕上り厚さが通常20~30cmであることも考慮して、層厚の1/2~1/3にあたる10cmをR I 計器の適用範囲とした。

ただし、やむを得ずR I 計器による管理を行う場合は、散乱型・透過型とも監督職員と協議の上、現地盛土試験より種々の基準値、指標を決定するものとする。

3. 4 管理単位の設定及びデータ採取

1. 盛土を管理する単位 (以下「管理単位」) に分割して管理単位毎に管理を行うものとする。
2. 管理単位は築堤、路体、路床とも一日の一層当たりの施工面積を基準とする。管理単位の面積 1,500 m²を標準とする。
また、一日の施工面積が 2,000 m²以上の場合、その施工面積を 2管理単位以上に分割するものとする。
3. 各管理単位について原則 15 個のデータ採取を行い、平均してその管理単位の代表値とする。
ただし、一日の施工面積が 500 m²未満であった場合、データの採取数は最低 5 点を確保するものとする。
4. データ採取はすべて施工当日に行うことを原則とする。
5. 一日の施工が複数層に及ぶ場合でも 1 管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。
6. 土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。

【解説】

(1) 管理単位を日施工面積で規定したことについて

従来、管理単位は土工量 (体積) を単位として管理していた。しかし、締固めの状態は面的に変化することから盛土の面的な管理を行う必要があり、施工面積によって管理単位を規定した。

また、その日の施工はその日に管理するのが常識であることから、1 日の施工面積によって管理単位を規定するのが妥当と考えられる。

(2) 管理単位の規定について

平成 4 年度の全国的なアンケート結果によると日施工面積は、500~2,000 m²の間に多く分布しており、特に 1,500 m² くらいの施工規模が標準的であった。

また、1 台の締固め機械による 1 日の作業量は 2,000~2,500 m² が最大であることから、管理単位の面積を原則 1,500 m² とした。

(3) データの採取個数の規定について

データの採取個数は 3. 5 の解説に示したように、観測された土層のバラツキからサンプリングの考え方に基づき算定されたもので、概ね 15 個となった。この考え方によれば、計測個数を増やせば、管理の精度 (不合格な部分が生じない安全度) は高くなるが、あまり測定点を増やすと測定作業時間が長引いて R I 計器のメリットの一つである迅速性が発揮されなくなることから 15 点とした。

現場での測定に当たってはこの 1,500 m²で 15 点を原則として考えるが、単位面積に対しての弾力性を持たせ、1 日の施工面積 500～2,000 m²までは 1,500 m²とほぼ同等とみなし 15 点のデータ採取個数とした。

一方、1 日の施工面積が 500 m²未満の場合は 15 点のデータ採取とするとあまりにも過剰な管理になると考えられるので最低確保個数を 5 点とした。

また、管理単位が面積で規定し難い場合（土工量は多いが構造物背面の埋立てや柱状の盛土等）は、土工量の管理でも良いものとする。

なお、1 管理単位当たりの測定点数の目安を下表に示す。

面積 (m ²)	0～500	500～1,000	1,000～2,000
測定点数	5	10	15

3. 5 管理基準値

R I 計器による管理は 1 管理単位当たりの測定値の平均値で行う。なお、管理基準値は 1 管理単位当たりの締固め度の平均値が 90%以上とする。

【解説】

(1) 管理基準値について

R I 計器を用いて管理する場合は、多数の測定が可能である R I 計器の特性を生かして、平均値による管理を基本とする。上の基準を満たしていても、基準値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員の判断により再転圧を実施するものとする。

締固め度による規定方式は早くから使用されており、実績も多いが、自然含水比が高く施工含水比が締固め度の規定範囲を超えているような粘性土では適用し難い問題がある。そのため、3. 1 に示すように粘性土では空気間隙率、砂質土は締固め度あるいは空気間隙率により管理する。空気間隙率により管理する場合の管理基準値は河川土工マニュアル、道路土工—施工指針に準ずるものとする。

< 参 考 >

河川土工マニュアル、道路土工－施工指針の管理基準値 (空気間隙率)


基準名	河川土工マニュアル	道路土工－施工指針	
区 分	河川堤防	路体	路床
空気間隙率 (V a)による基準値	・砂質土 {SF} $25\% \leq 74\mu\text{m} < 50\%$ $V a \leq 15\%$ ・粘性土 {F} $2\% < V a \leq 10\%$	・砂質土 $V a \leq 15\%$ ・粘性土 $V a \leq 10\%$	—
備 考	施工含水比の平均が90%の締固め度の得られる含水比の範囲の内 W_{opt} より湿潤側にあること。	同 左	施工含水比の平均が W_{opt} 付近にあること。少なくとも90%の締固め度の得られる含水比の範囲の内にあること。

[凡 例] W_{opt} : 最適含水比

(2) 測定装置

測定位置の間隔の目安として、 100 m^2 ($10\text{m} \times 10\text{m}$) に1点の割合で測定位置を決定する。構造物周辺、盛土の路肩部及び法面の締固めが、盛土本体の転圧と同時に進行される場合、次のような点に留意する。

- ① 構造物周辺でタイヤローラなどの転圧機械による転圧が不可能な場合は別途管理基準を設定する。
- ② 特にのり肩より 1.0m 以内は本管理基準の対象とせず、別途締固め管理基準を設定する。

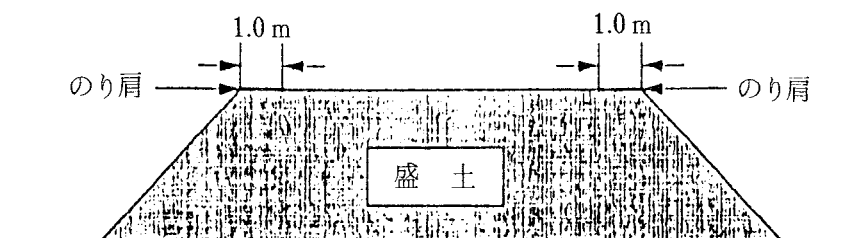

基準となる最大乾燥密度 ρ_{dmax} の決定方法

現行では管理基準値算定の分母となる最大乾燥密度は室内締固め試験で求められている。締固め試験は、材料の最大粒径などでA、B、C、D、E法に分類されており、試験法 (A～E法) により管理基準値が異なる場合 (路床) もあるため注意を要する。

表-2 室内締固め試験の規定
(地盤工学会編：土質試験法より抜粋)


呼び名	ランマー重量 (kg)	モールド内径 (cm)	突固め層数	1層当たりの突固め回数	許容最大粒径 (mm)
A	2.5	10	3	25	19
B	2.5	15	3	55	37.5
C	4.5	10	5	25	19
D	4.5	15	5	55	19
E	4.5	15	3	92	37.5

しかしながら、最大乾燥密度は、種々の材料や施工条件により決定しにくく、一定の値として限定できない場合もある。よって、下記のような条件では、試験盛土より最大乾燥密度を決定すべきである。

- a) 数種類の土が混在する可能性のある材料を用いる場合。
- b) 最大粒径が大きく、レキ率補正が困難で、室内締固め試験が実施できないような礫質土材料を用いる場合。
- c) 施工含水比が最適含水比より著しく高い材料を用いる場合。
- d) 上記以外の盛土材が種々変化する場合は、試験盛土で基準値を決定する管理や工法規定により管理する。

*< 試験施工の実施例 >

- ① 規定値は試験施工により、所定の材料、締固め機械、締固め回数より算定し決定する。
- ② 締固め回数を 2、4、8、10、12 回と変化させ締固めを行い、各々の締固め段階での乾燥密度を 15 点測定し、その平均値を求め、上限乾燥密度を求める。

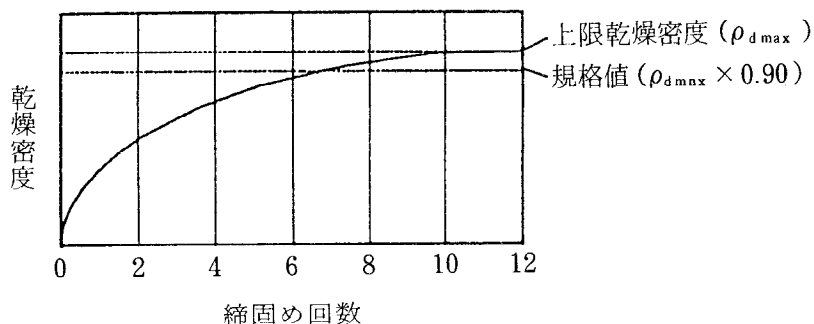

- ③ 上限乾燥密度を最大乾燥密度と定義し、その規格値 ($D_c \geq 90\%$) で管理する。
- ④ 材料の混合率など、層や場所等で変化する場合はそれぞれの材料で同様の試験施工を行うか、もしくは、その材料に適合した校正式を別途定め、R I 計器に設定する必要がある。
- e) 締固め度が 100%をたびたび超えるような測定結果が得られる場合、締固め試験の再実施や盛土試験を実施した新たな基準を決定する。
- f) 改良土(セメント系、石灰系)、特殊土の管理基準値は試験盛土により決定する。また、改良土の場合は材令によっても変化するため、試験方法や管理基準値について別途定められた特別仕様書に準ずるものとする。

3. 6 データの採取方法

データの管理単位各部から偏りなく採取するものとする。

【解説】

盛土を面的な管理として行う目的から、管理単位各部から偏りなくデータを採取するものとする。

3. 7 データの管理

下記の様式に従って管理記録をまとめるものとする。

- 1. 工 事 概 要 …………… 様式-1
- 2. 材 料 試 験 結 果 …………… 様式-2
- 3. 施工管理データ集 …………… 様式-3

また、現場で測定したデータは原則としてプリンター出力結果で監督職員に提出するものとする。

【解説】

各様式については以下の要領でまとめる。

様式-1 工 事 概 要 …………… 工事毎

様式-2 材 料 試 験 結 果 …………… 材料毎

様式-3 施工管理データ集 …………… 測定機械毎に管理単位面積毎

(ただし、再締固めを行った場合は締固め毎)

3. 8 是正処置

施工時において盛土の管理基準値を満たさない場合には、適正な是正処置をとるものとする。

【解説】

- (1) 現場での是正処置として、転圧回数を増す、転圧機械の変更、まき出し厚の削減、盛土材料の変更、及び気象条件の回復を待つなどの処置をとる。
- (2) 盛土の土質が管理基準の基となる土質と異なっている場合には、当然基準値に当てはまらないので、締固め試験を行なわなければならない。
- (3) 礫の多い材料や表面整形がうまくできなくて、R I計器の測定値が著しくバラつく場合などには、砂置換などの他の方法によることも是正処置としてあり得るものとする。
- (4) 是正処置の判断は、その日の全測定データをみて、その日の品質評価を行い、是正処置が必要な場合翌日以降の施工方法を変更する。
全体を見通した判断が要求され、一日単位程度の是正処置を基本とする。ただし、過度に基準値を下回る試験結果がでた場合、現場での判断により転圧回数を増すなどの応急処置をとるものとする。処置後はR I計器で再チェックを行う。
- (5) 是正処置の詳細については、監督職員と協議するものとする。

盛土工事概要

工事名称					
施工場所					
農政局名			事務所名		
施工業者			工事期間		
盛土種類	1. 道路路体 2. 道路路床 3. 河川堤防 4. その他 ()				
総土工量			(m ³)	平均日施工量	(m ³)
平均施工面積			(m ²)	最大施工面積	(m ²)
最小施工面積			(m ²)	まき出し厚さ	
転圧回数				仕上がり厚さ	
転圧機械	機種			規格又は仕様	
平均日施工時間 ¹⁾				施工可能時間 ²⁾	
施工管理に要した時間	砂置換法			R I 法	
< 工事の概要 >					
< 断面図 >					

1) 盛土工事を行った1日の平均時間

2) 開始時間から終了時間まで (休憩時間、昼食時間含まず)

材料試験結果

No. _____

材 料 試 験 結 果	自然含水比 *) W_n		(%)			
	土粒子の比重 G_s					
	レキ	礫比重 G_b				
		含水量 W_a	(%)			
	最大粒径		(mm)			
	粒 度 組 成	レ キ 分	37.5mm 以上	(%)		
			19.0 ~ 37.5 mm	(%)		
			9.5 ~ 19.0 mm	(%)		
			4.75 ~ 9.5 mm	(%)		
			2.0 ~ 4.75mm	(%)		
			合 計	(%)		
	砂分 $75 \mu m \sim 2.0mm$		(%)			
	細粒分 $75 \mu m$ 以下		(%)			
	コ ン シ ス テ ン シ	液性限界 W_L	(%)			
		塑性限界 W_p	(%)			
塑性指数 I_p						
強熱減量 I_g		(%)				
最大乾燥密度 ρ_{dmax}		(t/m^3)				
最適含水比 W_{opt}		(%)				
土 の 分 類	日本統一土質分類					
	俗 称 名					
改 良 材	土質改良材の種類					
	添加量 (対乾燥密度)					
試料の準備および使用方法		a	b	c		
締固め試験の種類 (JIS A1210-1999)		A	B	C	D	E

*) ある程度以上の粒径を取り除いた室内用の試料ではなく、なるべく盛土に近い試料の含水比を得る観点から、室内締固め試験に用いる土ではなく現場から採取した土を使用する。

盛土施工管理データ

管理単位番号 () 計測回 (回目)

工事名称			
計測の種類		1. 散乱型 R I 試験 2. 透過型 R I 試験	
計測日		層番号	全層の内層目
計測者名		盛土前日の天候	
盛土時の天候		計測時の天候	
最大乾燥密度		最適含水比 (%)	
管理基準値			
計数率	標準体 (密度)	標準体 (水分)	
	標準体 (密度) B.G.	標準体 (水分) B.G.	
	現場 (密度) B.G.	現場 (水分) B.G.	
転圧機械		規 格	転圧回数

測点番号	湿潤密度 t/m ³	乾燥密度 t/m ³	含水比 %	締固め度 %	空気間隙率 %	飽和度 %
平均値						
最大値						
最小値						
個数						
標準偏差						

砂置換

測点番号	湿潤密度	乾燥密度	含水比	Dc	va	Sr

参 考 文 献

- 1) 国土開発技術研究センター：河川土工マニュアル、1993.
- 2) 日本道路協会：道路土工－施工指針、1986.
- 3) 嶋津、吉岡、武田：R I 利用による土の現場密度・含水量の測定、土木研究所資料第 434 号、1969.
- 4) 嶋津、吉岡、武田：R I 利用による土の現場密度・含水量の測定（第2報）、土木研究所資料第 580 号、1970.
- 5) 高速道路技術センター：ラジオアイソトープによる盛土管理手法の研究報告書、1984.
- 6) 建設省：エレクトロニクス利用による建設技術高度化システムの開発概要報告書、1988.
- 7) 建設省：第 43 回建設省技術研究発表会共通部門指定課題論文集、pp. 8-25、1989.
- 8) 建設省土木研究所ほか：土工における合理化施工技術の開発に関する共同研究報告書、1992.
- 9) 地盤工学会：地盤調査法、1995.
- 10) 地盤工学会：土の締固めと管理、1991.
- 11) 国土開発技術研究センター：盛土締固め管理手法検討会報告書、1995.

6 突固め方法の種類 (A・B・C・D・E) の適用について

突固め方法の種類 (A・B・C・D・E) の適用について
 ～突固めによる土の締固め試験方法 (JIS A 1210-2009)～

1. JIS A 1210-2009 によると、突固め方法の種類は次の5種類に分類される。

突固め方法の 呼び名	ランマー質量 kg	モールド内径 cm	突固め層数	1層当たりの 突固め回数	許容最大粒径 mm
A	2.5	10	3	25	19
B	2.5	15	3	55	37.5
C	4.5	10	5	25	19
D	4.5	15	5	55	19
E	4.5	15	3	92	37.5

2. 呼び名 A, B, C, D, E の一般的な区分は以下のとおり

(1) 呼び名 A, B

① “Standard Proctor” と呼ばれる $E_c \doteq 550 \text{ kJ/m}^3$ のもの。

$$E_c = \frac{W_R \cdot H \cdot N_B \cdot N_L}{V} \quad (\text{kJ/m}^3)$$

ここに、 W_R : ランマーの重量 (kN)

H : ランマーの落下高 (m)

N_B : 層当たりの突固め回数

N_L : 層の数

V : モールドの容積 (締め固めた供試体の体積) (m^3)

② 道路工における管理では、路体や路床に一般的に用いられる。

(2) 呼び名 C, D, E

① 重締固めに対応する “Modified Proctor” と呼ばれる $E_c \doteq 2,500 \text{ kJ/m}^3$ のもの。

② 道路工における管理では、路盤に一般的に用いられる。

(3) 締固め仕事量は、結果の利用目的により選択し、土のより高い安定性を期待して、十分な締固めが要求されるほど大きい仕事量で行うことが基本的な考え方である。

参 考 文 献

1) (社)地盤工学会：地盤材料試験の方法と解説 (平成21年11月)

7 レディーミクストコンクリート単位水量測定要領 (案)

1. 適用範囲

本要領は、レディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法および管理基準値等を規定するものである。

なお、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、1日当たりコンクリート種別毎の使用量が100m³以上施工するコンクリート工を対象とする。

2. 測定機器

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法かこれと同程度、若しくは、それ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に記載させるとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督職員に提出するものとする。また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用することとする。

3. 品質の管理

受注者は、施工現場において、打ち込み直前のレディーミクストコンクリートの単位水量を本要領に基づき測定しなければならない。

4. 単位水量の管理記録

受注者は、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある測定機器を使用した場合は、プリント出力）・保管するとともに測定状況写真を撮影・保管し、監督職員等の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。また、1日のコンクリート打設量は単位水量の管理シートに記載するものとする。

5. 測定頻度

単位水量の測定頻度は、(1)及び(2)による。

(1) 2回/日 (午前1回、午後1回)、又は重要なコンクリート構造物では重要度に応じて100～150m³に1回

(2) 荷卸し時に品質の変化が認められたとき。

なお、重要なコンクリート構造物とは、高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁（プレキャスト製品は除く。）、内空断面が25m²以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工（PCは除く。）、トンネル及び高さが3m以上の堰・水門・樋門とするが、当該事業において重要なコンクリート構造物と位置付けられる場合は、対象とするものとする。

6. 管理基準値・測定結果と対応

(1) 管理基準値

現場で測定した単位水量の管理基準値は、次のとおりとして扱うものとする。

区分	単位水量 (kg/m ³)
管理値	配合設計±15kg/m ³
指示値	配合設計±20kg/m ³

注) 示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が 20～25mm の場合は 175kg/m³、40mm の場合は 165kg/m³ を基本とする。

(2) 測定結果と対応

a 管理値内の場合

測定した単位水量が管理値内の場合は、そのまま打設してよい。

b 管理値を超え、指示値内の場合

測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければならない。

その後、管理値内に安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行うこととする。


なお、「管理値内に安定するまで」とは、2回連続して管理値内の値を観測することをいう。

c 指示値を超える場合

測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせるとともに、受注者は水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。

その後、単位水量が管理値内になるまで全運搬車の測定を行う。

なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さいほうの値で評価してよい。

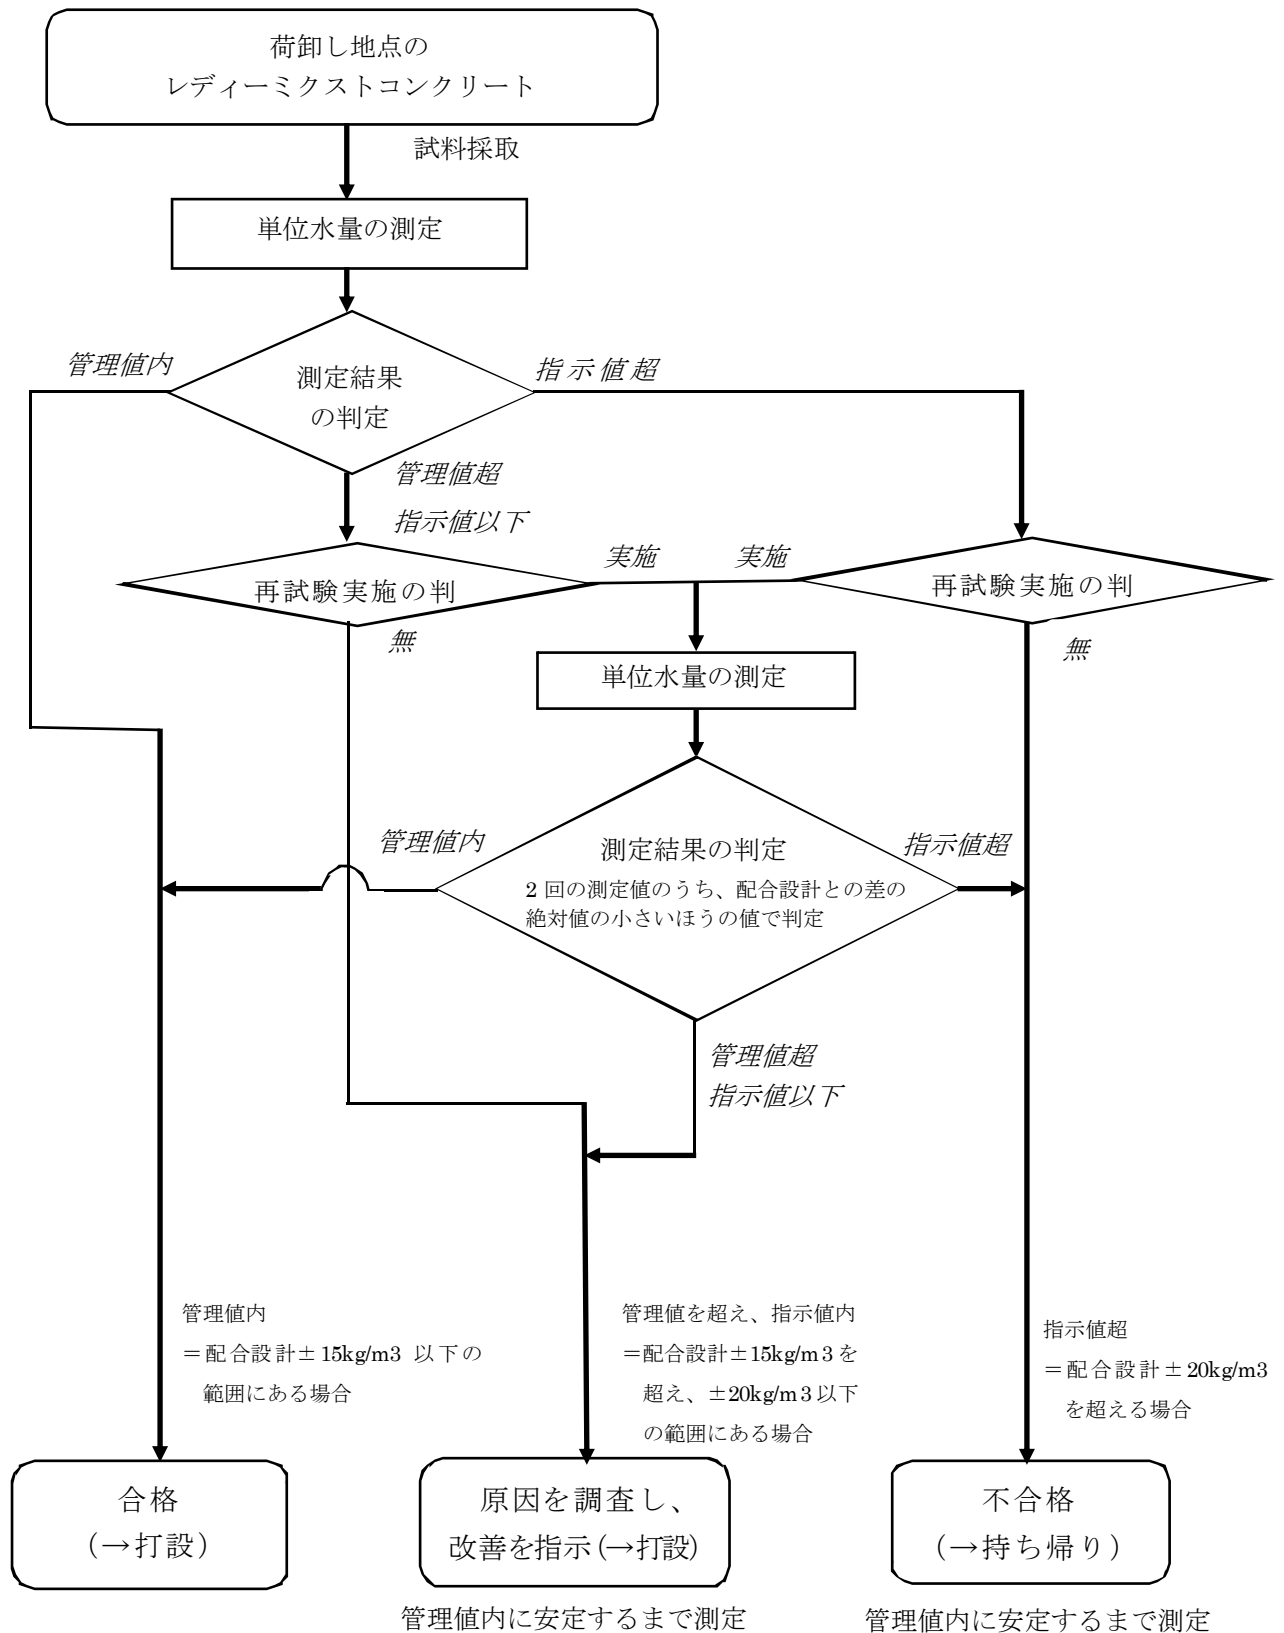

レディーミクストコンクリートの単位水量測定の管理フロー図

引 用 文 献

1. 土木工事施工管理基準

（平成 27 年 4 月）農林水産省農村振興局整備部設計課