

8 月 1 日に行いましたプランクトン調査（備讃瀬戸・燧灘）の結果をお知らせします。

【概況】

- シャットネラ・アンティカとシャットネラ・マリーナが確認されました。
- カレニア・ミキモイが広範囲で確認されました。
- 珪藻類は低密度でした。

表：2024 年 8 月 1 日有害・有毒プランクトン調査結果（海水 1 ミリリットルあたりの細胞数）


調査地点	水深 (m)	シャットネラ・ アンティカ	シャットネラ・ マリーナ	シャットネラ・ オパータ	シャットネラ 3 種合計	カレニア・ ミキモイ	ココロディニウム・ ポリクリコイデス	アレキサンドリウム 属
KA9	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0
KA10	0	0	0	0	0	4	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0
KA11	0	0	0	0	0	14	0	0
	10	0	0	0	0	5	0	0
KA12	0	0	0	0	0	9	0	0
	10	0	0	0	0	12	0	0
KA13	0	2	0	0	2	11	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0
KA14	0	0	0	0	0	4	0	0
	10	2	0	0	2	63	0	0
KA15	0	0	0	0	0	17	0	0
	10	2	0	0	2	117	0	0
KA16	0	0	0	0	0	1	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0
KA17	0	0	0	0	0	11	0	0
	10	3	1	0	4	280	0	0
KA18	0	0	0	0	0	529	0	0
	10	0	0	0	0	19	0	0
KA19	0	1	0	0	1	55	0	0
	10	0	0	0	0	23	0	0
KA20	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	13	0	0
KA21	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0
KA22	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0
KA24	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	352	0	0
KA25	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0
KA26	0	1	0	0	1	14	0	0
	10	0	0	0	0	171	0	0
詫間湾	0	0	0	0	0	4	0	0
	10	0	0	0	0	21	0	0

【有害・有毒プランクトンに関するお問い合わせ】

香川県農政水産部 赤潮研究所(担当:小川・松下) 電話 087-843-6511

香川県農政水産部 水産課総務・豊かな海づくりグループ(担当:藤田・秋山) 電話 087-832-3474

【参考】調査定点(備讃瀬戸・燧灘)

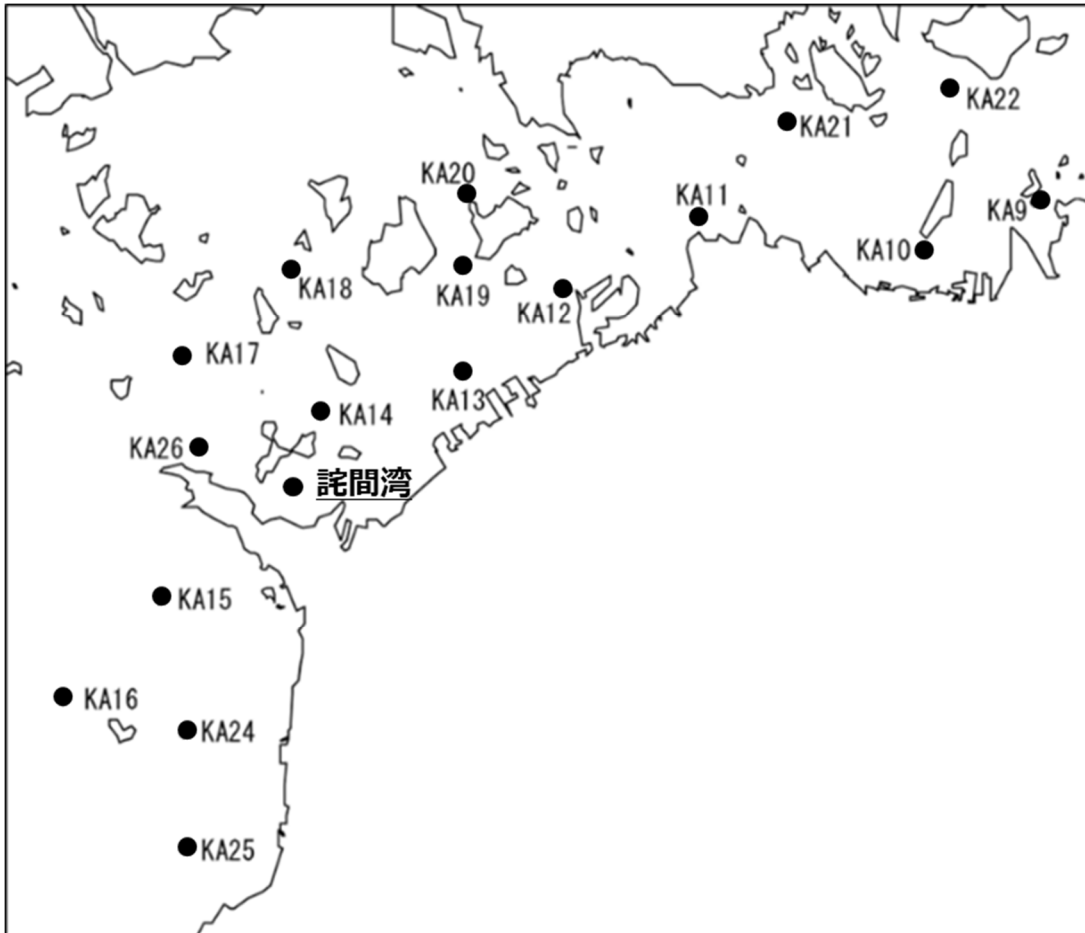

【参考】香川県の有害・有毒プランクトンの基準密度

種名	注意基準	警戒基準
シャットネラ・アンティカ	1 細胞/mL (3種の合計値)	10 細胞/mL (3種の合計値)
シャットネラ・マリーナ		
シャットネラ・オバータ		
カレニア・ミキモトイ	10 細胞/mL	500 細胞/mL
コクロディニウム・ポリクリコイデス	100 細胞/mL	1000 細胞/mL
旧アレキサンドリウム・タマレンセ	-	5 細胞/mL
旧アレキサンドリウム・カテネラ	-	50 細胞/mL