

令和7年9月1日
政策部水資源対策課
松村、有馬(内線 2831, 2835)
ダイヤル 087-832-3127

香川用水の第一次取水制限の開始について

本日、吉野川水系水利用連絡協議会から、別紙のとおり、9月2日(火)9時から、香川用水への供給量を20%削減する第一次取水制限を行うことを決定したとの発表がありましたので、お知らせします。

また、第一次取水制限の開始にあわせ、下記のとおり作業を予定しています。

【 9月2日(火) 】

9 : 0 0 節水を呼びかける立看板設置 本庁舎東館正面玄関前

9 : 3 0 トイレ洗面所水圧調整 本庁舎本館10階男子トイレ

(その後、各階で順次実施)

吉野川水系吉野川の取水制限について

「第一次取水制限の開始」

早明浦ダムの貯水率は、今後の降雨がない場合には、9月2日(火)に60%程度になることが予測されます。

このため、第1回吉野川水系水利用連絡協議会(会長：四国地方整備局長 とよぐち よしゆき 豊口 佳之)の決定に基づき、9月2日(火)9時から第一次取水制限を開始します。

令和7年9月1日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局：国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先（★：主な問い合わせ先）

国土交通省四国地方整備局河川部

【協議会全般に関すること】

水政課長 おおやま としゆき 大山 敏幸 （内線：3551）

★水政課長補佐 しちじょう としのぶ 七條 稔暢 （内線：3552）

TEL 087(811)8316(水政課)

【ダムの水利用に関すること】

★河川管理課長 さかまき まさお 酒巻 政夫 （内線：3751）

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状態について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、下記のとおり少ない状況です。

現在、池田地点での必要な流量は約66m³/sであり、不足分を補うために早明浦ダムから補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、9月1日0時現在、貯水率68.9%で平年値【昭和50年～令和6年】の82.0%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)における8月の降雨量は以下のとおりです。

8月 167.8mm (平年値393.7mm) ※9月1日0時までの値

● 第一次取水制限時の供給量

期間:9/1～9/10


		運用値	節水率	節水量	供給量
徳島県	不特定	37.45m ³ /s	0.0%	0.00m ³ /s	37.45m ³ /s
	新規	6.89m ³ /s	20.0%	1.38m ³ /s	5.51m ³ /s
	未利用	6.68m ³ /s	100.0%	6.68m ³ /s	0.00m ³ /s
	合計	51.02m ³ /s	15.8%	8.06m ³ /s	42.96m ³ /s
香川県	新規	14.74m ³ /s	20.0%	2.95m ³ /s	11.79m ³ /s
合計		65.76m ³ /s	16.7%	11.01m ³ /s	54.75m ³ /s

※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。


※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。

池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2025年9月1日

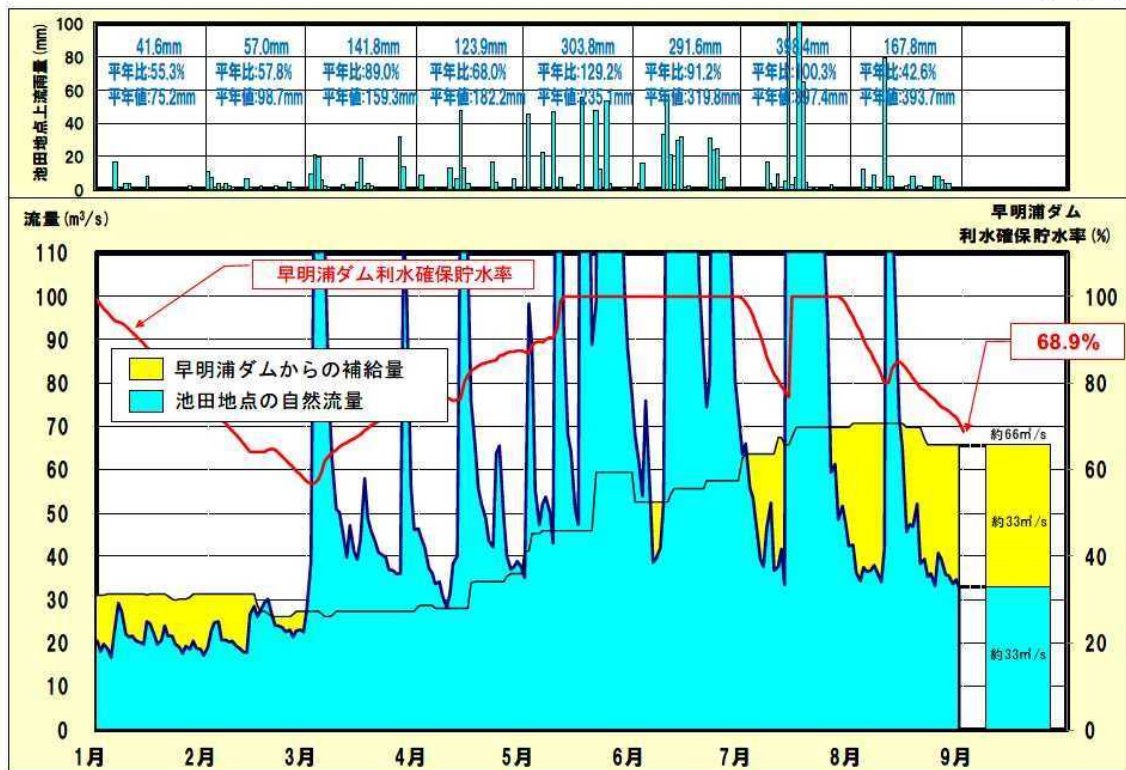

※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

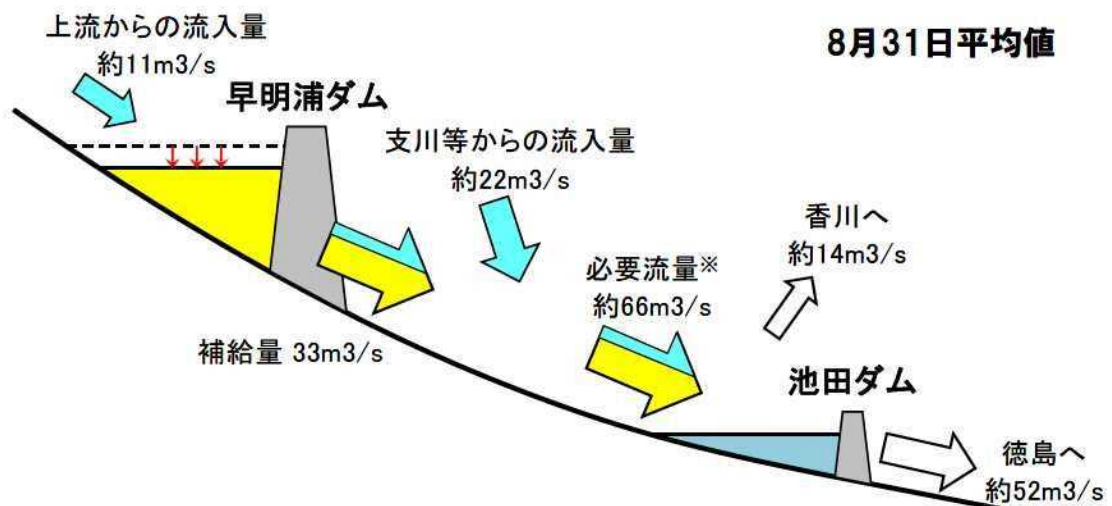

※必要流量は、自主取水制限時の流量