

(別紙)

## 高松土木事務所冷温水一次ポンプ修繕業務仕様書

### 1 目的

高松土木事務所冷温水一次ポンプに経年劣化による不具合がみられるため、取替修繕を行う。

### 2 内容

① 既存のポンプの取替修繕を行う。なお、ポンプ寸法・付属防振架台寸法が異なるため配管の一部、ゴム製防振継手、劣化及びパッキン取替のためバタフライ弁を取替える。保温のラッキング（SUS カバー）は既存流用とする。

既存 80 φ × 65 φ × 800L/min × 14m × 3.7kw 3 φ 200V (平成 9 年 11 月竣工)

新設 80 φ × 65 φ × 800L/min × 16m × 3.7kw 3 φ 200V

### ② その他


運送費、搬入費、据付費、調整費、撤去費、処分費、雑工事費、共通仮設費、養生費、交通費、諸費用等を含む。

### 3 履行期限

令和 8 年 3 月 31 日

### 4 留意事項

- ・作業により発生した廃棄物は適法に処理すること。
- ・業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。

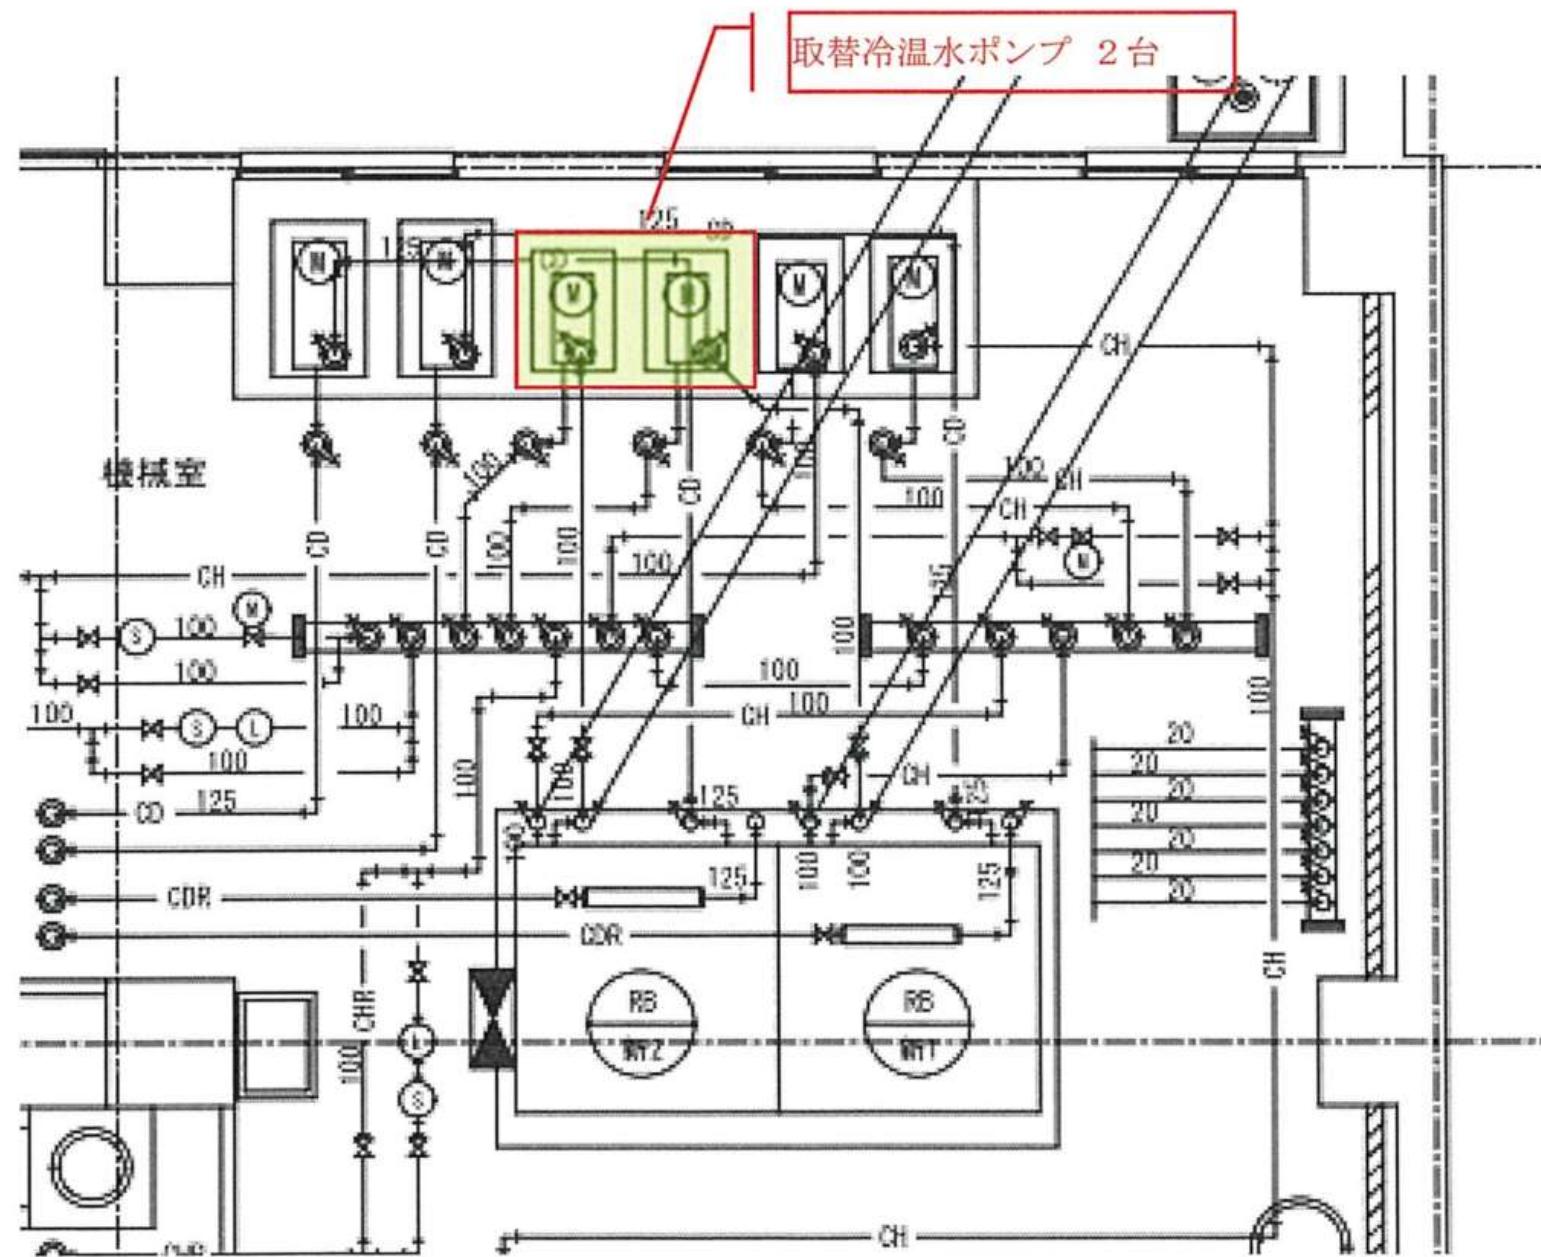

## B1F 機械室ポンプ廻り平面図