

令和8年2月6日
政策部水資源対策課
松村、有馬(内線 2831, 2835)
ダイヤルイン 087-832-3127

香川用水の第一次取水制限の開始について

本日、吉野川水系水利用連絡協議会から、別紙のとおり、2月9日(月)9時から、香川用水への供給量を20%削減する第一次取水制限を行うことを決定したとの発表がありましたので、お知らせします。

また、第一次取水制限の開始にあわせ、下記のとおり作業を予定しています。

【 2月9日(月) 】

9：00 節水を呼びかける立看板設置 本庁舎東館正面玄関前

9：30 トイレ洗面所水圧調整 本庁舎本館 10階男子トイレ

(その後、各階で順次実施)



令和8年2月6日
吉野川水系水利用連絡協議会
事務局：国土交通省四国地方整備局

吉野川水系吉野川の取水制限について

「第一次取水制限の開始」

早明浦ダムの貯水率は、今週末から週明けにかけて50%程度になることが予測されます。

このため、第2回吉野川水系水利用連絡協議会（会長：四国地方整備局長 豊口 佳之）の決定に基づき、2月9日（月）9時から第一次取水制限を開始します。

問い合わせ先（★：主な問い合わせ先）

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課長 大山 敏幸（内線：3551）

★水政課長補佐 七條 稔暢（内線：3552）

TEL 087(811)8316(水政課)

河川管理課長 酒巻 政夫（内線：3751）

★河川管理課長補佐 岡田 武文（内線：3755）

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、下記のとおり少ない状況です。

現在、池田地点での必要な流量は約27m³/sであり、不足分を補うために早明浦ダムから補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、2月6日0時現在、貯水率54.0%で平年値【昭和50年～令和7年】の81.6%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。

11月	31.4mm	(平年値 119.9mm の	26.2%)
12月	32.0mm	(平年値 94.0mm の	34.0%)
1月	13.9mm	(平年値 74.6mm の	18.6%)
2月	3.2mm	(平年値 99.0mm)	※2月6日0時現在の値

● 第一次取水制限時の供給量(2月)

		運用値	節水率	節水量	供給量
徳島県	不特定	15.00m ³ /s	0.0%	0.00m ³ /s	15.00m ³ /s
	新規	5.23m ³ /s	20.0%	1.05m ³ /s	4.18m ³ /s
	未利用	6.69m ³ /s	54.5%	3.65m ³ /s	3.04m ³ /s
	合計	26.92m ³ /s	17.5%	4.70m ³ /s	22.22m ³ /s
香川県	新規	4.94m ³ /s	20.0%	0.99m ³ /s	3.95m ³ /s
	合計	31.86m ³ /s	17.9%	5.69m ³ /s	26.17m ³ /s

※ 上記運用値は、1月1日から3月31日までの数値です。


※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2026年2月6日

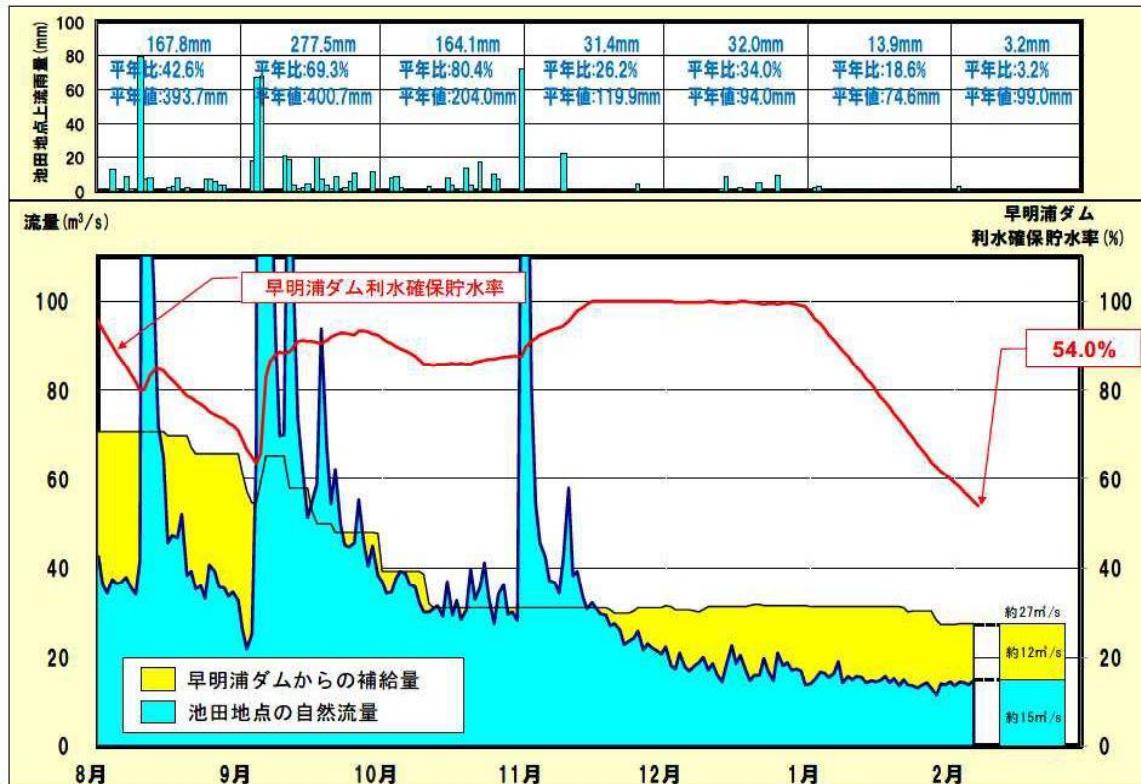

※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

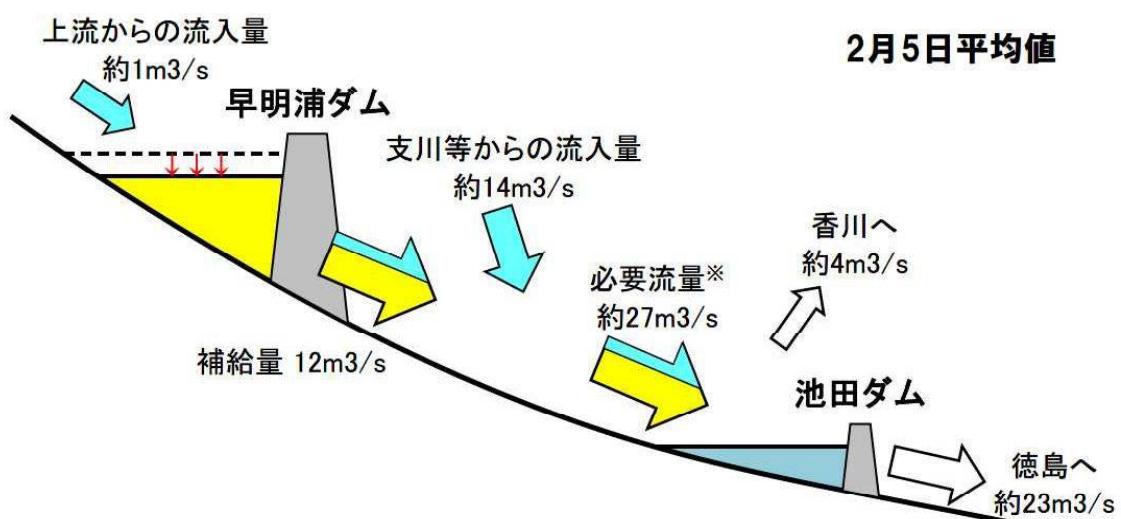

※必要流量は、自主取水制限時の流量