

令和8年8月17日
政策部水資源対策課
松村、有馬(内線 2831, 2835)
ダイヤル 087-832-3127

香川用水の第三次取水制限について

本日、吉野川水系水利用連絡協議会から、別紙のとおり、8月19日(水)午前9時から、香川用水への供給量を50%削減する第三次取水制限を行うことを決定したとの発表がありましたので、お知らせします。

【記者提供資料】

国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和8年8月17日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

吉野川水系吉野川の取水制限について

第3回吉野川水系水利用連絡協議会(会長:四国地方整備局長 おくだ あきひさ 奥田 晃久)
で、以下のように決定しました。

「第三次取水制限」

● 第三次取水制限について

早明浦ダムの貯水率の低下に伴う取水制限について、第三次取水制限では、池田ダム地点からの供給量について、徳島への供給量を新規用水分50%、未利用分100%削減し、香川への供給量を新規用水分50%削減します。

第三次取水制限は、8月19日(水)9時より開始します。

● 今後の協議会開催予定について

今後、第三次取水制限開始後もなお降雨がなく、貯水率の回復が見込めない場合には、次回の協議会(幹事会)を開催することを申し合わせました。

● 取水制限の緩和について

台風等による降雨により早明浦ダム貯水率が回復した場合は、貯水率及び今後の降雨予測等を踏まえ、取水制限を段階的に緩和することを申し合わせました。

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

【協議会全般に関すること】

水政課長 おおやま としゆき 大山 敏幸 (内線:3551)

★水政課長補佐 はしかた のりひこ 箸方 紀彦 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

【ダムの水利用に関すること】

★河川管理課長 さかまき まさお 酒巻 政夫 (内線:3751)

河川管理課長補佐 おかだ たけふみ 岡田 武文 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、下記のとおり少ない状況です。

現在、池田地点での必要な流量は約56m3/s であり、不足分を補うために早明浦ダムから補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、8月17日0時現在、貯水率37. 4%で平年値【昭和50年～令和7年】の79. 9%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。

4月	373. 6mm	(平年値 179. 3mmの 208. 4%)
5月	134. 8mm	(平年値 235. 4mmの 57. 3%)
6月	517. 0mm	(平年値 322. 1mmの 160. 5%)
7月	134. 2mm	(平年値 392. 5mmの 34. 2%)
8月	58. 7mm	(平年値 397. 2mm)※8月17日0時現在の値

● 第三次取水制限時の供給量

		運用値	節水率	節水量	供給量
徳島県	不特定	41. 93m3/s	0. 0%	0. 00m3/s	41. 93m3/s
	新規	6. 89m3/s	50. 0%	3. 45m3/s	3. 44m3/s
	未利用	6. 68m3/s	100. 0%	6. 68m3/s	0. 00m3/s
	合計	55. 50m3/s	18. 3%	10. 13m3/s	45. 37m3/s
香川県	新規	14. 74m3/s	50. 0%	7. 37m3/s	7. 37m3/s
合 計		70. 24m3/s	24. 9%	17. 50m3/s	52. 74m3/s

※ 上記運用値は、8月19日から8月31日までの数値です。


※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2026年8月17日

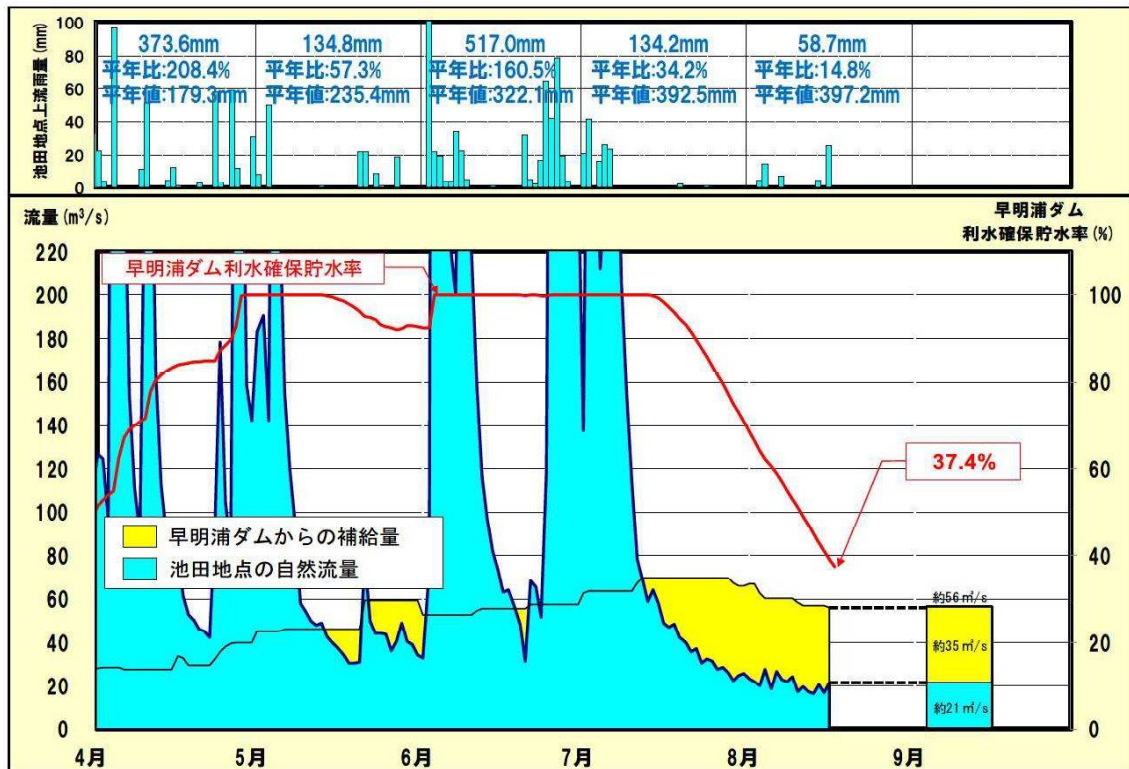

※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

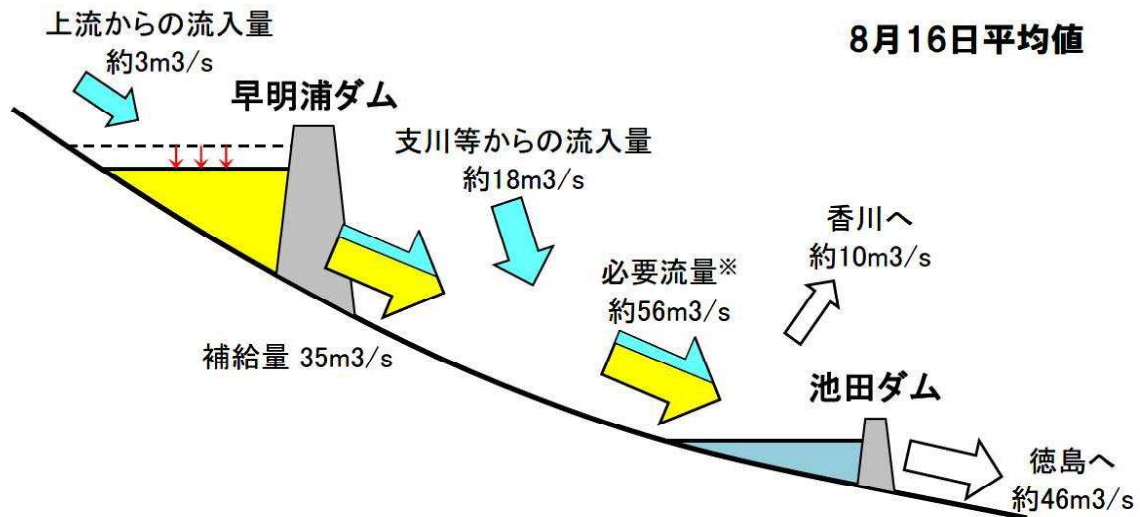

※必要流量は、第二次取水制限時の流量